





12ª Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico
do Rio São Francisco em 2022
05 de dezembro de 2022

AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS PARA O RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS

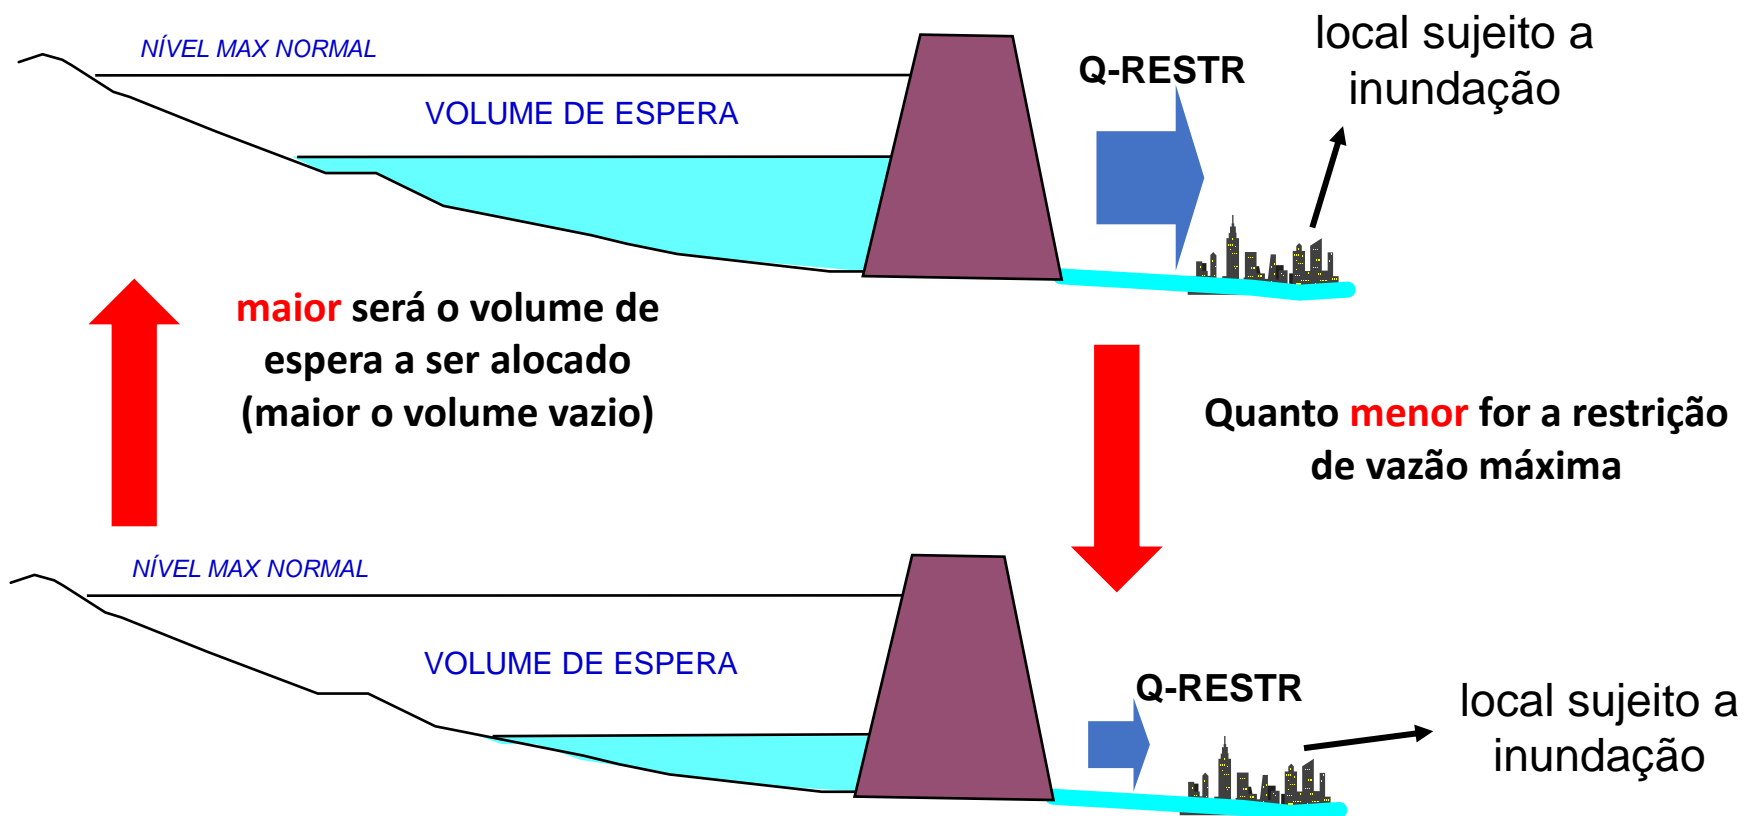

Recálculo do volume de espera para o reservatório de Três Marias com revisão da restrição de vazão máxima

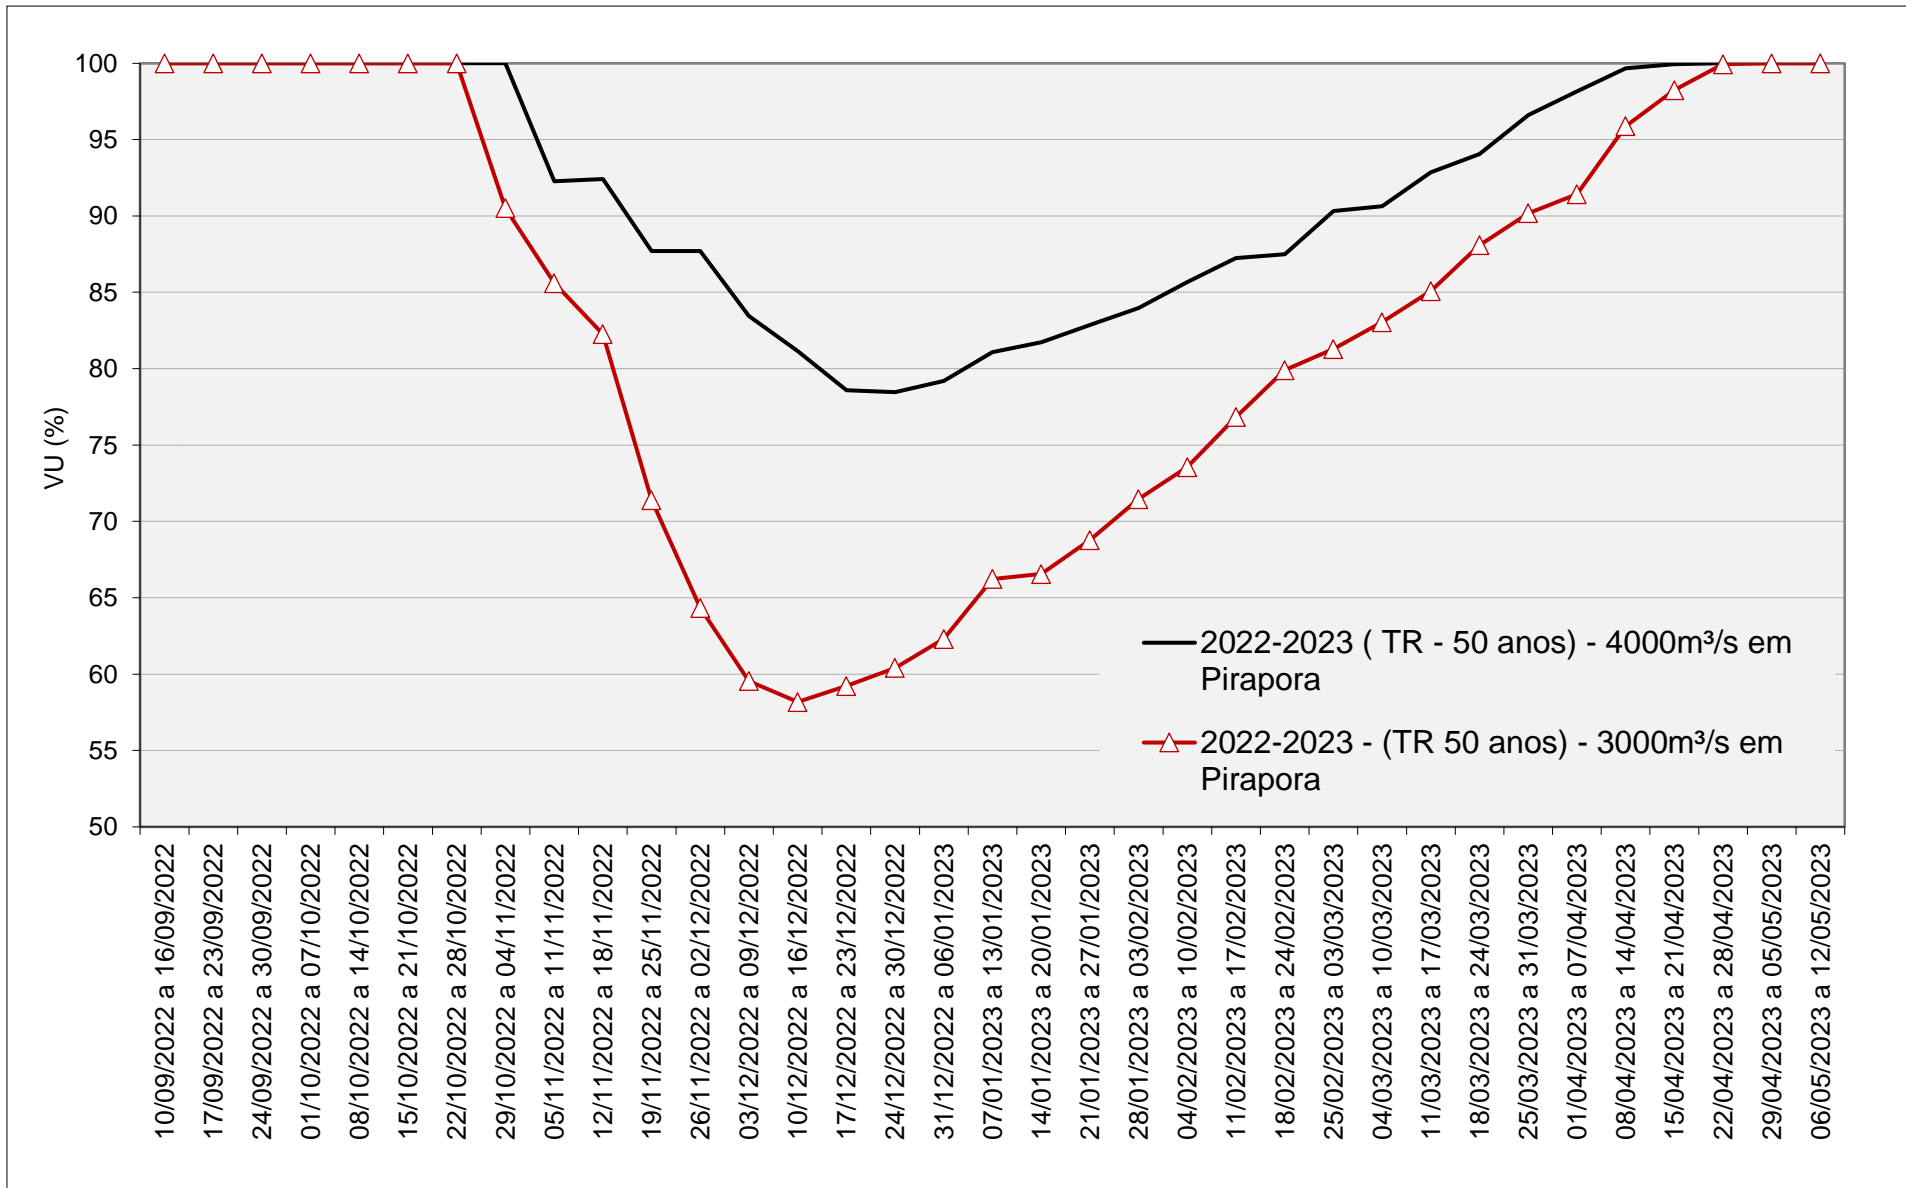

Premissas

- Manutenção dos parâmetros de simulação utilizados para o ciclo vigente
- Modificação da restrição de vazão máxima atualmente vigente de 4000 m³/s para 3000 m³/s.

Destaques

- Modificação significativa na curva de volume de espera
- Necessidade de maior volume para alocação.
- Volume de espera mínimo passou de 78,47% para 58,18%