

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO PARNAÍBA

6ª Reunião da Sala de Crise da Cheia na Bacia do Parnaíba
27 de abril de 2022

Rio de Janeiro, 05/04/2022

Aos Senhores

Alessandro D'Afonseca Cantarino

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Superintendente de Regulação dos Serviços de Geração

Joaquim Gondim

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Superintendente de Operações e Eventos Críticos

ASSUNTO: Revisão de volumes de espera para controle de cheias – Bacia do rio Parnaíba – período 09/04 a 20/05/2022

Prezados Senhores,

De acordo com o relatório de "Regras de Operação de Controle de Cheias – Bacia do rio Parnaíba (Ciclo 2021-2022)", a antecedência no conhecimento do hidrograma afluente ao reservatório de Boa Esperança, permite, durante a operação, flexibilidade para reduzir ou aumentar o volume de espera alocado no decorrer do período úmido, permitindo o reenchimento do reservatório. Neste sentido, conforme os procedimentos estabelecidos no referido relatório e considerando:

- as vazões afluentes verificadas;
- as previsões meteorológicas para as próximas semanas, e
- os resultados de simulação hidráulica do reservatório de Boa Esperança.

Informamos a revisão dos volumes de espera, acordada entre ONS e CHESF, a serem adotados para as semanas operativas de abril a maio/2022, conforme tabela a seguir.


SEMANA	VOLUME DE ESPERA PARA CONTROLE DE CHEIAS (%VU)
09/04/2022 a 15/04/2022	80,0
16/04/2022 a 22/04/2022	88,0
23/04/2022 a 29/04/2022	95,0
30/04/2022 a 06/05/2022	100,0
07/05/2022 a 13/05/2022	100,0
14/05/2022 a 20/05/2022	100,0

Atenciosamente,

Simone Borim da Silva
Gerente Executiva de Programação da Operação em exercício


De acordo com o estabelecido no Relatório de Regras para a Operação de Controle de Cheias da bacia do Rio Parnaíba e considerando as previsões de vazão para o mês de abril, foi emitida em 05/04/2022 a correspondência CTA-ONS DOP/PR 00638/2022 informando a revisão dos volumes de espera para a UHE Boa Esperança a partir de 09/04/2022 com vistas a antecipar o reenchimento do reservatório.

BOA ESPERANÇA

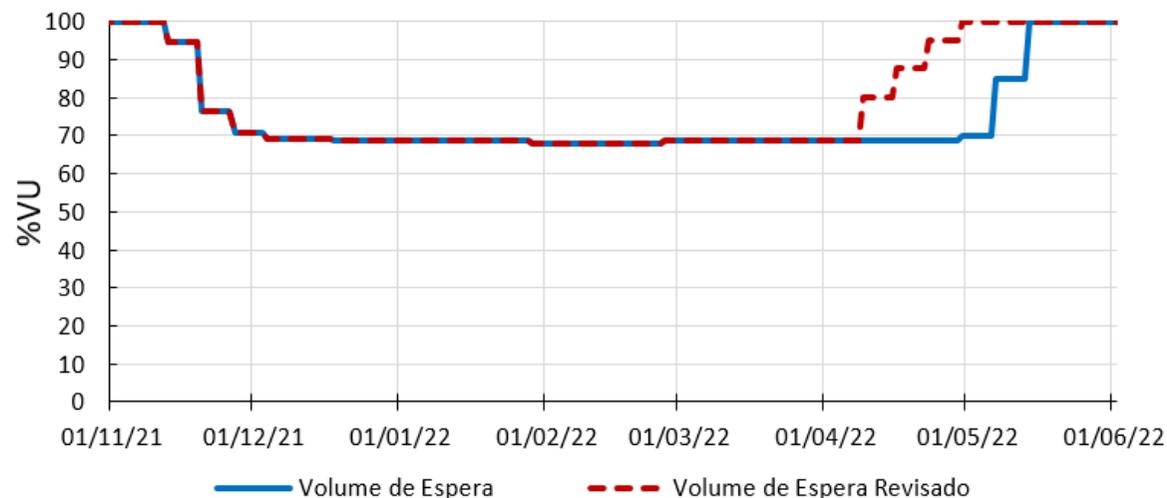

Este documento foi assinado digitalmente por SIMONE BORIM DA SILVA. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalassinaturas.ons.org.br> e utilize o código D267-5957-DF28-EDD02.



BOA ESPERANÇA

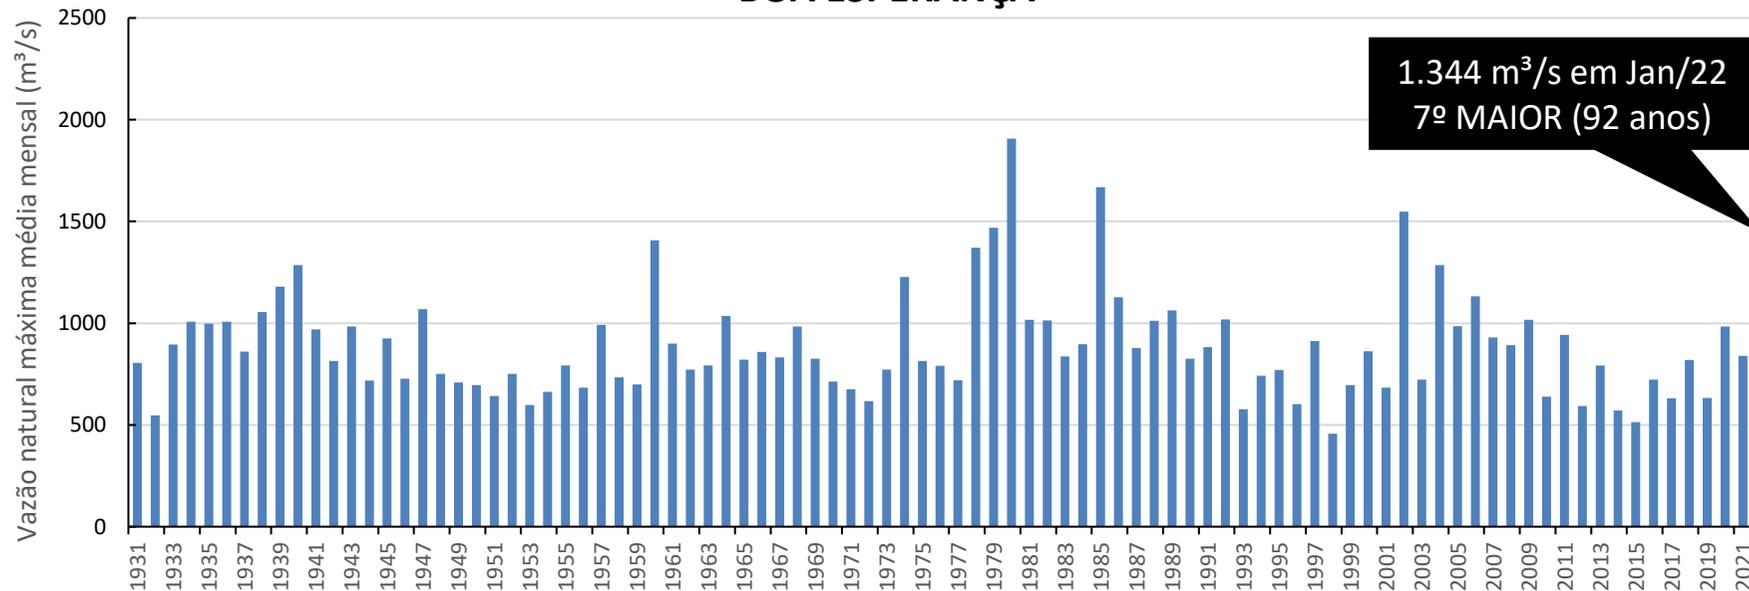

1.344 m³/s em Jan/22
7º MAIOR (92 anos)

	Vazão Natural	
	m ³ /s	%MLT
Janeiro	1344	212%
Fevereiro	680	96%
Março	775	102%
Abril*	650	97%

*Abril verificado até 25/04

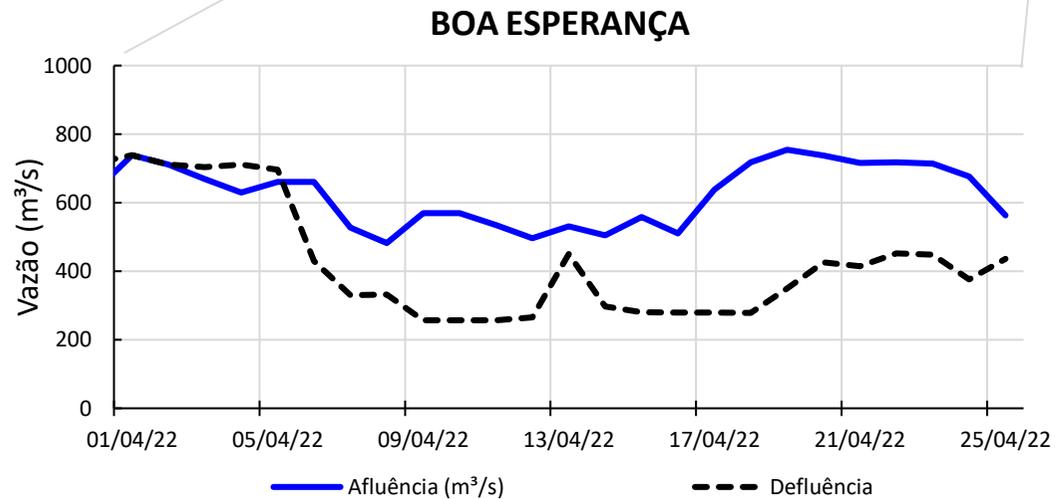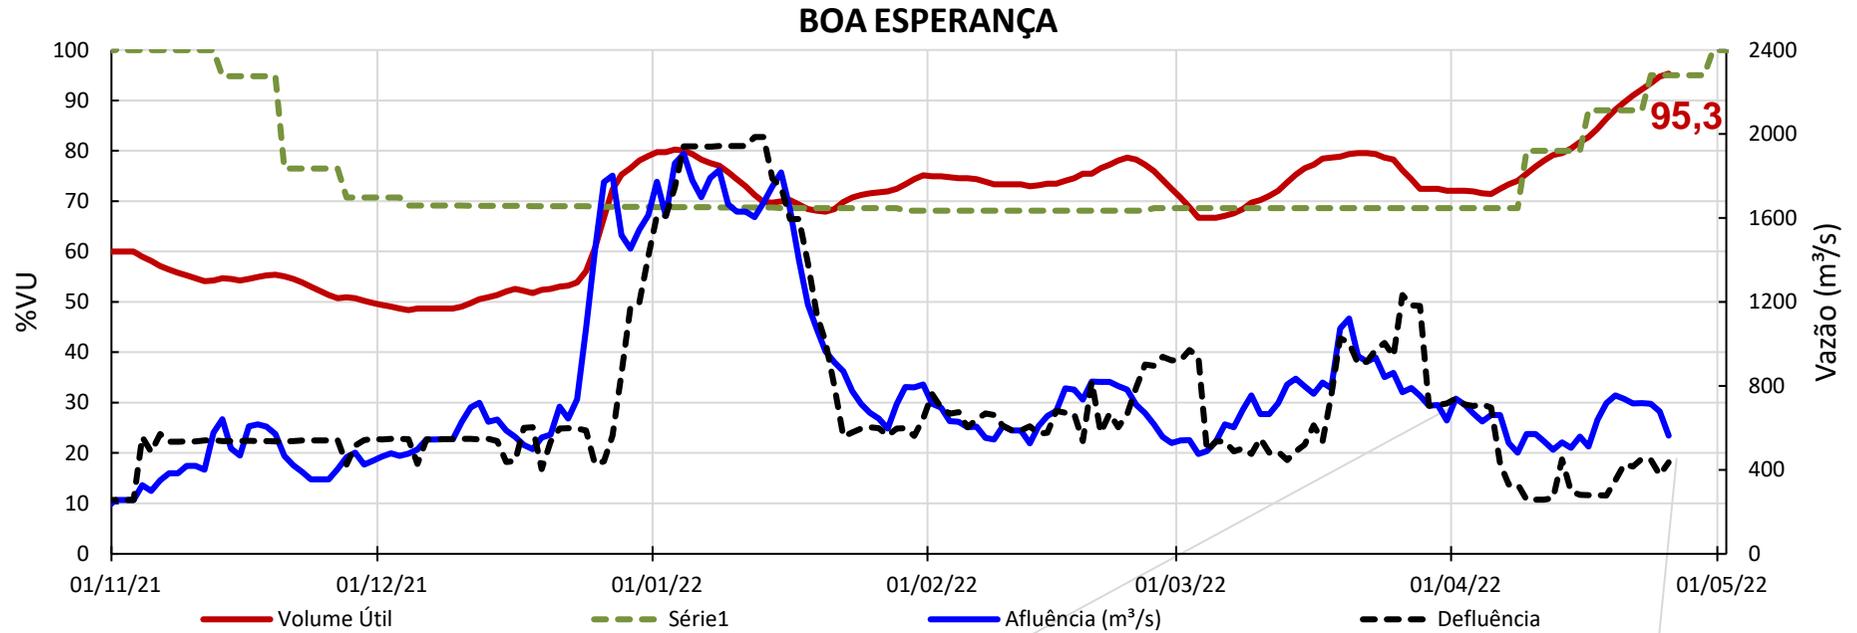

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO PARNAÍBA

6ª Reunião da Sala de Crise da Cheia na Bacia do Parnaíba
27 de abril de 2022