


PCH MACHADO MINEIRO

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

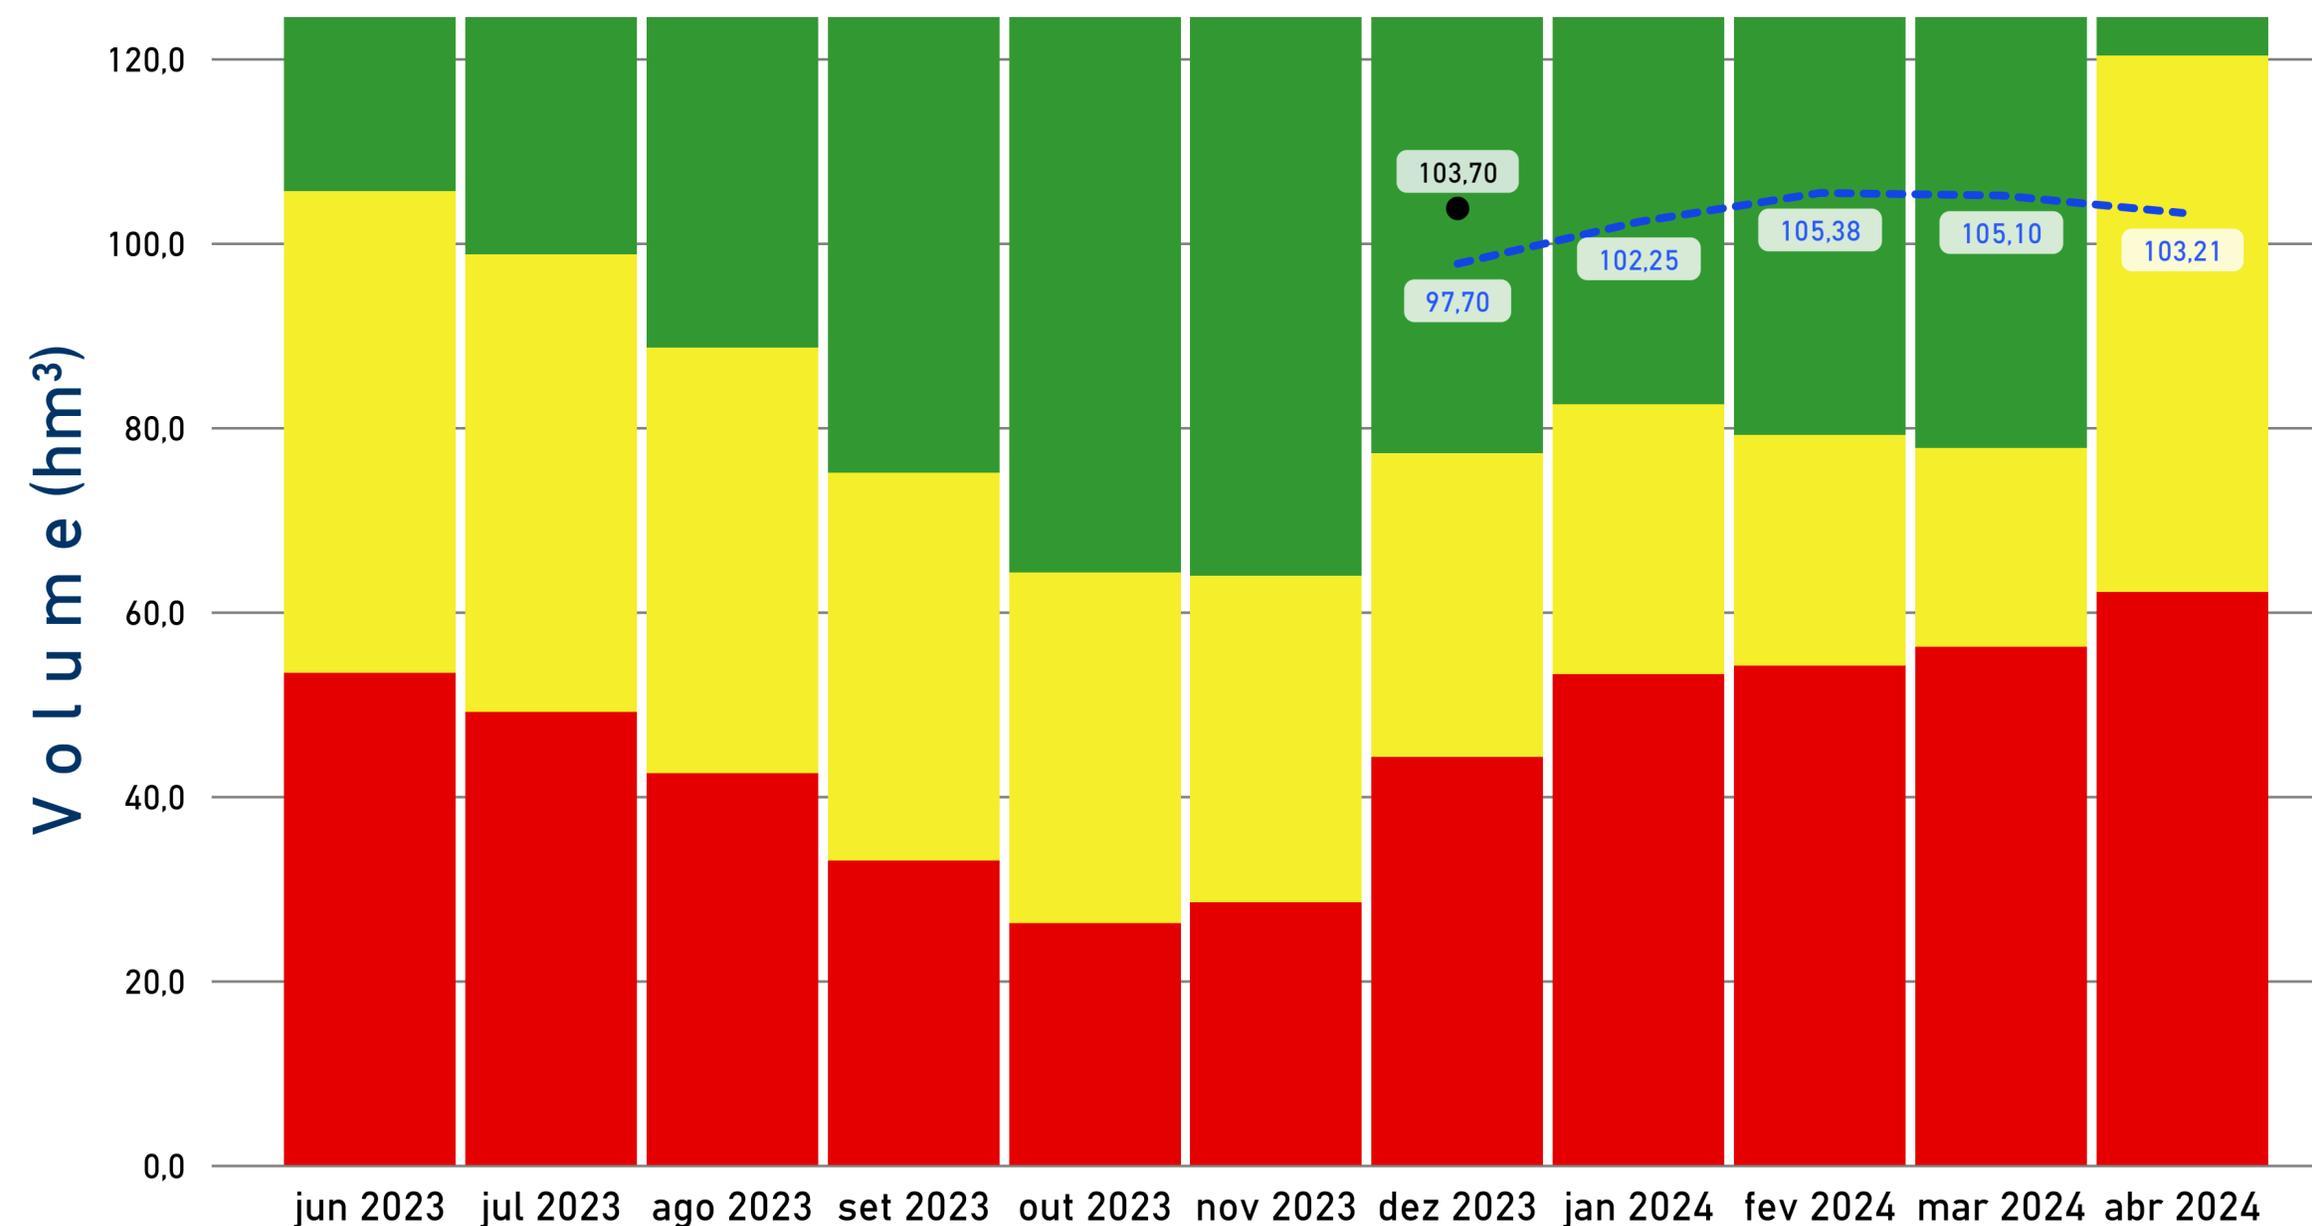

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
dez 2023	681,39	97,70	681,90	103,70
jan 2024	681,77	102,25		
fev 2024	682,03	105,38		
mar 2024	682,01	105,10		
abr 2024	681,85	103,21		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Dezembro de
2023

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

MÉDIO PARDO
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

BA-MG
UF

12/11/2023
DATA DA REUNIÃO




Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Cotas do reservatório	ANA / CEMIG	Diário		
1.2	Cota das estações fluviométricas Cândido Sales e Vereda do Paraíso	ANA / CEMIG	Diário		
1.3	Defluência do reservatório	CEMIG	Diário		
1.4	Volumes captados	Outorgados submetidos a monitoramento / COPASA / EMBASA	Mensal		Número de usuários que informaram pelo Declara Água caiu de 31 em dez/22 para 26 em mar/23.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de medidores volumétricos conforme determinação da ANA	Outorgados submetidos a monitoramento	Conforme marco regulatório publicado		Obrigatório para captações a partir de 10.000 m3/mês - Res. ANA 101/2021.
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Aprimoramento do estudo de volumes de espera	CEMIG	Mai/2024		A COPASA enviou 2 documentos em dez/22, porém não se tratavam de sistemas com captações em Machado Mineiro.
3.2	Realização de teste de intermitência da defluência	CEMIG, com monitoramento da EMBASA e AIMP	Abril/2024		

LEGENDAS



REALIZADA




EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

Consumos médios por Finalidades (L/s)

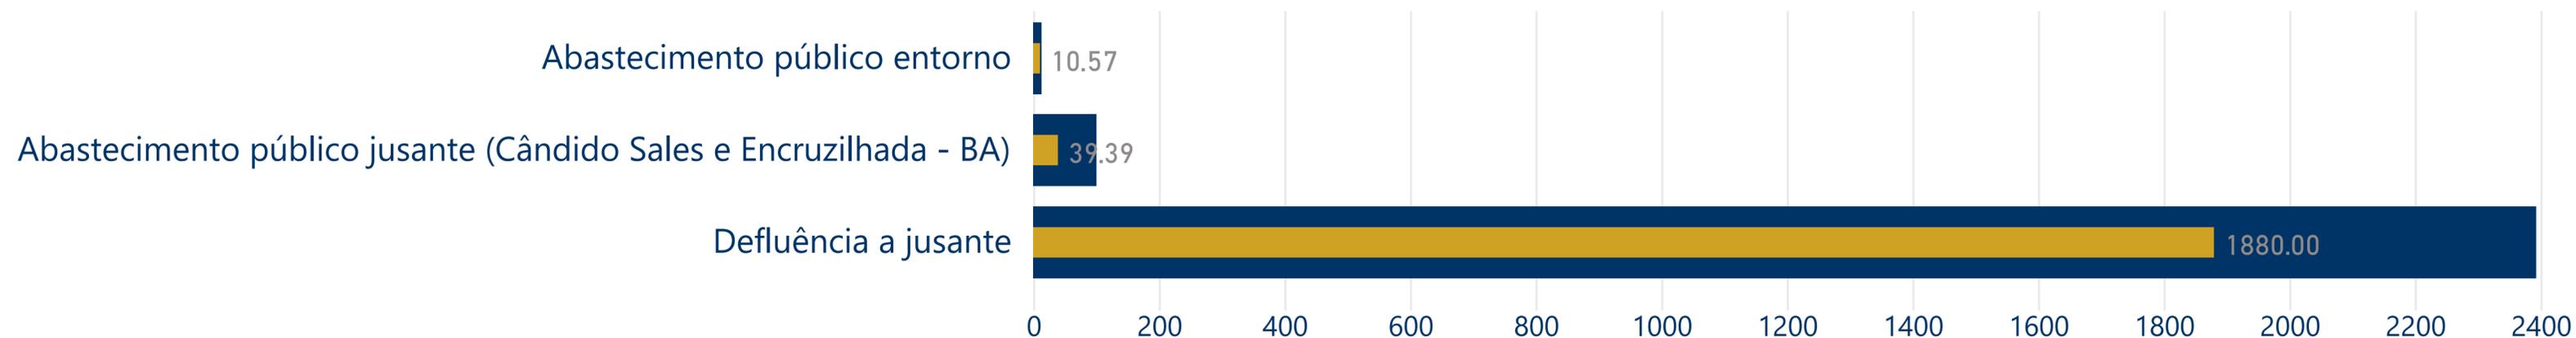

LEGENDAS

■ MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)	■ MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)
---	---

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
Abastecimento público entorno	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Abastecimento público jusante (Cândido Sales e Encruzilhada - BA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Defluência a jusante	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00
Demais usos a jusante	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
Demais usos entorno	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	12/2023
Abastecimento público entorno	10,57
Abastecimento público jusante (Cândido Sales e Encruzilha-BA)	39,39
Defluência a jusante	1.880,00
Demais usos entorno	790,00
Demais usos jusante	550,00

LEGENDA

■ SEM INFORMAÇÃO

Dezembro de
2023

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

MÉDIO PARDO
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

BA-MG
UF

12/11/2023
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
Abilio Cesar Dias Nascimento (suplente)	AIMP – Associação dos Irrigantes e Usuários da Bacia do Rio Pardo	(77) 99971-0396	abiliodiasnascimento@gmail.com
Dirciano Santana	Prefeitura Municipal de Candido Sales	(77)98858-8353	dircianosantana@hotmail.com
Edilson Bandeira Lucas (suplente)	COPASA-Salinas	(38) 99811-3609	edilson.lucas@copasa.com.br
Herlen Ueslei Ferreira Cardoso (titular)	COPASA-Janúba	(38) 99943-4638 / (38) 3829-4187	herlen.cardoso@copasa.com.br
Ivan Sérgio Carneiro	CEMIG	(31) 99958-4310	ivan.carneiro@cemig.com.br
Lessivan Pacheco (coordenador) (titular)	AIMP – Associação dos Irrigantes e Usuários da Bacia do Rio Pardo	(75) 99968-0560	lessivan@yahoo.com.br
Maria Rúbia Freitas de Oliveira	EMBASA	(77) 3438-1002 / (77) 99167-9777	maria.foliveira@embasa.ba.gov.br