

Dezembro de
2021

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE MARCO REGULATÓRIO

MORRINHOS
SISTEMA HÍDRICO

AÇUDE MORRINHOS
AÇUDE


RESOLUÇÃO Nº 69
MARCO REGULATÓRIO

11 DE SETEMBRO DE 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO



AÇUDE MORRINHOS

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

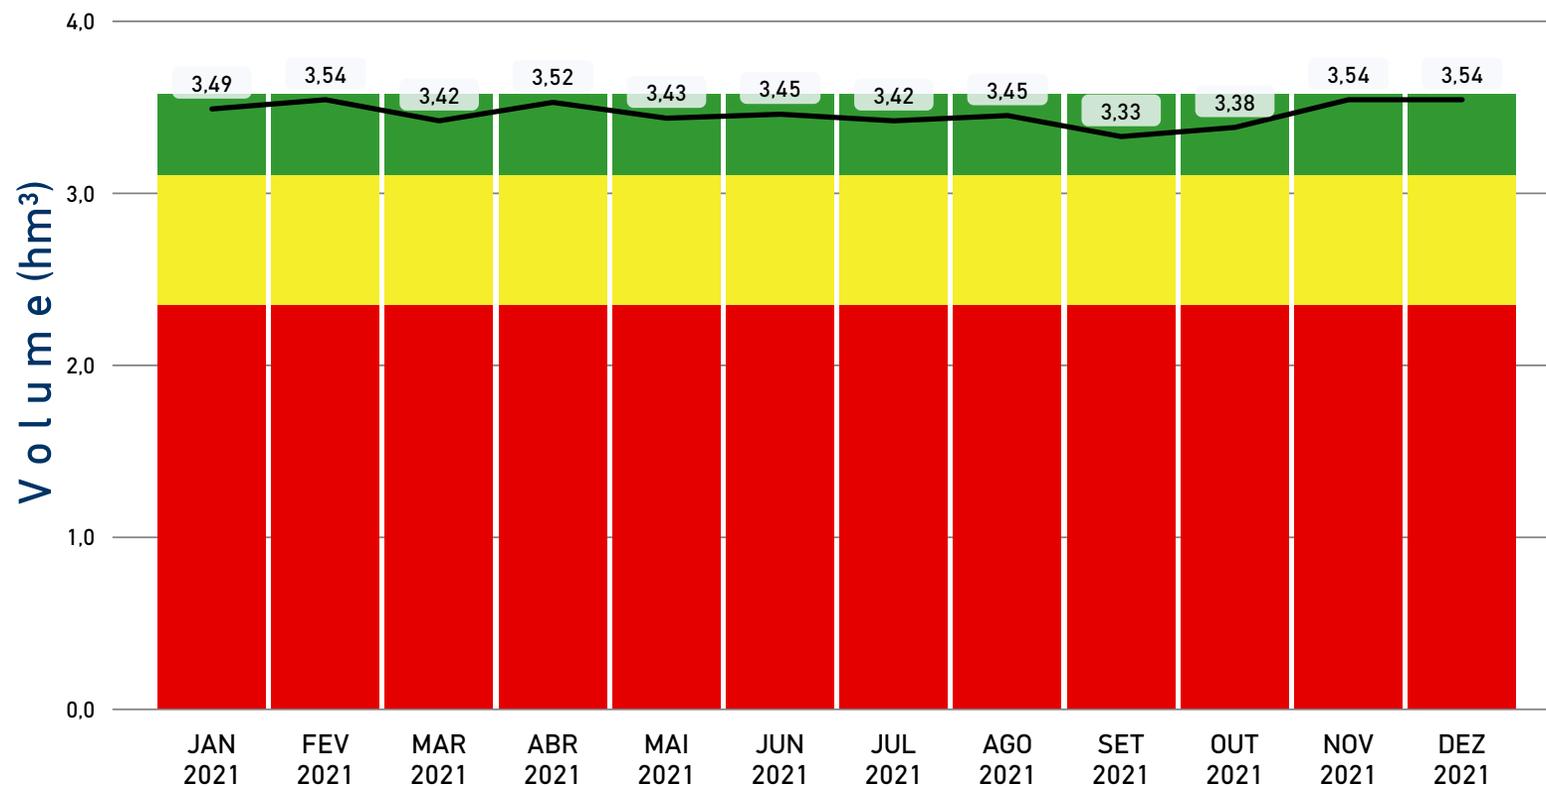

Data	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
janeiro de 2021	781,19	3,49
fevereiro de 2021	781,48	3,54
março de 2021	781,10	3,42
abril de 2021	781,24	3,52
maio de 2021	781,12	3,43
junho de 2021	781,15	3,45
julho de 2021	781,10	3,42
agosto de 2021	781,14	3,45
setembro de 2021	780,98	3,33
outubro de 2021	781,05	3,38
novembro de 2021	781,33	3,54
dezembro de 2021	781,48	3,54

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDAS

— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

boletim gerado em:

10/01/2022

Dezembro de
2021

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE MARCO REGULATÓRIO

MORRINHOS
SISTEMA HÍDRICO

AÇUDE MORRINHOS
AÇUDE

RESOLUÇÃO Nº 69
MARCO REGULATÓRIO

11 DE SETEMBRO DE 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	janeiro de 2021	fevereiro de 2021	março de 2021	abril de 2021	maio de 2021	junho de 2021	julho de 2021	agosto de 2021	setembro de 2021	outubro de 2021	novembro de 2021	dezembro de 2021
Abastecimento Público - SIAA Poções - Bom Jesus da Serra (EMBASA)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Outros (Inclusive carros pipa somente enquanto o reservatório estiver sangrando)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prioritários no entorno do reservatório	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	janeiro de 2021	fevereiro de 2021	março de 2021	abril de 2021	maio de 2021	junho de 2021	julho de 2021	agosto de 2021	setembro de 2021	outubro de 2021	novembro de 2021	dezembro de 2021
Abastecimento Público - SIAA Poções - Bom Jesus da Serra (EMBASA)	76,92	71,86	76,25	73,89	71,75	69,72	71,86	74,21	73,70	76,17	67,76	70,51

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

boletim gerado em:

10/01/2022

Dezembro de
2021

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE MARCO REGULATÓRIO

MORRINHOS
SISTEMA HÍDRICO

AÇUDE MORRINHOS
AÇUDE

RESOLUÇÃO Nº 69
MARCO REGULATÓRIO


11 DE SETEMBRO DE 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO



Estados Hidrológicos e Condições de Uso

Estado Hidrológico	Volume hm ³	Cota m	Uso	Condição de uso	
				l/s	%
Verde	>= 3,10 hm ³	>= 780,67 m	Todos	138	100%
Amarelo	Entre 2,35 e 3,10 hm ³	Entre 779,62 e 780,67 m	Abastecimento público SIAA Poções/Bom Jesus da Serra	69	75%
			Consumo e dessedentação de animais - entorno do lago	5,0	100%
			Demais usos	20	50%
Vermelho	<= 2,35 hm ³	<= 779,62 m	Abastecimento público SIAA Poções/Bom Jesus da Serra	<= 69	<= 75%
			Consumo e dessedentação de animais - entorno do lago	2,5	50%
			Demais usos	0	0%

Mapa do Sistema Hídrico

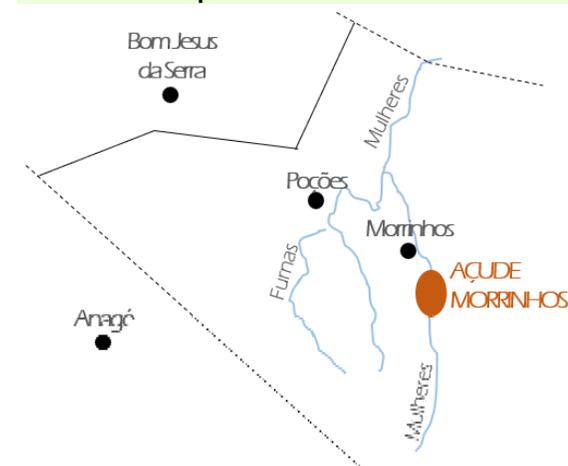

Nome:	MORRINHOS	Coordenadas Geográficas:	14º 34' 17,3"S 40º 18' 05,8"O
Rio Barrado:	DAS MULHERES	Município:	POÇÕES
Bacia:	RIO DE CONTAS	UF:	BAHIA
Sub-Bacia:	GONGOJI	Proprietário:	DNOCS
Ordem do Rio:	4ª	Conclusão:	1957

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água
✉ comar@ana.gov.br ☎ (61) 99297-1020

boletim gerado em:

10/01/2022