

OPERAÇÃO AGOSTO 2021



ATENDIMENTO EFETIVO DAS DEMANDAS AGOSTO 2021

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Network time is not synchronized
Local: 24 de ago de 2021 08:55:26 BRT
Remark: Consórcio Operador do PISF

Monteiro – Portal PB01L
Atendimento: Permanente
Vazão Estimada: 4 m³/s



Network time is not synchronized
Local: 11 de ago de 2021 08:16:35 BRT
24L 614629 9059050
Remark: Consórcio Operador do PISF

TUD de Muquém – Portal PE05L
Atendimento: 22/02 Ate o momento
Vazão calculada: 2,5 m³/s
Demanda solicitada MDR: 3m³/s

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Ramal do Agreste

Atendimento: 09/08 a 14/08

27/08 até o momento

Vazão calculada : 2,5 m³/s

Vazão solicitada pelo MDR: 4m³/s



Moxotó (Compesa)

Atendimento: Permanente

Vazão Estimada: 0,3 m³/s

Coord. UTM – SIRGAS 2000:

E-671615 / N-9101539



Pajeú (Compesa)

Atendimento: Permanente


Vazão calculada : 0,3 m³/s

Coord. UTM – SIRGAS 2000:


E-681353 / N-9108472

OBRAS COMPESA AO LONGO DO EIXO LESTE


Ponto de entrega: Trecho 10 entre EBV1 e Reservatório Areias

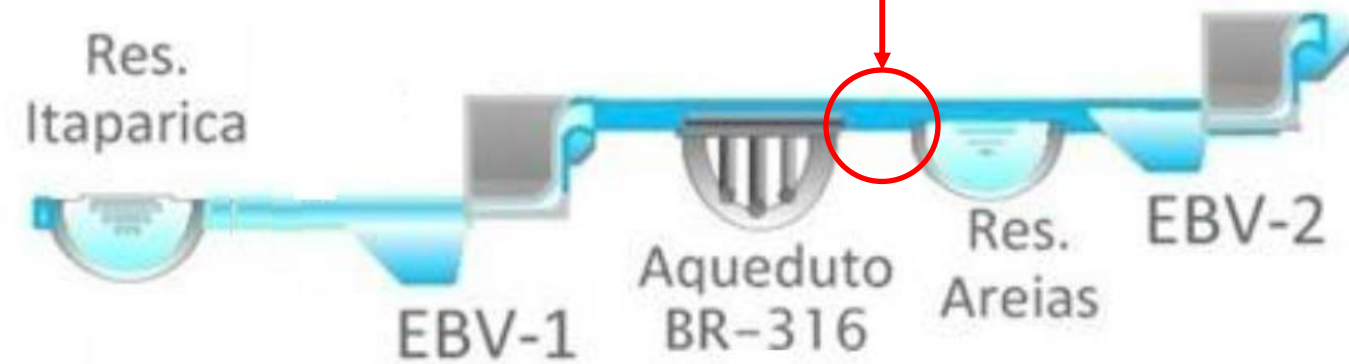

Ponto de entrega: Trecho 21 entre Reservatório Copiti e Reservatório Moxotó

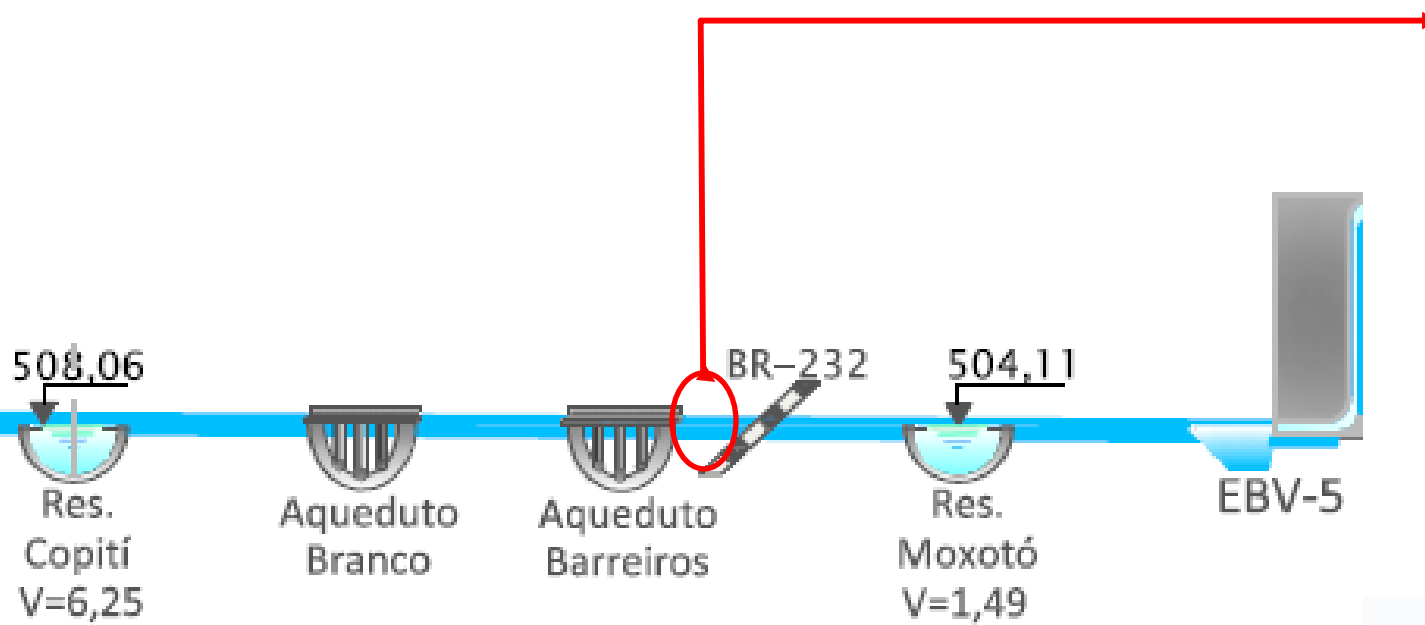


Ponto de entrega: Trecho 21 entre Reservatório Copiti e Reservatório Moxotó

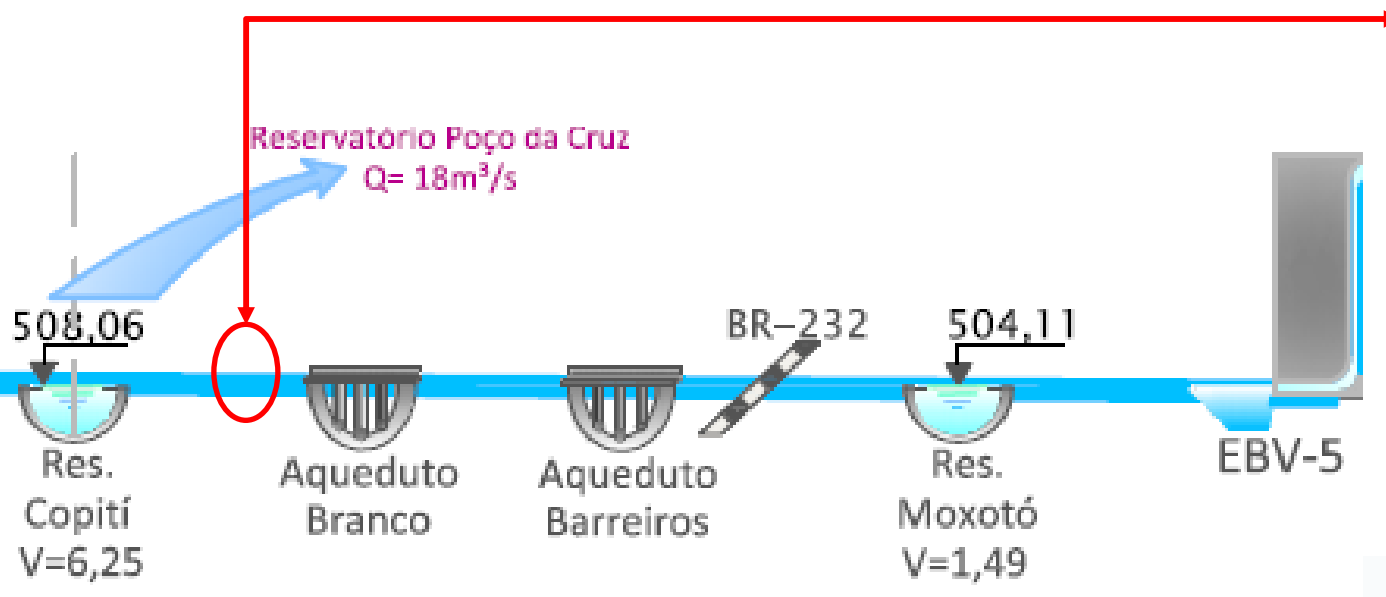

Coord. UTM – SIRGAS 2000
E-653013/ N-9097446



Ponto de entrega: Trecho 25 entre EBV-6 e Reservatório Campos

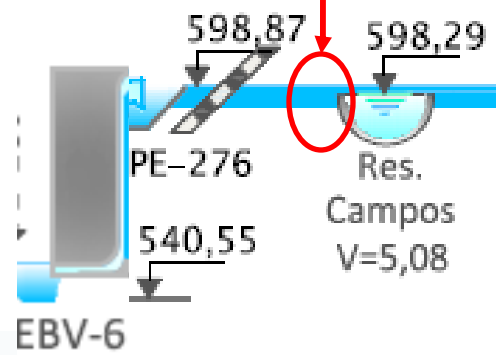

Coord. UTM – SIRGAS 2000:
E-681353 / N-9108472





MANUTENÇÃO



RECUPERAÇÃO DA JUNTA DA TRANSIÇÃO DO AQUEDUTO COM CANAL

Parada Operacional: 27/07/21

Manutenção do Aqueduto: 02 a 08/08/2021

Retomada Operacional: 09/08/2021
(Estabilização dos Reservatórios ao Níveis Mínimo Operacionais)

Estabilização dos Reservatórios: 16/08/2021



AQUEDUTO DA BR 316



Durante a manutenção do aqueduto o atendimento as demandas foi mantido com o volume reservado no sistema, o que ocasionou grande baixa dos níveis

SUBSTITUIÇÃO DE POLO DO ROTOR



Parada Operacional: 29/07/21

Solicitante: WEG Motores (Fabricante)

Manutenção da Motobomba: 29/07 a 04/08/2021


MOTOBOMBA 1 DA EBV-2



Durante a manutenção do aqueduto o atendimento as demandas foi mantido com o volume reservado no sistema, o que ocasionou grande baixa dos níveis

Linha de Tempo

19 dias de fornecimento de água aos portais por meio dos volumes disponíveis nos reservatórios

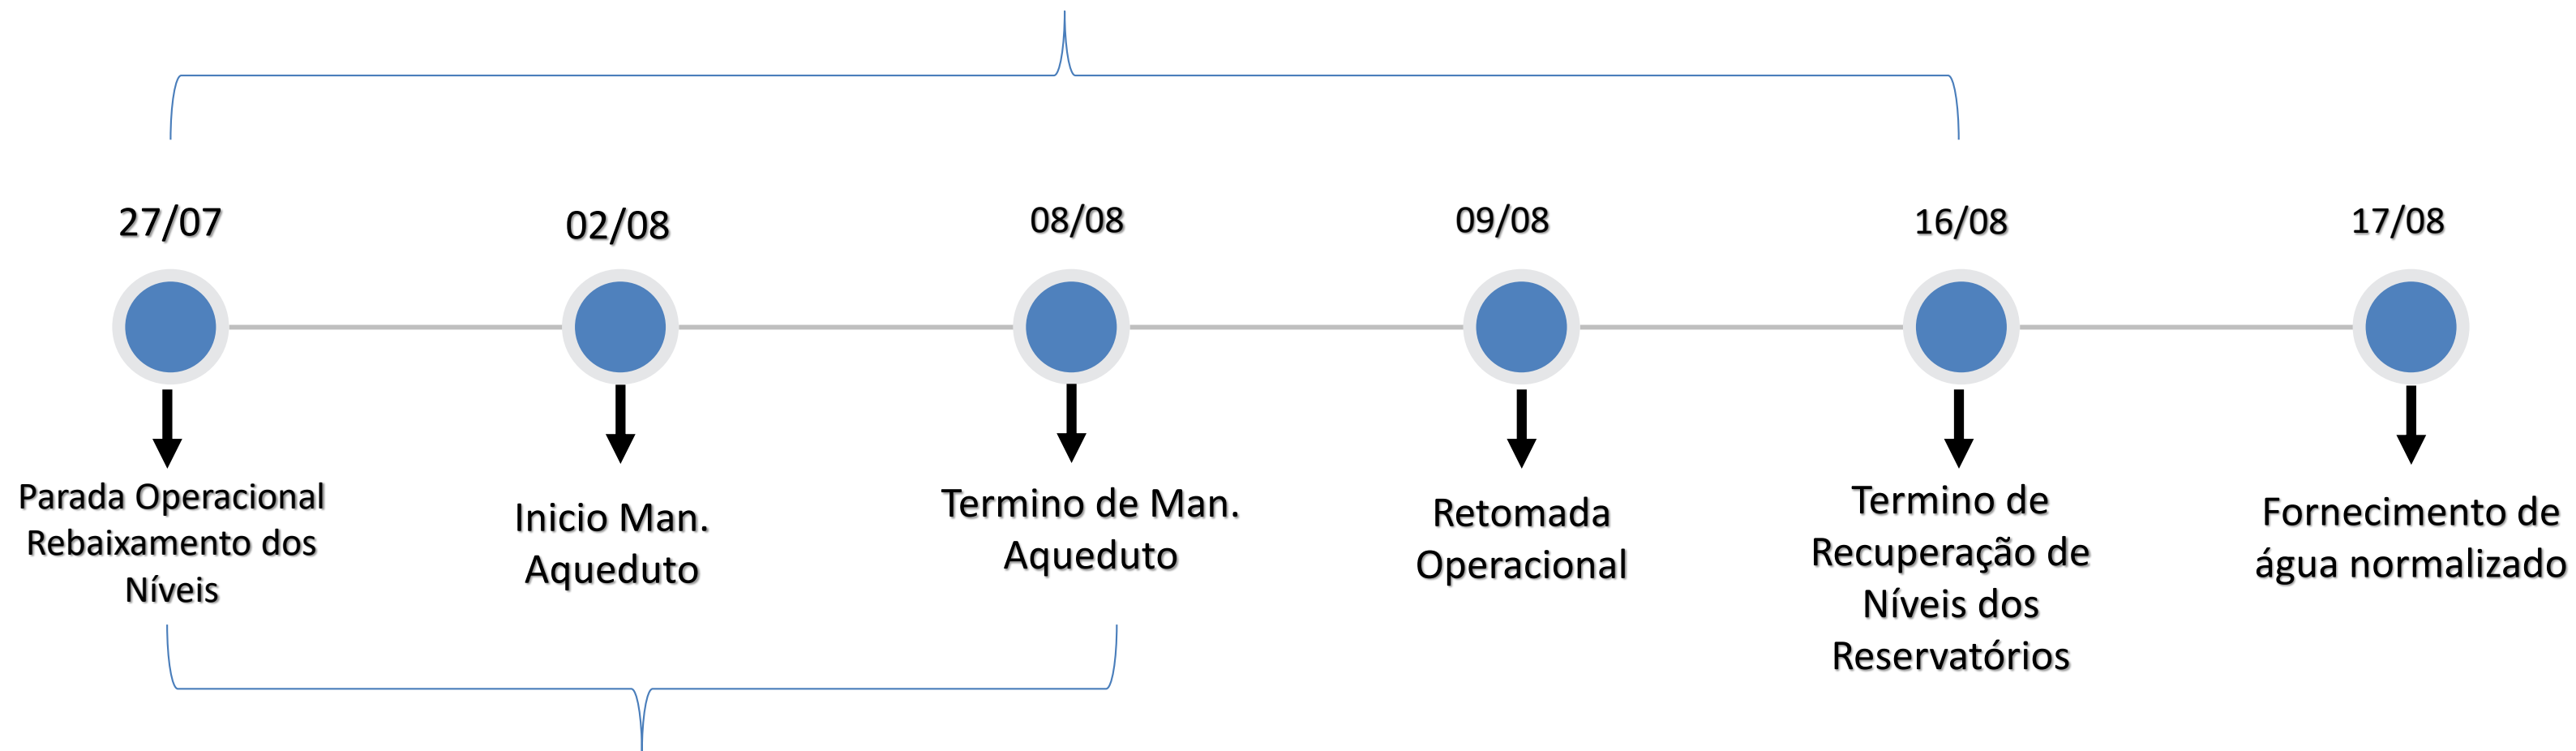



OBRIGADO

