

EIXO LESTE-CODEVASF OPERAÇÃO - MARÇO 2023

OPERAÇÃO

Demandas de Março

Portal	Vazão Fornecida	Volume Fornecido (m³)	Status Fornecimento	Início	Fim	Ofício
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	Q=0,97 m³/s	2.604.891,98	Em atendimento	01/02/2023 06/03/2023	31/05/2023	OFÍCIO Nº 90/2023/CFL/CGOF/DP E/SNSH-MIDR
PE09L-Compesa Moxotó + Adutora Custodia	Q=0,30 m³/s	612.756,00	Em atendimento	-	-	PGA
Compesa Pajeú	Q=0,29 m³/s	768.960,00	Em atendimento	-	-	PGA
PB01L-Monteiro	Q=1,43 m³/s	3.829.405,39	Em atendimento	-	-	PGA
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	Q=0,80 m³/s	2.142.695,20	Em atendimento	-	-	PGA
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	Q=0,00027 m³/s	725,24	Em atendimento	-	-	PGA
Ramal do Agreste	Q=0,5 m³/s Q=2 m³/s	1.580.000 ,00	Atendido	23/03/23	05/04/23	Teste

Comparativo PGA


Acompanhamento fornecimento PGA 2022														
Pontos de Entrega	Vazões Médias	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ANUAL
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	PGA	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,01
	Fornecimento	0,87	0,87	0,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
PE09L-Compesa Moxotó + Adutora de Custódia	PGA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Fornecimento	0,35	0,36	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Compesa Pajeú	PGA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31
	Fornecimento	0,25	0,27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	PGA	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Fornecimento	0,71	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
PB01L-Monteiro	PGA	6,94	6,94	6,94	6,94	2,44	2,44	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	3,19
	Fornecimento	1,69	1,17	1,43	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	PGA	0,01500	0,01500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04
	Fornecimento	0,00124	0,00104	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00024

*PGA - mínimo

SEGURANÇA DE BARRAGENS


SEGURANÇA DE BARRAGENS

Atividades Rotineiras

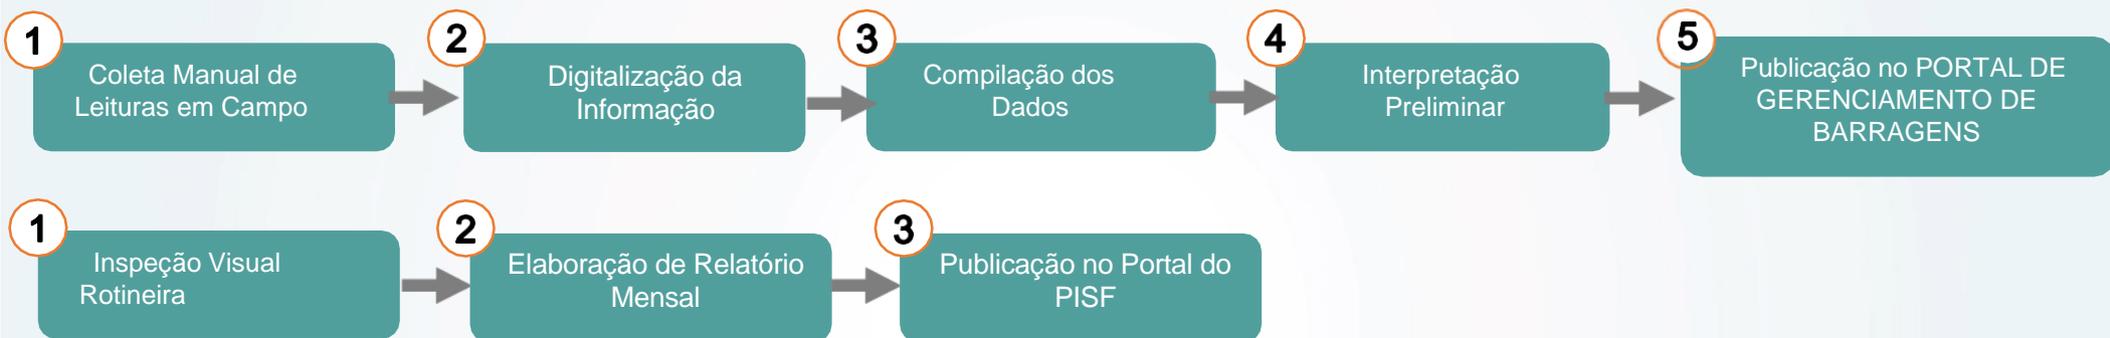

MANUTENÇÃO

Manutenções Eletromecânicas

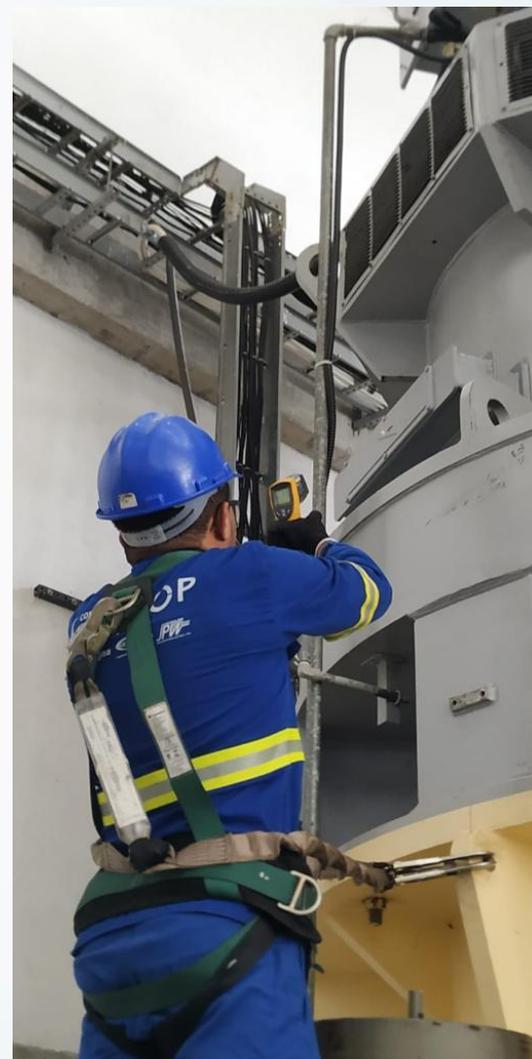

Manutenções Eletromecânicas



Manutenções Civil



Manutenções Civil



SEGURANÇA DE BARRAGENS



SEGURANÇA DE BARRAGENS



Manutenções Corretivas

Manutenções dos motores WEG

Quadro resumo

ESTAÇÃO	MB01	MB02
EBV-1	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-2	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-3	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-4	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-5	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-6	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO

Manutenções Corretivas

Manutenções dos motores WEG - Cronograma

Estação	MB	Número de Série	STATUS	INICIO REVISADO	FIM REVISADO	FIM REAL	COMENTÁRIOS
EBI-1	02	1006382520	OPERANDO	24/out	23/dez		Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006192047	OPERANDO	19/abr	23/dez	02/nov	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-1	02	1006382750	OPERANDO	24/out	13/fev	13/fev	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006382742	OPERANDO	25/abr	18/ago	02/set	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-2	02	1006382815	OPERANDO	15/nov	17/mar	17/fev	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006382593	OPERANDO	28/abr	21/out	04/dez	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-3	02	1006382814	OPERANDO	31/out	10/fev	13/fev	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006382741	OPERANDO	05/mai	26/set	09/set	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-4	01	1006382744	OPERANDO	17/jan	14/ago	14/ago	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	02	1006382743	OPERANDO	24/out	24/fev	03/mar	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-5	02	1006789572	OPERANDO	12/dez	03/mar	10/mar	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006789565	OPERANDO	19/jul	02/dez	09/dez	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
EBV-6	02	1006806910	OPERANDO	05/fev	10/mar	17/mar	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.
	01	1006806908*	OPERANDO	27/out	18/nov	10/jan	Equipamento liberado. Concluir energização resistências.

OBS: Pendente instalação resistências de aquecimento

Manutenções Corretivas

Manutenções dos motores WEG



Manutenções Corretivas

Manutenções dos motores WEG



Manutenções Corretivas

Intervenção em Talude Próximo a EBV-3



Manutenções Corretivas

Intervenção em Talude Próximo a EBV-3



Manutenções Corretivas

Intervenção em Talude Próximo a EBV-3



Assunto Gerais

Ocupação indígena Reservatório de Muquém



Foto 1. Ocupação das áreas do PISF nas proximidades da TUD do Reservatório Muquém por membros da aldeia indígena Pipipan, no município de Floresta/PE. Foto tirada em 15/02/2023.



Foto 2. Ocupação das áreas do PISF nas proximidades da TUD do Reservatório Muquém por membros da aldeia indígena Pipipan, no município de Floresta/PE. Foto tirada em 15/02/2023.

Obrigado