

EIXO LESTE-CODEVASF OPERAÇÃO - ABRIL 2023

OPERAÇÃO

Demandas de Abril

Portal	Vazão Fornecida	Volume Fornecido (m ³)	Status Fornecimento	Início	Fim	Ofício
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	Q=1,0 m ³ /s	2.592.000,00	Em atendimento	01/02/2023 06/03/2023	31/05/2023	OFÍCIO N° 90/2023/CFL/CGOF/DPE/SNSH-MIDR
PE09L-Compesa Moxotó + Aduutora Custodia	Q=0,37 m ³ /s	963.923,14	Em atendimento	-	-	PGA
Compesa Pajeú	Q=0,29 m ³ /s	740.941,71	Em atendimento	-	-	PGA
PB01L-Monteiro	Q=2,36 m ³ /s	6.128.042,33	Em atendimento	-	-	PGA
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	Q=0,53 m ³ /s	1.382.400,00	Em atendimento	-	-	PGA
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	Q=0,00047 m ³ /s	1.219,72	Em atendimento	-	-	PGA
Ramal do Agreste	Q=1,45 m ³ /s	1.620.000,00	Atendido	23/03/23	05/04/23	Teste
Ramal do Agreste	Q=0,49 m ³ /s	141.374,24	Atendido	14/04/23	17/04/23	Teste

Comparativo PGA


Acompanhamento fornecimento PGA 2022														
Pontos de Entrega	Vazões Médias	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ANUAL
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	PGA	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,01
	Fornecimento	0,87	0,87	0,97	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
PE09L-Compesa Moxotó + Adultora de Custódia	PGA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Fornecimento	0,35	0,36	0,30	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Compesa Pajeú	PGA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31
	Fornecimento	0,25	0,27	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	PGA	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Fornecimento	0,71	0,80	0,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
PB01L-Monteiro	PGA	6,94	6,94	6,94	6,94	2,44	2,44	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	3,19
	Fornecimento	1,69	1,17	1,43	2,36	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	PGA	0,01500	0,01500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04000
	Fornecimento	0,00049	0,00042	0,00027	0,00047	0,00094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00022

*PGA - mínimo

SEGURANÇA DE BARRAGENS


SEGURANÇA DE BARRAGENS

Atividades Rotineiras

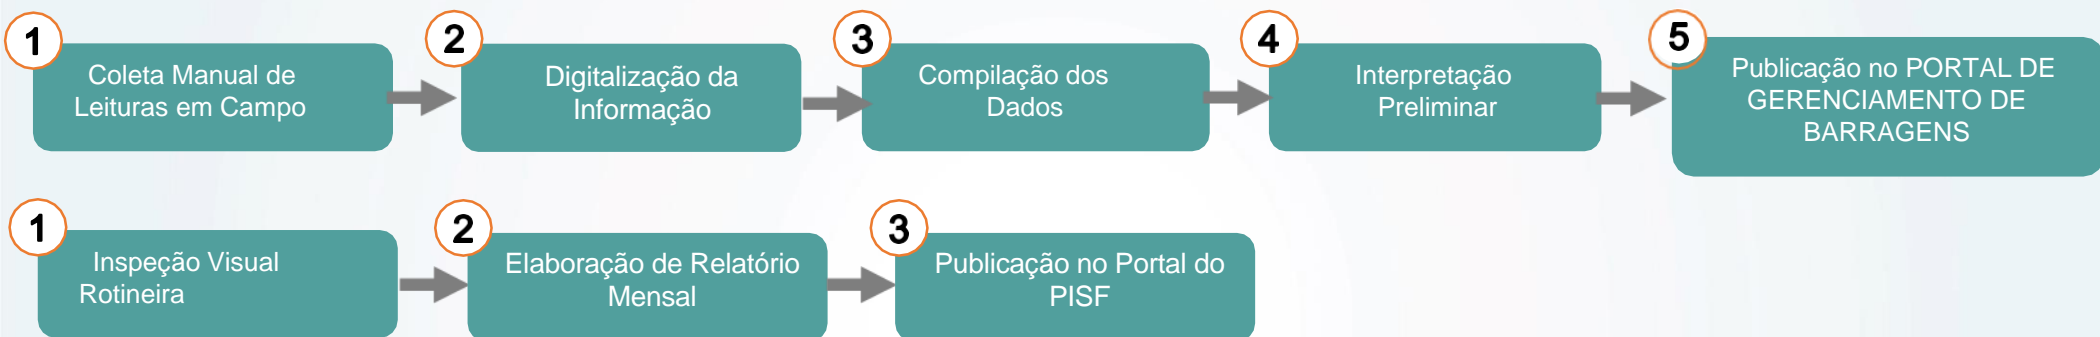

MANUTENÇÃO

Manutenções Eletromecânicas

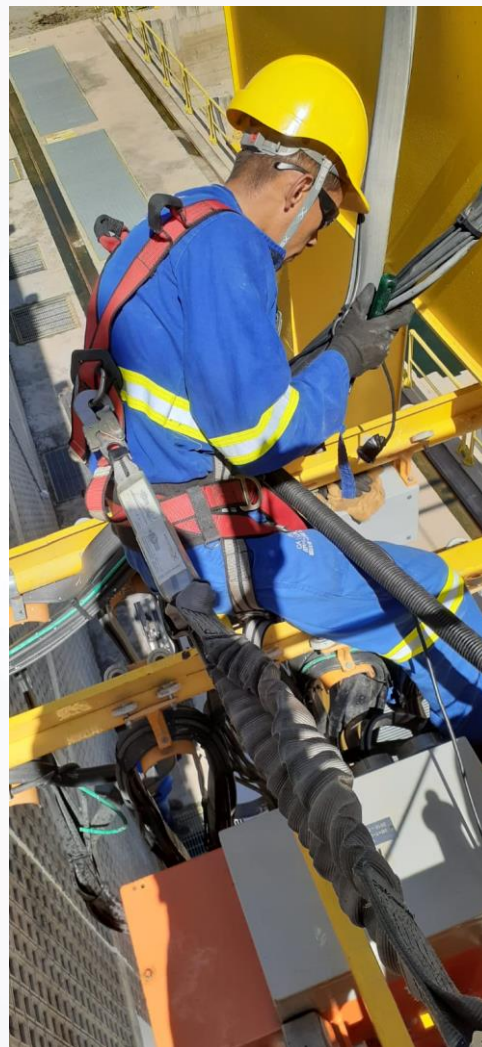

Manutenções Eletromecânicas



Manutenções Civil



Manutenções Civil



SEGURANÇA DE BARRAGENS



SEGURANÇA DE BARRAGENS



Manutenções Corretivas

Manutenções dos motores WEG

Quadro resumo

ESTAÇÃO	MB01	MB02
EBV-1	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-2	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-3	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-4	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-5	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
EBV-6	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO

OBS: Pendente instalação resistências de aquecimento

Obrigado