


SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento Bacia do rio Iguaçu

08/06/2022

* Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

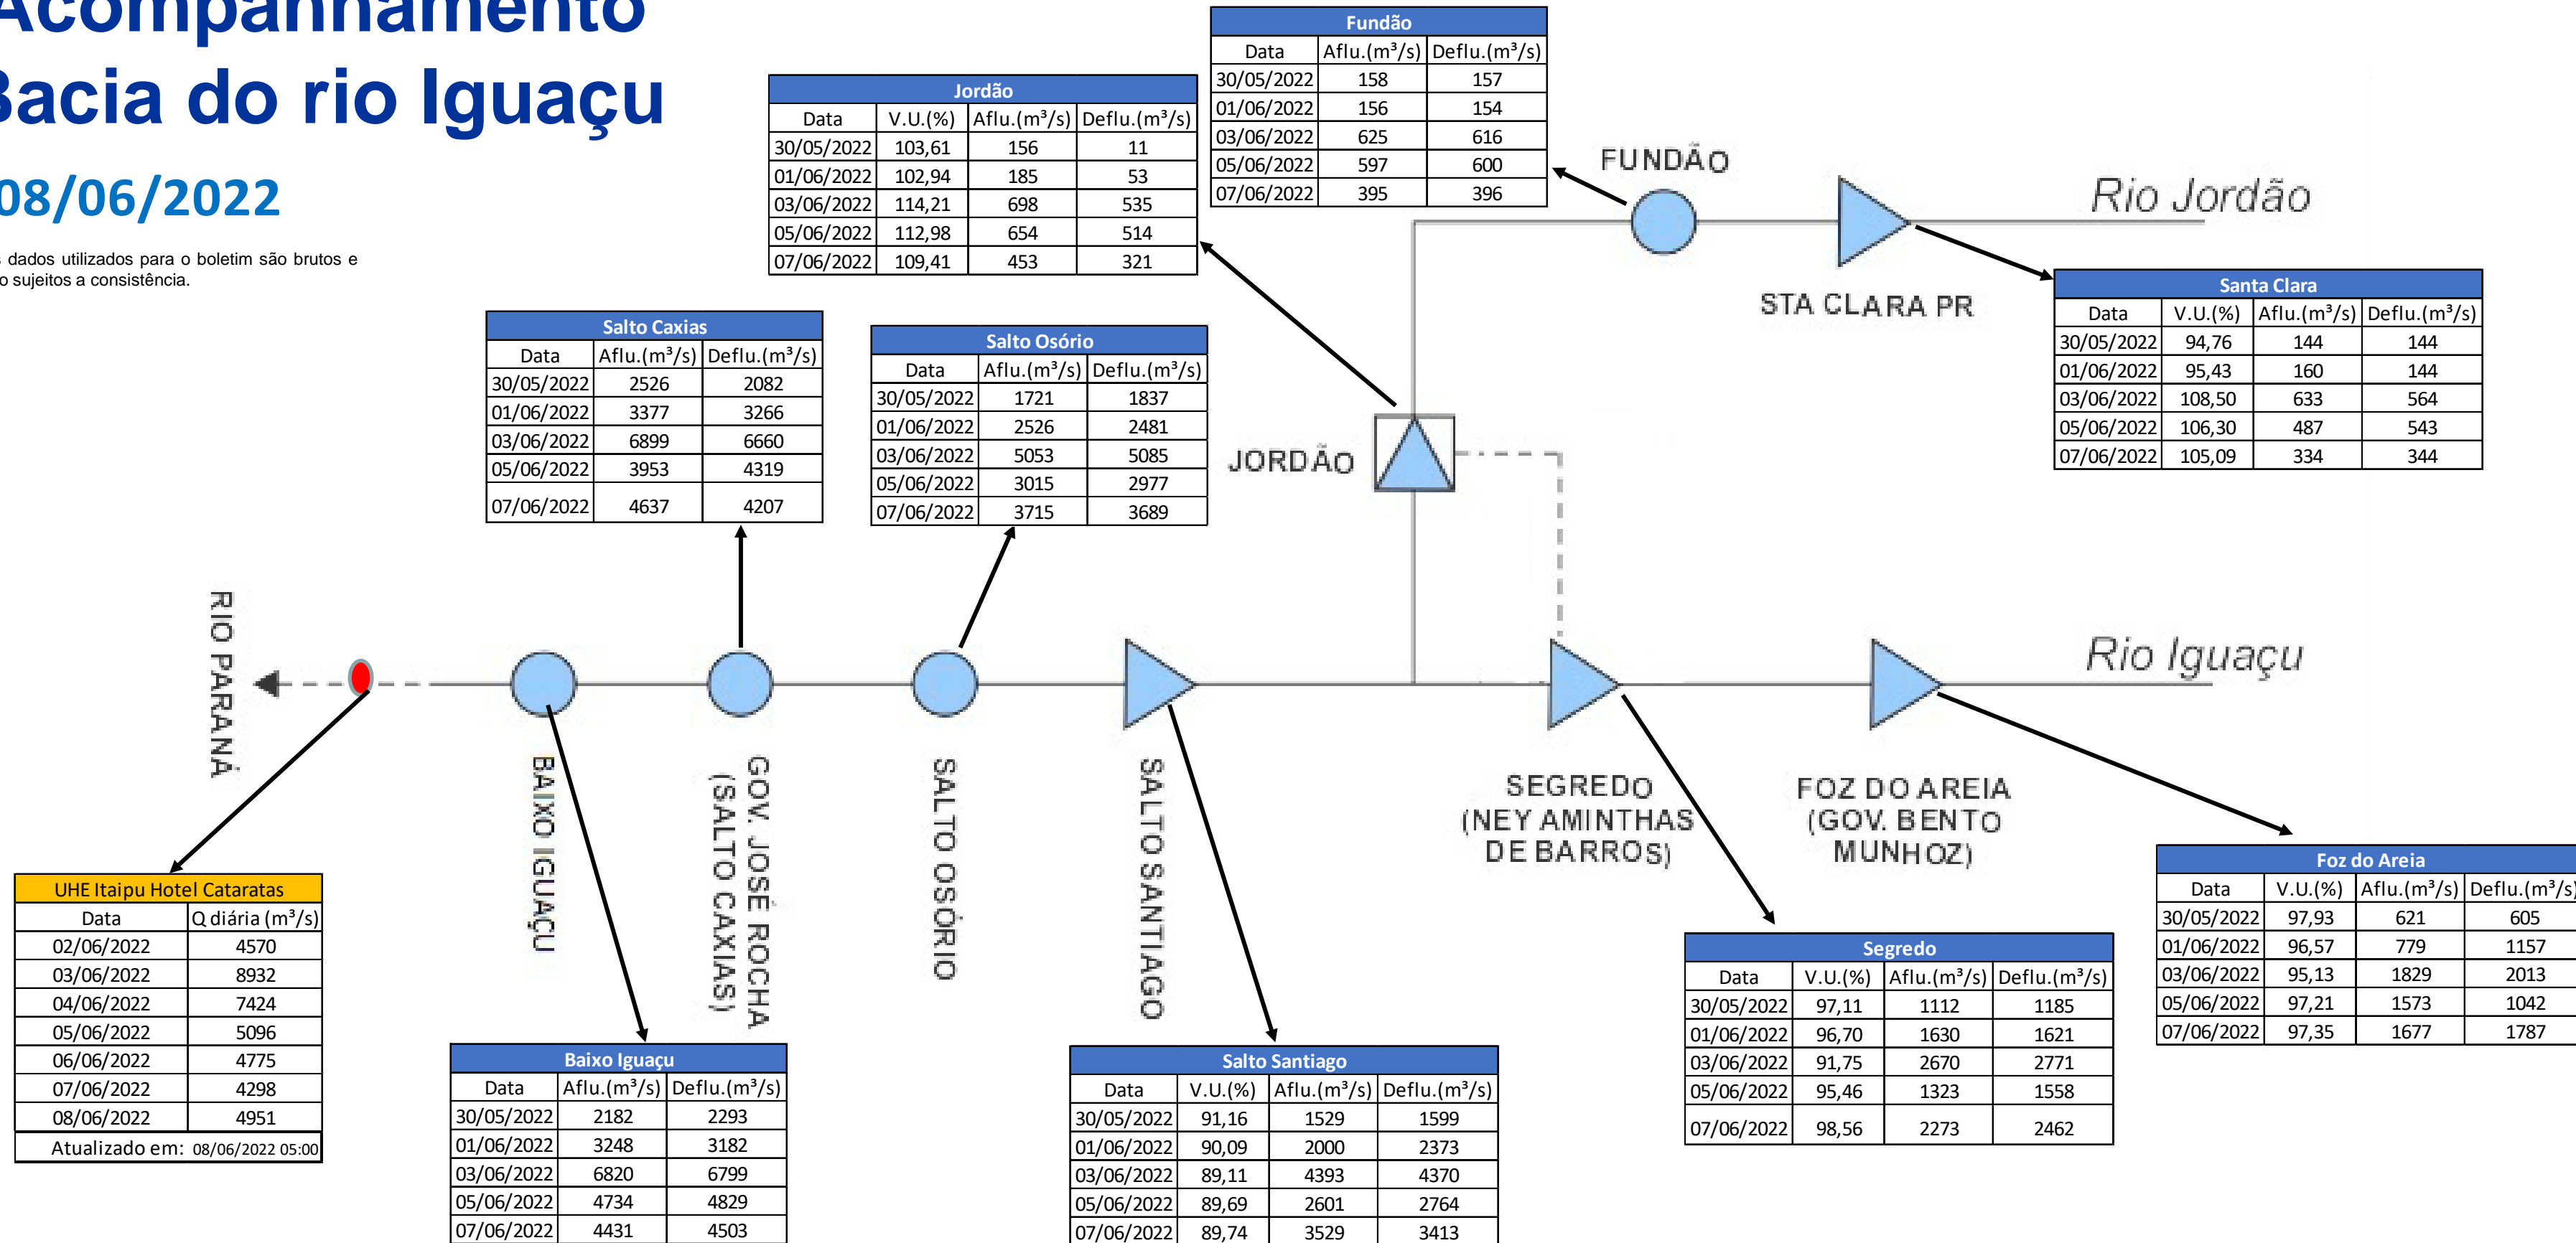

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
02/06/2022	4570
03/06/2022	8932
04/06/2022	7424
05/06/2022	5096
06/06/2022	4775
07/06/2022	4298
08/06/2022	4951

Atualizado em: 08/06/2022 05:00

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	2182	2293
01/06/2022	3248	3182
03/06/2022	6820	6799
05/06/2022	4734	4829
07/06/2022	4431	4503

Salto Caxias		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	2526	2082
01/06/2022	3377	3266
03/06/2022	6899	6660
05/06/2022	3953	4319
07/06/2022	4637	4207

Salto Osório		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	1721	1837
01/06/2022	2526	2481
03/06/2022	5053	5085
05/06/2022	3015	2977
07/06/2022	3715	3689

Salto Santiago			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	91,16	1529	1599
01/06/2022	90,09	2000	2373
03/06/2022	89,11	4393	4370
05/06/2022	89,69	2601	2764
07/06/2022	89,74	3529	3413

Jordão			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	103,61	156	11
01/06/2022	102,94	185	53
03/06/2022	114,21	698	535
05/06/2022	112,98	654	514
07/06/2022	109,41	453	321

Fundão		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	158	157
01/06/2022	156	154
03/06/2022	625	616
05/06/2022	597	600
07/06/2022	395	396


Segredo			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	97,11	1112	1185
01/06/2022	96,70	1630	1621
03/06/2022	91,75	2670	2771
05/06/2022	95,46	1323	1558
07/06/2022	98,56	2273	2462

Foz do Areia			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	97,93	621	605
01/06/2022	96,57	779	1157
03/06/2022	95,13	1829	2013
05/06/2022	97,21	1573	1042
07/06/2022	97,35	1677	1787

Santa Clara			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
30/05/2022	94,76	144	144
01/06/2022	95,43	160	144
03/06/2022	108,50	633	564
05/06/2022	106,30	487	543
07/06/2022	105,09	334	344

SALA DE SITUAÇÃO

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

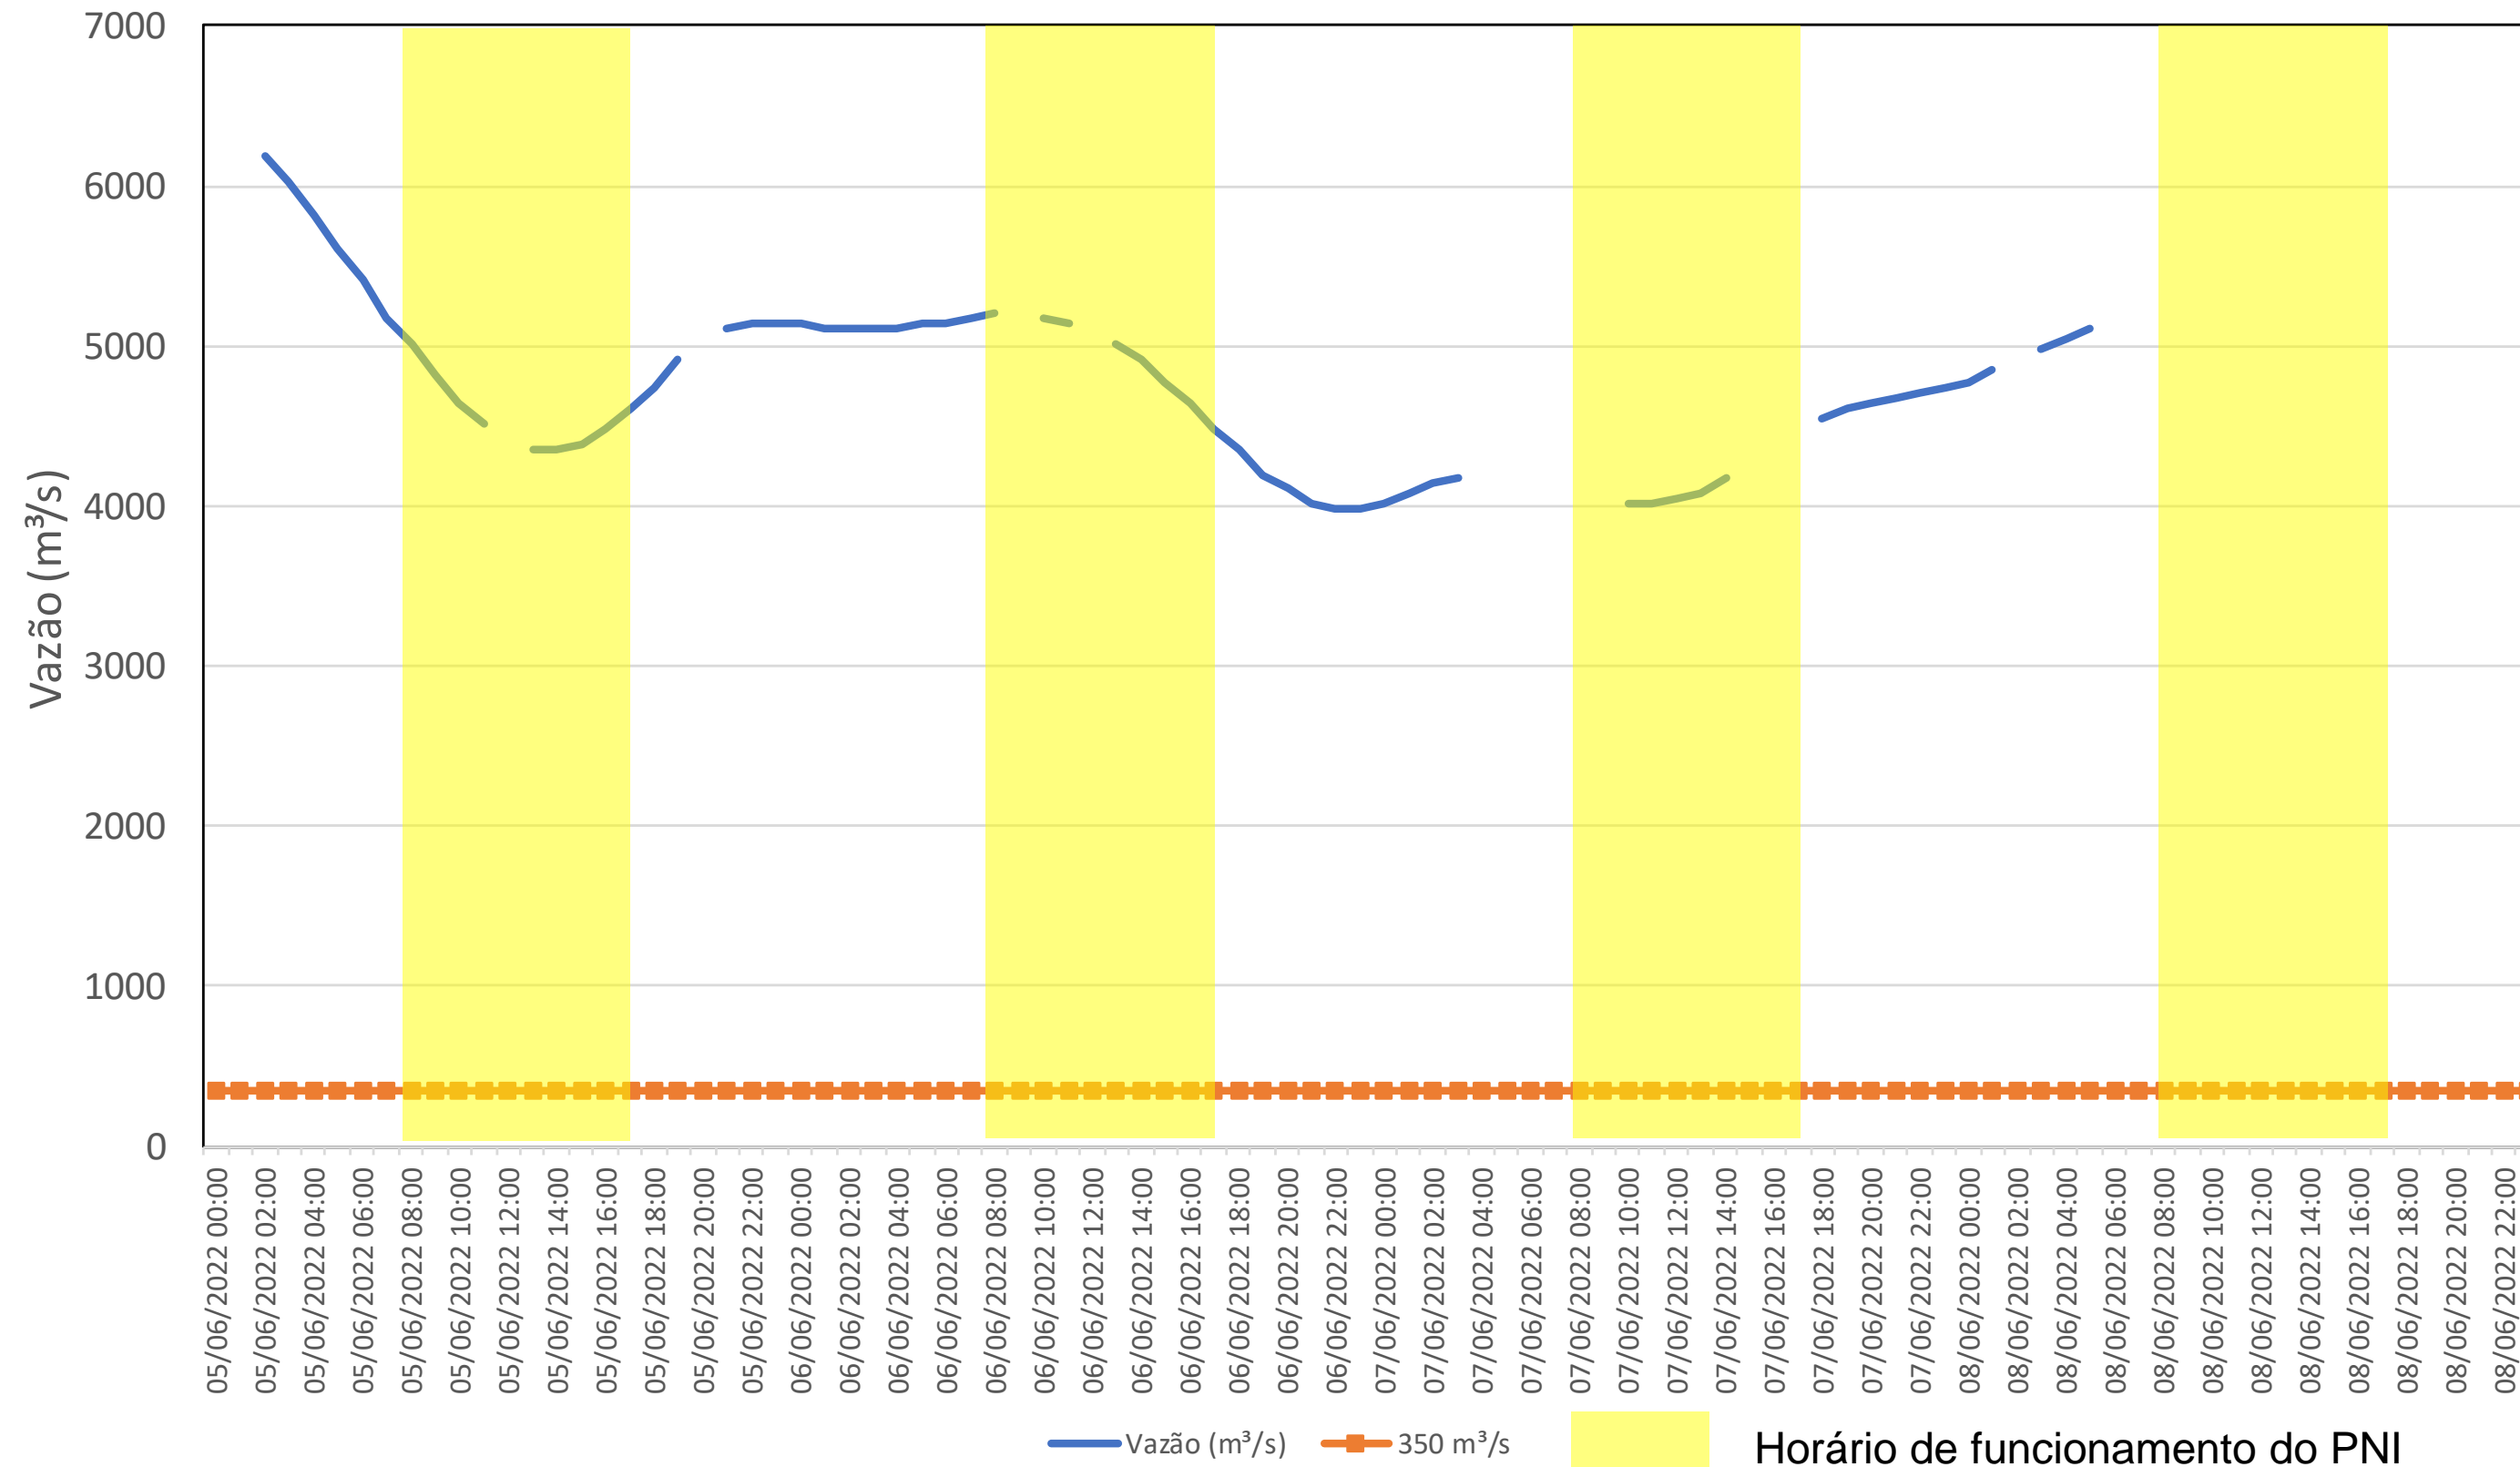

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento Bacia do rio Uruguai

08/06/2022

* Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

