




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	92,10	106	22
29/07/24	103,89	178	23
30/07/24	103,50	201	74

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	73	70
29/07/24	143	142
30/07/24	133	138

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	65,43	78	70
29/07/24	65,15	119	127
30/07/24	64,82	127	137

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
28/07/24	2.499
29/07/24	1.692
30/07/24	2.440
31/07/24	2.758

Atualizado em:
31/07/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	1.718	1.384
29/07/24	1.881	2.104
30/07/24	3.171	2.773

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	1.252	1.355
29/07/24	1.531	1.479
30/07/24	2.552	2.648

Túnel de derivação	
Data	Vazão Transferida (m³/s)
28/07/24	117
29/07/24	121
30/07/24	128

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	1.170	1.239
29/07/24	1.998	1.950
30/07/24	2.300	2.321

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	87,26	1.029	1.237
29/07/24	87,55	1.657	1.519
30/07/24	87,02	2.138	2.391


Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	94,22	789	943
29/07/24	99,38	1.506	1.397
30/07/24	94,84	1.570	1.900

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	97,18	1.270	647
29/07/24	97,64	1.384	1.179
30/07/24	97,32	1.320	1.462

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

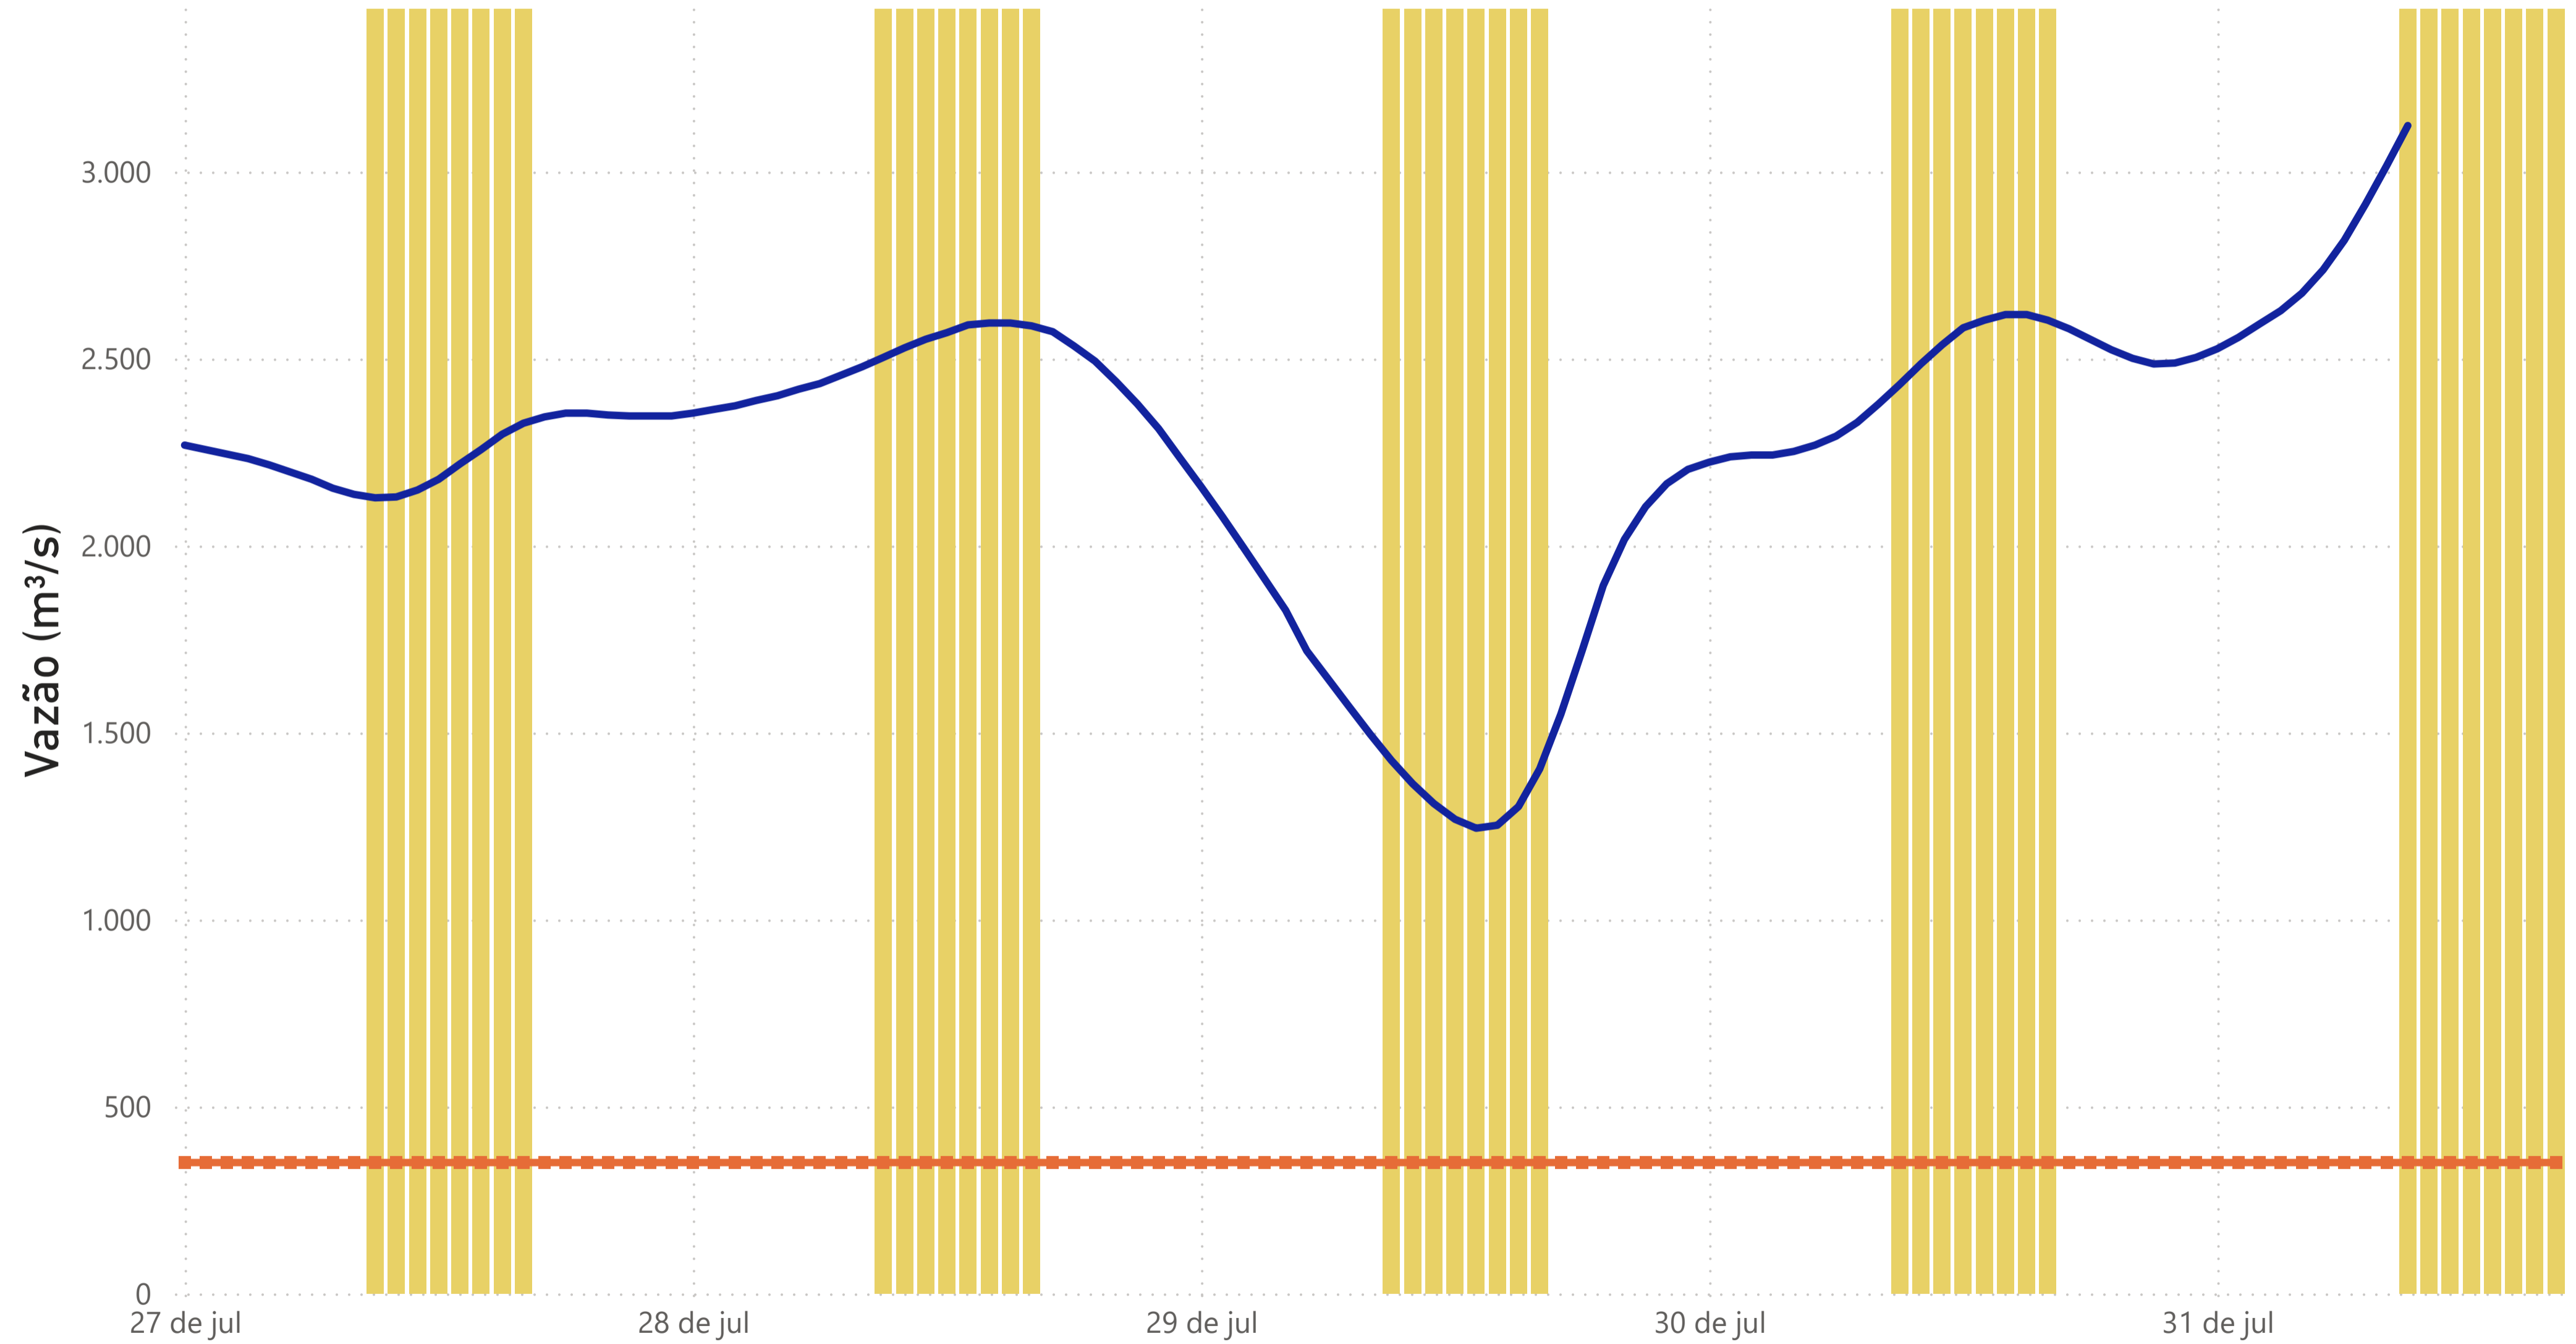

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

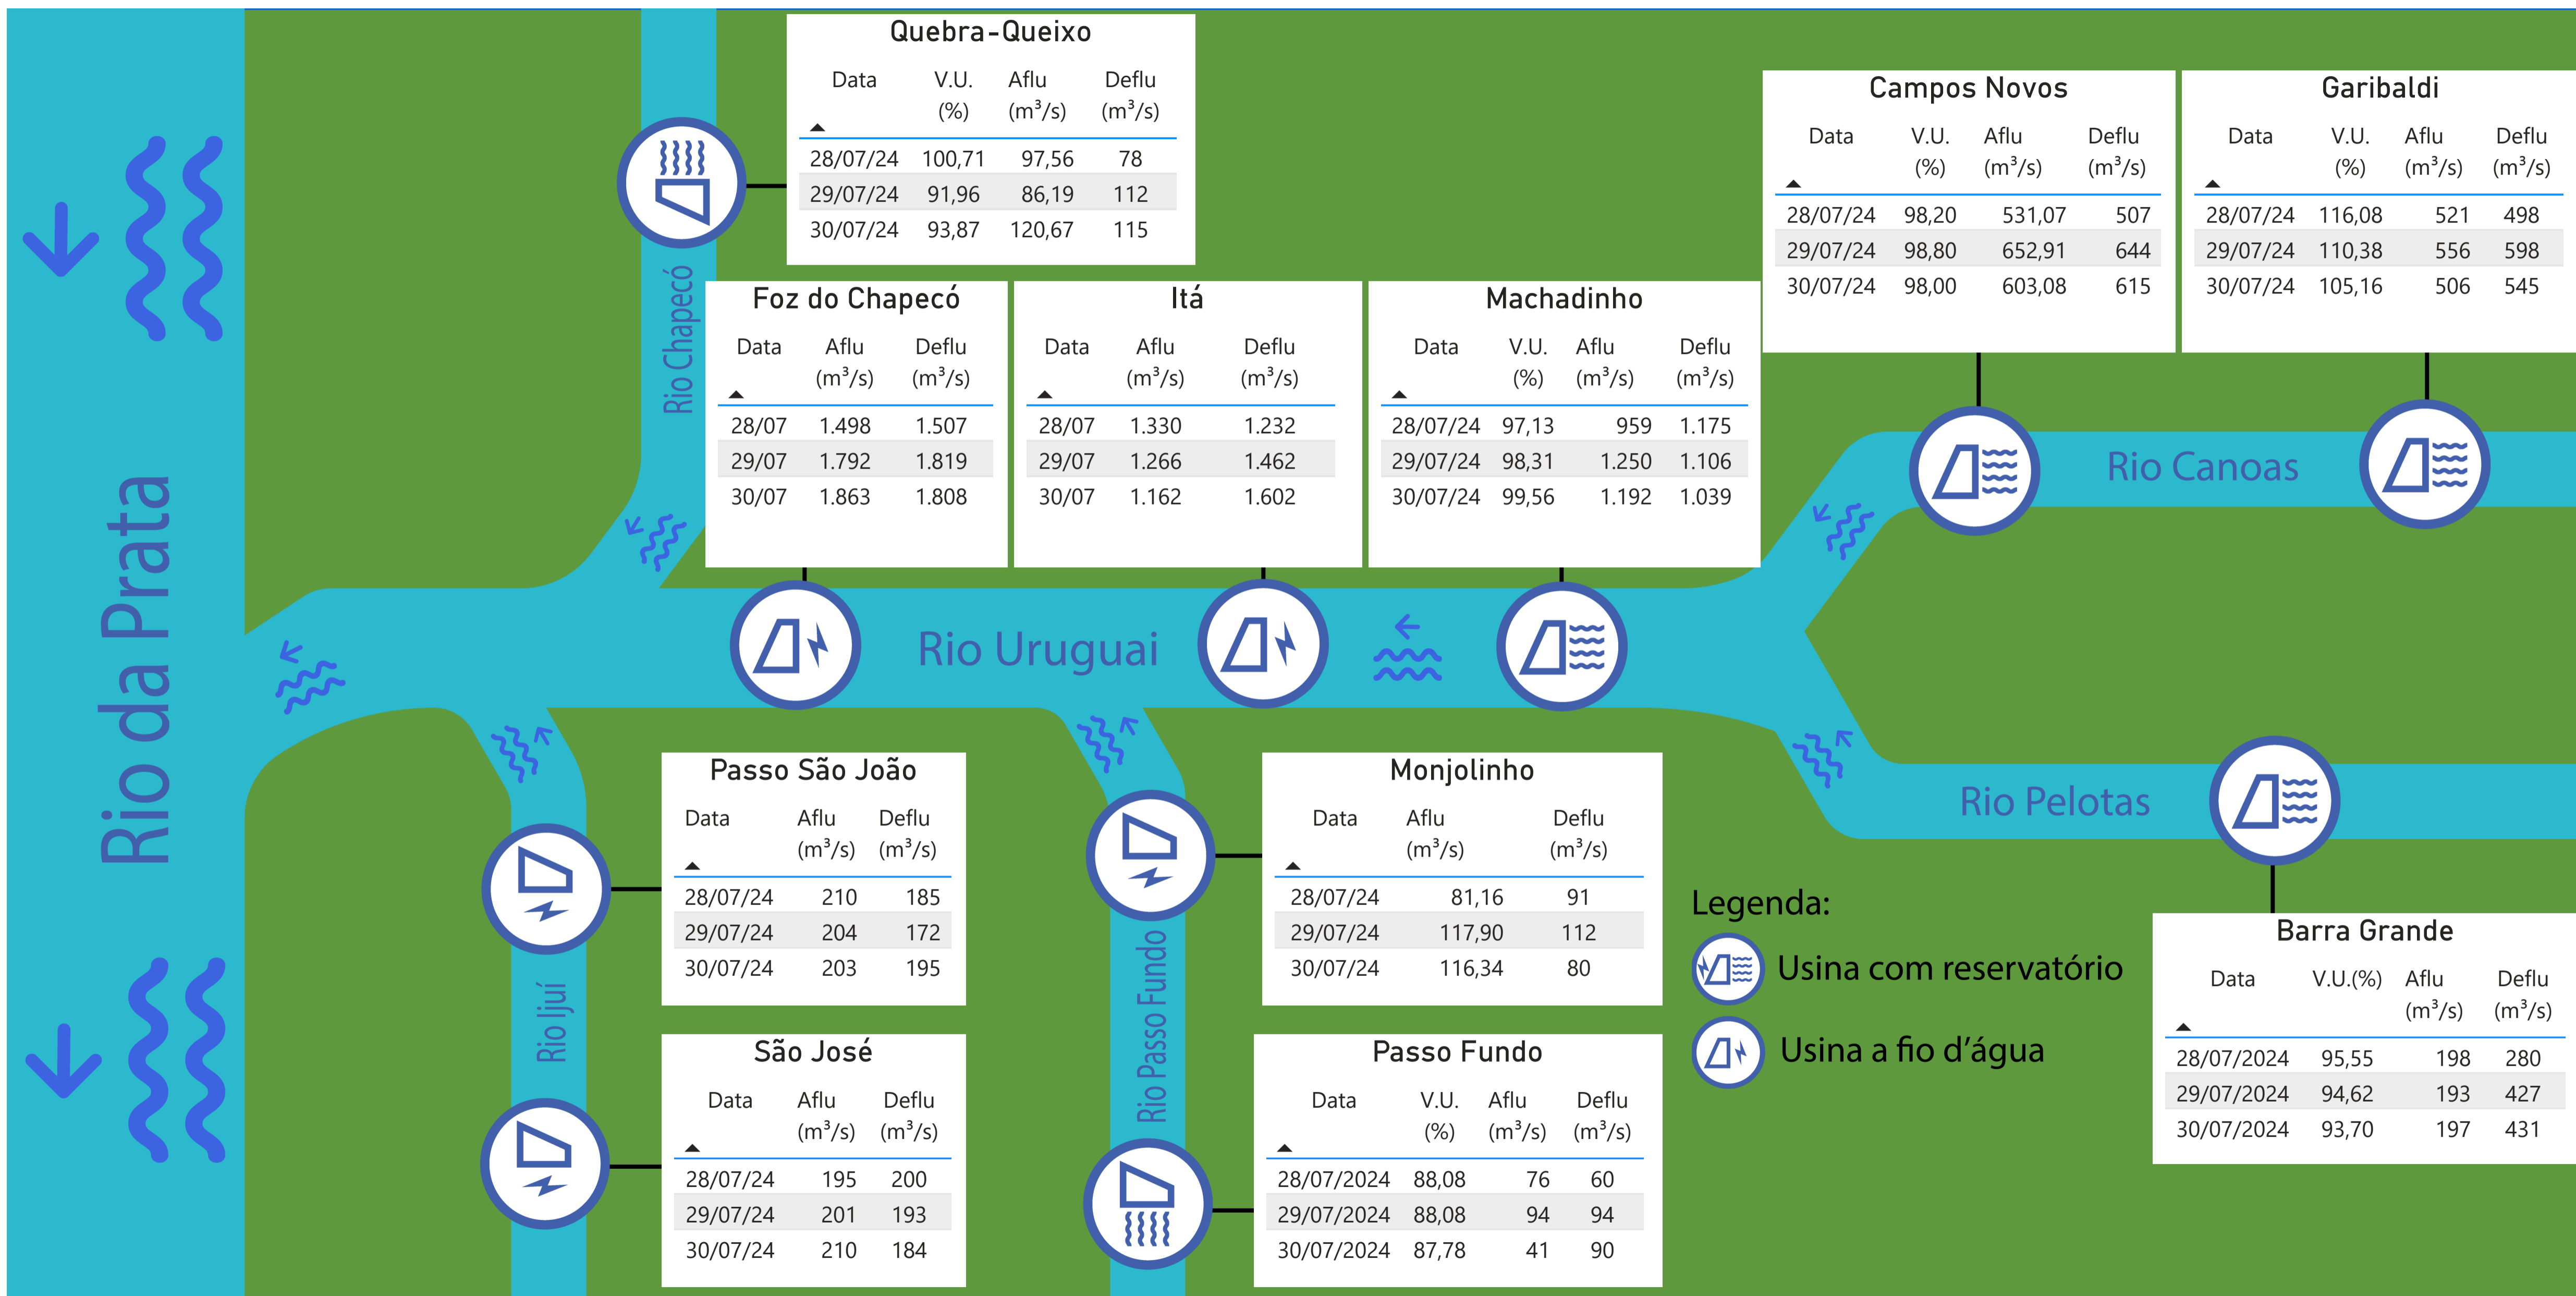

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	100,71	97,56	78
29/07/24	91,96	86,19	112
30/07/24	93,87	120,67	115

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	98,20	531,07	507
29/07/24	98,80	652,91	644
30/07/24	98,00	603,08	615

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	116,08	521	498
29/07/24	110,38	556	598
30/07/24	105,16	506	545

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07	1.498	1.507
29/07	1.792	1.819
30/07	1.863	1.808

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07	1.330	1.232
29/07	1.266	1.462
30/07	1.162	1.602

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	97,13	959	1.175
29/07/24	98,31	1.250	1.106
30/07/24	99,56	1.192	1.039

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	210	185
29/07/24	204	172
30/07/24	203	195

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	81,16	91
29/07/24	117,90	112
30/07/24	116,34	80

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/24	195	200
29/07/24	201	193
30/07/24	210	184

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/2024	88,08	76	60
29/07/2024	88,08	94	94
30/07/2024	87,78	41	90

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/07/2024	95,55	198	280
29/07/2024	94,62	193	427
30/07/2024	93,70	197	431

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água