




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	103,89	178	23
30/07/24	103,49	201	74
31/07/24	103,36	171	40

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	143	142
30/07/24	133	138
31/07/24	137	133

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	65,15	119	127
30/07/24	64,82	127	137
31/07/24	63,92	105	132

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
29/07/24	1.628
30/07/24	2.440
31/07/24	3.178
01/08/24	3.359

Atualizado em:
01/08/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	1.881	2.104
30/07/24	3.171	2.773
31/07/24	2.449	2.783

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	1.531	1.479
30/07/24	2.552	2.648
31/07/24	1.775	1.858

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
29/07/24	121
30/07/24	128
31/07/24	131

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	1.998	1.950
30/07/24	2.300	2.321
31/07/24	2.598	2.550


Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	87,55	1.657	1.519
30/07/24	87,02	2.138	2.391
31/07/24	87,17	1.739	1.670

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	99,38	1.506	1.397
30/07/24	94,84	1.570	1.900
31/07/24	87,82	1.113	1.556


Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	97,64	1.384	1.179
30/07/24	97,32	1.320	1.462
31/07/24	97,53	1.002	908

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

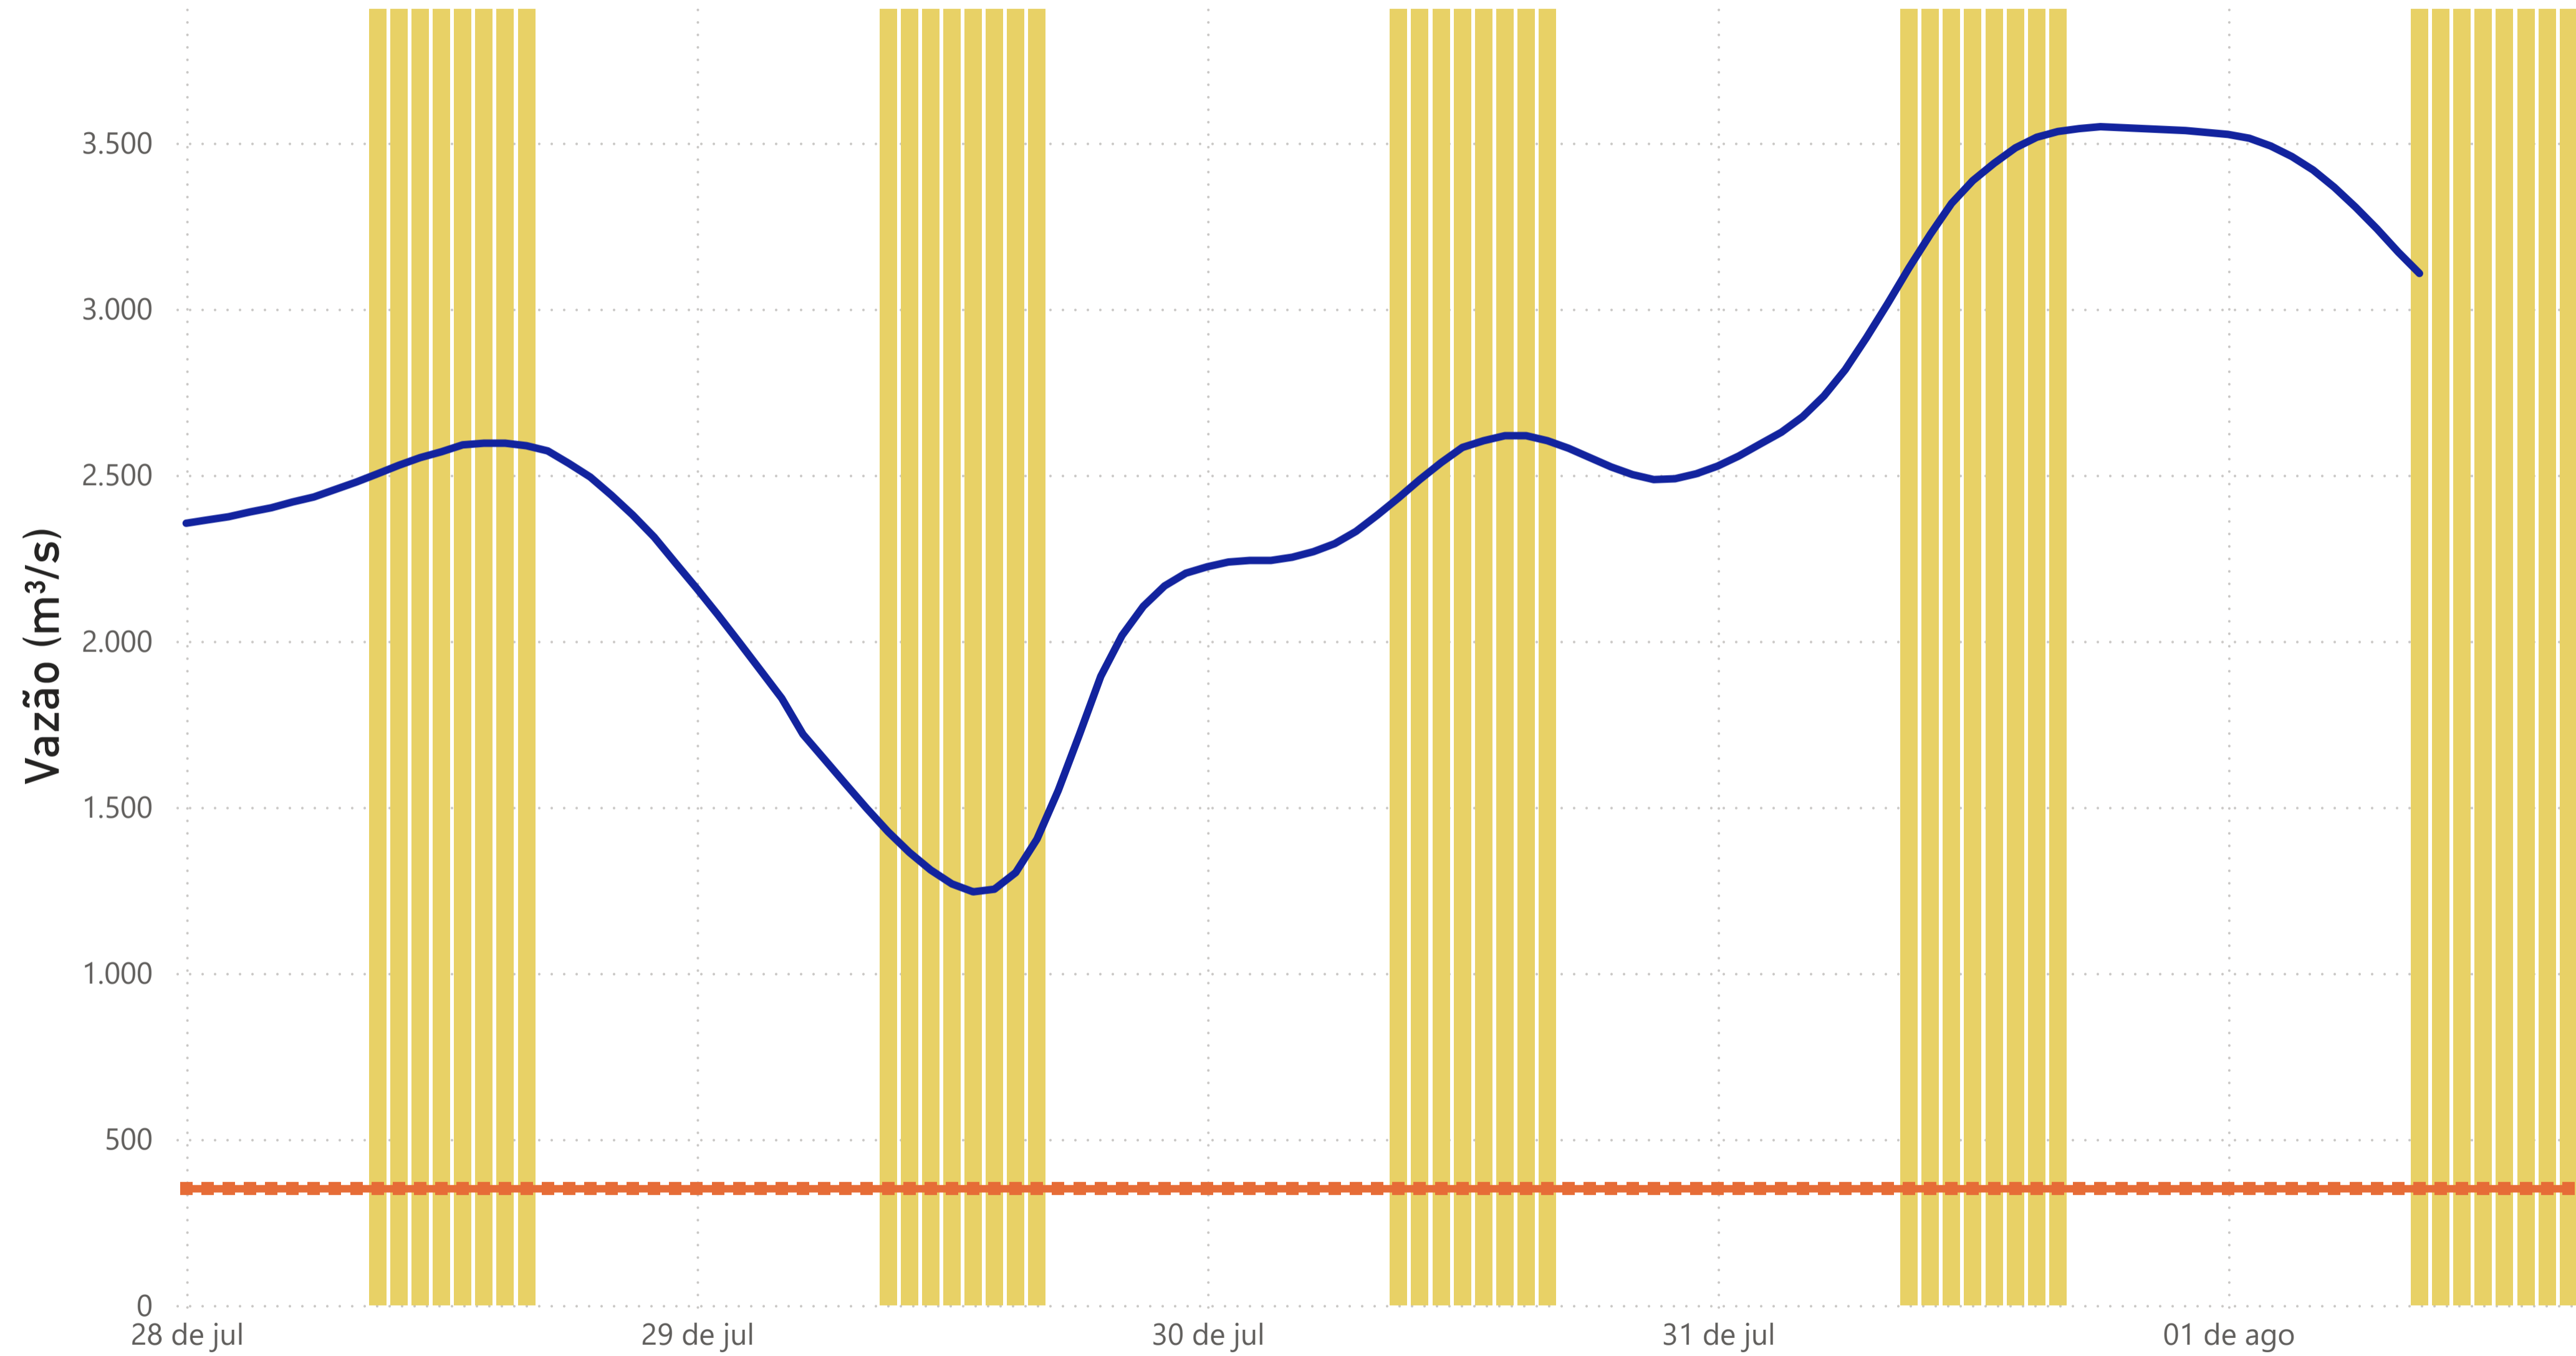

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

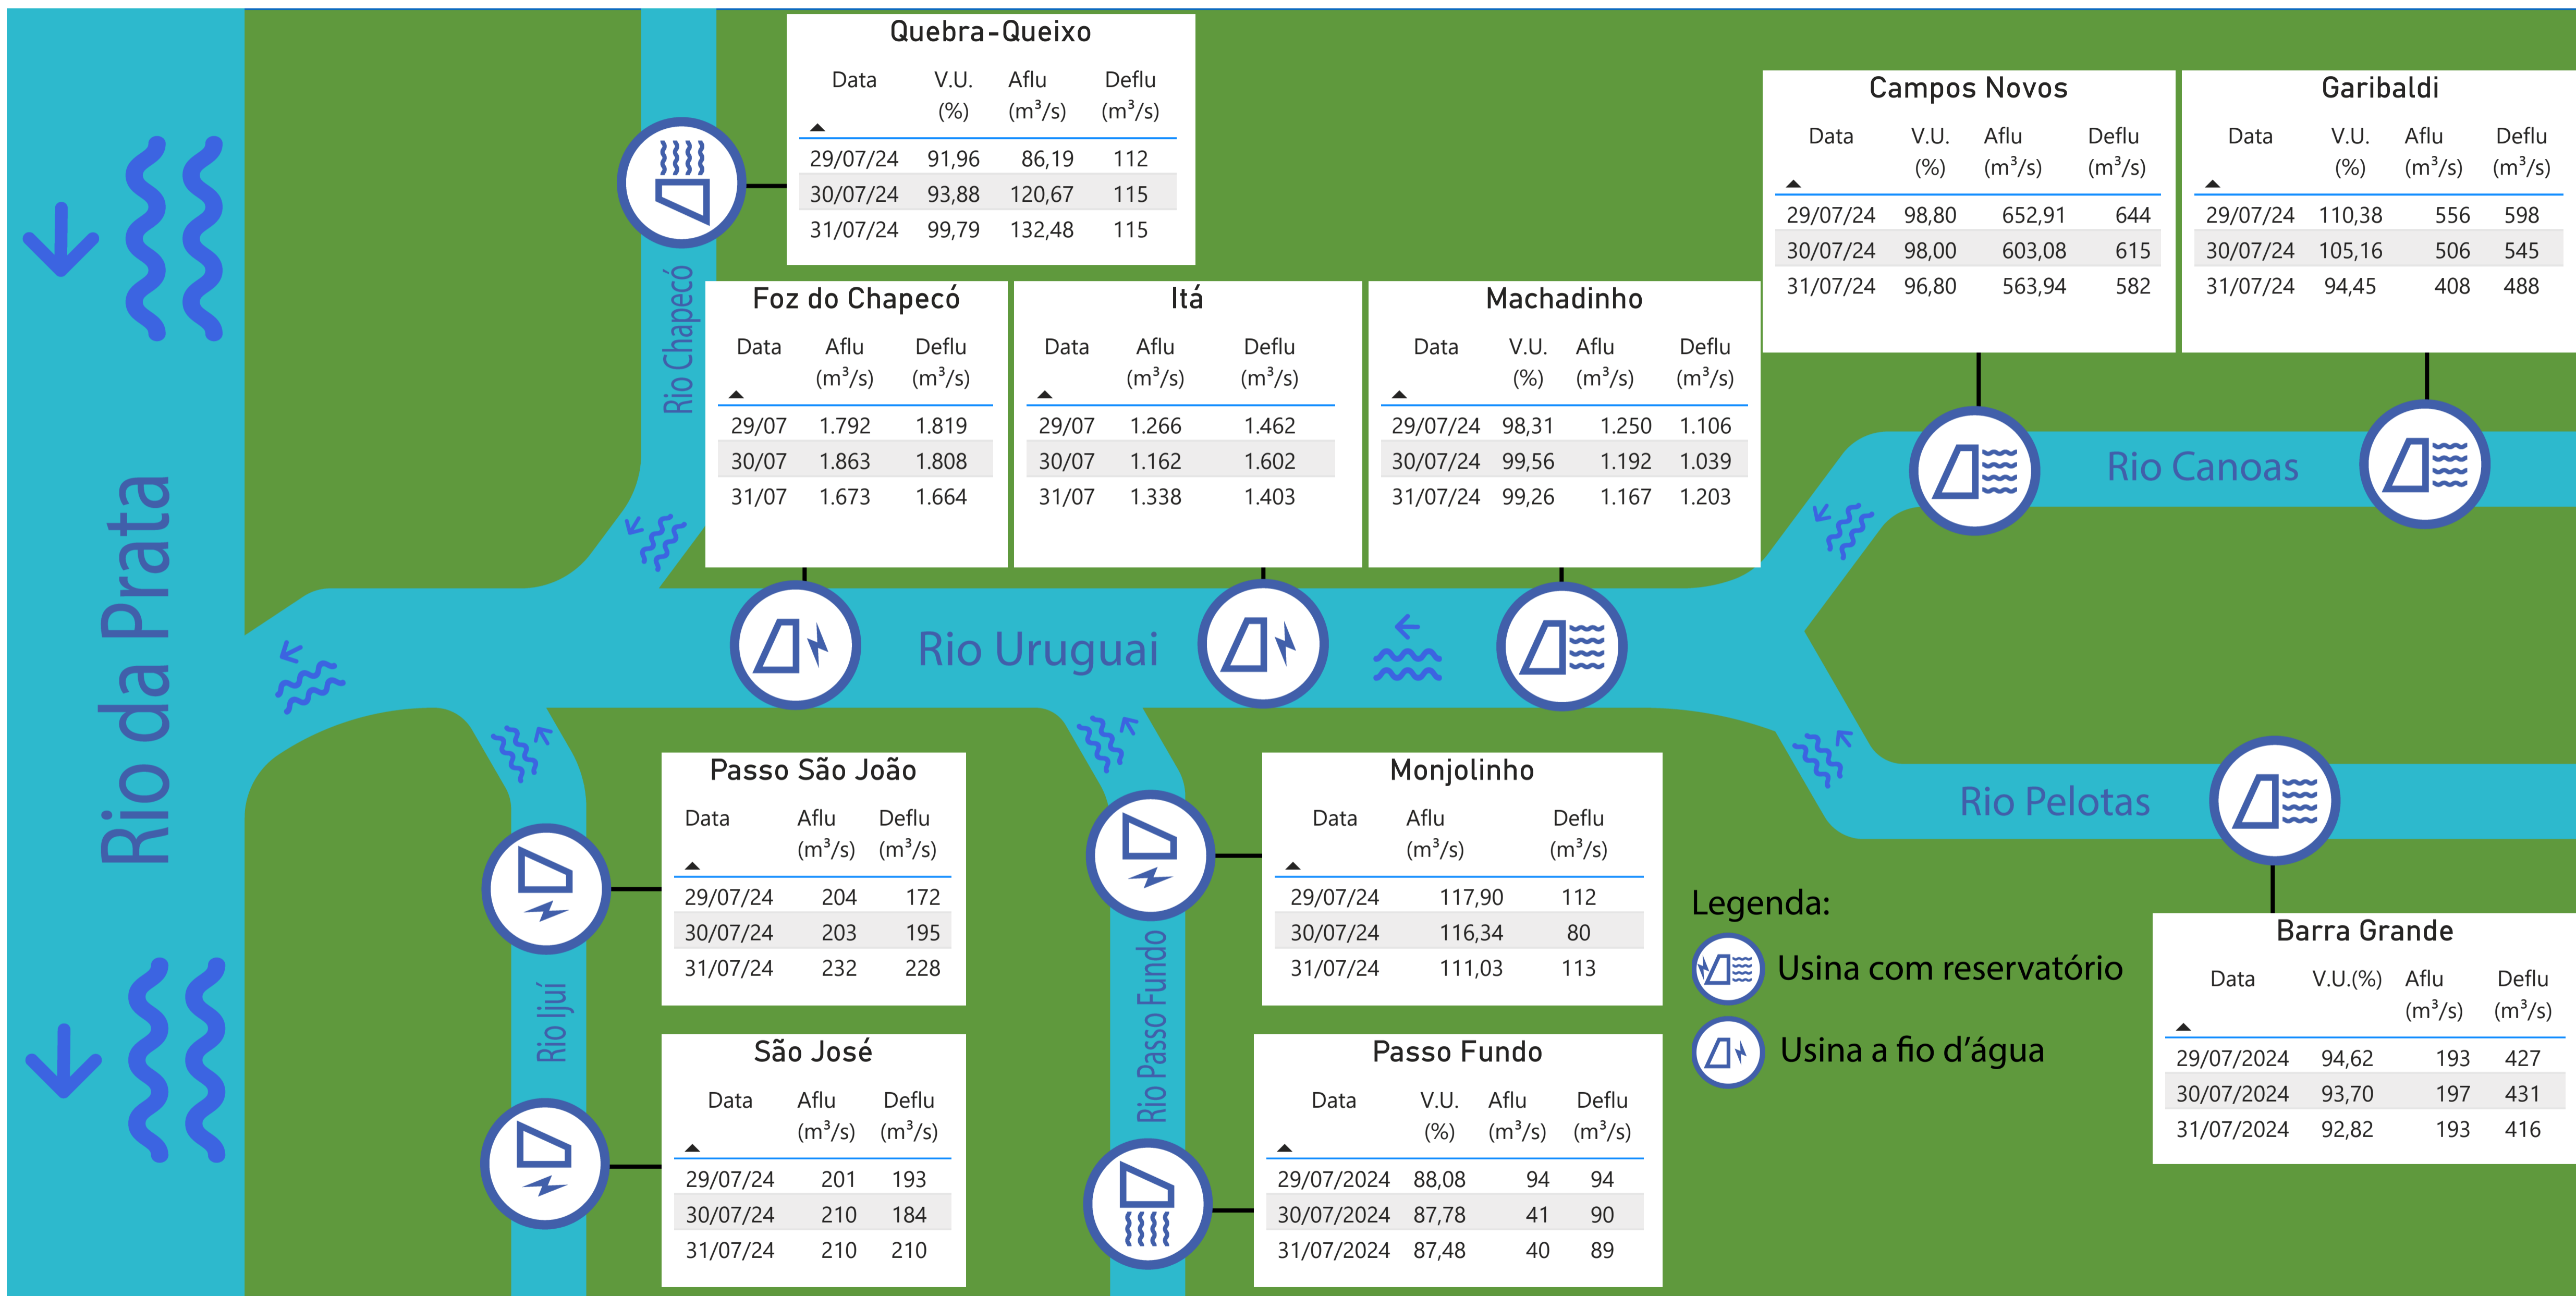

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	91,96	86,19	112
30/07/24	93,88	120,67	115
31/07/24	99,79	132,48	115

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	98,80	652,91	644
30/07/24	98,00	603,08	615
31/07/24	96,80	563,94	582

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	110,38	556	598
30/07/24	105,16	506	545
31/07/24	94,45	408	488

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07	1.792	1.819
30/07	1.863	1.808
31/07	1.673	1.664

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07	1.266	1.462
30/07	1.162	1.602
31/07	1.338	1.403

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	98,31	1.250	1.106
30/07/24	99,56	1.192	1.039
31/07/24	99,26	1.167	1.203

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	204	172
30/07/24	203	195
31/07/24	232	228

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	117,90	112
30/07/24	116,34	80
31/07/24	111,03	113

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/24	201	193
30/07/24	210	184
31/07/24	210	210

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/2024	88,08	94	94
30/07/2024	87,78	41	90
31/07/2024	87,48	40	89

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/2024	94,62	193	427
30/07/2024	93,70	197	431
31/07/2024	92,82	193	416

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água