




Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	93,41	164	10
26/11/24	100,95	162	12
27/11/24	100,94	162	12

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	155	160
26/11/24	160	154
27/11/24	160	154

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	51,58	54	152
26/11/24	47,97	49	158
27/11/24	47,97	49	158

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
25/11/24	1.088
26/11/24	1.316
27/11/24	1.433
28/11/24	1.766

Atualizado em:
28/11/24 14:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	1.342	1.231
26/11/24	1.639	1.655
27/11/24	1.639	1.655

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	1.166	1.204
26/11/24	1.254	1.445
27/11/24	1.254	1.445

Data	Vazão Transferida (m³/s)
25/11/24	117
26/11/24	128
27/11/24	128

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	1.162	1.218
26/11/24	1.388	1.456
27/11/24	1.388	1.456


Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	89,74	1.353	1.190
26/11/24	89,89	1.330	1.260
27/11/24	89,89	1.330	1.260

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	85,97	1.370	1.278
26/11/24	90,30	1.475	1.283
27/11/24	90,30	1.348	1.283


Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	52,41	369	1.164
26/11/24	50,30	347	1.273
27/11/24	50,30	347	1.273

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

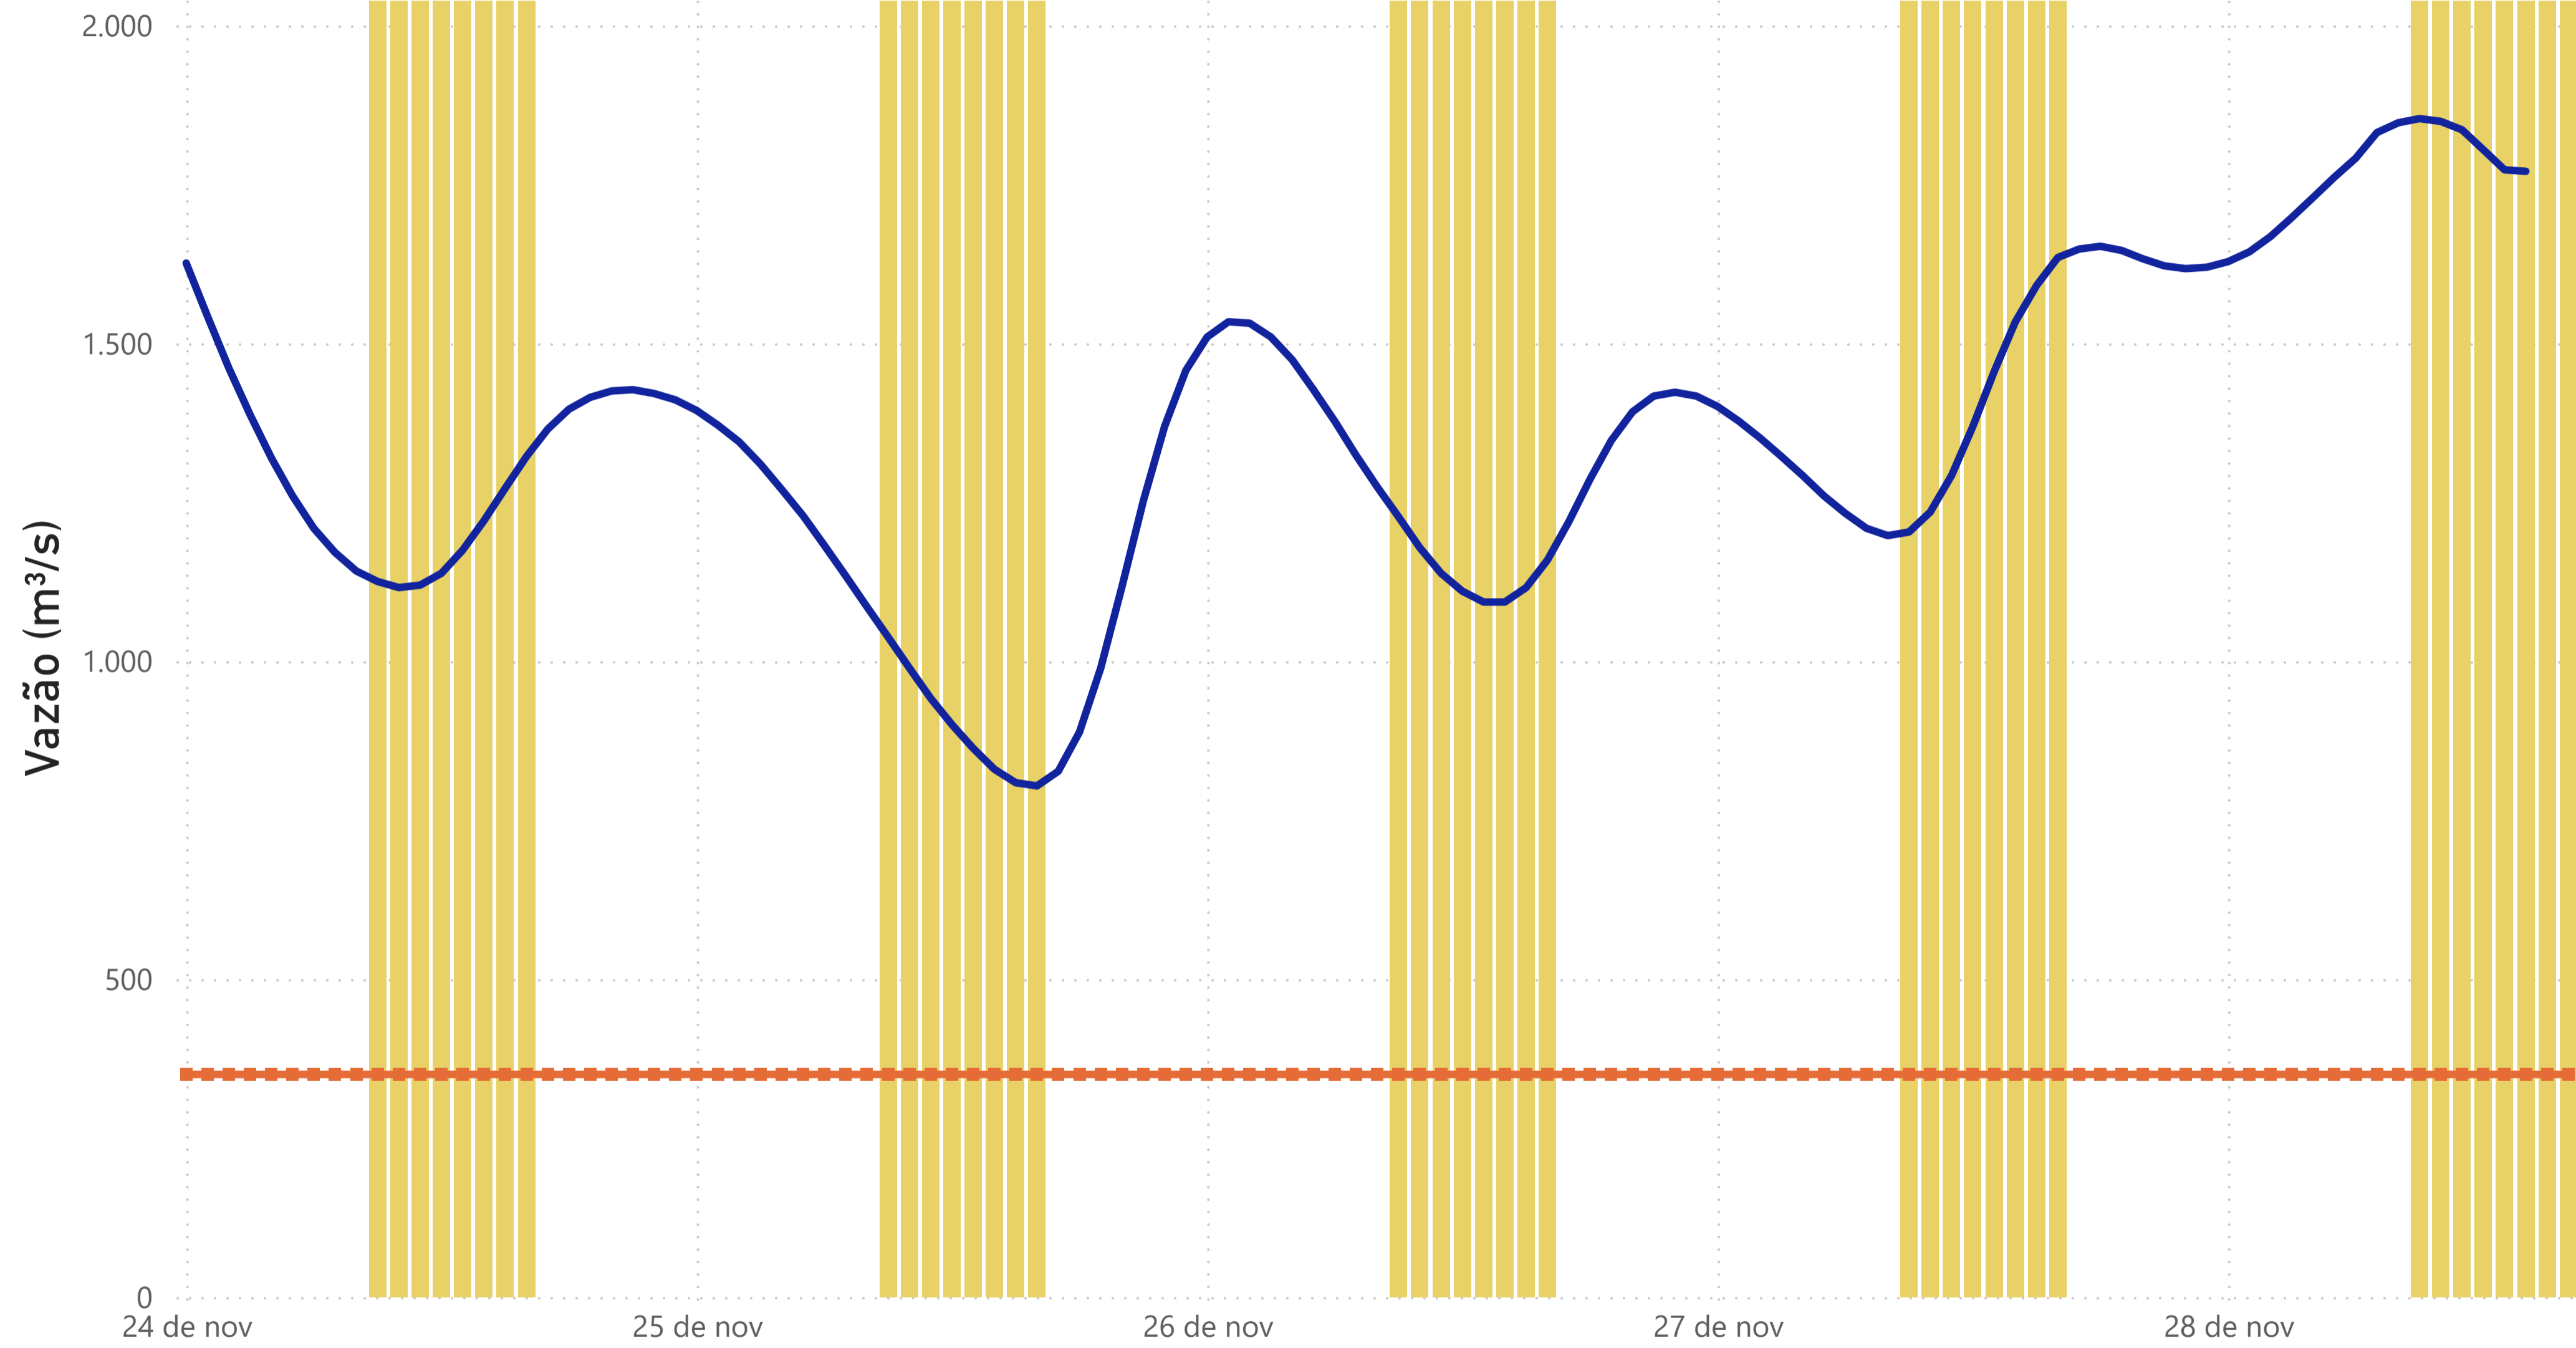

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

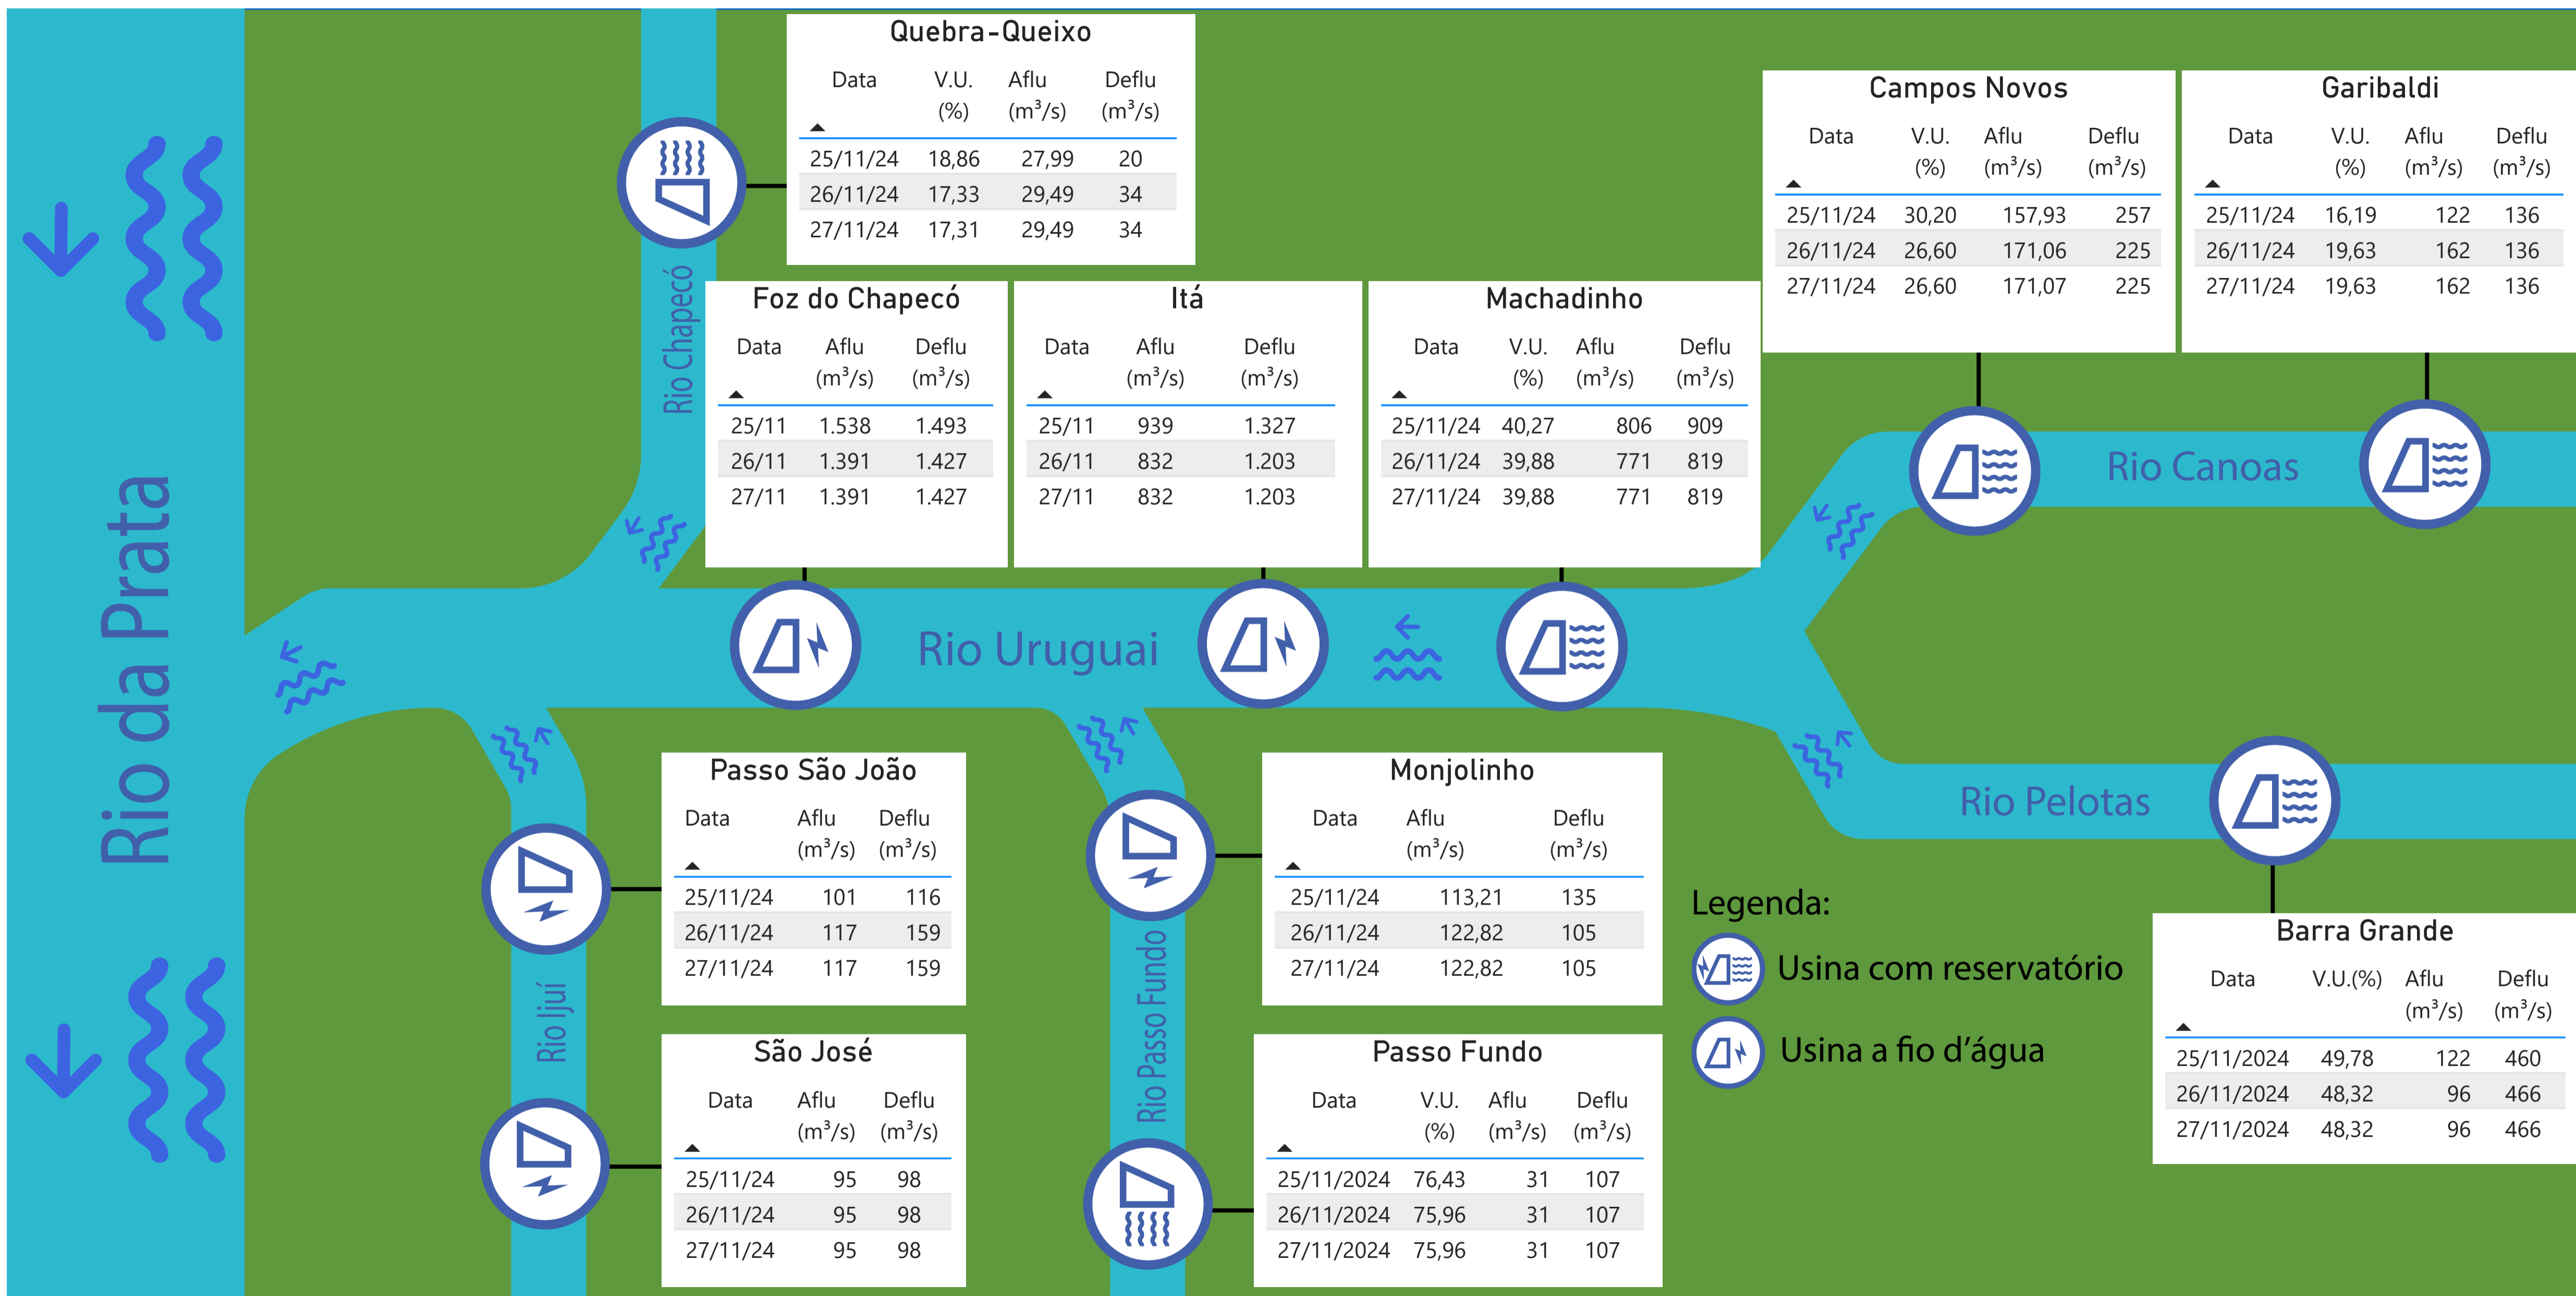

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	18,86	27,99	20
26/11/24	17,33	29,49	34
27/11/24	17,31	29,49	34

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11	1.538	1.493
26/11	1.391	1.427
27/11	1.391	1.427

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11	939	1.327
26/11	832	1.203
27/11	832	1.203

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	40,27	806	909
26/11/24	39,88	771	819
27/11/24	39,88	771	819

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	30,20	157,93	257
26/11/24	26,60	171,06	225
27/11/24	26,60	171,07	225

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	16,19	122	136
26/11/24	19,63	162	136
27/11/24	19,63	162	136

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	101	116
26/11/24	117	159
27/11/24	117	159

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	113,21	135
26/11/24	122,82	105
27/11/24	122,82	105

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/24	95	98
26/11/24	95	98
27/11/24	95	98

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/2024	76,43	31	107
26/11/2024	75,96	31	107
27/11/2024	75,96	31	107

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/11/2024	49,78	122	460
26/11/2024	48,32	96	466
27/11/2024	48,32	96	466

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água