

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	69,27	100	10
04/12/24	60,74	72	10
05/12/24	48,67	56	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	86	81
04/12/24	52	49
05/12/24	35	34

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	44,69	57	84
04/12/24	45,37	75	54
05/12/24	46,38	61	30

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/12/24	2.046
04/12/24	1.955
05/12/24	2.012
06/12/24	1.764

Atualizado em:
06/12/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	1.647	1.584
04/12/24	1.350	1.524
05/12/24	1.208	1.367

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	1.190	1.184
04/12/24	977	842
05/12/24	634	852

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/12/24	93
04/12/24	87
05/12/24	80

Rio Iguaçu

Rio Paraná

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	1.565	1.555
04/12/24	1.693	1.693
05/12/24	1.278	1.340


Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	93,19	1.381	1.169
04/12/24	93,63	1.195	983
05/12/24	94,92	1.275	660

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	76,31	1.201	1.330
04/12/24	69,20	823	1.226
05/12/24	55,24	537	1.236

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/24	48,25	660	1.045
04/12/24	48,25	625	625
05/12/24	48,82	637	384

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

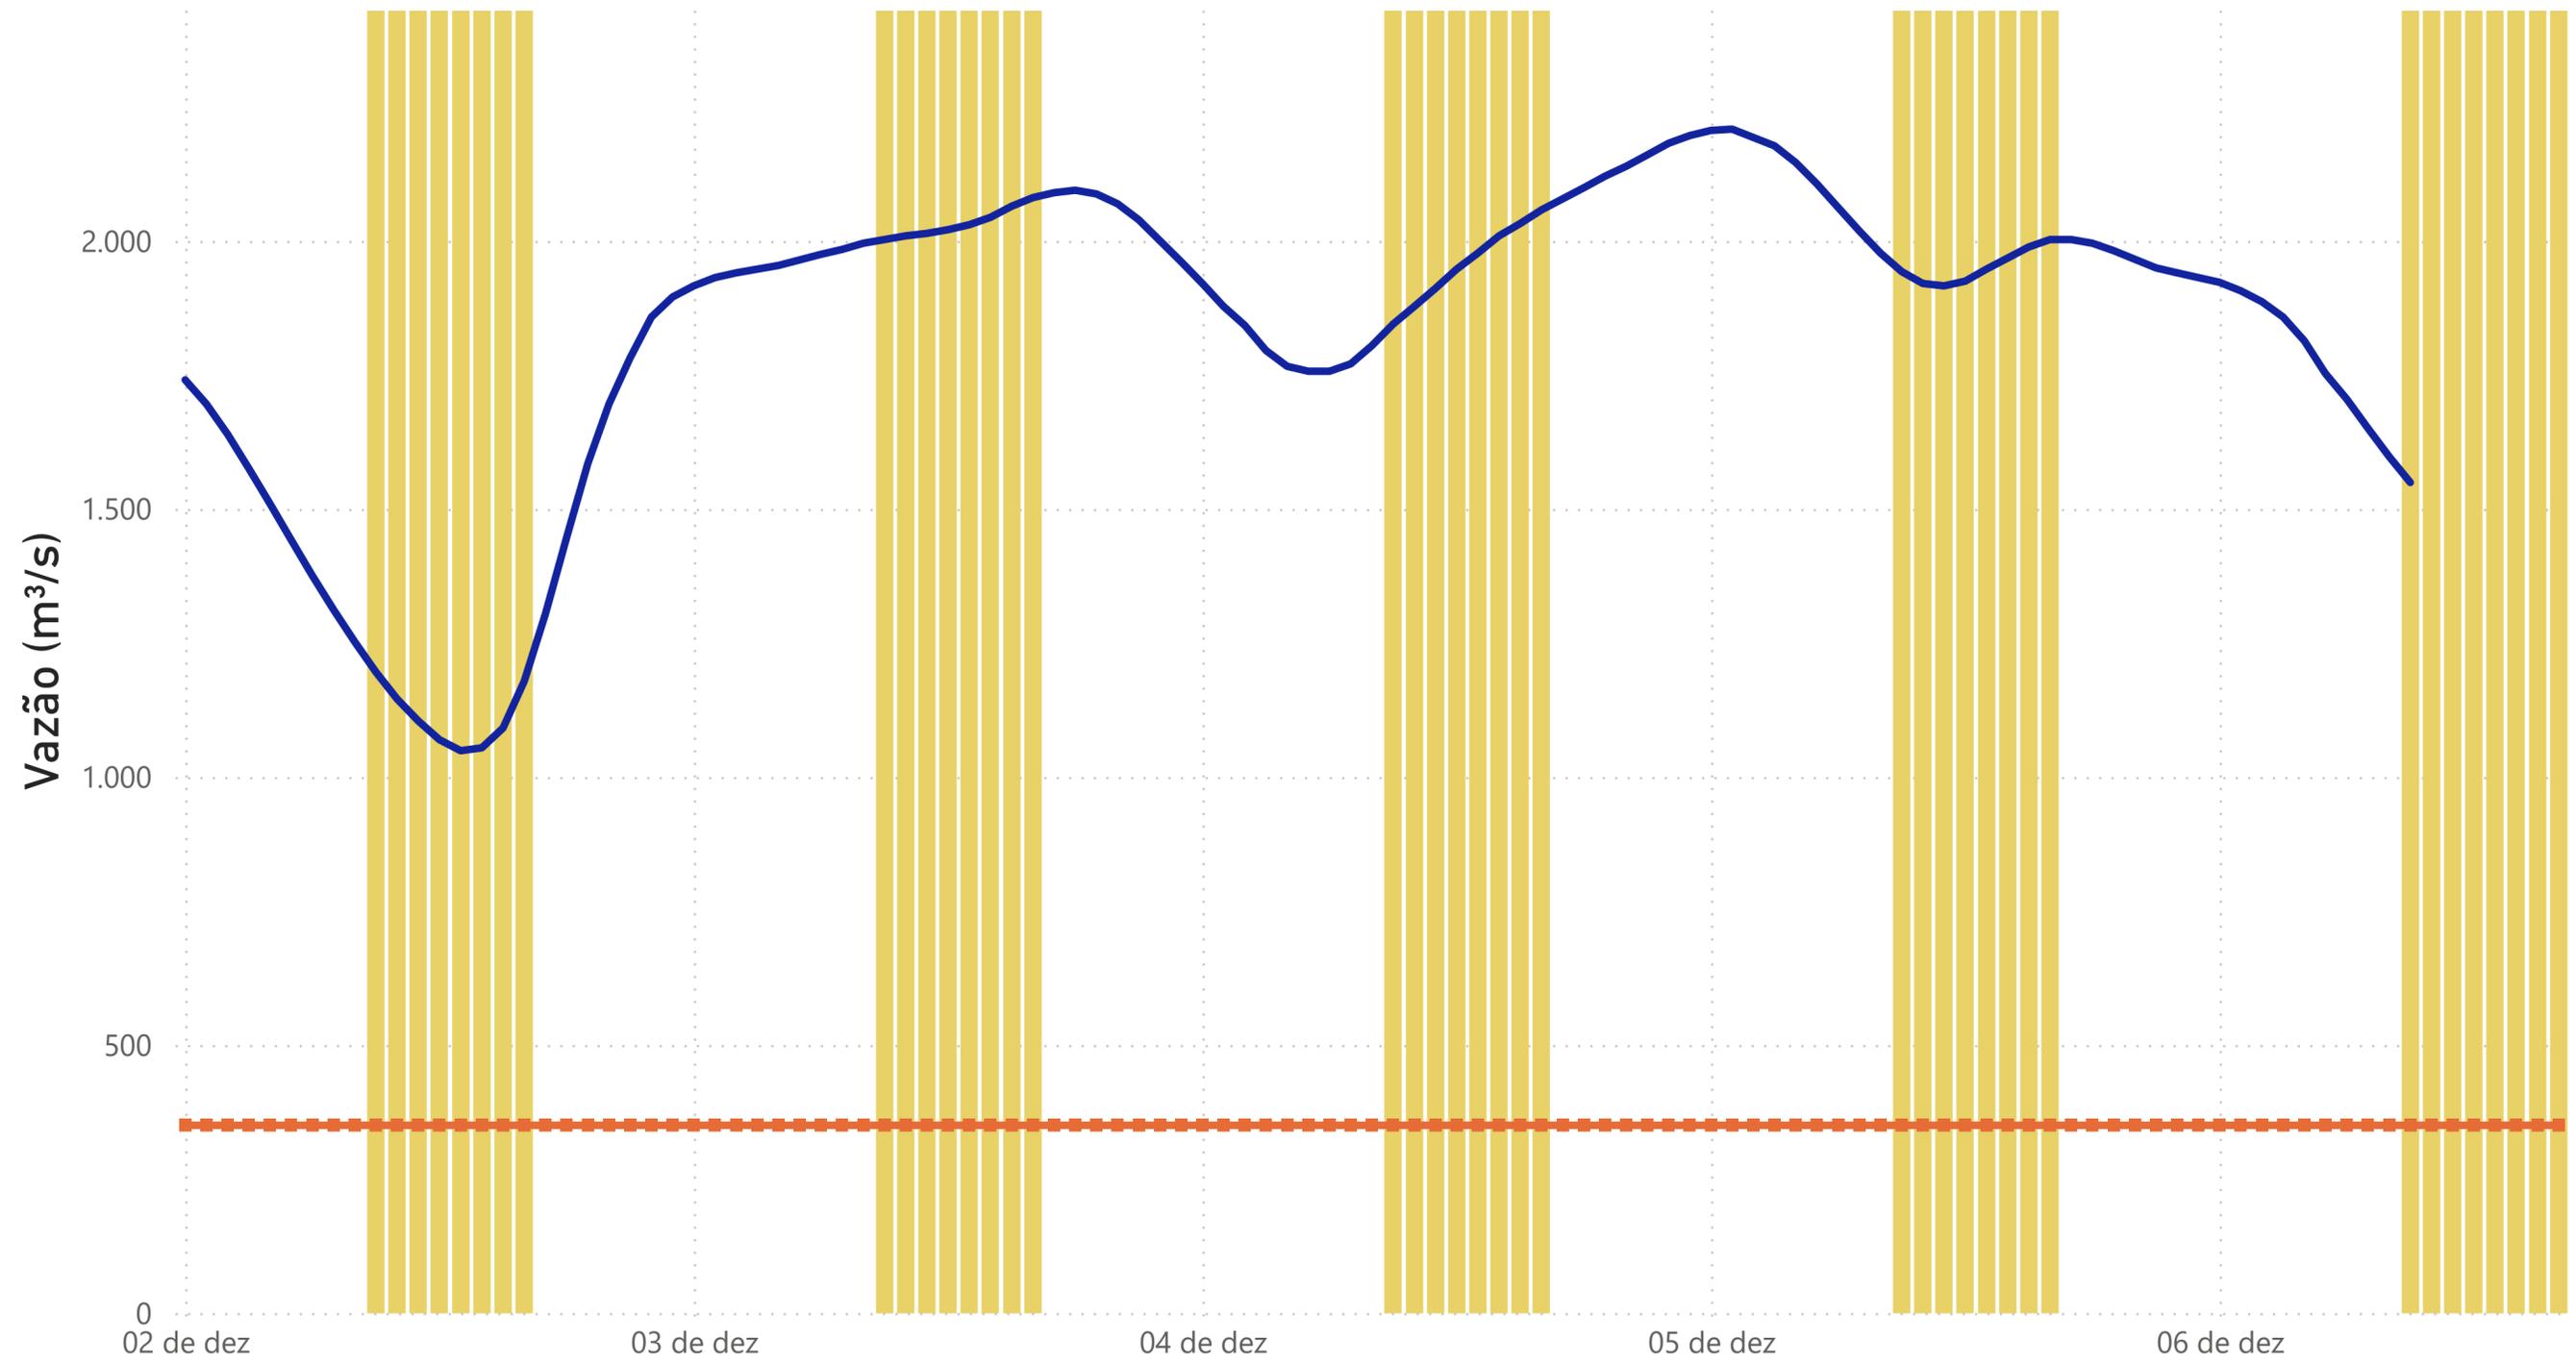

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

