

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	72,37	109	11
17/08/24	69,27	89	11
18/08/24	68,11	97	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	86	87
17/08/24	70	72
18/08/24	85	84

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	45,59	56	98
17/08/24	44,92	53	73
18/08/24	43,73	47	83

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
16/08/24	1.983
17/08/24	1.907
18/08/24	1.574
19/08/24	1.718

Atualizado em:
19/08/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	1.590	1.717
17/08/24	1.307	1.323
18/08/24	1.255	1.429

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	1.221	1.381
17/08/24	1.048	1.150
18/08/24	1.362	1.068

Data	Vazão Transferida (m³/s)
16/08/24	86
17/08/24	87
18/08/24	90

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	1.478	1.544
17/08/24	1.223	1.209
18/08/24	1.292	1.292

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	86,49	1.291	1.199
17/08/24	86,78	1.215	1.077
18/08/24	86,44	1.166	1.327

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	80,60	1.139	1.225
17/08/24	78,35	971	1.158
18/08/24	75,09	927	1.161

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	82,23	337	1.048
17/08/24	80,98	327	878
18/08/24	79,79	297	819

Rio Paraná


Rio Iguaçu

Rio Jordão


Túnel de derivação

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

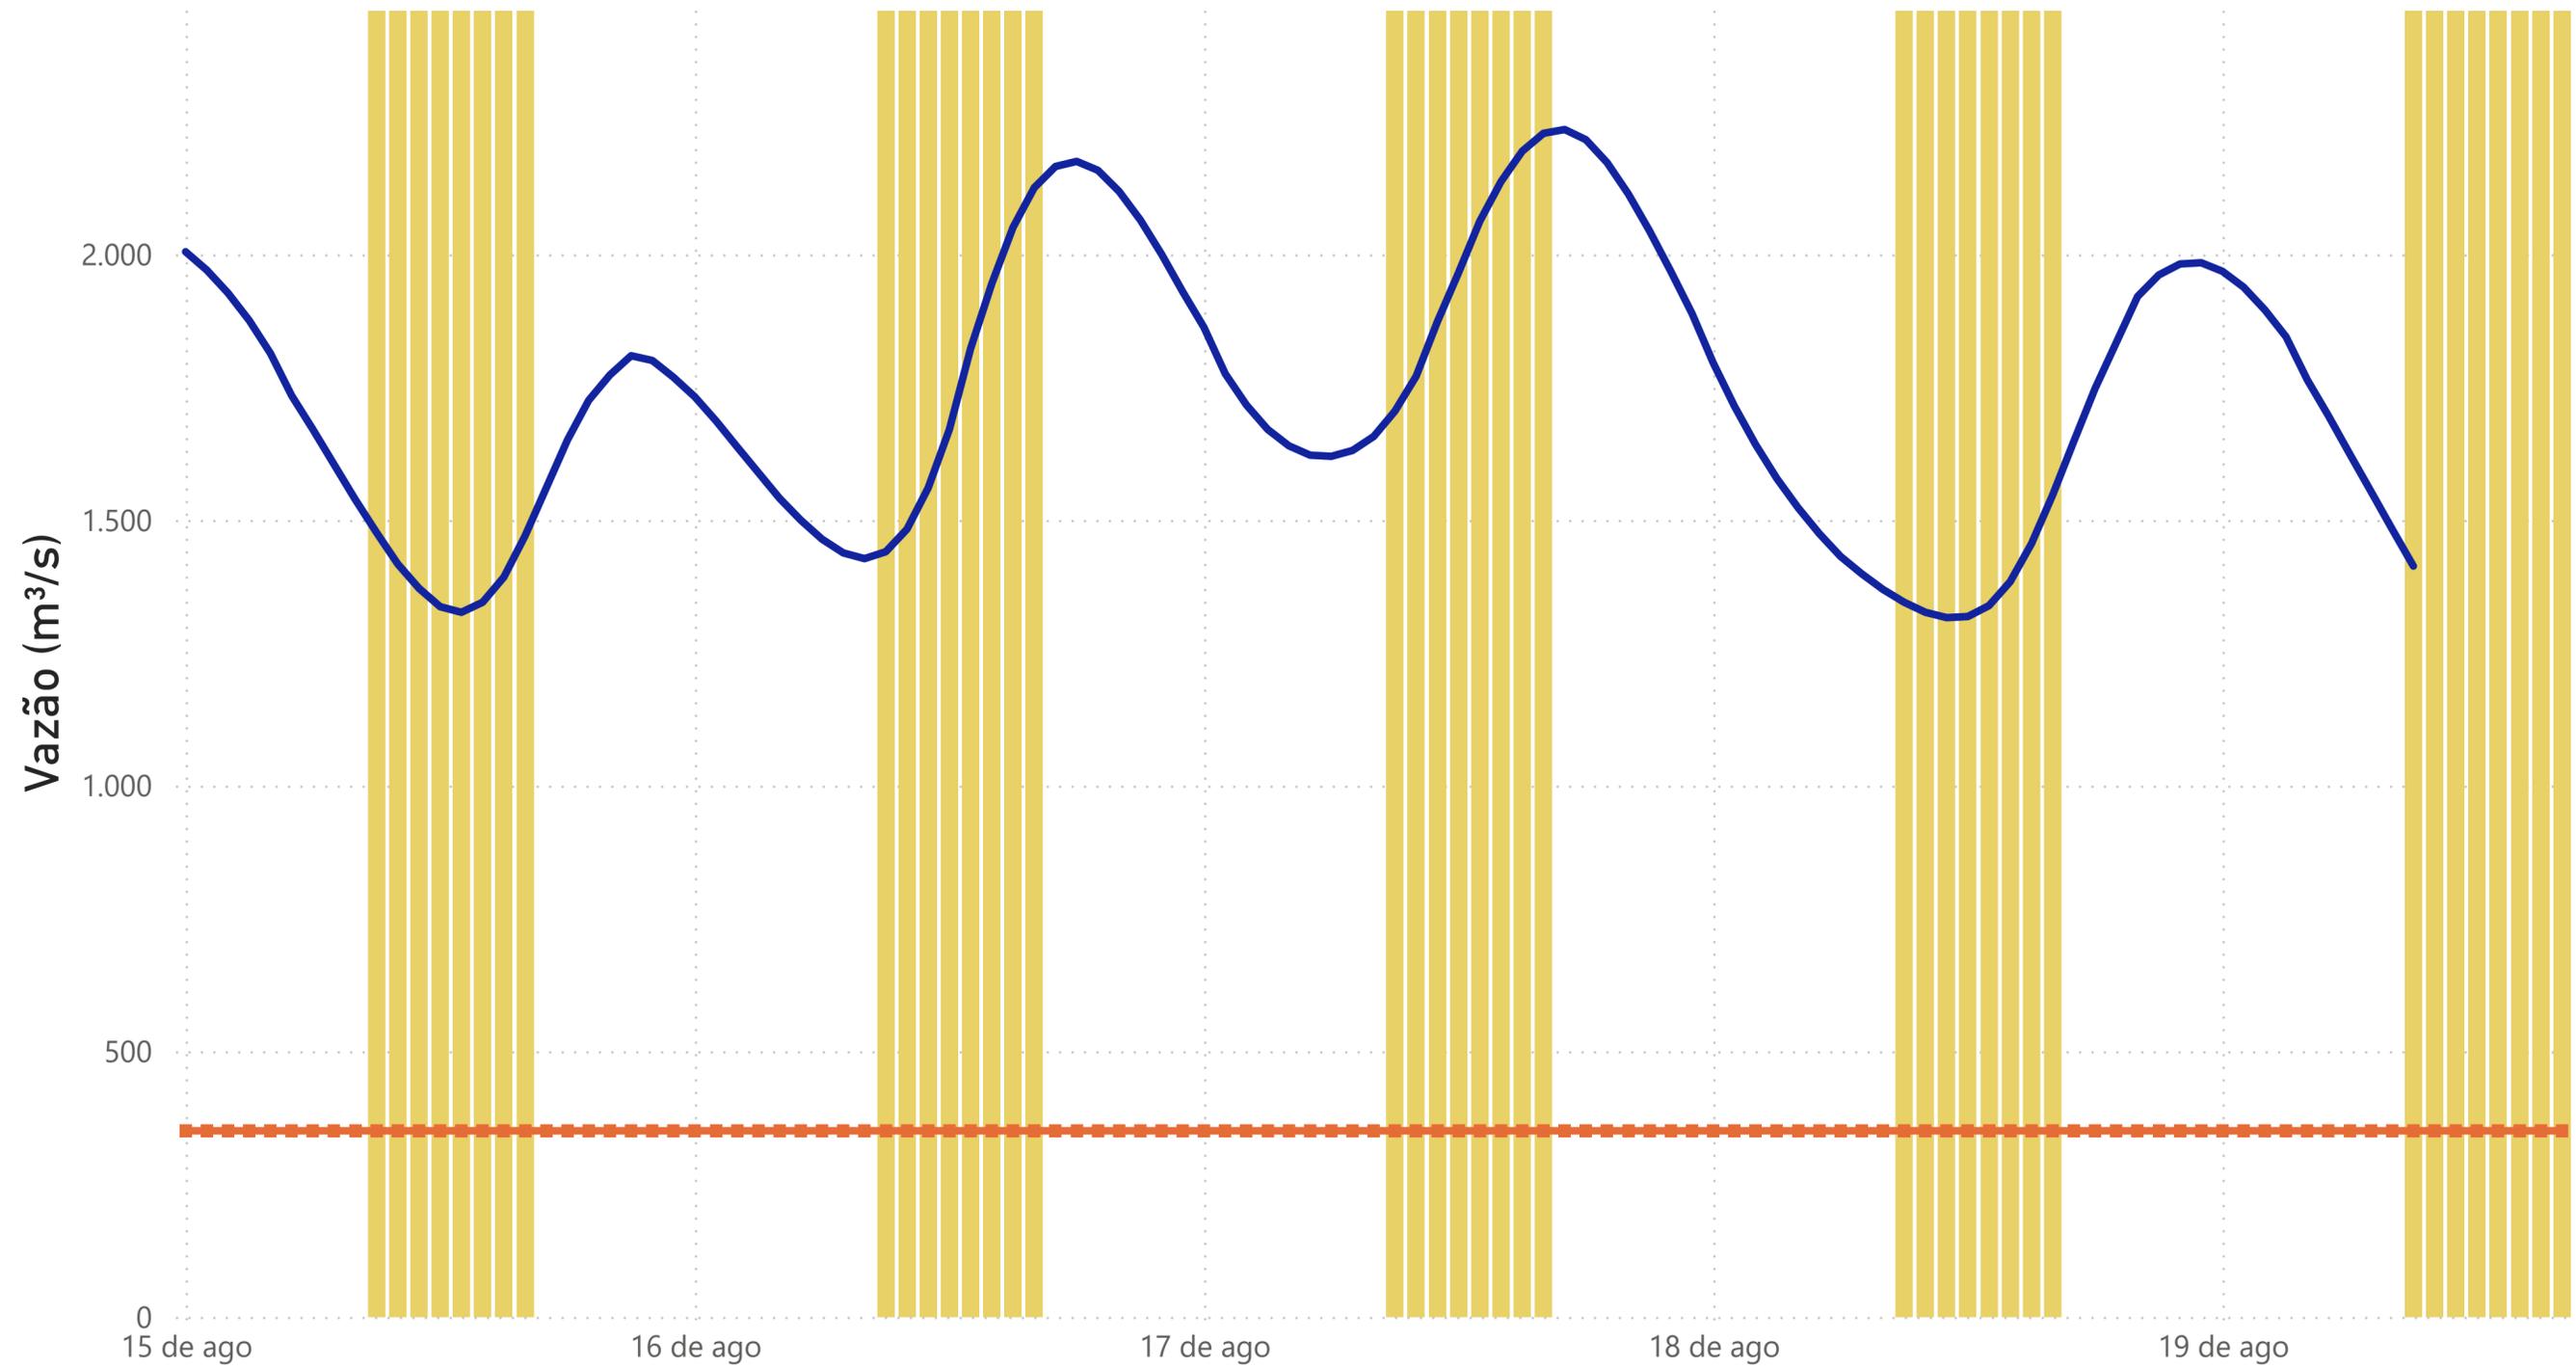

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

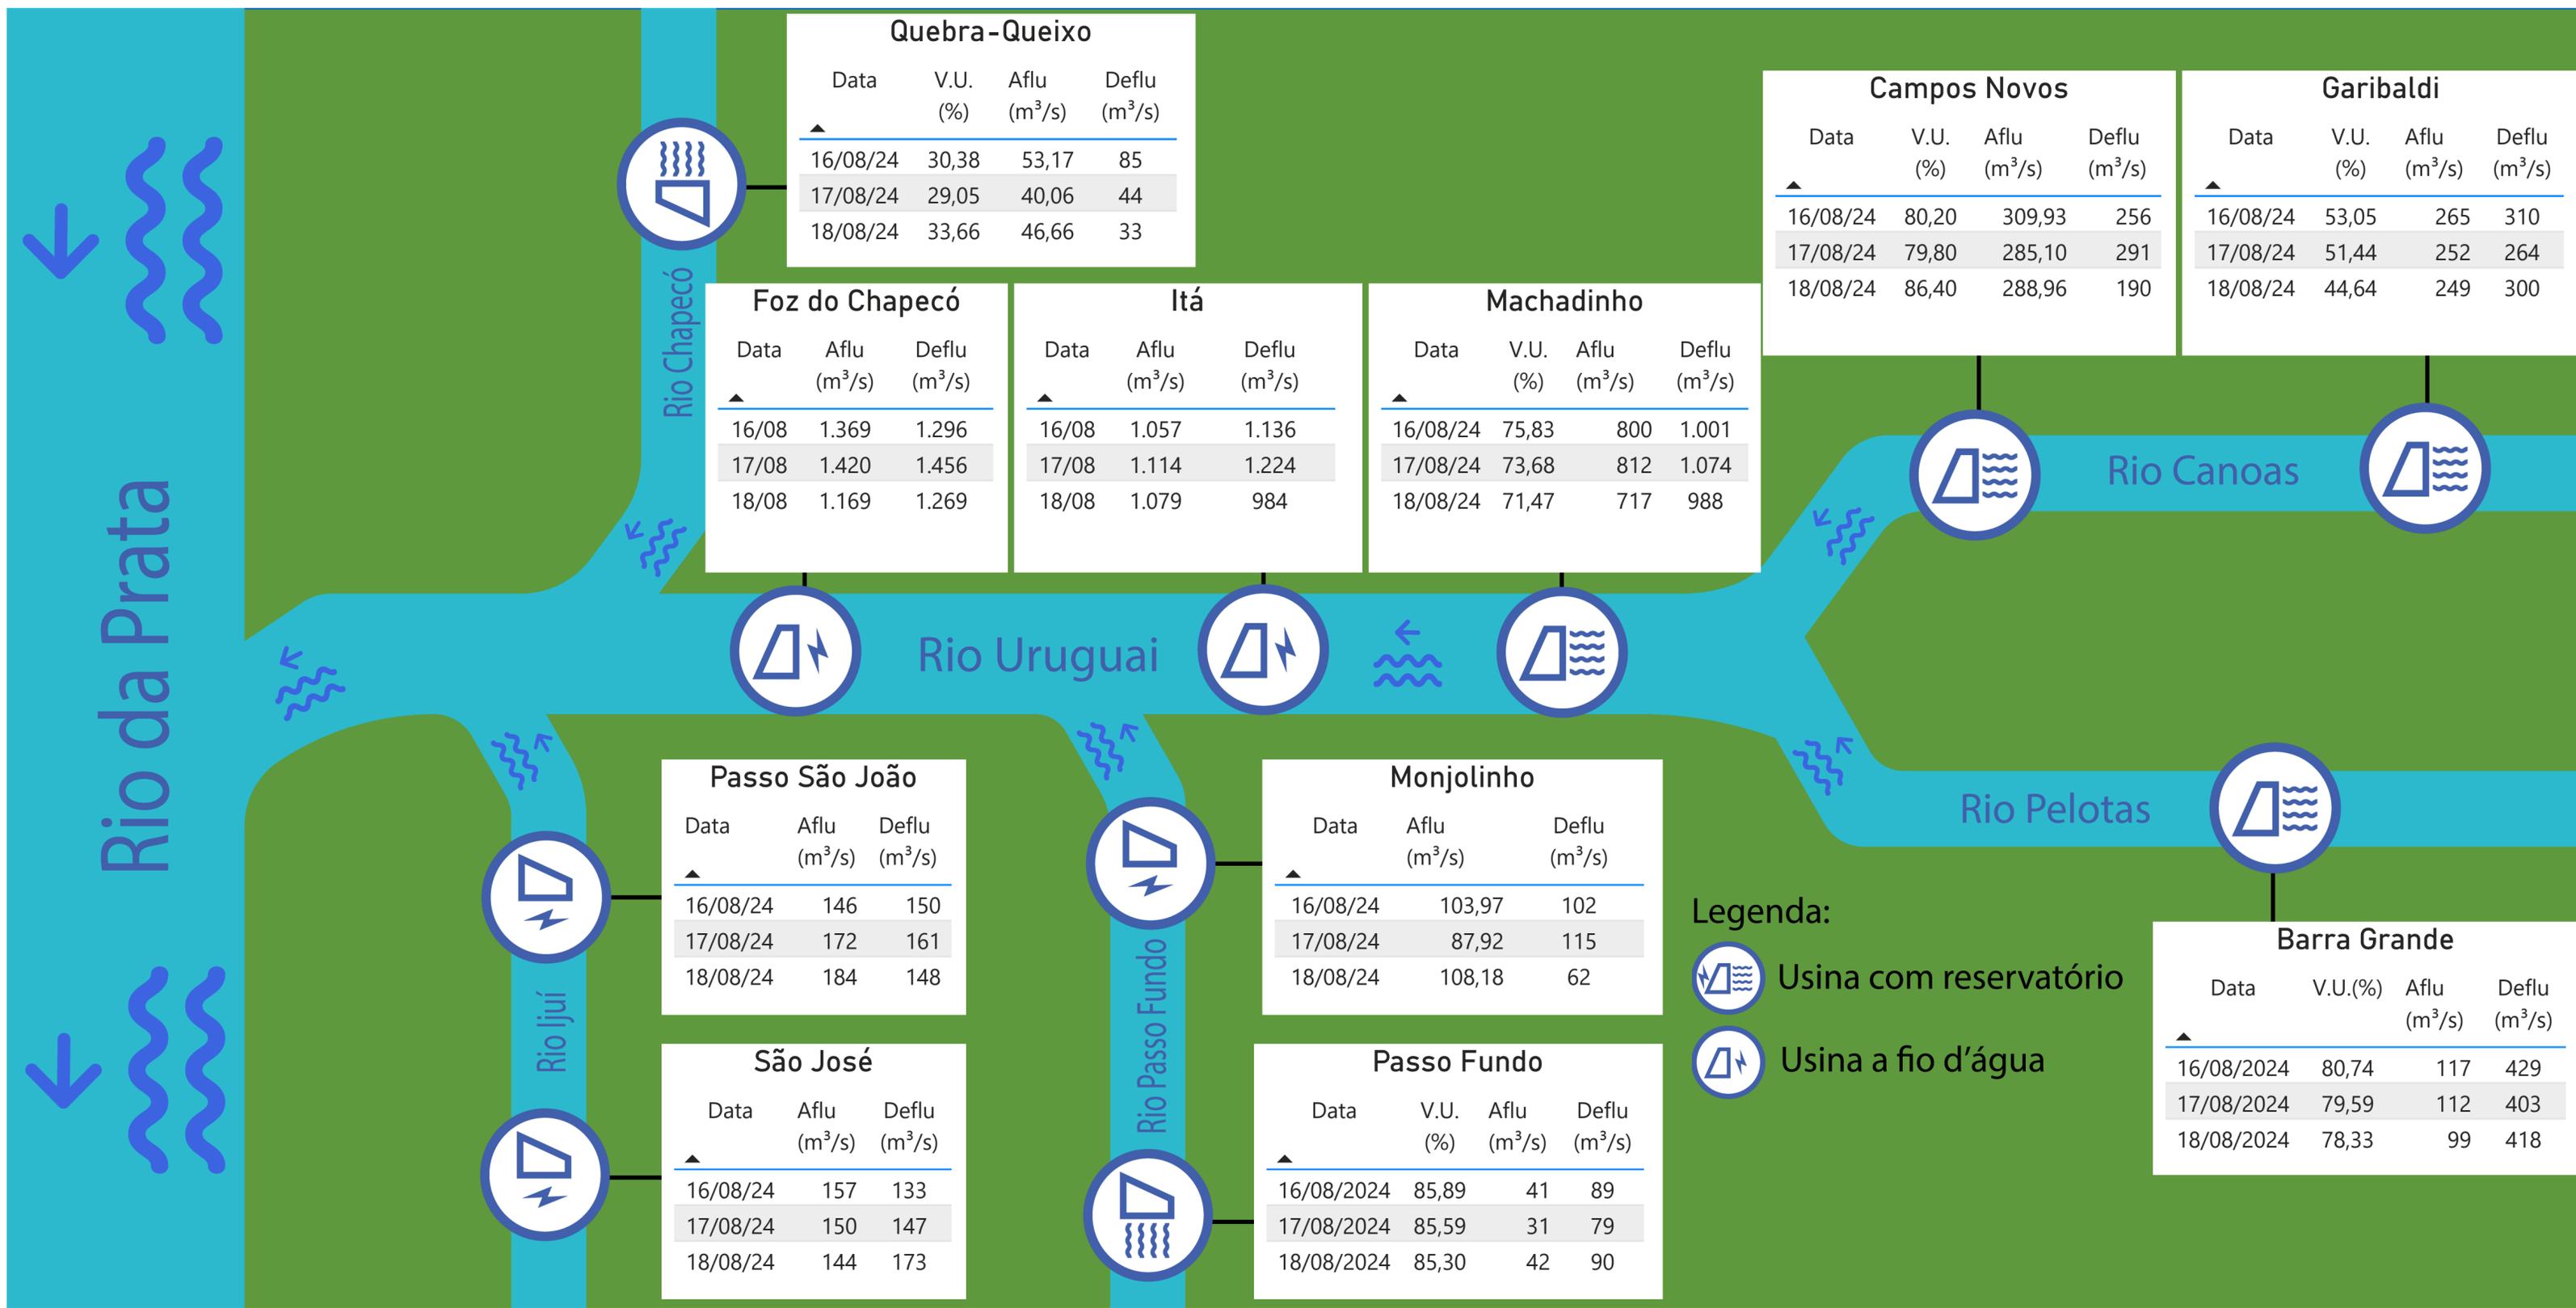

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	30,38	53,17	85
17/08/24	29,05	40,06	44
18/08/24	33,66	46,66	33

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08	1.369	1.296
17/08	1.420	1.456
18/08	1.169	1.269

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08	1.057	1.136
17/08	1.114	1.224
18/08	1.079	984

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	75,83	800	1.001
17/08/24	73,68	812	1.074
18/08/24	71,47	717	988

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	80,20	309,93	256
17/08/24	79,80	285,10	291
18/08/24	86,40	288,96	190

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	53,05	265	310
17/08/24	51,44	252	264
18/08/24	44,64	249	300

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	146	150
17/08/24	172	161
18/08/24	184	148

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	103,97	102
17/08/24	87,92	115
18/08/24	108,18	62

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/24	157	133
17/08/24	150	147
18/08/24	144	173

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/2024	85,89	41	89
17/08/2024	85,59	31	79
18/08/2024	85,30	42	90

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/08/2024	80,74	117	429
17/08/2024	79,59	112	403
18/08/2024	78,33	99	418

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água