




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	102,02	154	21
03/06/24	103,33	210	77
04/06/24	98,29	157	45

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	100	101
03/06/24	142	145
04/06/24	98	103


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	101,54	91	103
03/06/24	99,63	91	149
04/06/24	99,18	85	99

Data	Q diária (m³/s)
02/06/24	3.010
03/06/24	3.499
04/06/24	2.754
05/06/24	2.415

Atualizado em:  
05/06/24 11:00

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	2.854	2.997
03/06/24	2.306	2.513
04/06/24	1.909	1.989

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	2.327	2.462
03/06/24	1.867	1.892
04/06/24	1.648	1.559

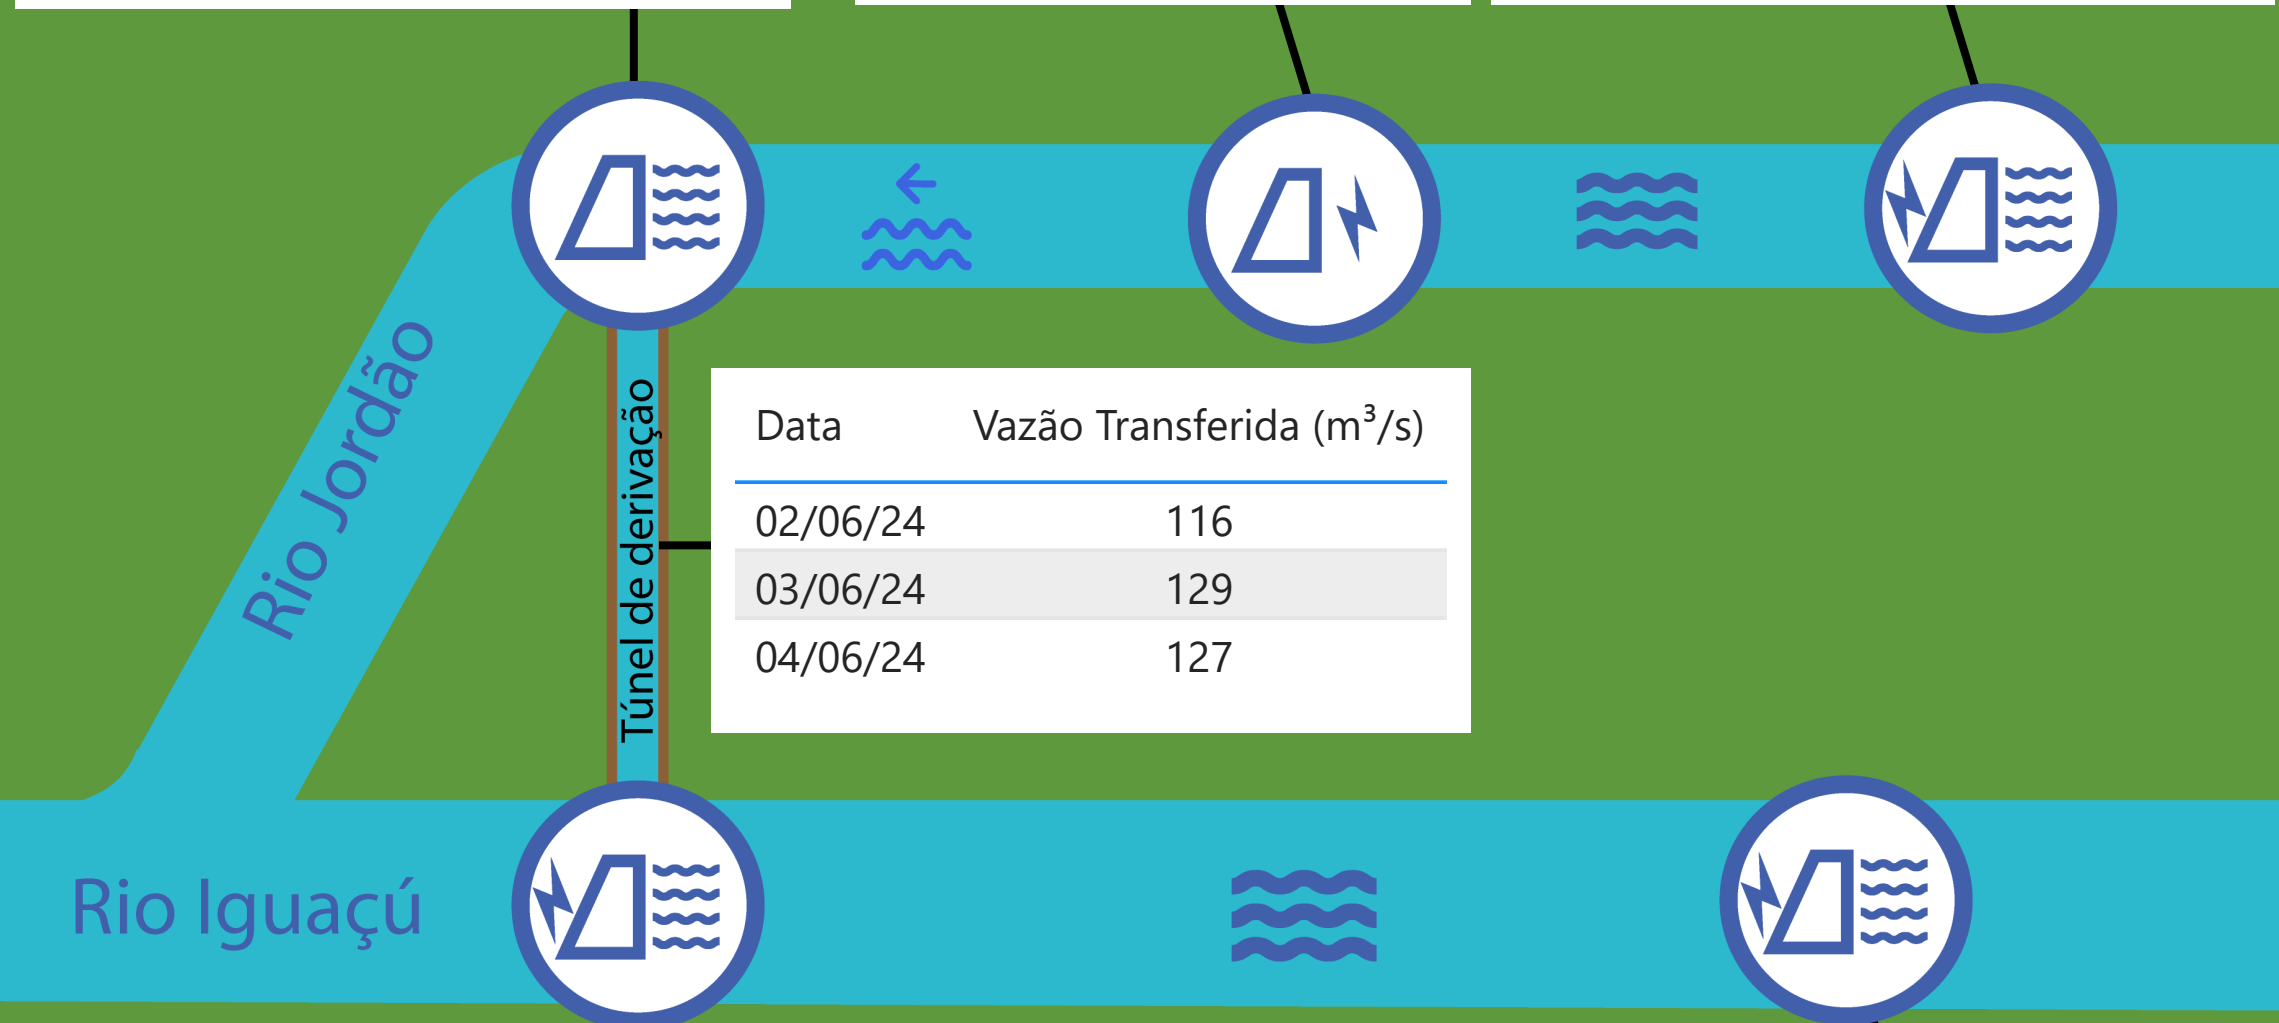

Data	Vazão Transferida (m³/s)
02/06/24	116
03/06/24	129
04/06/24	127

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	2.559	2.528
03/06/24	2.434	2.396
04/06/24	1.828	1.884


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	87,07	1.999	2.229
03/06/24	87,75	2.063	1.740
04/06/24	87,80	1.607	1.584

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	100,00	1.889	1.880
03/06/24	92,78	1.622	1.943
04/06/24	98,35	1.664	1.417


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	98,39	1.411	1.521
03/06/24	98,32	1.402	1.433
04/06/24	98,21	1.347	1.394

# Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

## Estação Fluviométrica Hotel Cataratas

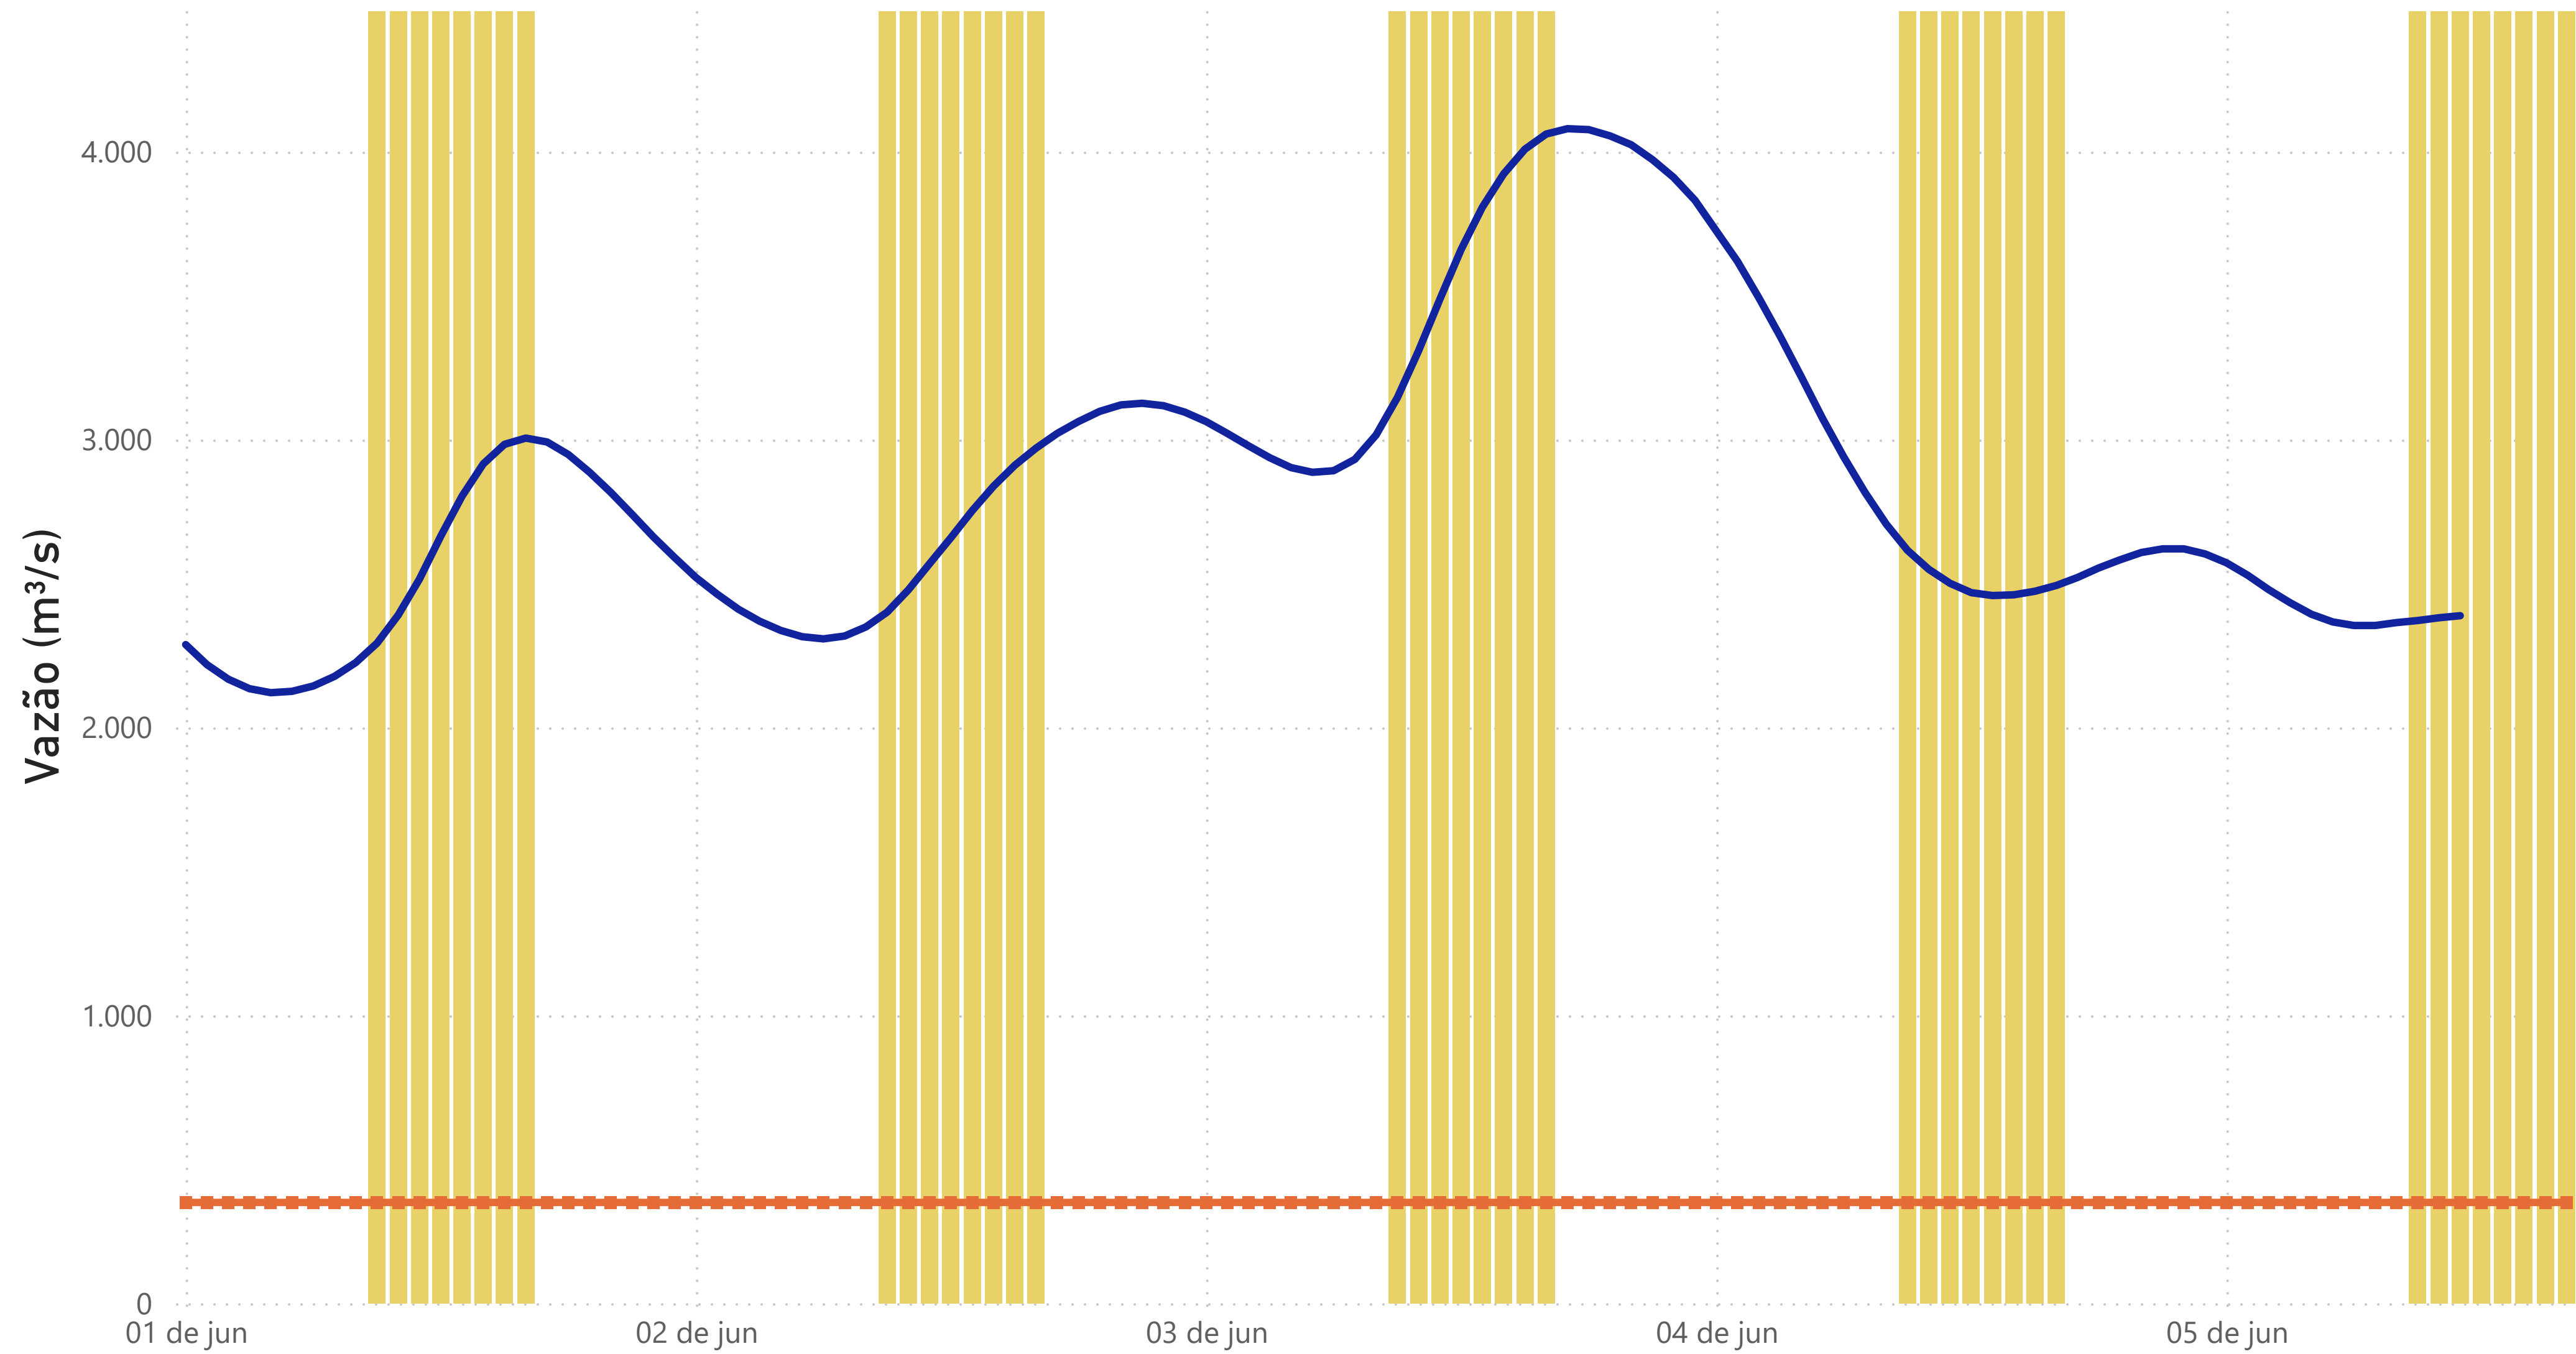

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

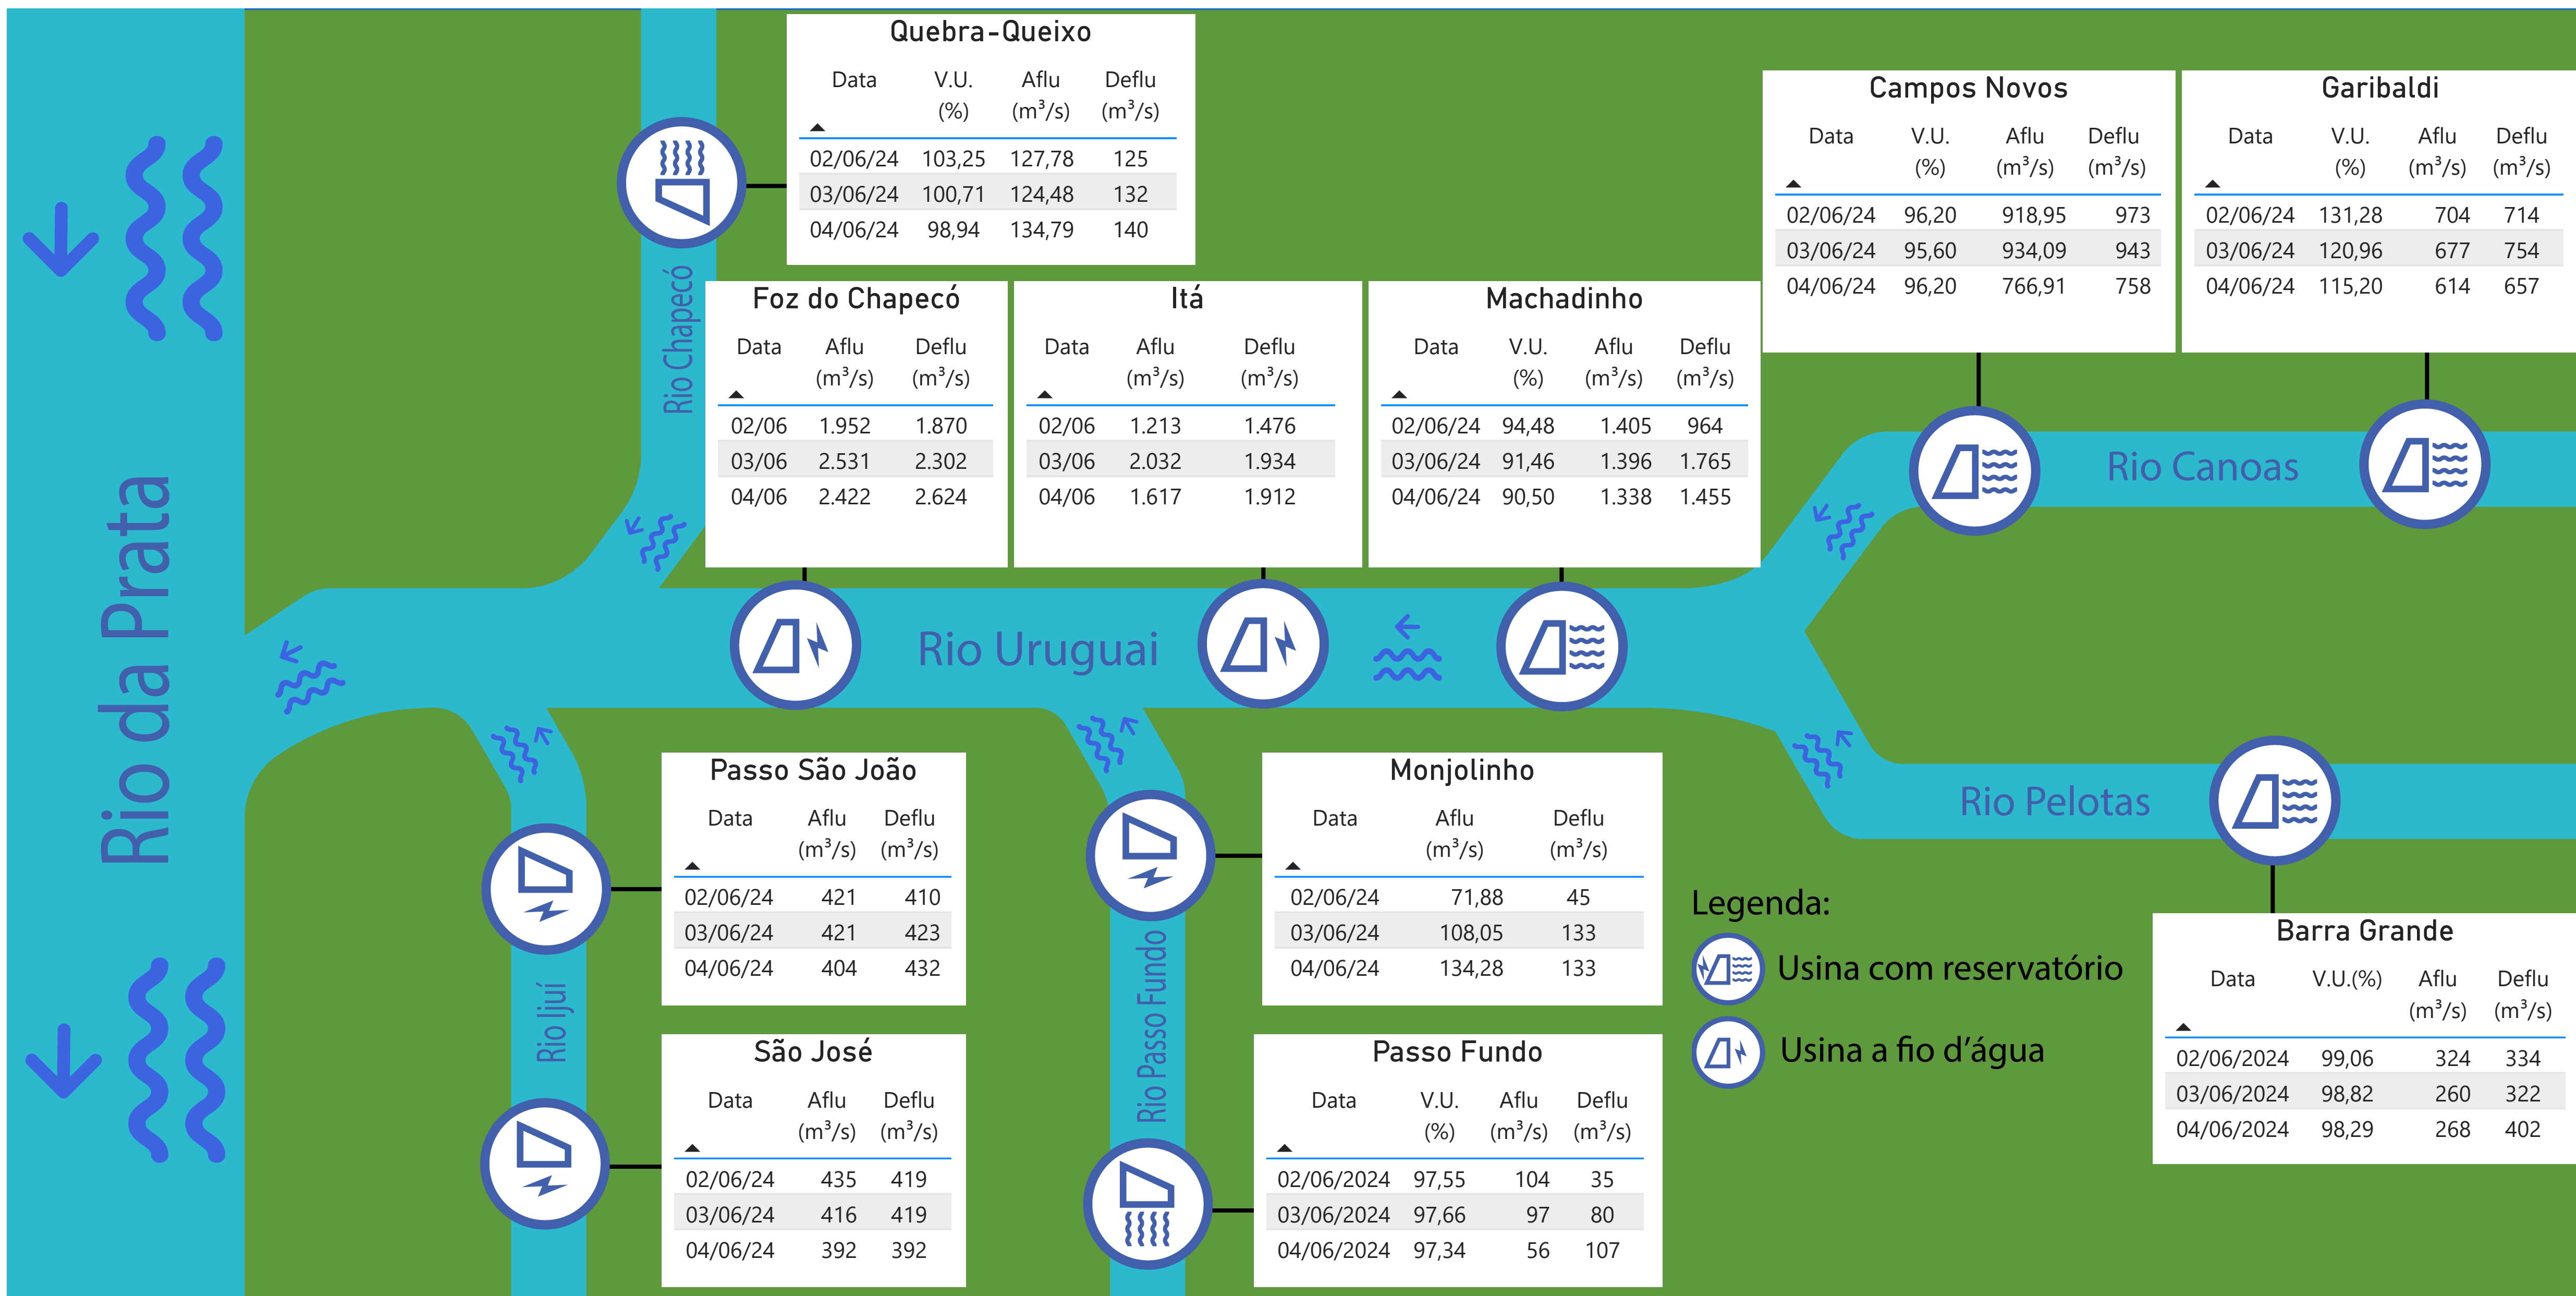

### Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	103,25	127,78	125
03/06/24	100,71	124,48	132
04/06/24	98,94	134,79	140

### Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	96,20	918,95	973
03/06/24	95,60	934,09	943
04/06/24	96,20	766,91	758

### Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	131,28	704	714
03/06/24	120,96	677	754
04/06/24	115,20	614	657

### Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06	1.952	1.870
03/06	2.531	2.302
04/06	2.422	2.624

### Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06	1.213	1.476
03/06	2.032	1.934
04/06	1.617	1.912

### Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	94,48	1.405	964
03/06/24	91,46	1.396	1.765
04/06/24	90,50	1.338	1.455

### Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	421	410
03/06/24	421	423
04/06/24	404	432

### Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	71,88	45
03/06/24	108,05	133
04/06/24	134,28	133

### São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/24	435	419
03/06/24	416	419
04/06/24	392	392

### Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/2024	97,55	104	35
03/06/2024	97,66	97	80
04/06/2024	97,34	56	107

### Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/06/2024	99,06	324	334
03/06/2024	98,82	260	322
04/06/2024	98,29	268	402

**Legenda:**  
 Usina com reservatório  
 Usina a fio d'água