

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	79,99	128	11
21/08/24	81,26	118	10
22/08/24	83,39	117	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	112	110
21/08/24	98	101
22/08/24	99	104

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	39,37	55	127
21/08/24	37,55	43	98
22/08/24	35,58	39	99

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
20/08/24	2.022
21/08/24	1.807
22/08/24	1.811
23/08/24	1.892

Atualizado em:
23/08/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	1.445	1.651
21/08/24	1.346	1.568
22/08/24	1.345	1.519

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	1.223	1.255
21/08/24	1.142	1.193
22/08/24	1.061	1.220

Data	Vazão Transferida (m³/s)
20/08/24	96
21/08/24	104
22/08/24	101

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	1.413	1.451
21/08/24	1.494	1.446
22/08/24	1.358	1.361

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	86,30	1.270	1.224
21/08/24	86,63	1.322	1.161
22/08/24	86,97	1.228	1.067

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	83,90	1.379	1.192
21/08/24	85,14	1.235	1.283
22/08/24	91,33	1.365	1.190

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	75,59	292	1.284
21/08/24	73,67	300	1.147
22/08/24	71,44	280	1.260

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão


Túnel de derivação

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

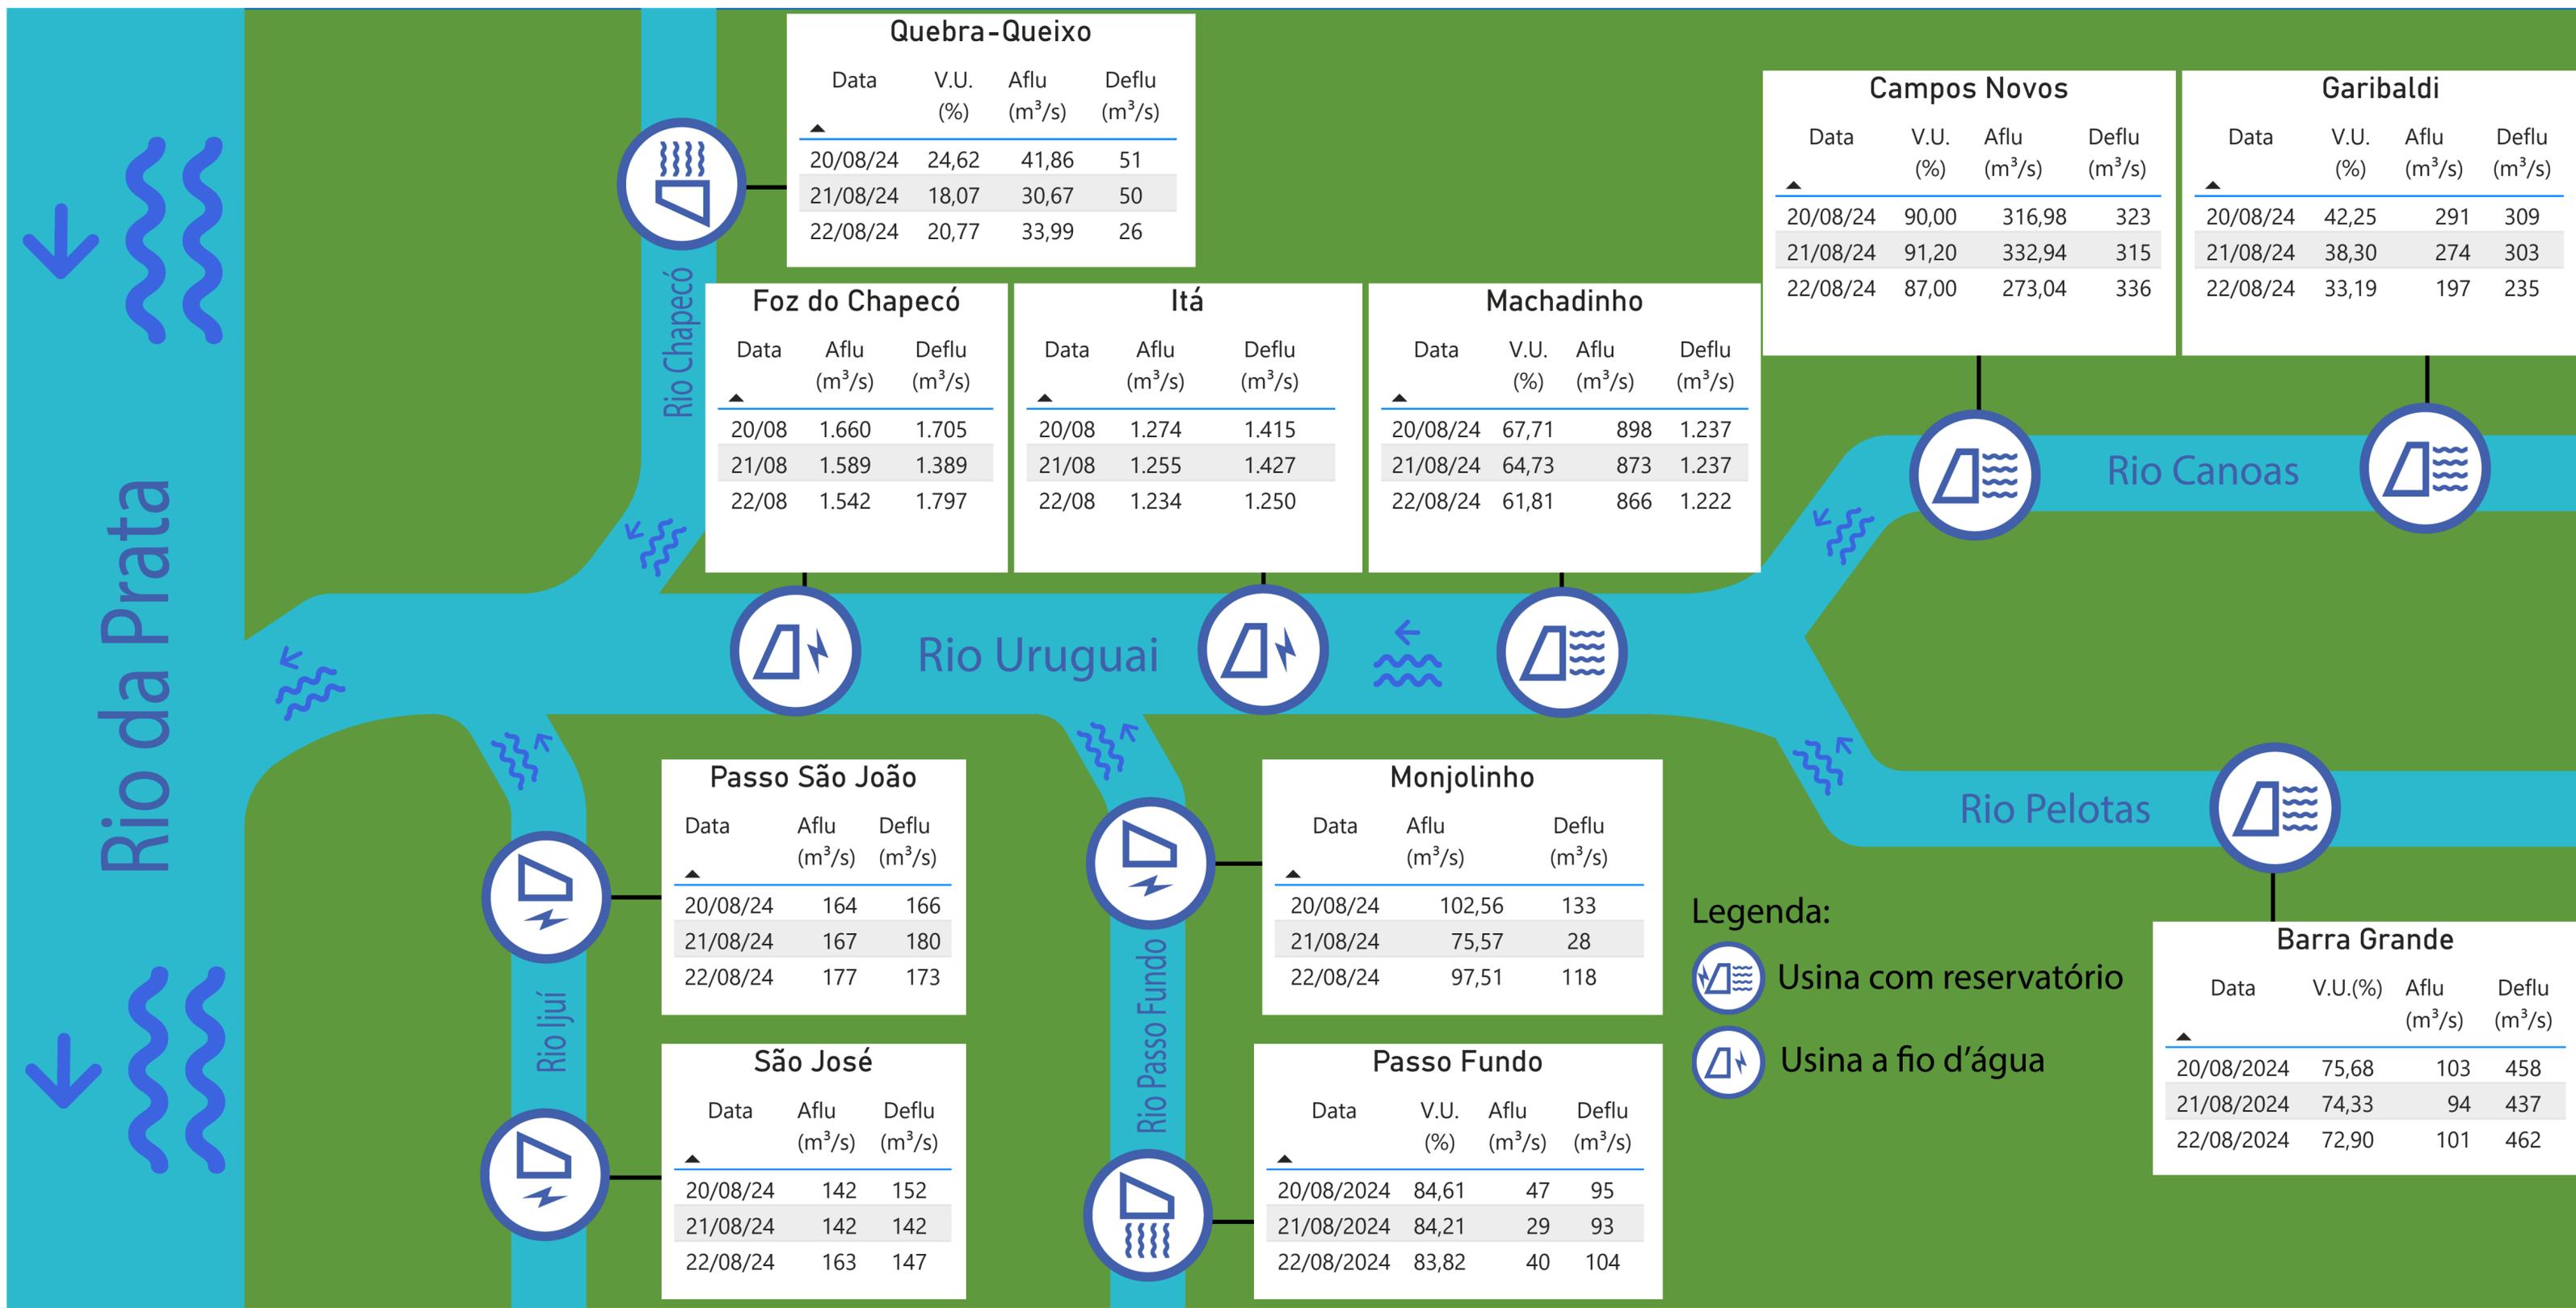

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	24,62	41,86	51
21/08/24	18,07	30,67	50
22/08/24	20,77	33,99	26

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	90,00	316,98	323
21/08/24	91,20	332,94	315
22/08/24	87,00	273,04	336

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	42,25	291	309
21/08/24	38,30	274	303
22/08/24	33,19	197	235

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08	1.660	1.705
21/08	1.589	1.389
22/08	1.542	1.797

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08	1.274	1.415
21/08	1.255	1.427
22/08	1.234	1.250

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	67,71	898	1.237
21/08/24	64,73	873	1.237
22/08/24	61,81	866	1.222

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	164	166
21/08/24	167	180
22/08/24	177	173

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	102,56	133
21/08/24	75,57	28
22/08/24	97,51	118

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/24	142	152
21/08/24	142	142
22/08/24	163	147

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/2024	84,61	47	95
21/08/2024	84,21	29	93
22/08/2024	83,82	40	104

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/08/2024	75,68	103	458
21/08/2024	74,33	94	437
22/08/2024	72,90	101	462

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água