

Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	88,69	118	11
16/06/24	82,81	102	11
17/06/24	92,99	151	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	95	95
16/06/24	72	75
17/06/24	124	121

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	85,06	57	98
16/06/24	84,29	53	76
17/06/24	81,81	51	126

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
15/06/24	2.131
16/06/24	1.766
17/06/24	1.559
18/06/24	2.321

Atualizado em:  
18/06/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	1.351	1.414
16/06/24	1.180	1.037
17/06/24	1.689	1.927

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	1.162	1.168
16/06/24	1.020	969
17/06/24	1.366	1.174

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
15/06/24	110
16/06/24	108
17/06/24	110

Rio Iguaçu

Rio Paraná


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	1.331	1.331
16/06/24	1.101	1.087
17/06/24	1.660	1.778

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	87,31	1.219	1.150
16/06/24	87,46	1.092	1.023
17/06/24	87,31	1.261	1.330


Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	95,87	1.024	1.125
16/06/24	88,65	637	1.066
17/06/24	94,43	1.112	964

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	92,73	407	942
16/06/24	92,46	401	520
17/06/24	91,48	456	886

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

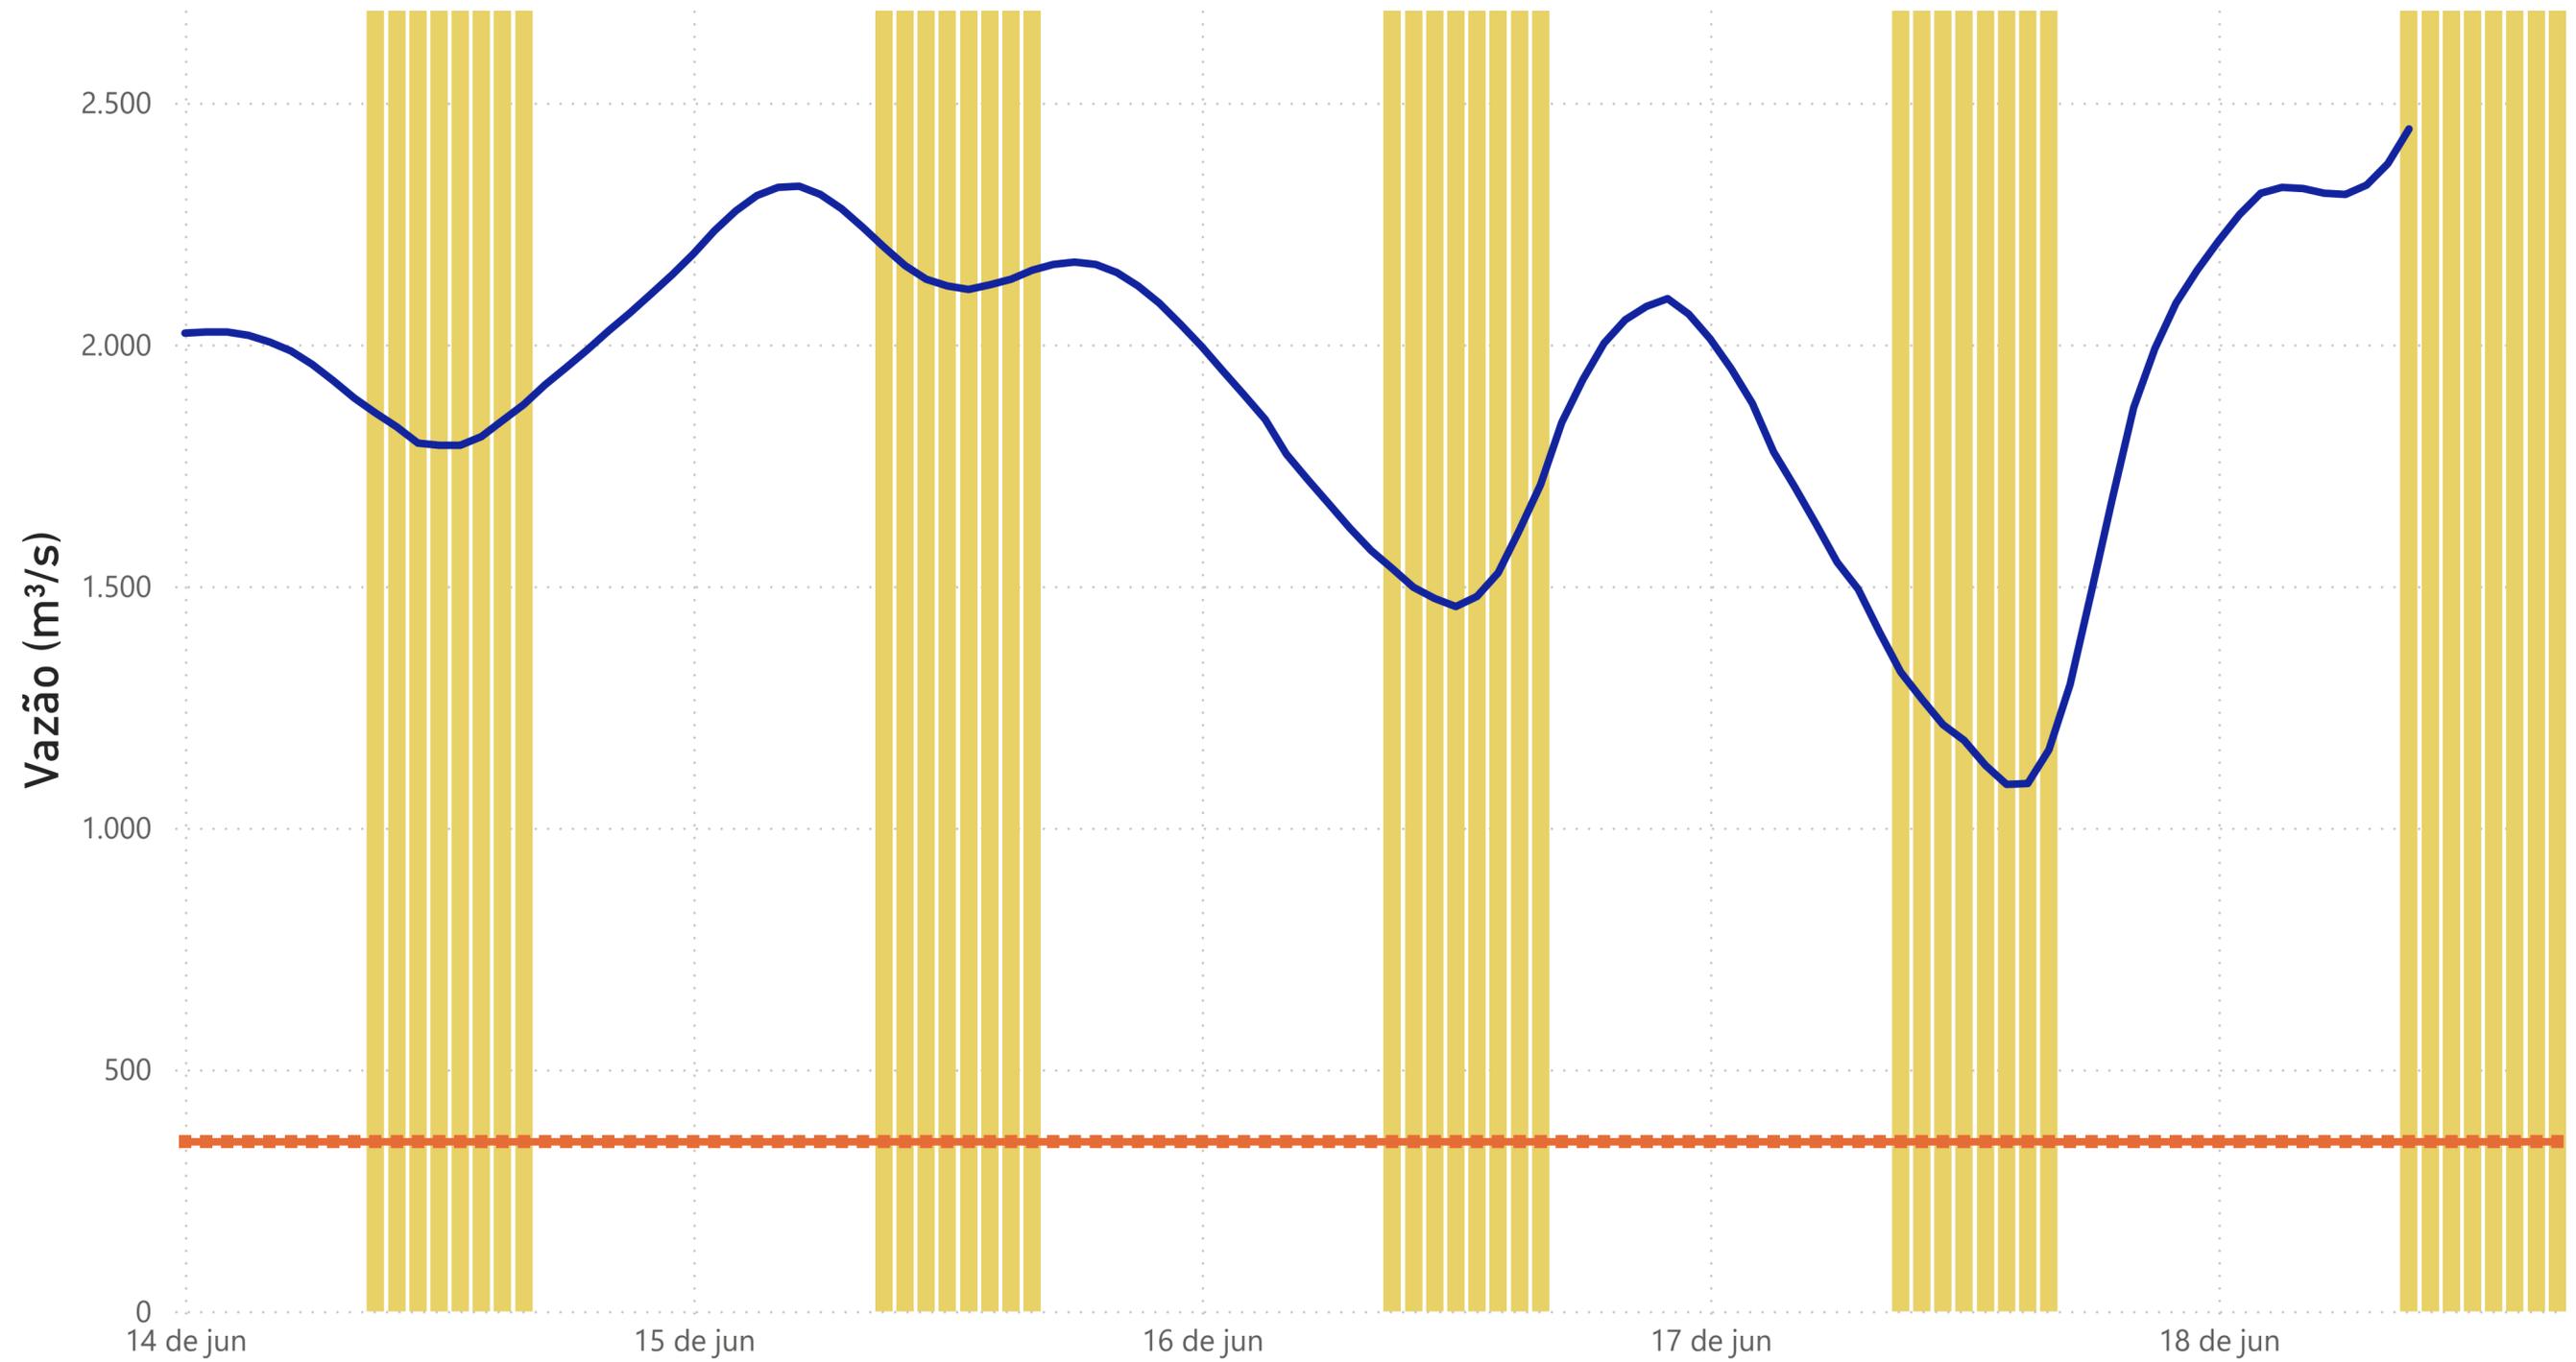

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

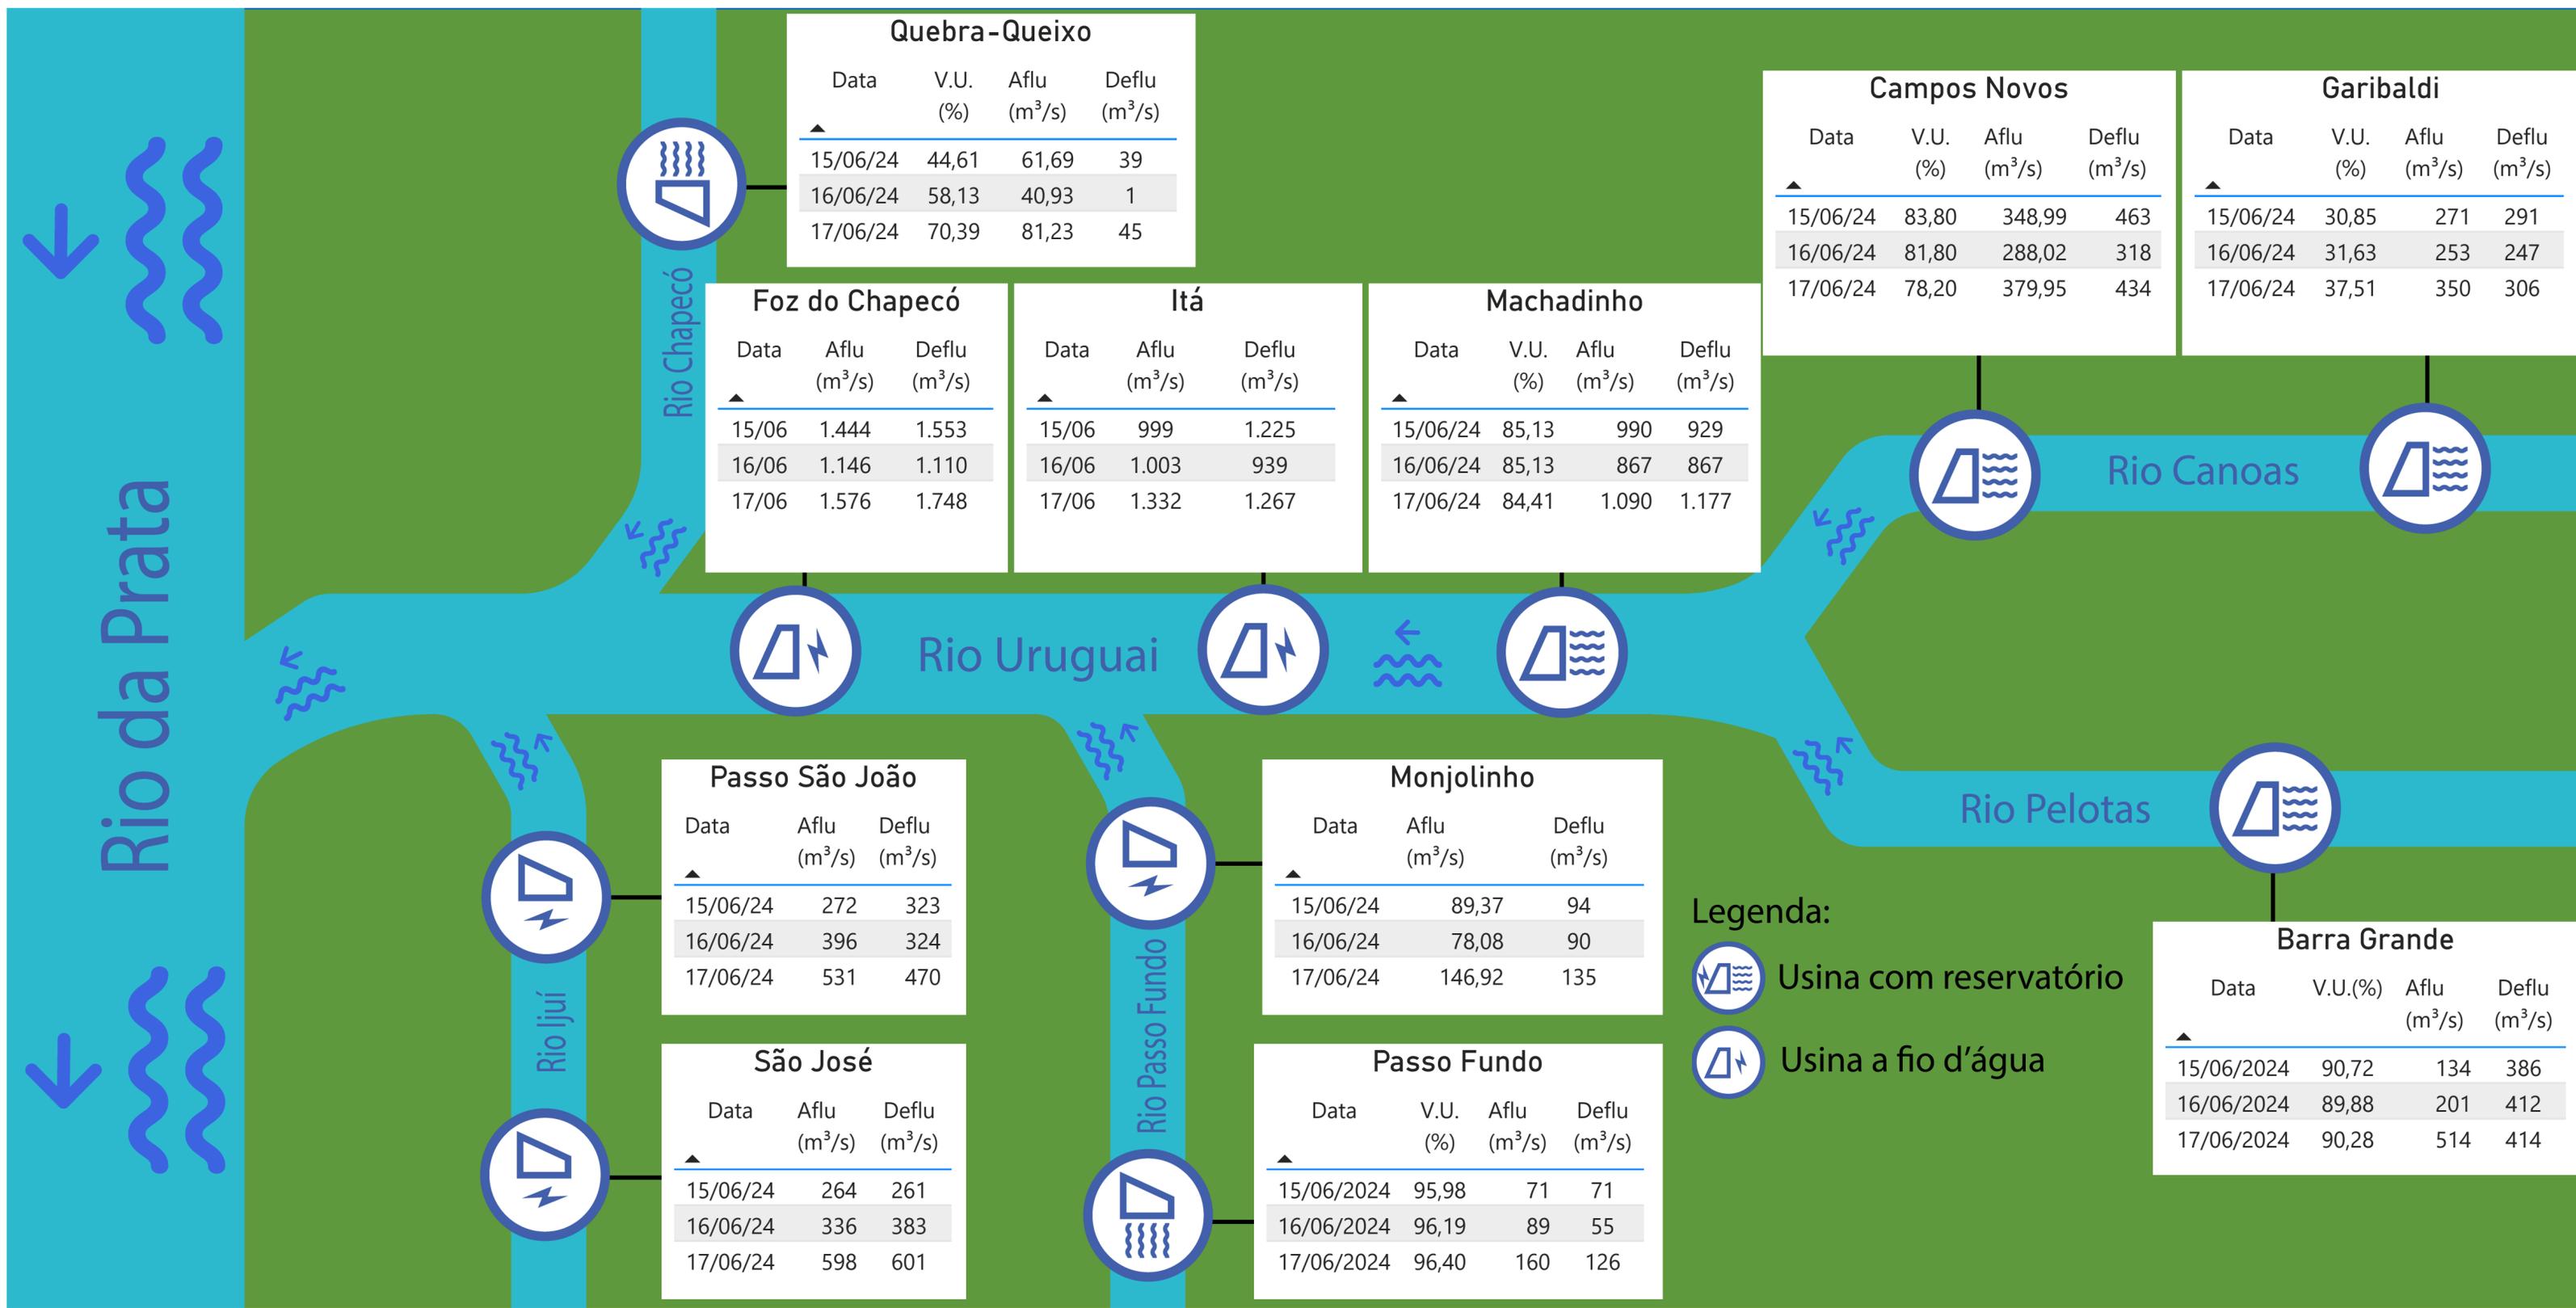

### Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	44,61	61,69	39
16/06/24	58,13	40,93	1
17/06/24	70,39	81,23	45

### Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06	1.444	1.553
16/06	1.146	1.110
17/06	1.576	1.748

### Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06	999	1.225
16/06	1.003	939
17/06	1.332	1.267

### Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	85,13	990	929
16/06/24	85,13	867	867
17/06/24	84,41	1.090	1.177

### Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	83,80	348,99	463
16/06/24	81,80	288,02	318
17/06/24	78,20	379,95	434

### Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	30,85	271	291
16/06/24	31,63	253	247
17/06/24	37,51	350	306

### Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	272	323
16/06/24	396	324
17/06/24	531	470

### Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	89,37	94
16/06/24	78,08	90
17/06/24	146,92	135

### São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/24	264	261
16/06/24	336	383
17/06/24	598	601

### Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/2024	95,98	71	71
16/06/2024	96,19	89	55
17/06/2024	96,40	160	126

### Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/06/2024	90,72	134	386
16/06/2024	89,88	201	412
17/06/2024	90,28	514	414

Legenda:  
 Usina com reservatório  
 Usina a fio d'água