

Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	82,69	85	11
13/05/24	91,70	139	11
14/05/24	102,29	182	23

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	70	67
13/05/24	119	121
14/05/24	153	158

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	66,30	47	59
13/05/24	64,05	39	107
14/05/24	60,58	48	153

Data	Q diária (m³/s)
12/05/24	2.116
13/05/24	1.449
14/05/24	1.757
15/05/24	1.930

Atualizado em:  
15/05/24 09:00

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	1.184	1.009
13/05/24	1.285	1.253
14/05/24	1.374	1.549

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	663	599
13/05/24	725	789
14/05/24	893	854

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/05/24	96
13/05/24	102
14/05/24	128

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	1.041	1.038
13/05/24	1.334	1.293
14/05/24	1.466	1.490


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	71,23	728	642
13/05/24	71,82	990	709
14/05/24	72,55	1.126	779

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	94,63	580	593
13/05/24	93,81	812	950
14/05/24	87,82	649	1.043


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	86,90	585	397
13/05/24	86,74	534	606
14/05/24	86,87	507	449

# Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

## Estação Fluviométrica Hotel Cataratas

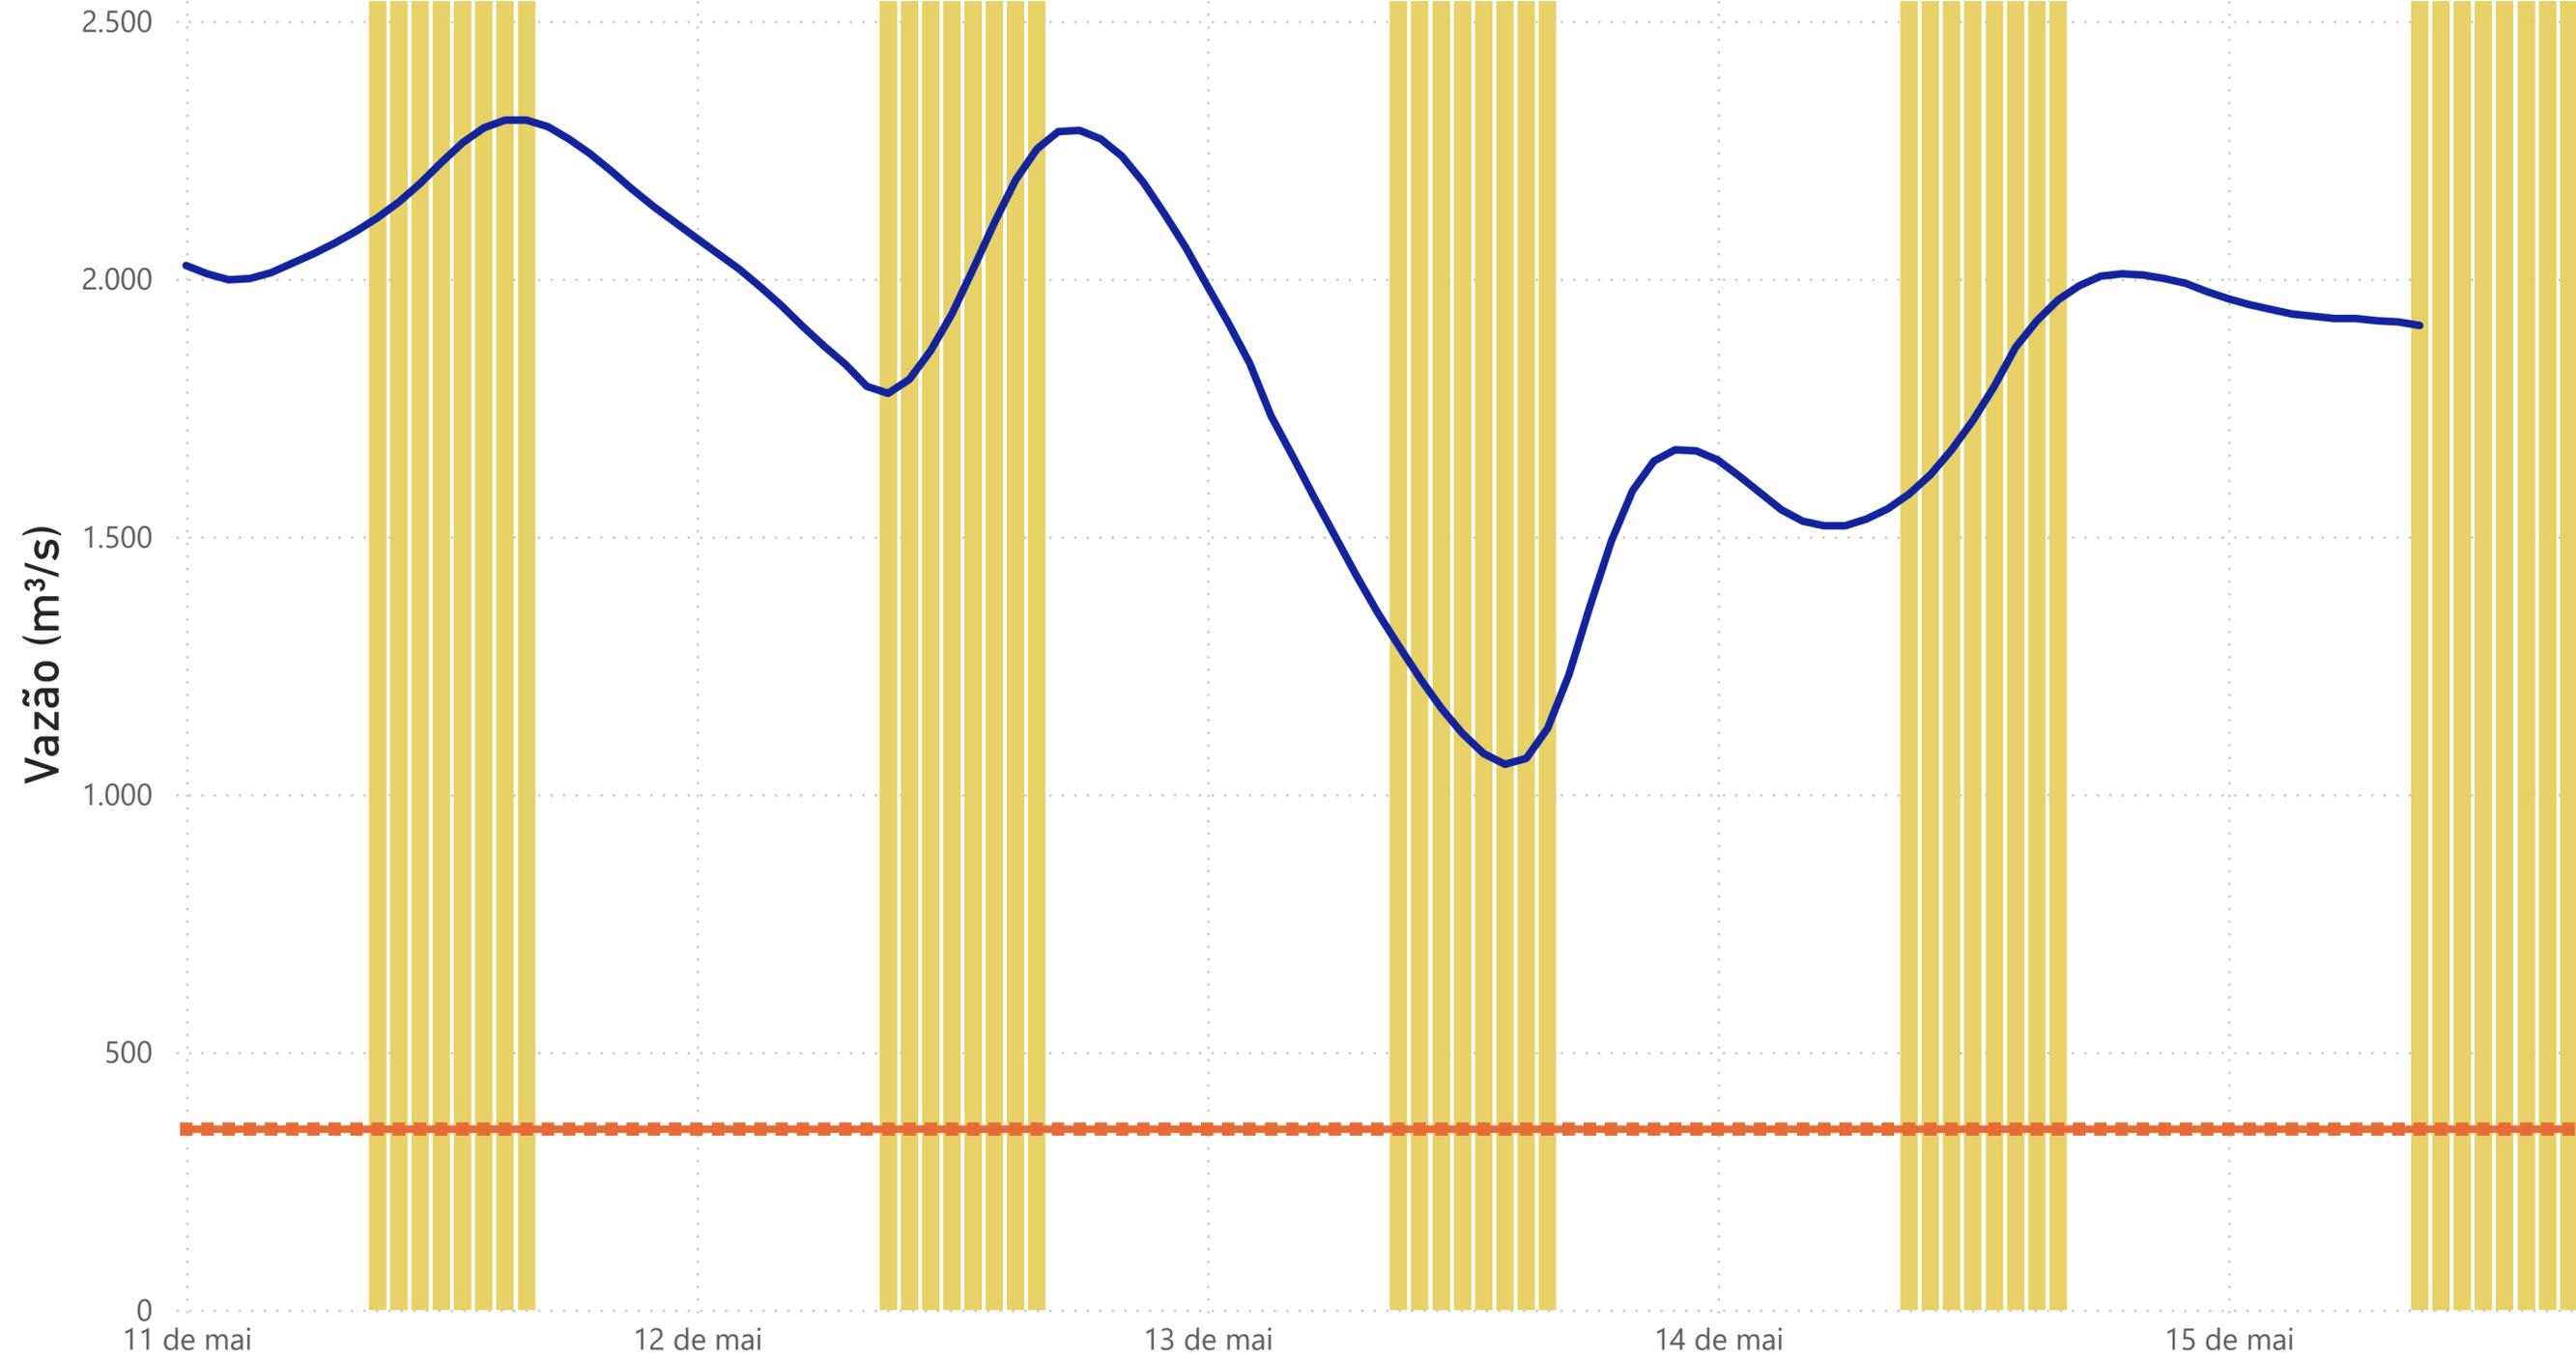

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

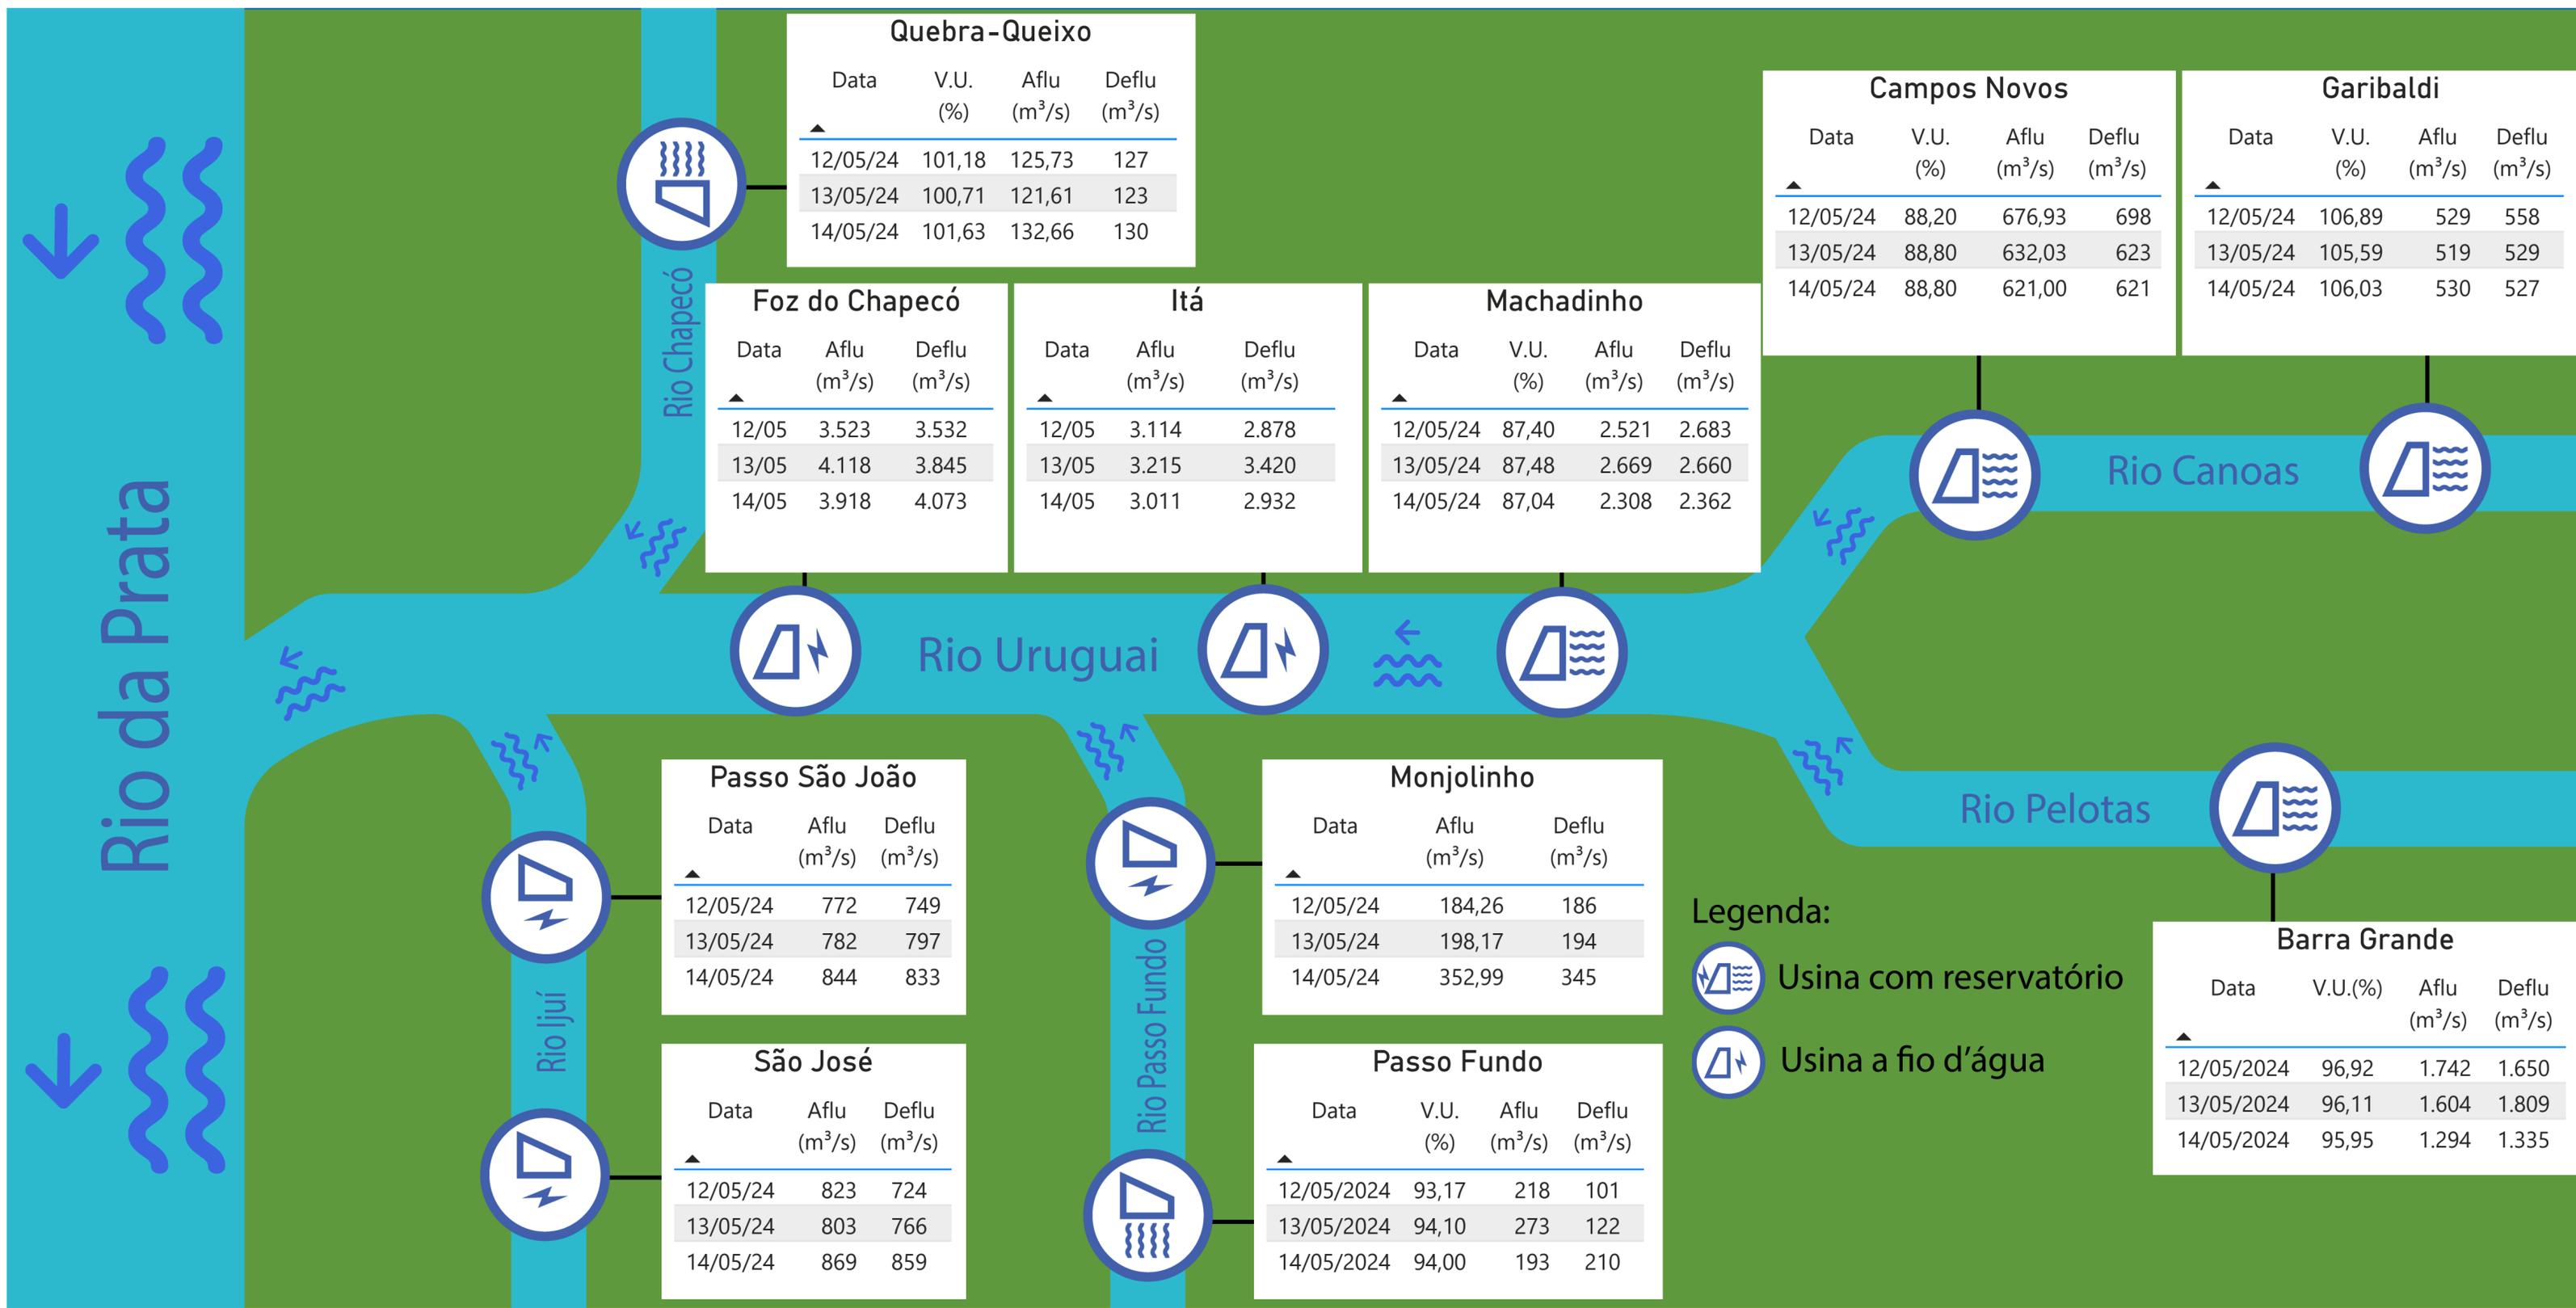

### Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	101,18	125,73	127
13/05/24	100,71	121,61	123
14/05/24	101,63	132,66	130

### Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	88,20	676,93	698
13/05/24	88,80	632,03	623
14/05/24	88,80	621,00	621

### Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	106,89	529	558
13/05/24	105,59	519	529
14/05/24	106,03	530	527

### Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05	3.523	3.532
13/05	4.118	3.845
14/05	3.918	4.073

### Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05	3.114	2.878
13/05	3.215	3.420
14/05	3.011	2.932

### Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	87,40	2.521	2.683
13/05/24	87,48	2.669	2.660
14/05/24	87,04	2.308	2.362

### Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	772	749
13/05/24	782	797
14/05/24	844	833

### Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	184,26	186
13/05/24	198,17	194
14/05/24	352,99	345

### São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/24	823	724
13/05/24	803	766
14/05/24	869	859

### Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/2024	93,17	218	101
13/05/2024	94,10	273	122
14/05/2024	94,00	193	210

### Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/05/2024	96,92	1.742	1.650
13/05/2024	96,11	1.604	1.809
14/05/2024	95,95	1.294	1.335

Legenda:  
 Usina com reservatório  
 Usina a fio d'água