

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
12/02/24	853
13/02/24	1.313
14/02/24	1.524
15/02/24	1.560

Atualizado em:
15/02/24 10:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	1.306	1.195
13/02/24	1.428	1.285
14/02/24	1.574	1.542

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	1.236	1.185
13/02/24	1.219	1.309
14/02/24	1.454	1.428

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	43,87	59	10
13/02/24	41,76	64	10
14/02/24	54,70	129	13

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	53	47
13/02/24	48	49
14/02/24	130	129

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	47,26	44	48
13/02/24	47,09	44	49
14/02/24	44,86	48	116

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/02/24	63
13/02/24	60
14/02/24	78

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	990	1.052
13/02/24	1.213	1.155
14/02/24	1.516	1.461

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	83,71	774	1.275
13/02/24	82,85	816	1.224
14/02/24	82,14	1.141	1.480

Segredo


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	53,25	669	696
13/02/24	50,06	665	807
14/02/24	49,66	1.095	1.113

Foz do Areia


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	65,53	319	542
13/02/24	65,08	321	516
14/02/24	63,82	356	913

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

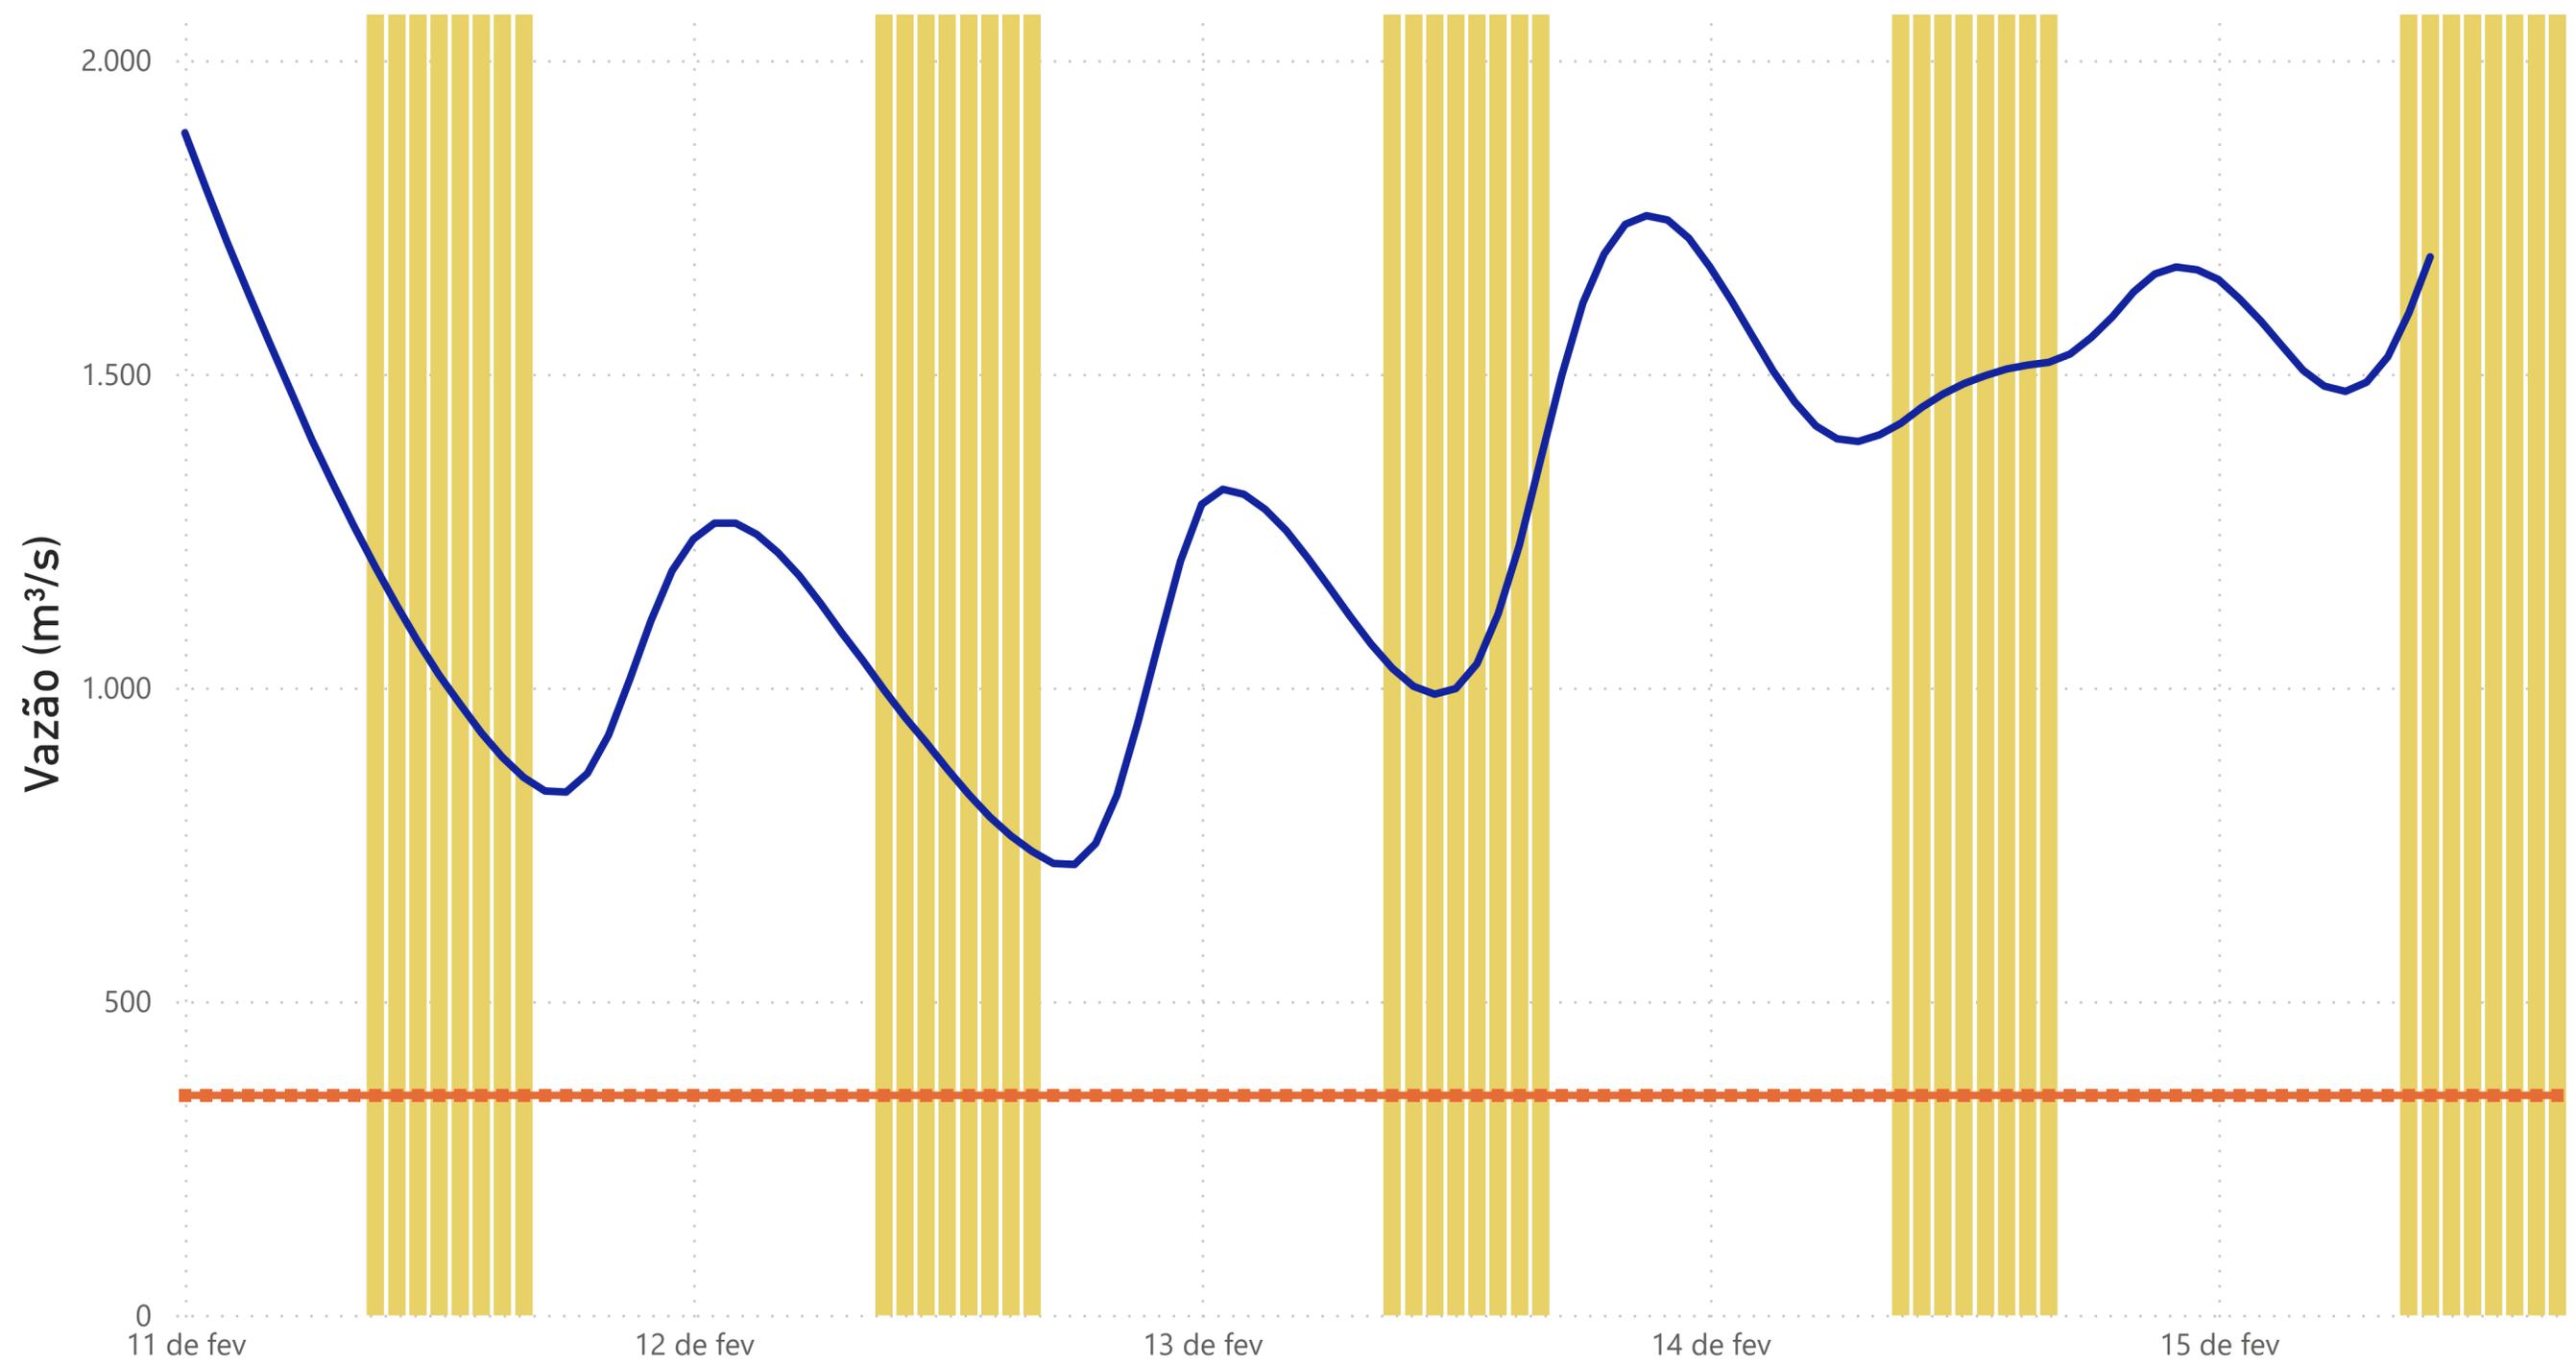

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

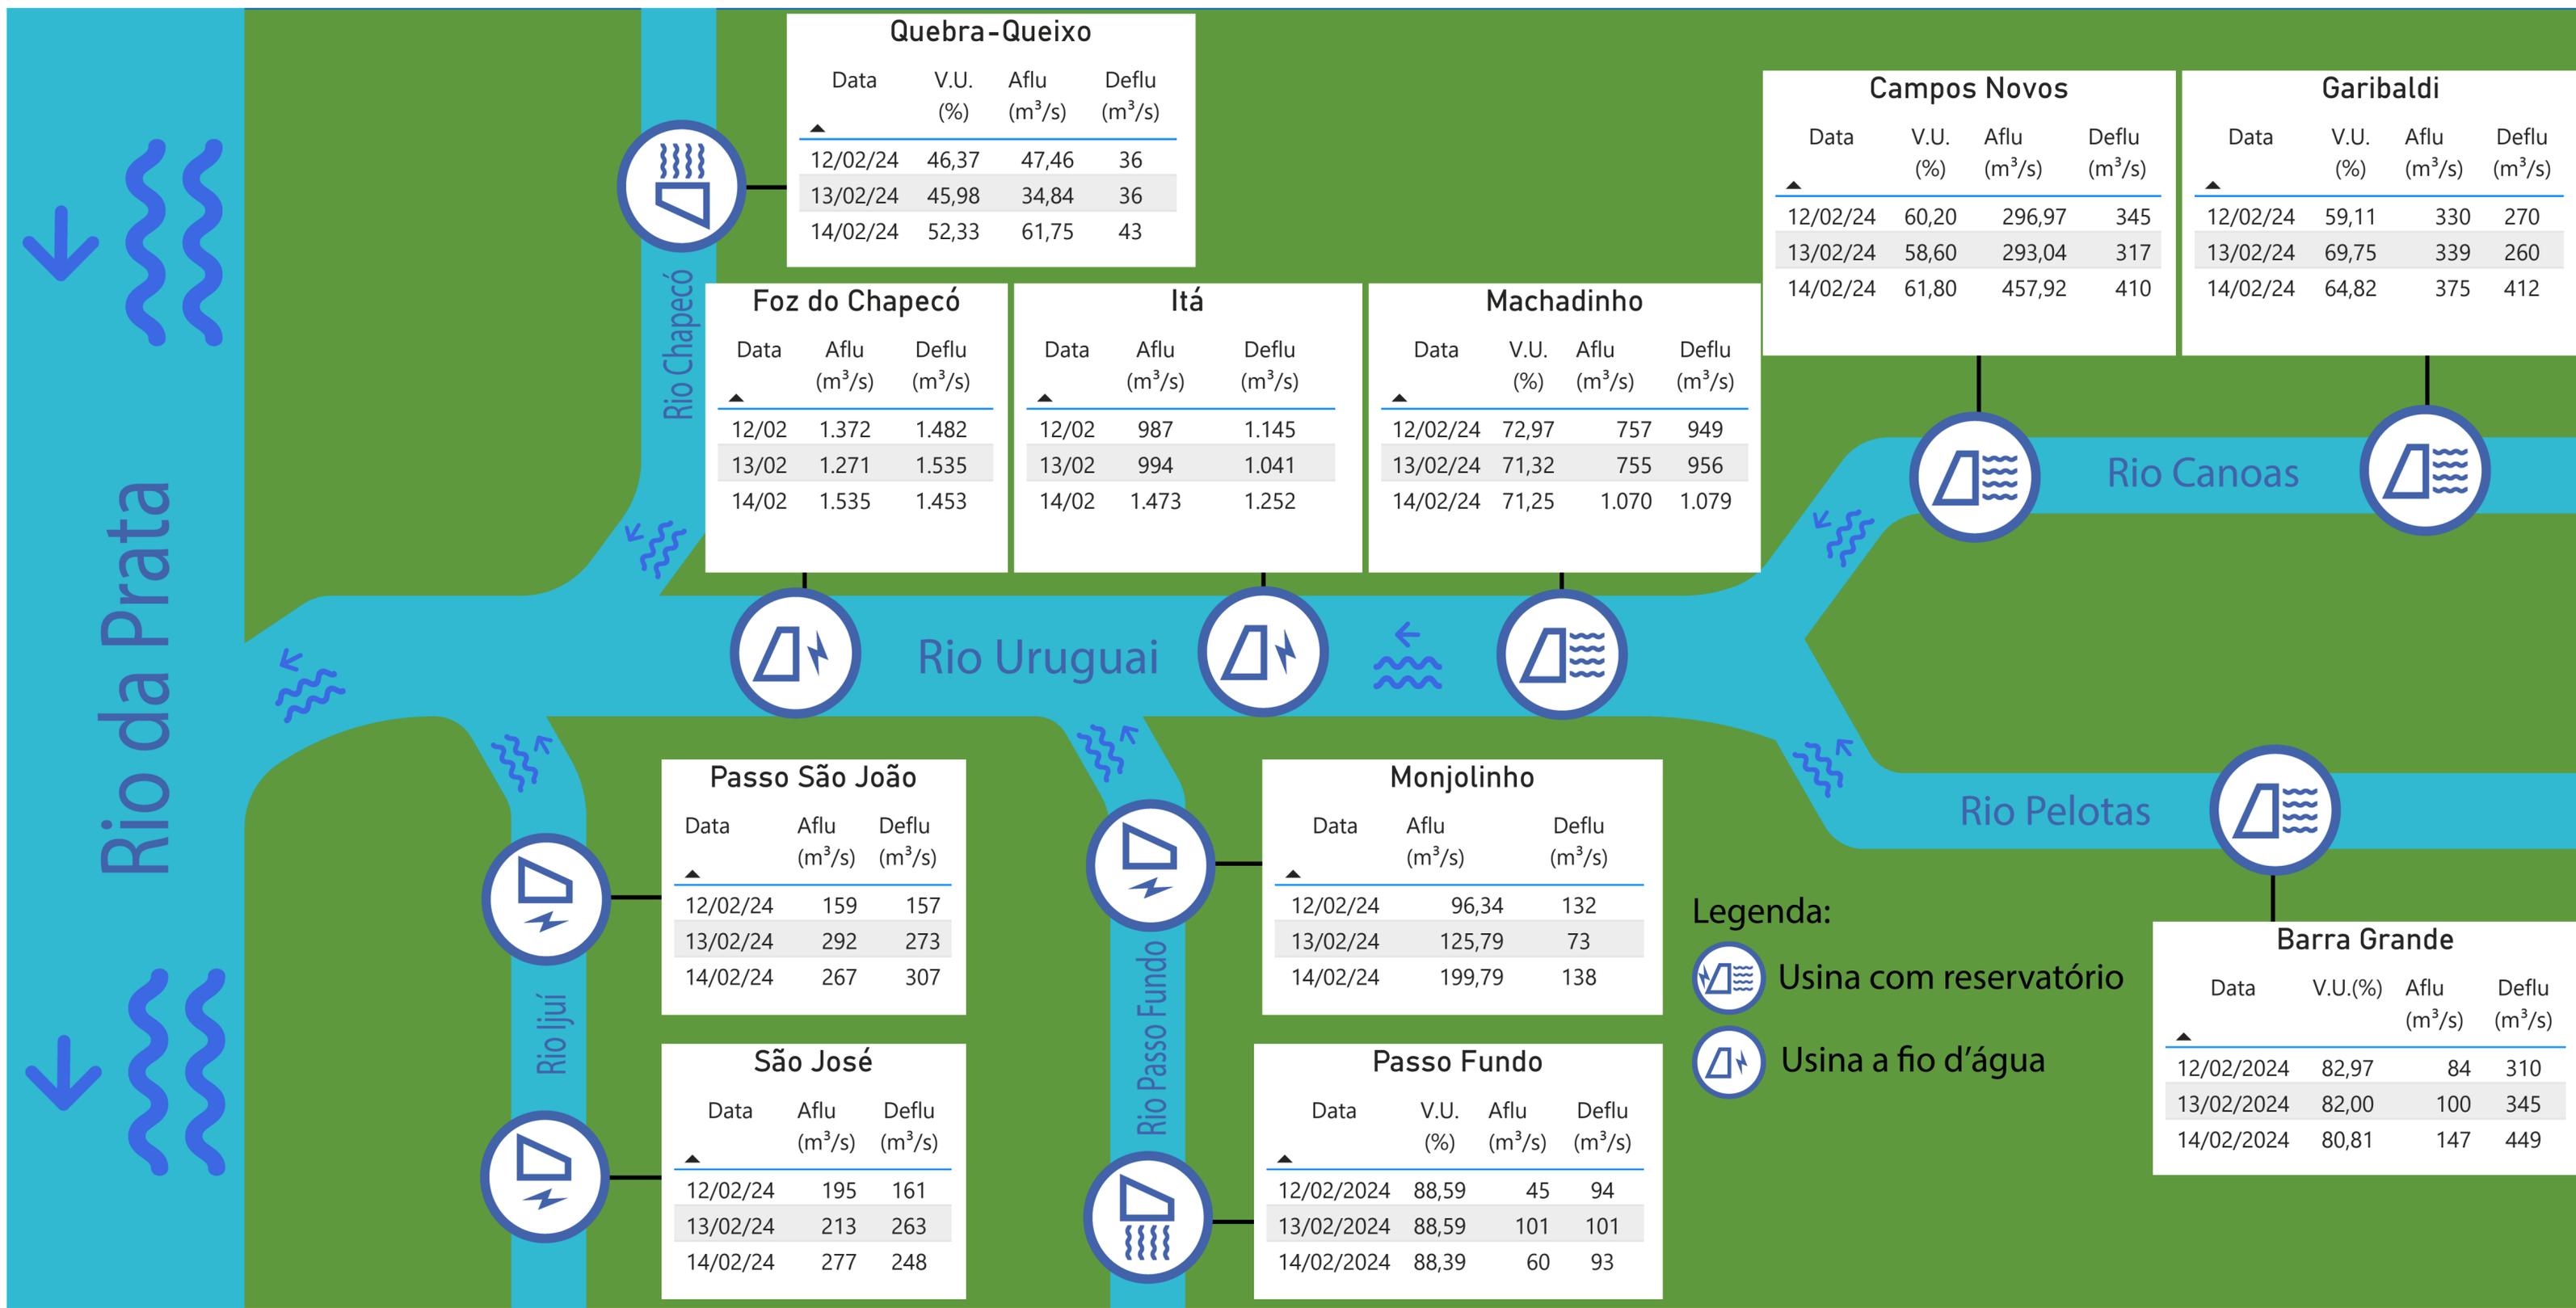

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	46,37	47,46	36
13/02/24	45,98	34,84	36
14/02/24	52,33	61,75	43

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02	1.372	1.482
13/02	1.271	1.535
14/02	1.535	1.453

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02	987	1.145
13/02	994	1.041
14/02	1.473	1.252

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	72,97	757	949
13/02/24	71,32	755	956
14/02/24	71,25	1.070	1.079

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	60,20	296,97	345
13/02/24	58,60	293,04	317
14/02/24	61,80	457,92	410

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	59,11	330	270
13/02/24	69,75	339	260
14/02/24	64,82	375	412

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	159	157
13/02/24	292	273
14/02/24	267	307

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	96,34	132
13/02/24	125,79	73
14/02/24	199,79	138

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/24	195	161
13/02/24	213	263
14/02/24	277	248

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/2024	88,59	45	94
13/02/2024	88,59	101	101
14/02/2024	88,39	60	93

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/02/2024	82,97	84	310
13/02/2024	82,00	100	345
14/02/2024	80,81	147	449