




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	103,33	172	47
10/07/24	102,66	177	54
11/07/24	105,65	181	47

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	144	141
10/07/24	137	141
11/07/24	123	119

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	33,11	74	146
10/07/24	30,97	73	138
11/07/24	30,28	96	117

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/07/24	1.626
10/07/24	2.312
11/07/24	2.559
12/07/24	2.718

Atualizado em:
12/07/24 10:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	2.345	1.917
10/07/24	2.441	2.202
11/07/24	2.945	2.627

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	1.948	1.948
10/07/24	1.986	1.980
11/07/24	2.162	2.246

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/07/24	125
10/07/24	125
11/07/24	125

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Túnel de derivação

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	1.761	1.747
10/07/24	1.931	1.952
11/07/24	2.219	2.219


Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	87,36	1.694	1.855
10/07/24	87,31	1.838	1.861
11/07/24	87,84	2.230	1.976

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	98,97	1.562	1.539
10/07/24	98,76	1.521	1.655
11/07/24	98,35	1.625	1.768


Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	69,25	633	1.370
10/07/24	67,72	651	1.324
11/07/24	67,24	937	1.148

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

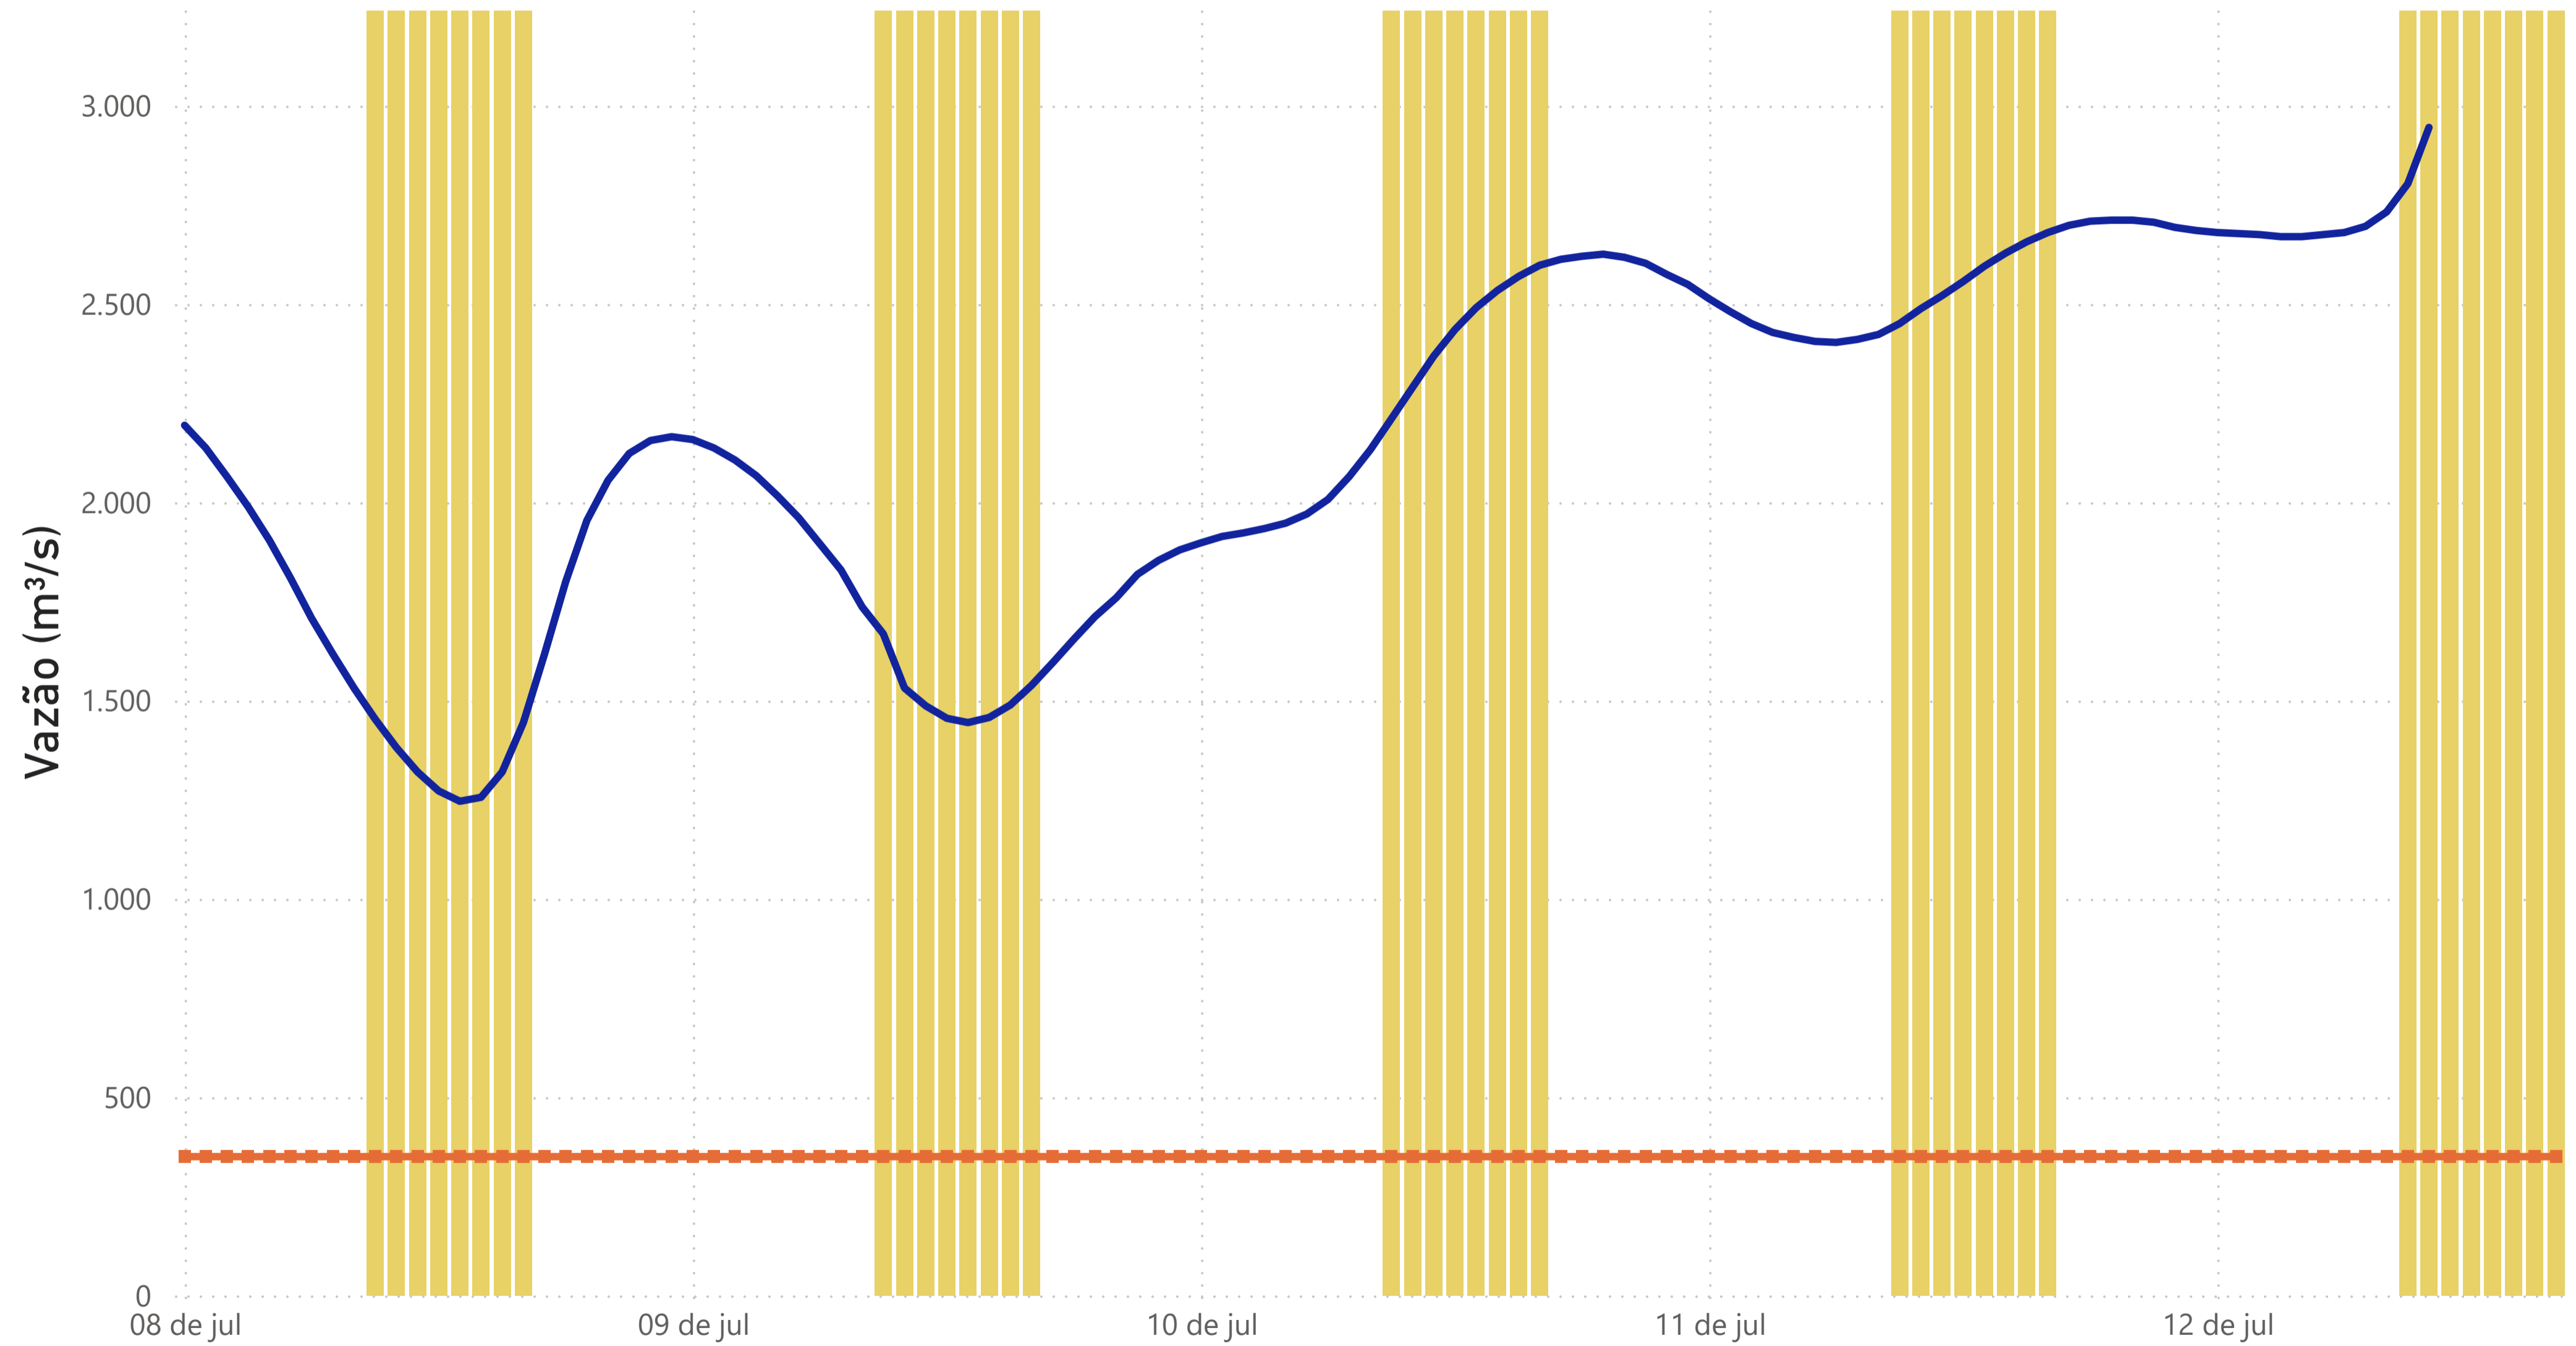

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

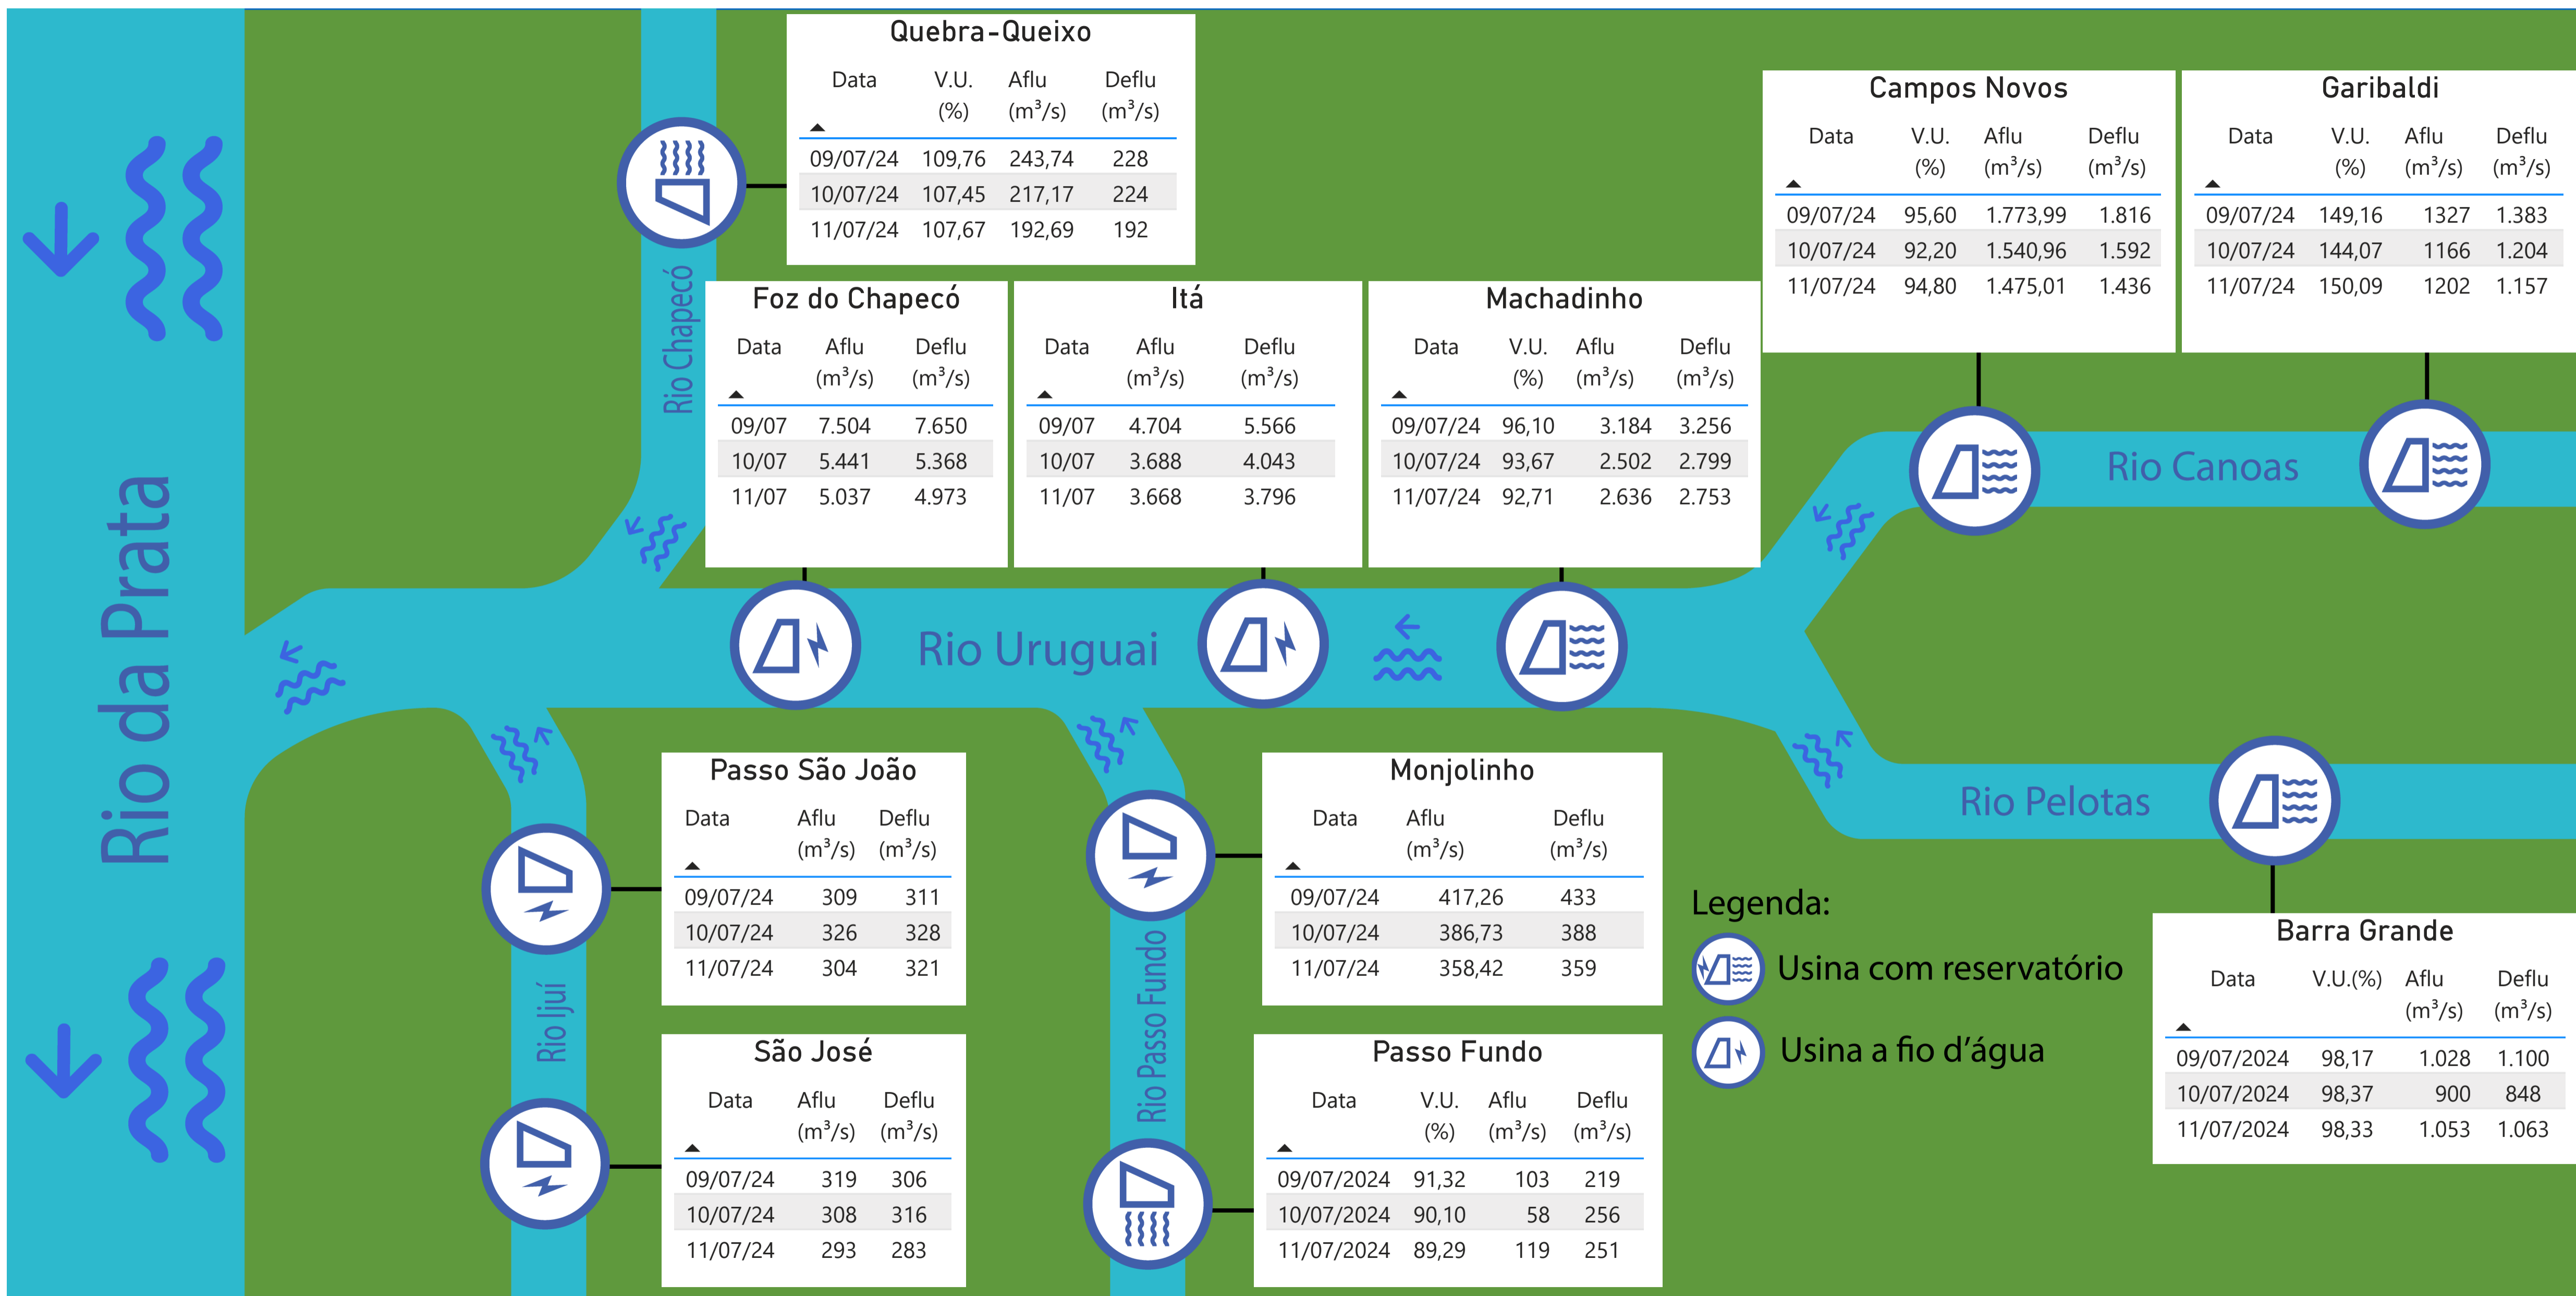

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	109,76	243,74	228
10/07/24	107,45	217,17	224
11/07/24	107,67	192,69	192

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	95,60	1.773,99	1.816
10/07/24	92,20	1.540,96	1.592
11/07/24	94,80	1.475,01	1.436

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	149,16	1327	1.383
10/07/24	144,07	1166	1.204
11/07/24	150,09	1202	1.157

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07	7.504	7.650
10/07	5.441	5.368
11/07	5.037	4.973

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07	4.704	5.566
10/07	3.688	4.043
11/07	3.668	3.796

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	96,10	3.184	3.256
10/07/24	93,67	2.502	2.799
11/07/24	92,71	2.636	2.753

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	309	311
10/07/24	326	328
11/07/24	304	321

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	417,26	433
10/07/24	386,73	388
11/07/24	358,42	359

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/24	319	306
10/07/24	308	316
11/07/24	293	283

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/2024	91,32	103	219
10/07/2024	90,10	58	256
11/07/2024	89,29	119	251

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/07/2024	98,17	1.028	1.100
10/07/2024	98,37	900	848
11/07/2024	98,33	1.053	1.063

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água