




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	88,41	96	11
22/07/24	98,93	154	11
23/07/24	99,87	131	11

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	59	58
22/07/24	123	121
23/07/24	112	109

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	69,38	111	52
22/07/24	68,91	105	119
23/07/24	68,84	100	102

Data	Q diária (m³/s)
21/07/24	2.638
22/07/24	1.876
23/07/24	2.365
24/07/24	2.092

Atualizado em:
24/07/24 10:00

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	1.560	1.433
22/07/24	1.703	2.021
23/07/24	1.878	1.814

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	761	984
22/07/24	1.294	1.167
23/07/24	1.648	1.411

Data	Vazão Transferida (m³/s)
21/07/24	106
22/07/24	112
23/07/24	117

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	1.340	1.375
22/07/24	1.927	1.906
23/07/24	1.058	1.100


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	87,51	858	720
22/07/24	87,75	1.358	1.243
23/07/24	87,60	1.518	1.587

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	98,35	752	692
22/07/24	99,59	1.173	1.229
23/07/24	98,76	1.244	1.398


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	89,57	1.686	529
22/07/24	91,08	1.649	982
23/07/24	92,33	1.618	1.069

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

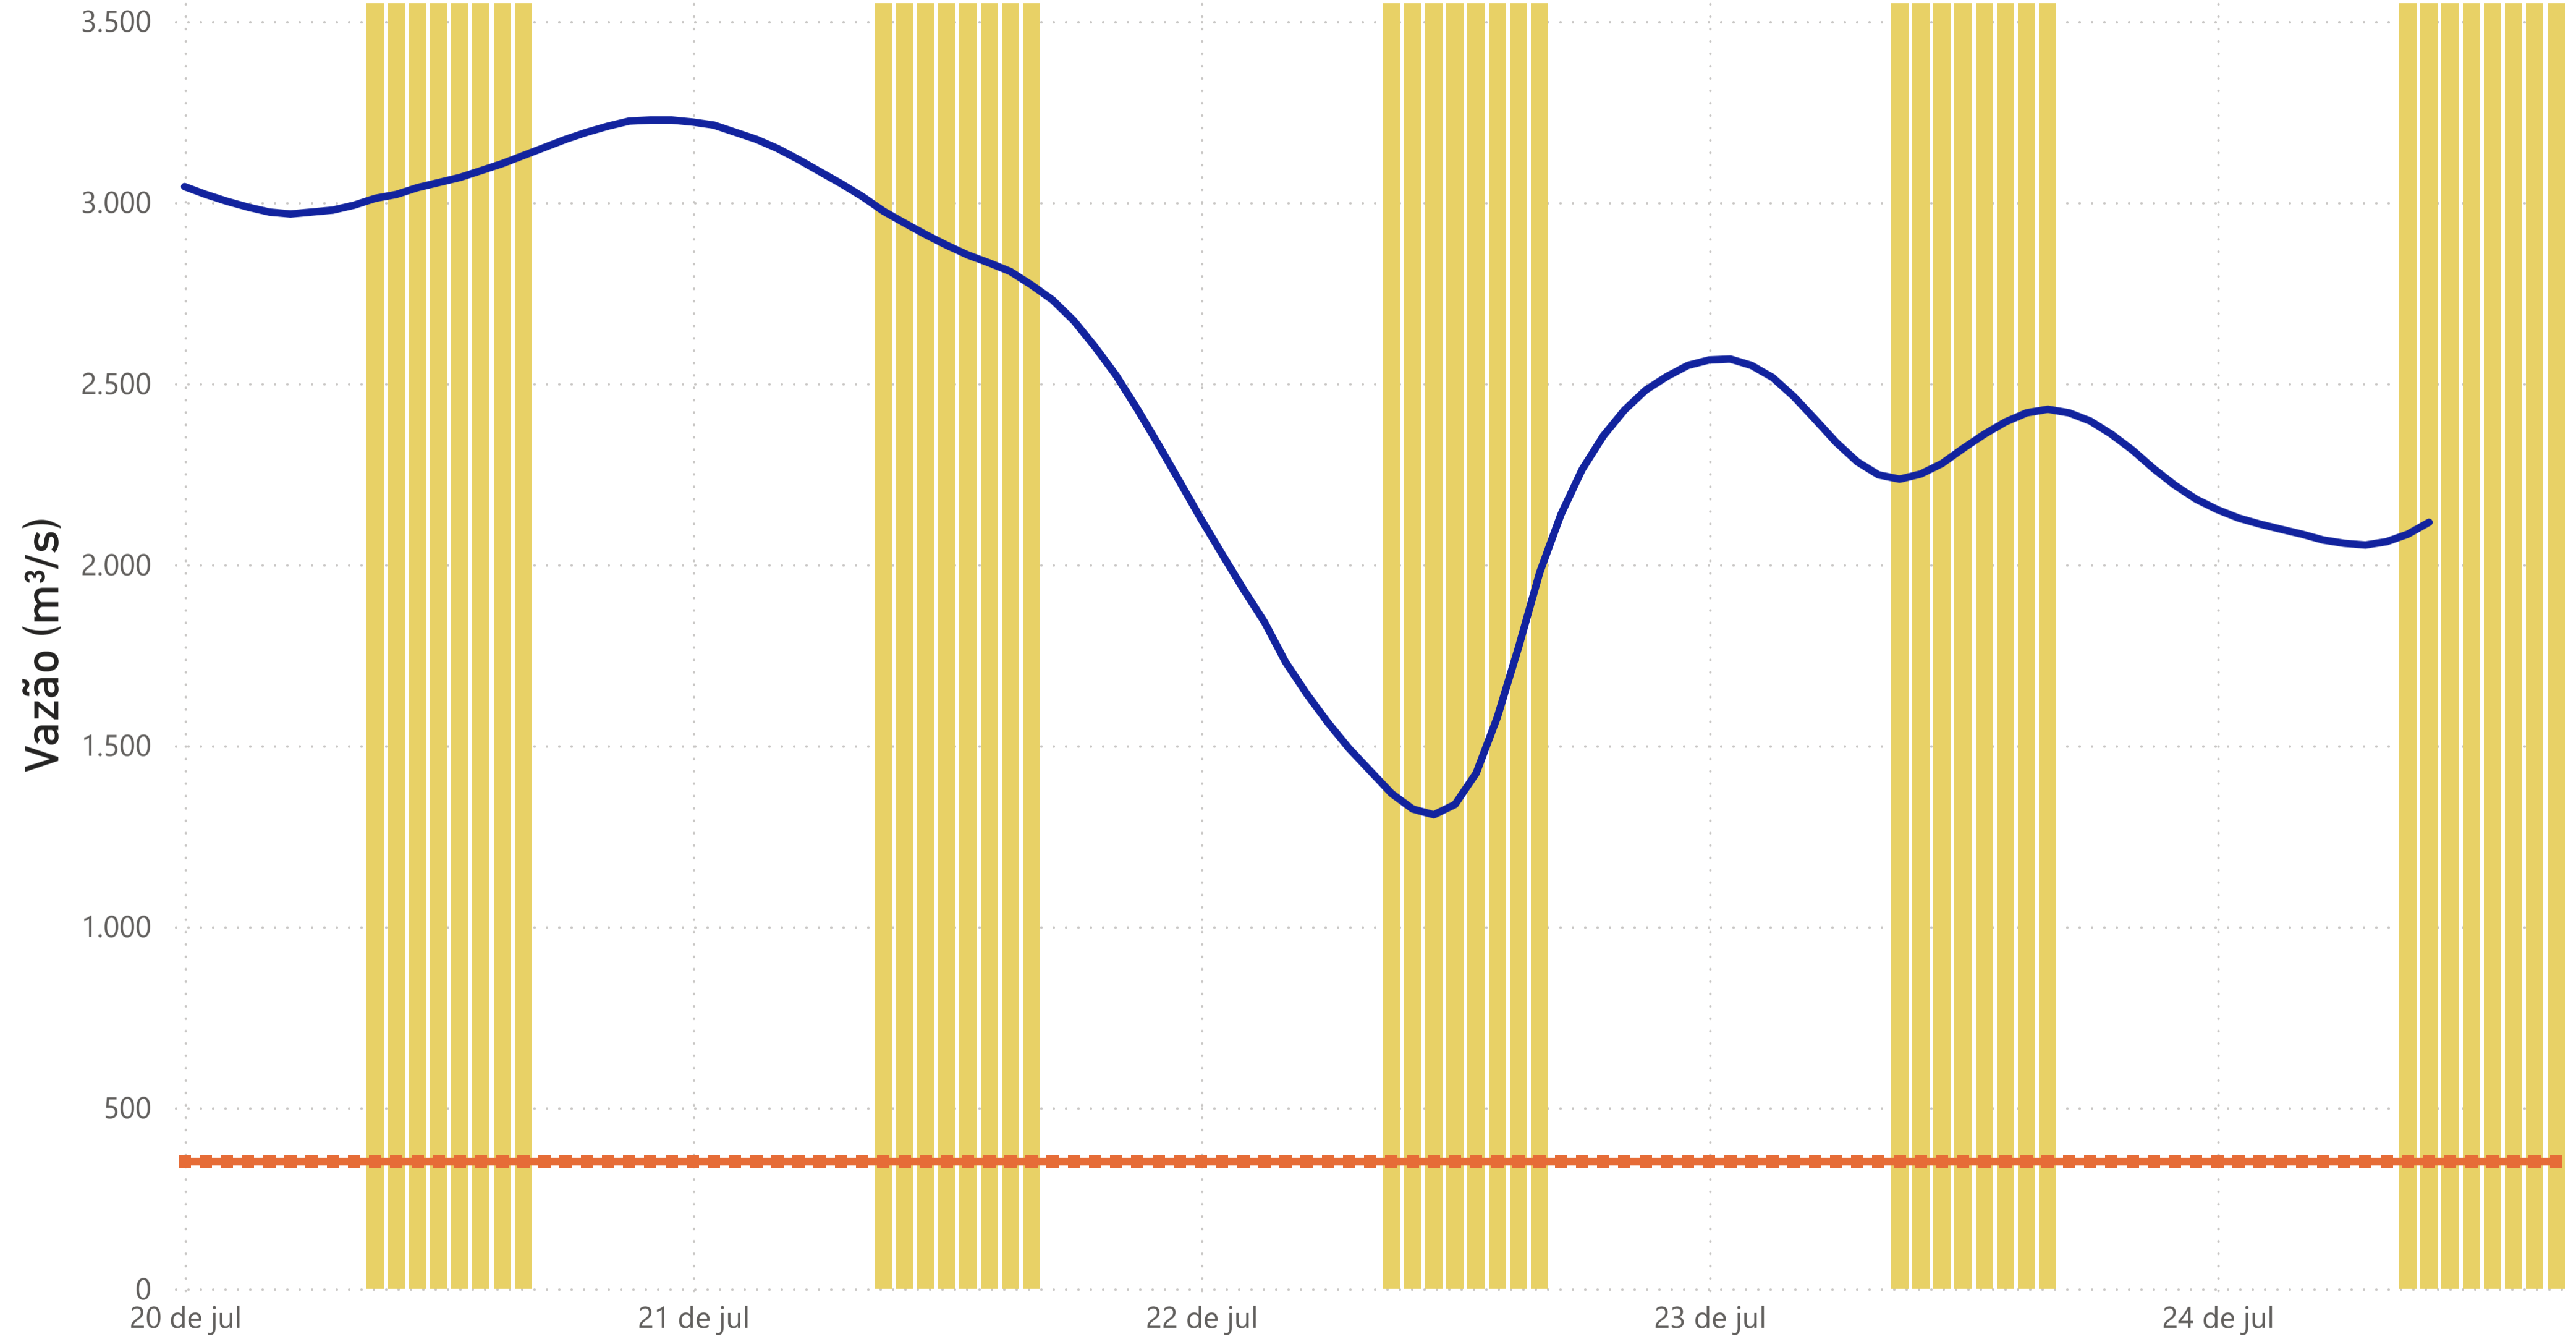

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

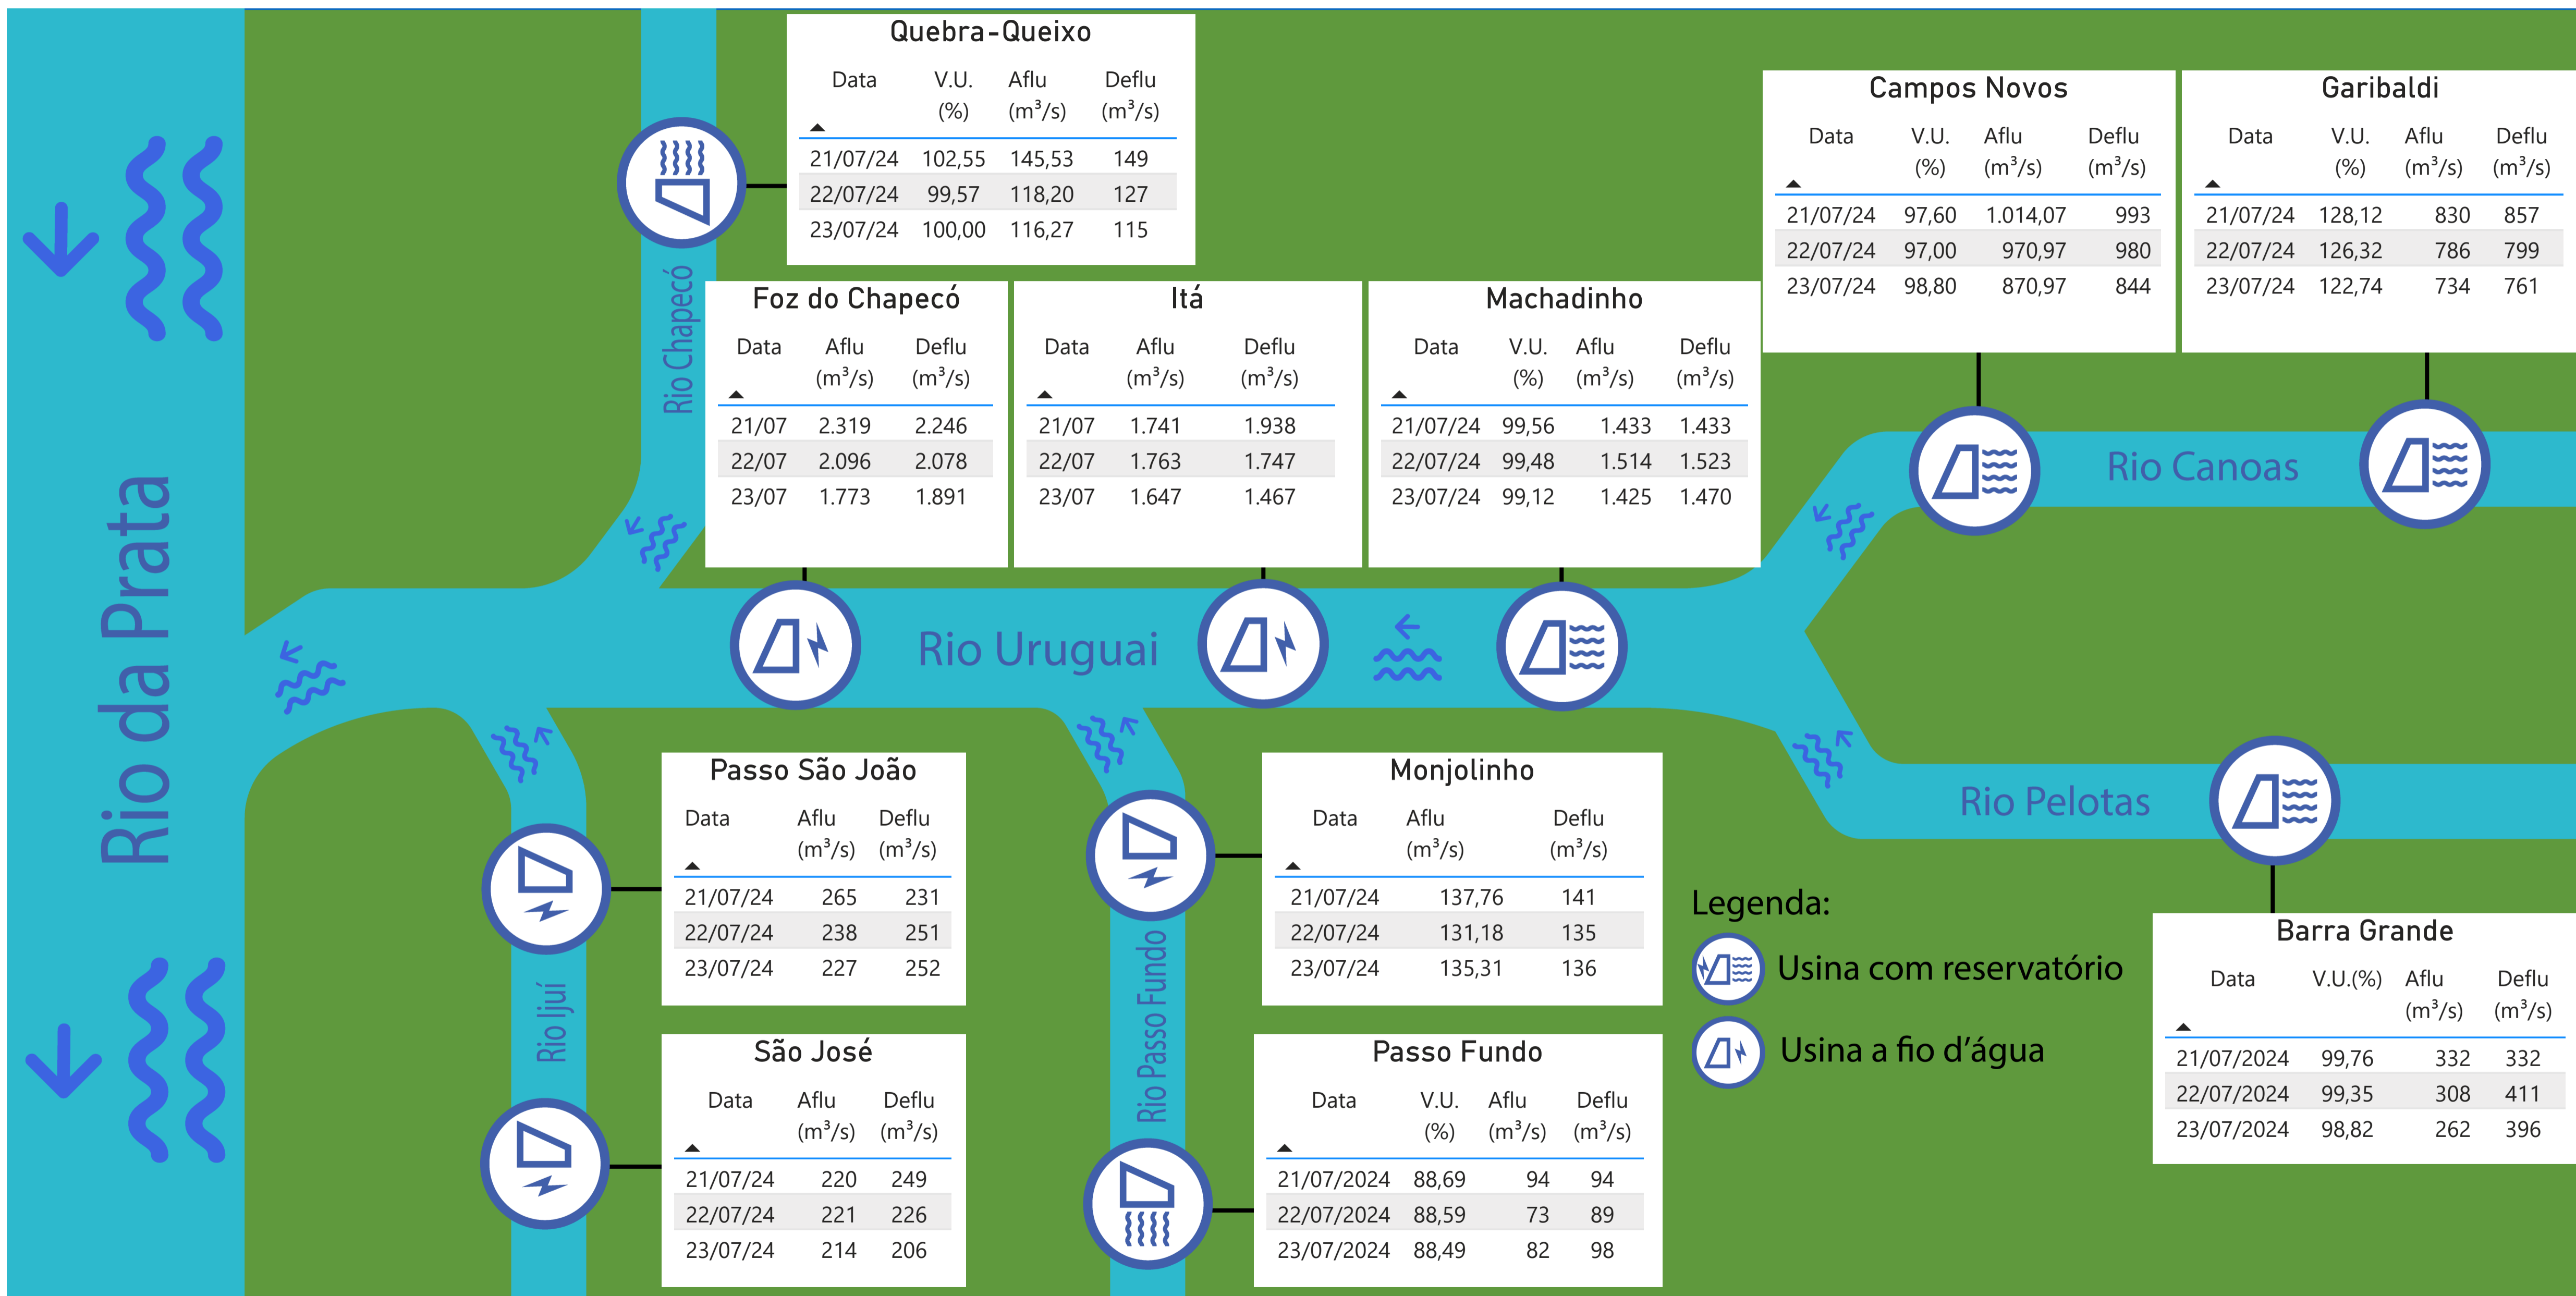

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	102,55	145,53	149
22/07/24	99,57	118,20	127
23/07/24	100,00	116,27	115

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	97,60	1.014,07	993
22/07/24	97,00	970,97	980
23/07/24	98,80	870,97	844

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	128,12	830	857
22/07/24	126,32	786	799
23/07/24	122,74	734	761

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07	2.319	2.246
22/07	2.096	2.078
23/07	1.773	1.891

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07	1.741	1.938
22/07	1.763	1.747
23/07	1.647	1.467

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	99,56	1.433	1.433
22/07/24	99,48	1.514	1.523
23/07/24	99,12	1.425	1.470

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	265	231
22/07/24	238	251
23/07/24	227	252

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	137,76	141
22/07/24	131,18	135
23/07/24	135,31	136

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/24	220	249
22/07/24	221	226
23/07/24	214	206

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/2024	88,69	94	94
22/07/2024	88,59	73	89
23/07/2024	88,49	82	98

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/07/2024	99,76	332	332
22/07/2024	99,35	308	411
23/07/2024	98,82	262	396

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água