




Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	103,49	191	40
09/07/24	103,33	172	47
10/07/24	102,69	177	54

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	153	159
09/07/24	144	141
10/07/24	137	141

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	35,47	58	151
09/07/24	33,11	74	146
10/07/24	30,97	73	138

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
08/07/24	1.651
09/07/24	1.760
10/07/24	2.312
11/07/24	2.438

Atualizado em:
11/07/24 09:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	2.145	1.416
09/07/24	2.345	1.917
10/07/24	2.441	2.202

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	1.886	1.854
09/07/24	1.948	1.948
10/07/24	1.986	1.980

Túnel de derivação	
Data	Vazão Transferida (m³/s)
08/07/24	124
09/07/24	125
10/07/24	125

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	1.300	1.356
09/07/24	1.761	1.747
10/07/24	1.931	1.952

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	87,70	1.709	1.778
09/07/24	87,36	1.694	1.855
10/07/24	87,31	1.838	1.861


Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	95,67	1.389	1.586
09/07/24	98,97	1.562	1.539
10/07/24	98,76	1.521	1.655

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	70,92	584	1.169
09/07/24	69,25	633	1.370
10/07/24	67,72	651	1.324

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

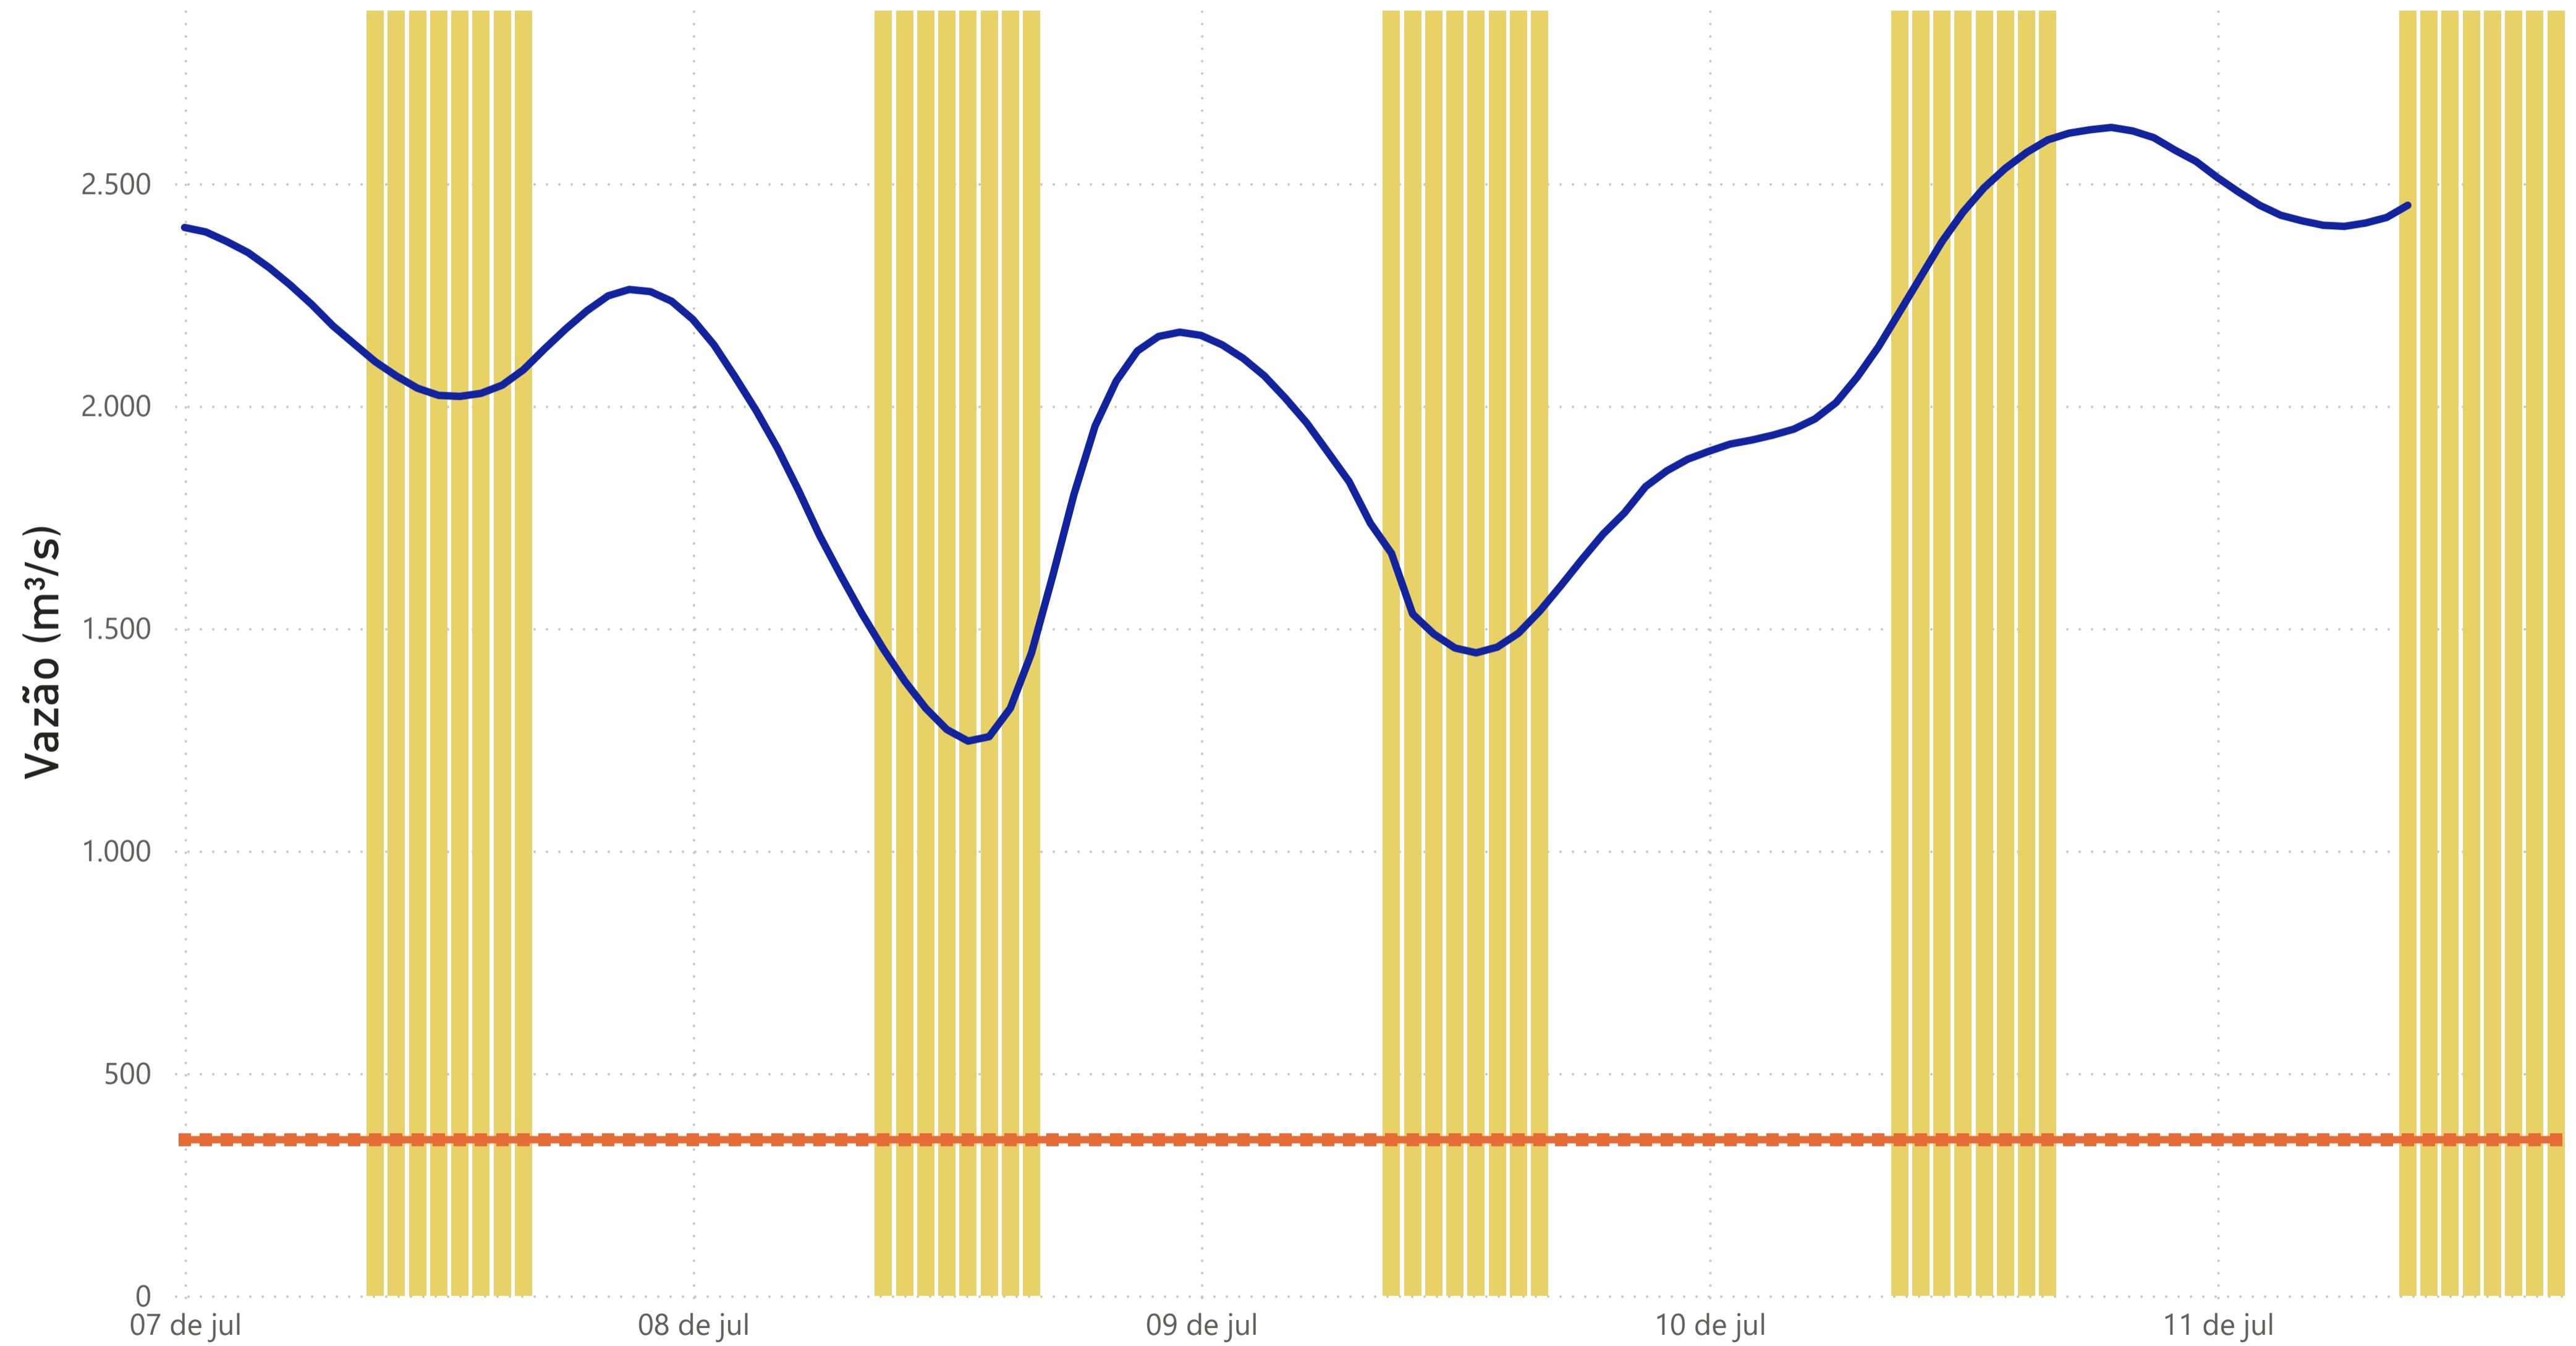

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

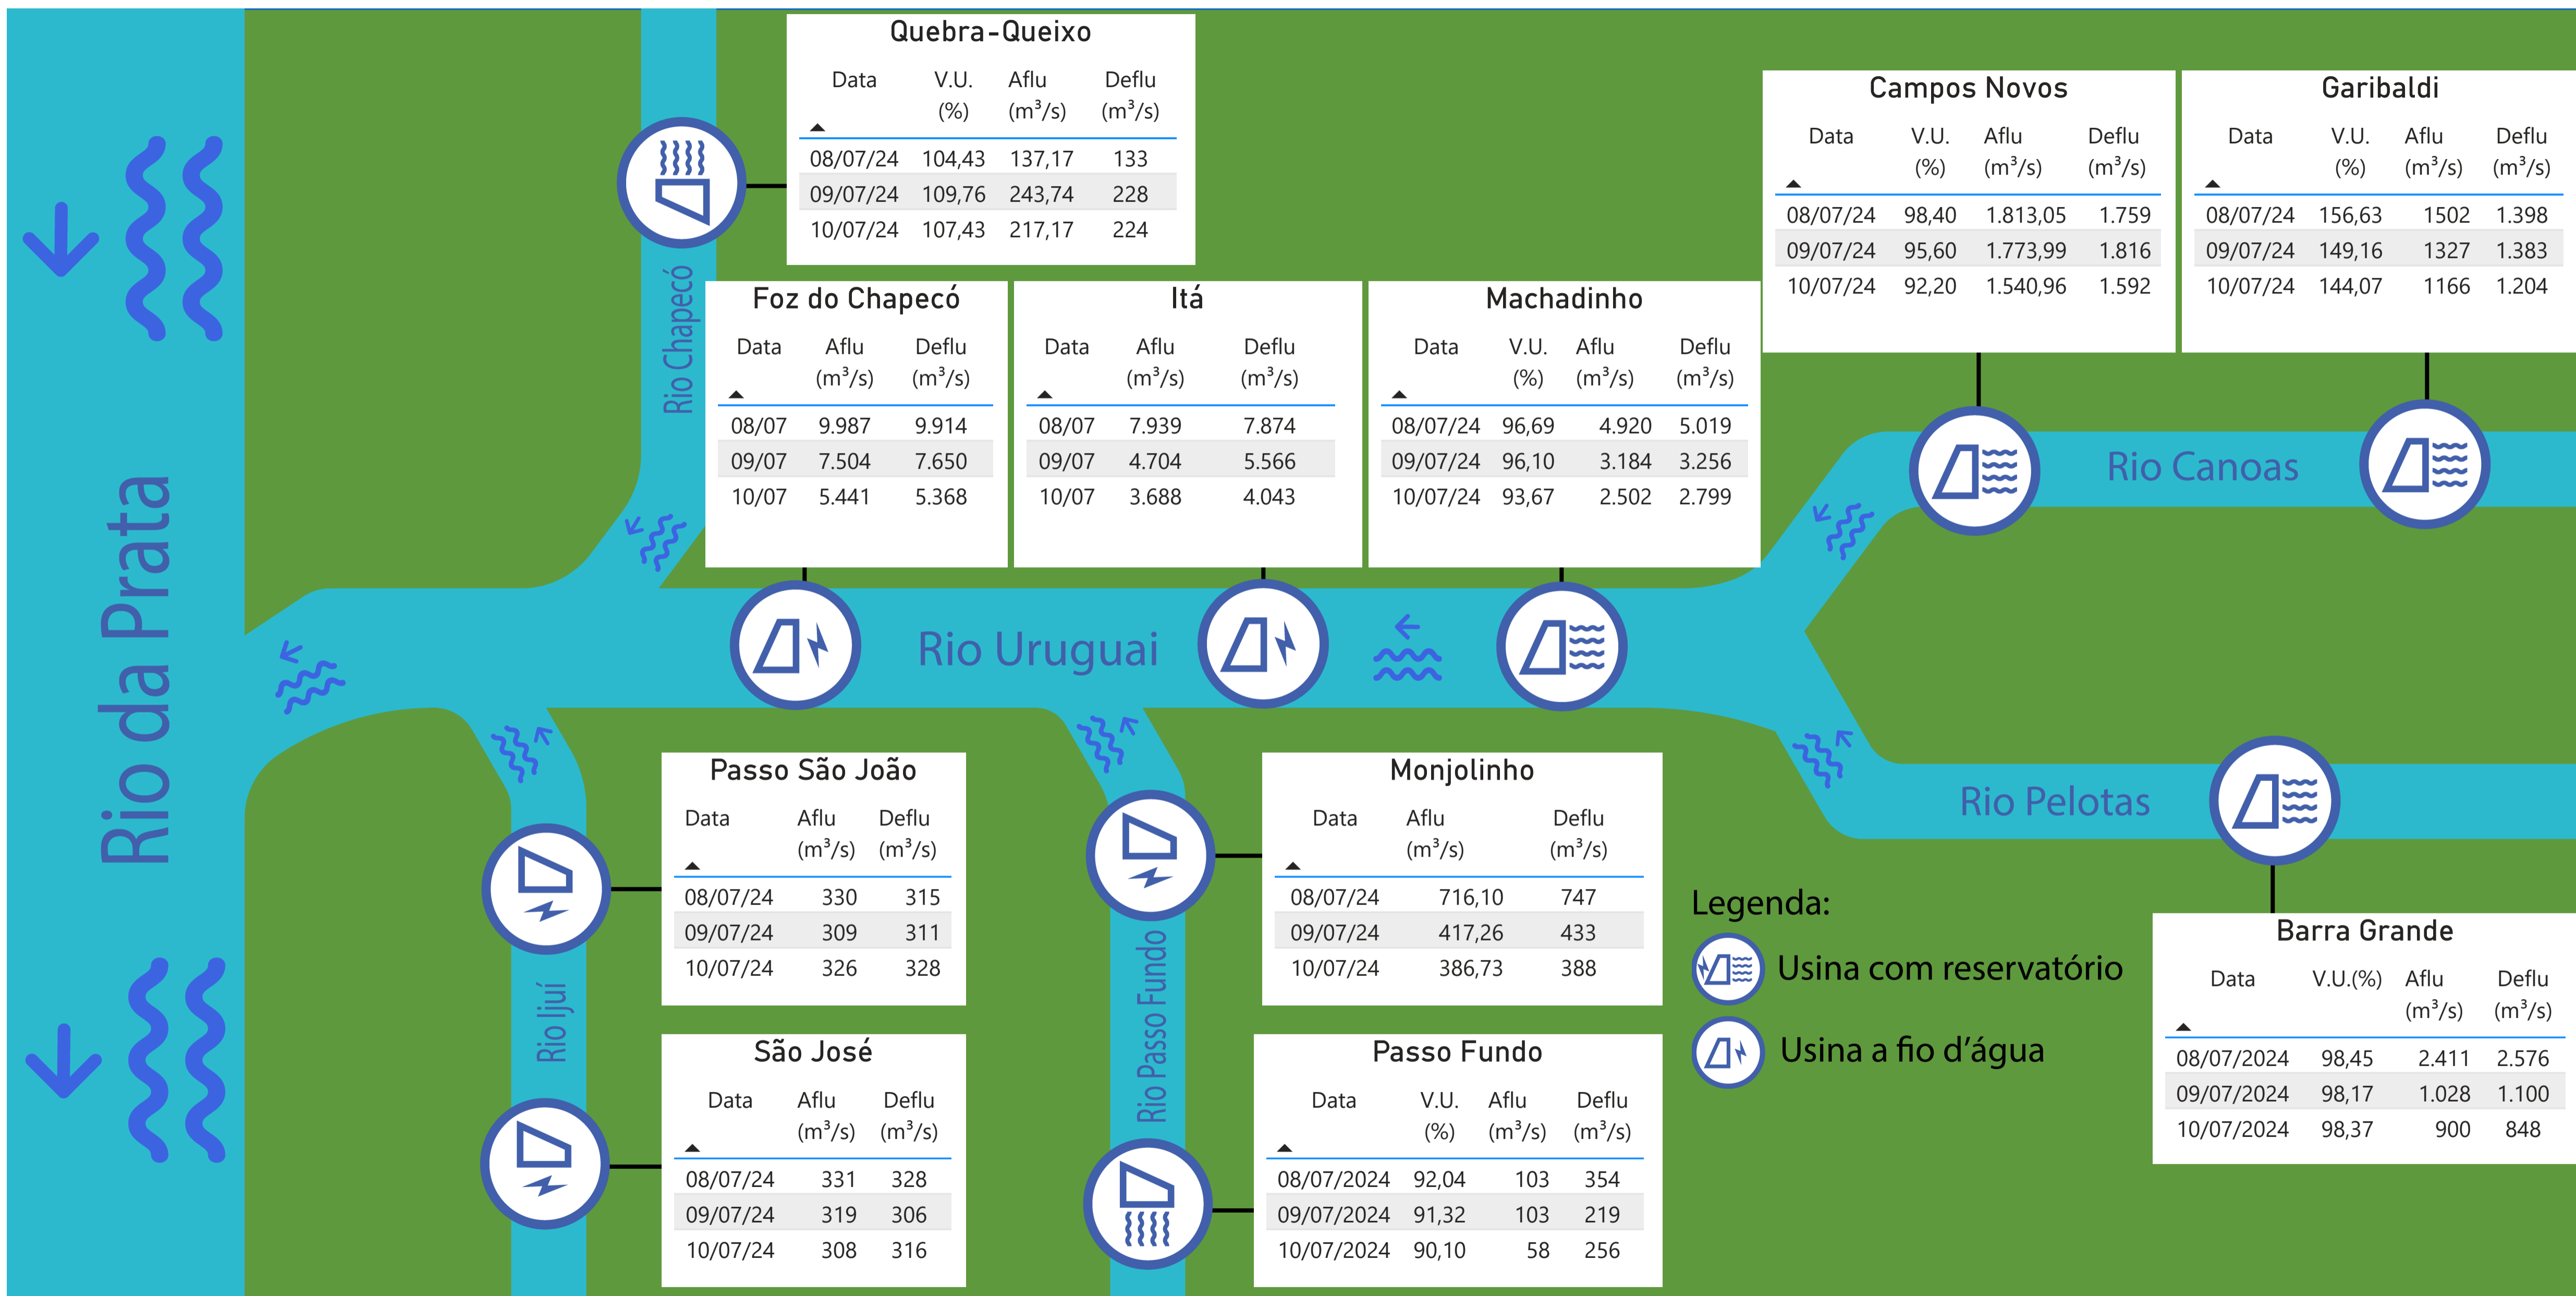

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	104,43	137,17	133
09/07/24	109,76	243,74	228
10/07/24	107,43	217,17	224

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	98,40	1.813,05	1.759
09/07/24	95,60	1.773,99	1.816
10/07/24	92,20	1.540,96	1.592

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	156,63	1502	1.398
09/07/24	149,16	1327	1.383
10/07/24	144,07	1166	1.204

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07	9.987	9.914
09/07	7.504	7.650
10/07	5.441	5.368

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07	7.939	7.874
09/07	4.704	5.566
10/07	3.688	4.043

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	96,69	4.920	5.019
09/07/24	96,10	3.184	3.256
10/07/24	93,67	2.502	2.799

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	330	315
09/07/24	309	311
10/07/24	326	328

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	716,10	747
09/07/24	417,26	433
10/07/24	386,73	388

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/24	331	328
09/07/24	319	306
10/07/24	308	316

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/2024	92,04	103	354
09/07/2024	91,32	103	219
10/07/2024	90,10	58	256

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/07/2024	98,45	2.411	2.576
09/07/2024	98,17	1.028	1.100
10/07/2024	98,37	900	848

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água