

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
01/03/24	2.139
02/03/24	2.174
03/03/24	1.612
04/03/24	1.406

Atualizado em:
04/03/24 09:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	1.934	1.982
02/03/24	1.456	1.424
03/03/24	1.096	906

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	1.433	1.491
02/03/24	933	1.036
03/03/24	826	839

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	55,46	107	10
02/03/24	54,11	106	10
03/03/24	47,67	79	10

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	95	90
02/03/24	66	73
03/03/24	67	66

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	54,69	126	97
02/03/24	55,16	93	79
03/03/24	55,70	76	60

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
01/03/24	100
02/03/24	100
03/03/24	87

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	1.928	1.863
02/03/24	1.353	1.374
03/03/24	836	860

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	73,42	1.002	1.439
02/03/24	73,19	832	941
03/03/24	72,64	581	842

Segredo


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	47,27	1.039	1.147
02/03/24	47,27	710	809
03/03/24	47,87	505	565

Foz do Areia


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	53,52	564	938
02/03/24	53,44	558	593
03/03/24	53,76	544	404

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

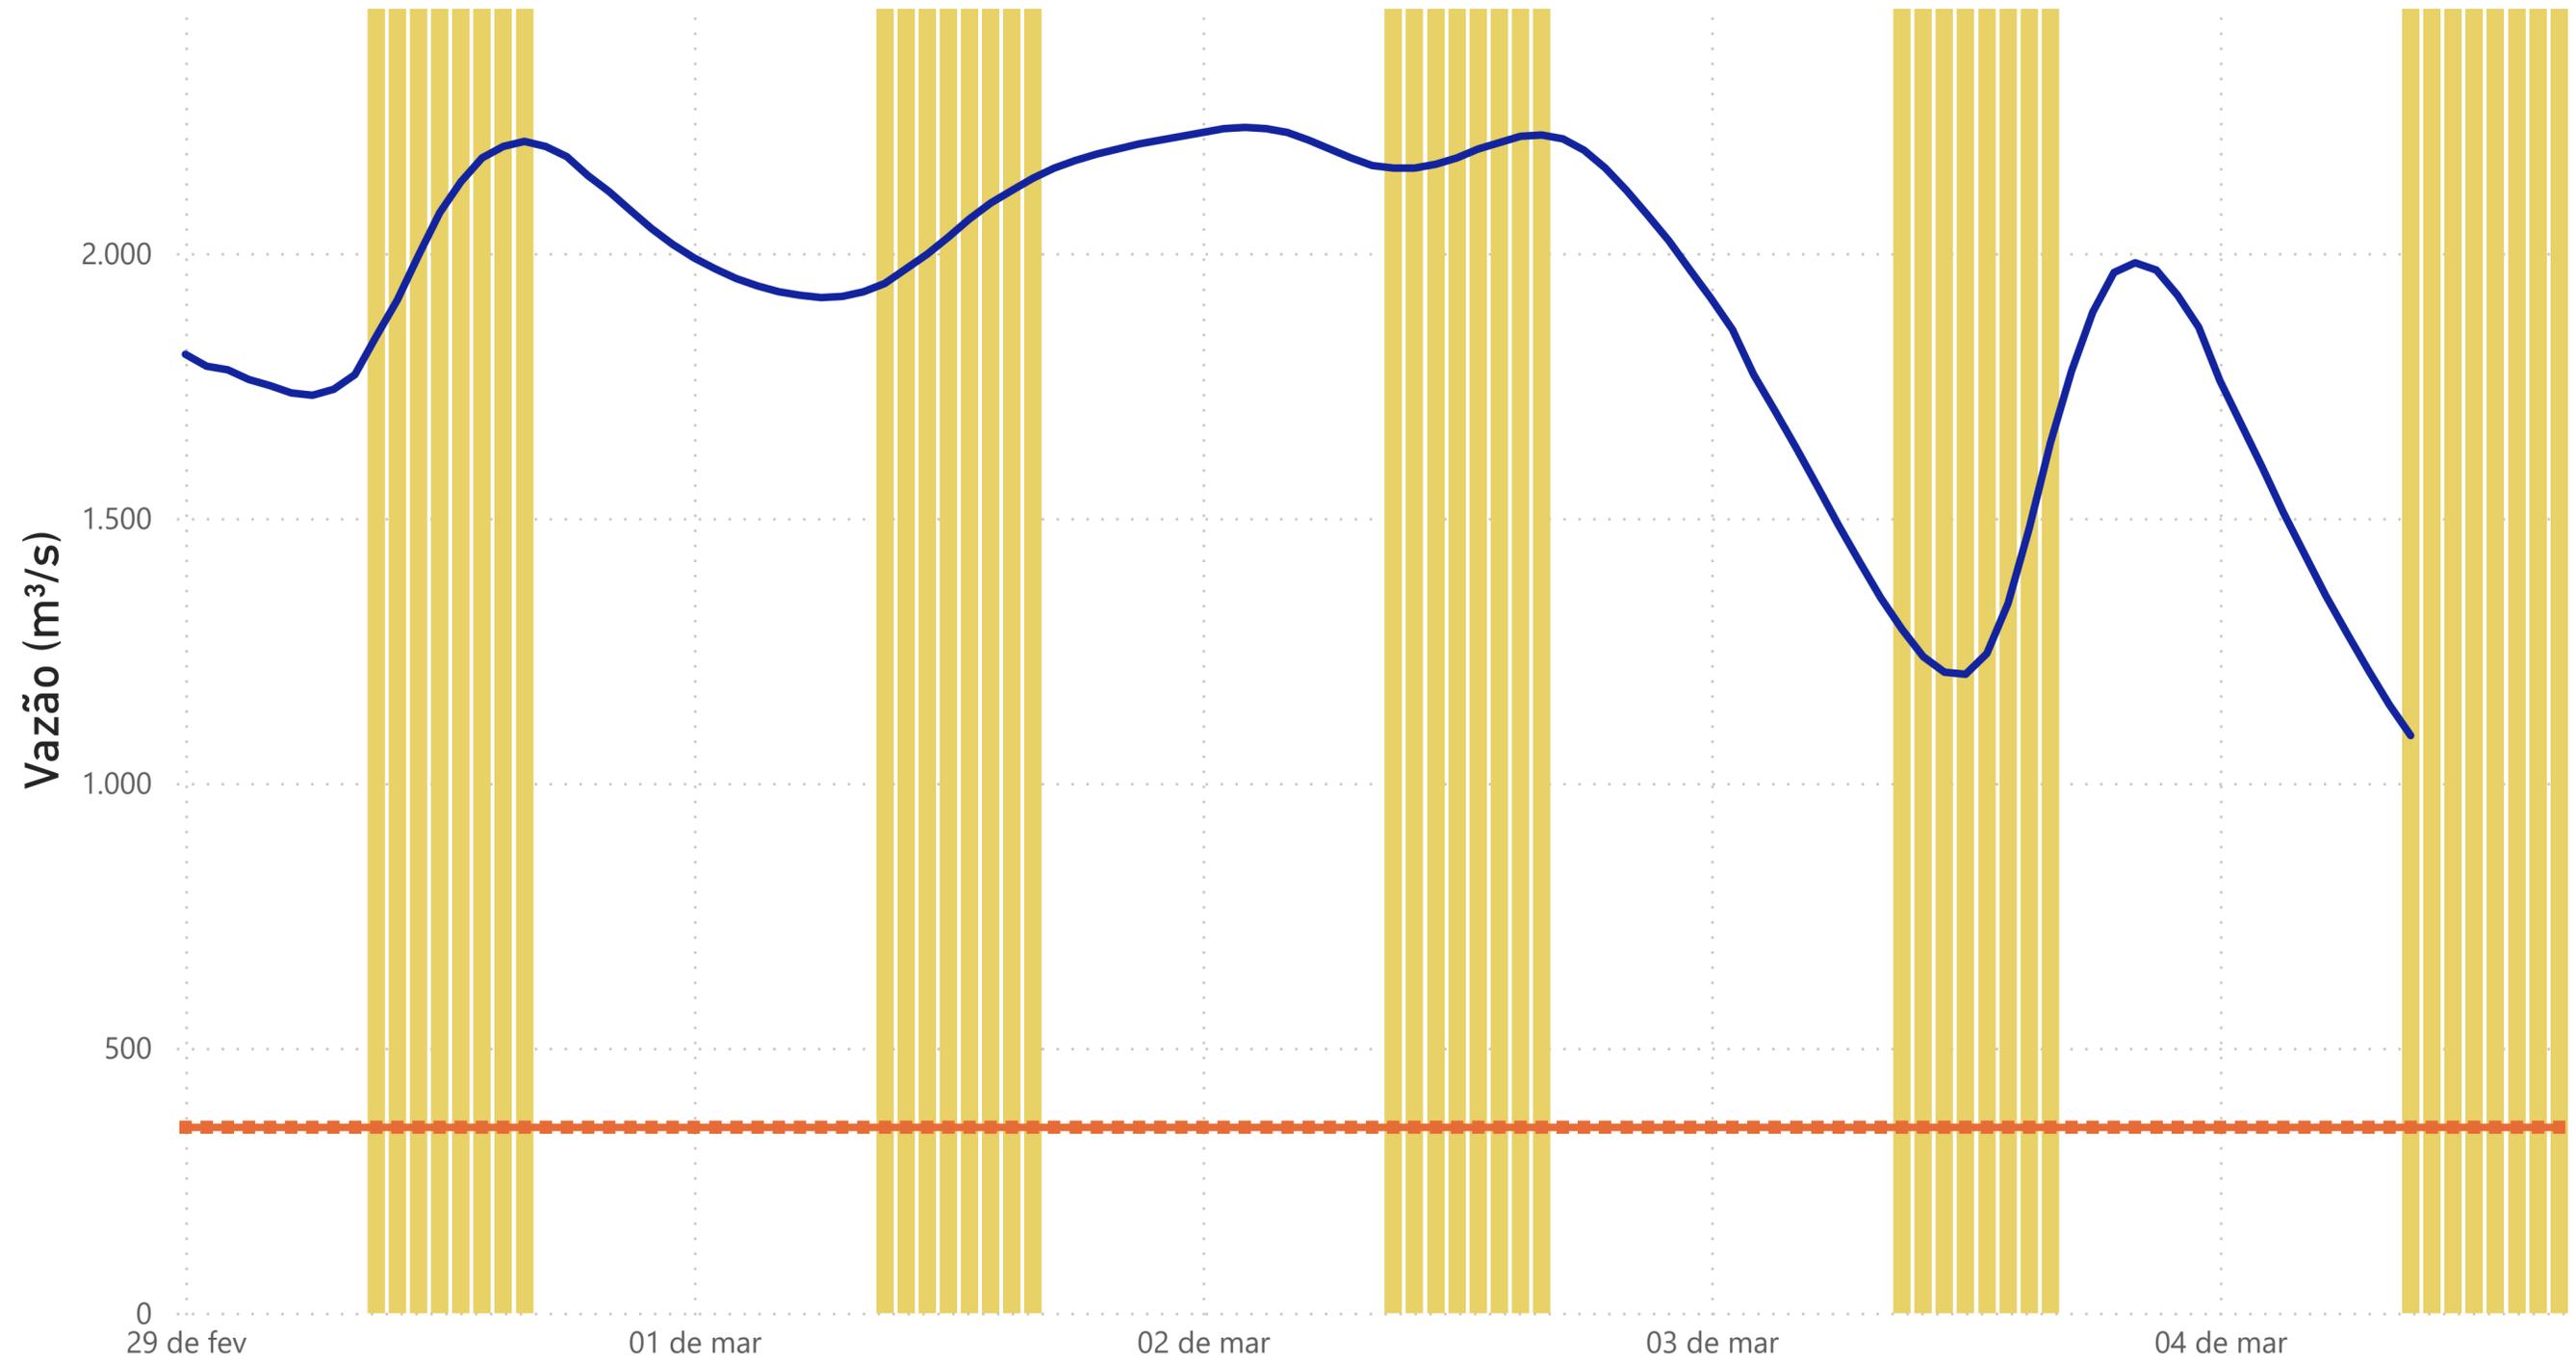

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

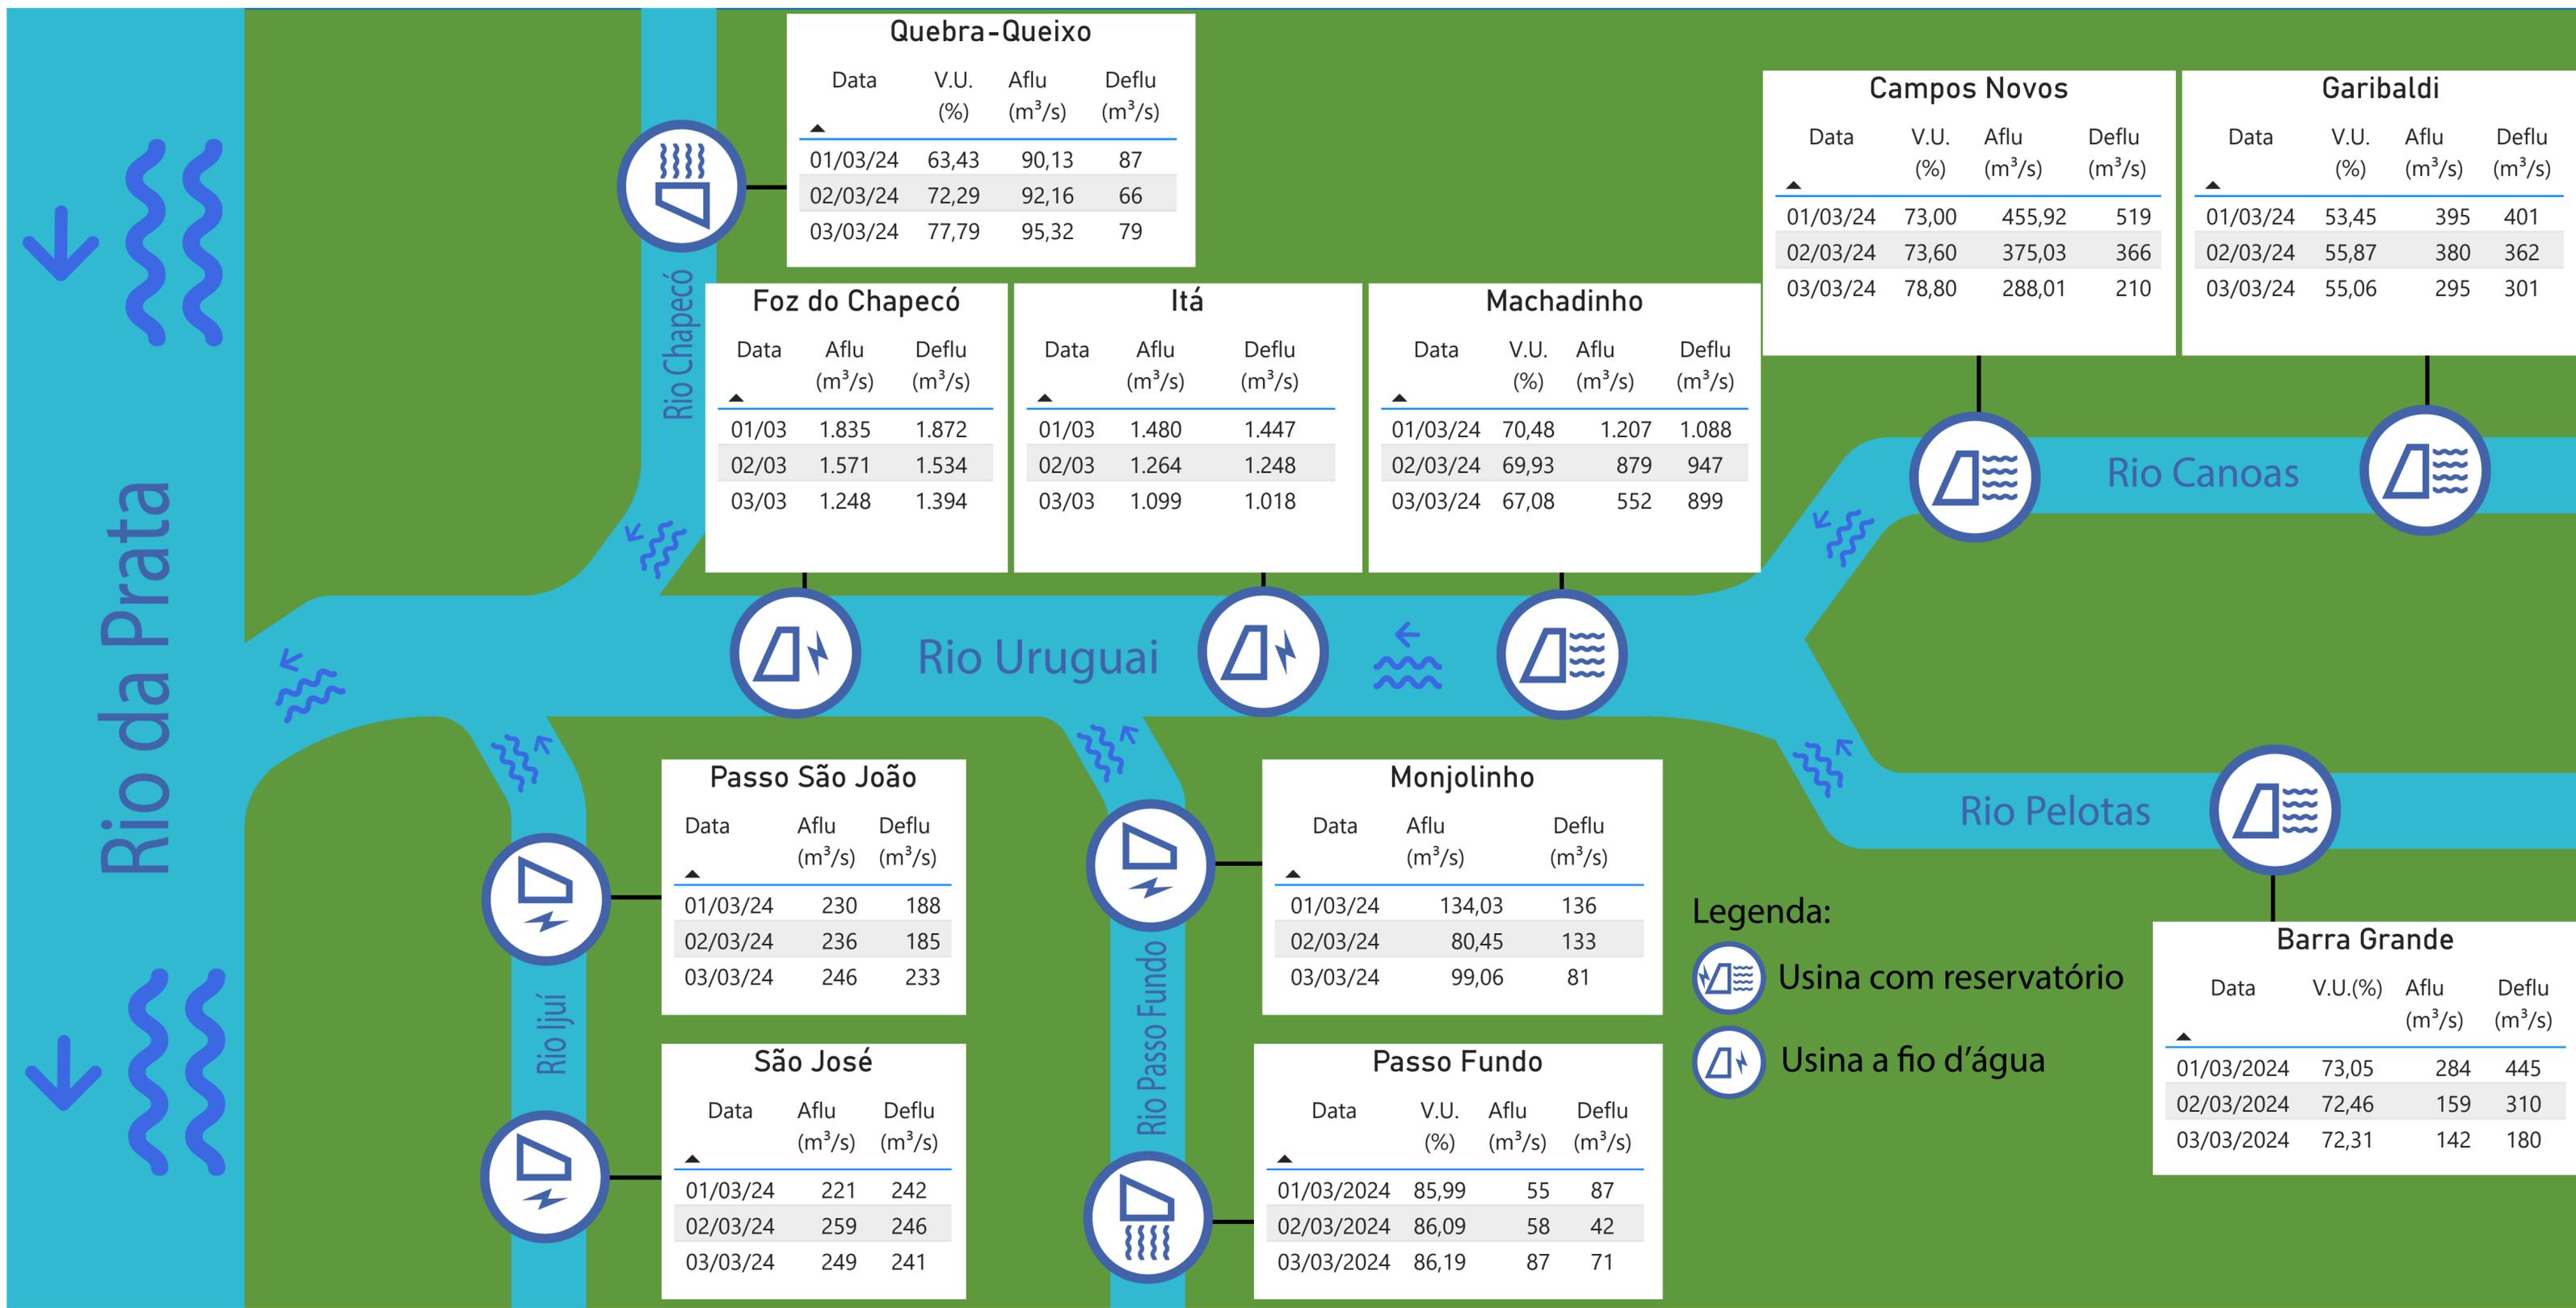

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	63,43	90,13	87
02/03/24	72,29	92,16	66
03/03/24	77,79	95,32	79

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03	1.835	1.872
02/03	1.571	1.534
03/03	1.248	1.394

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03	1.480	1.447
02/03	1.264	1.248
03/03	1.099	1.018

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	70,48	1.207	1.088
02/03/24	69,93	879	947
03/03/24	67,08	552	899

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	73,00	455,92	519
02/03/24	73,60	375,03	366
03/03/24	78,80	288,01	210

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	53,45	395	401
02/03/24	55,87	380	362
03/03/24	55,06	295	301

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	230	188
02/03/24	236	185
03/03/24	246	233

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	134,03	136
02/03/24	80,45	133
03/03/24	99,06	81

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/24	221	242
02/03/24	259	246
03/03/24	249	241

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/2024	85,99	55	87
02/03/2024	86,09	58	42
03/03/2024	86,19	87	71

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/03/2024	73,05	284	445
02/03/2024	72,46	159	310
03/03/2024	72,31	142	180