




Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	56,73	63	10
04/11/24	63,04	90	10
05/11/24	67,01	103	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	24	25
04/11/24	67	65
05/11/24	86	87

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	67,37	85	22
04/11/24	69,78	137	64
05/11/24	71,60	138	83

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/11/24	632
04/11/24	853
05/11/24	1.597
06/11/24	1.625

Atualizado em:
06/11/24 14:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	880	801
04/11/24	1.205	1.506
05/11/24	1.373	1.643

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	564	634
04/11/24	957	1.046
05/11/24	1.150	1.118

Túnel de derivação	
Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/11/24	69
04/11/24	62
05/11/24	81

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	928	859
04/11/24	1.194	1.280
05/11/24	1.460	1.443


Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	83,99	411	548
04/11/24	83,85	888	956
05/11/24	84,09	1.255	1.141

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	75,50	418	454
04/11/24	76,31	718	682
05/11/24	73,87	1.074	1.182


Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	51,05	539	187
04/11/24	51,08	561	550
05/11/24	50,35	540	858

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

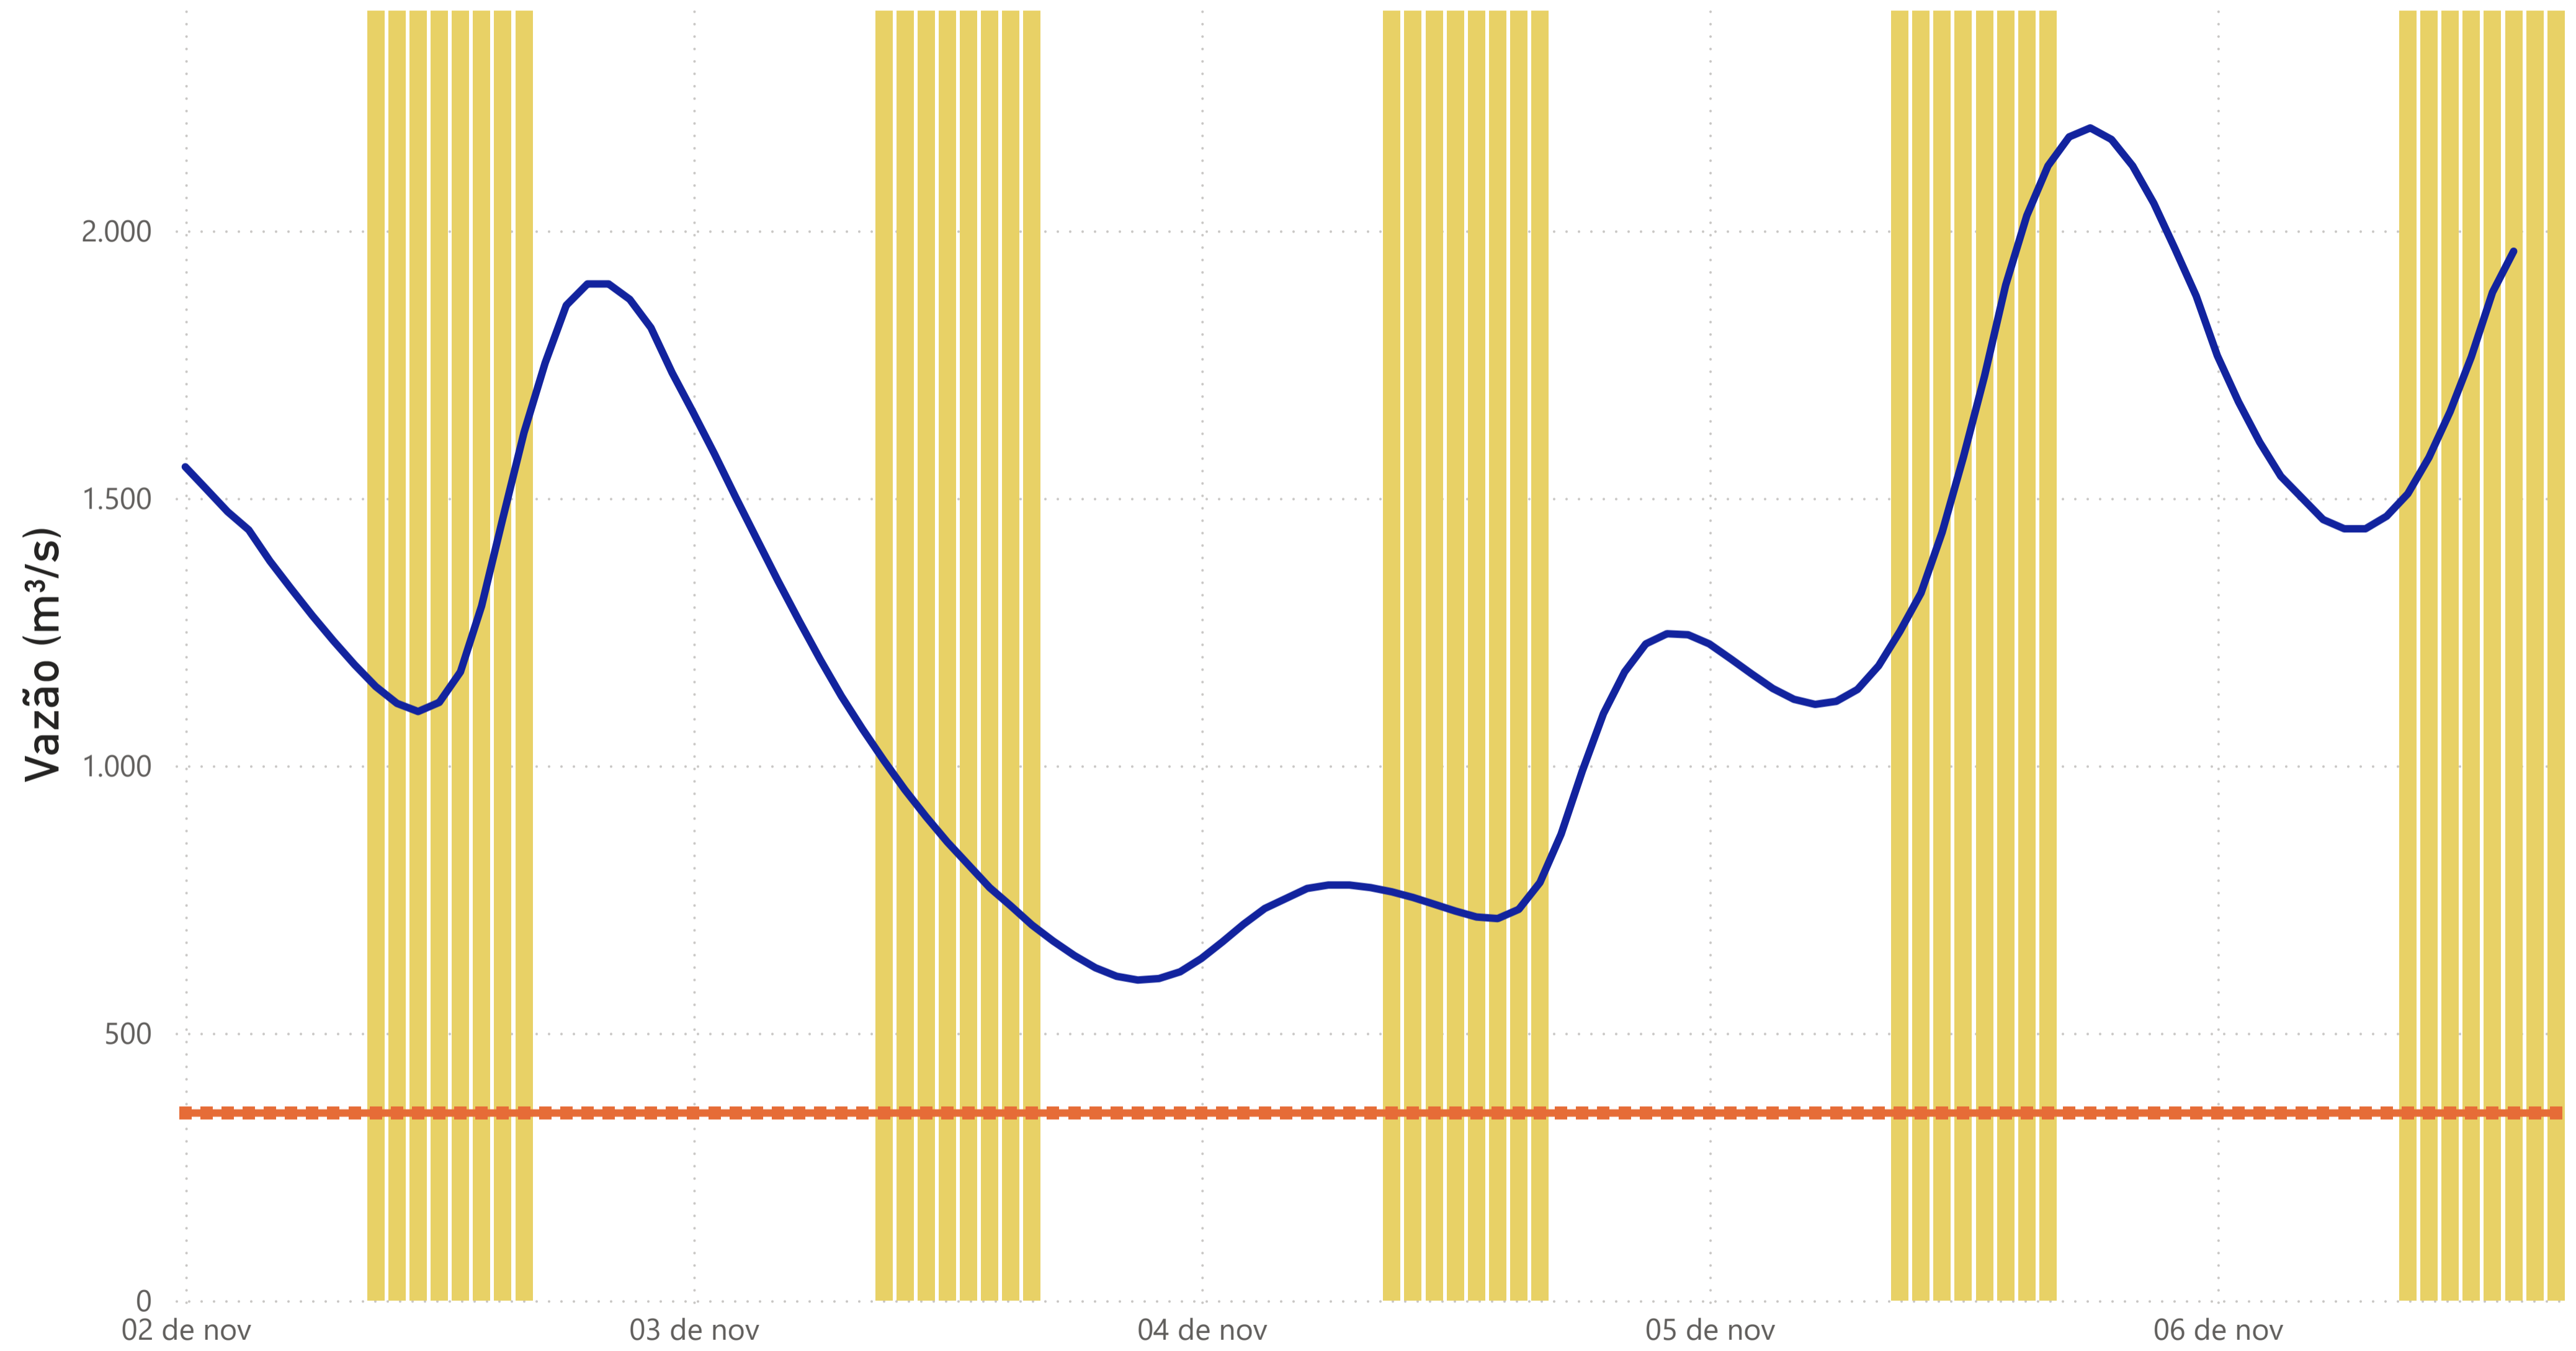

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

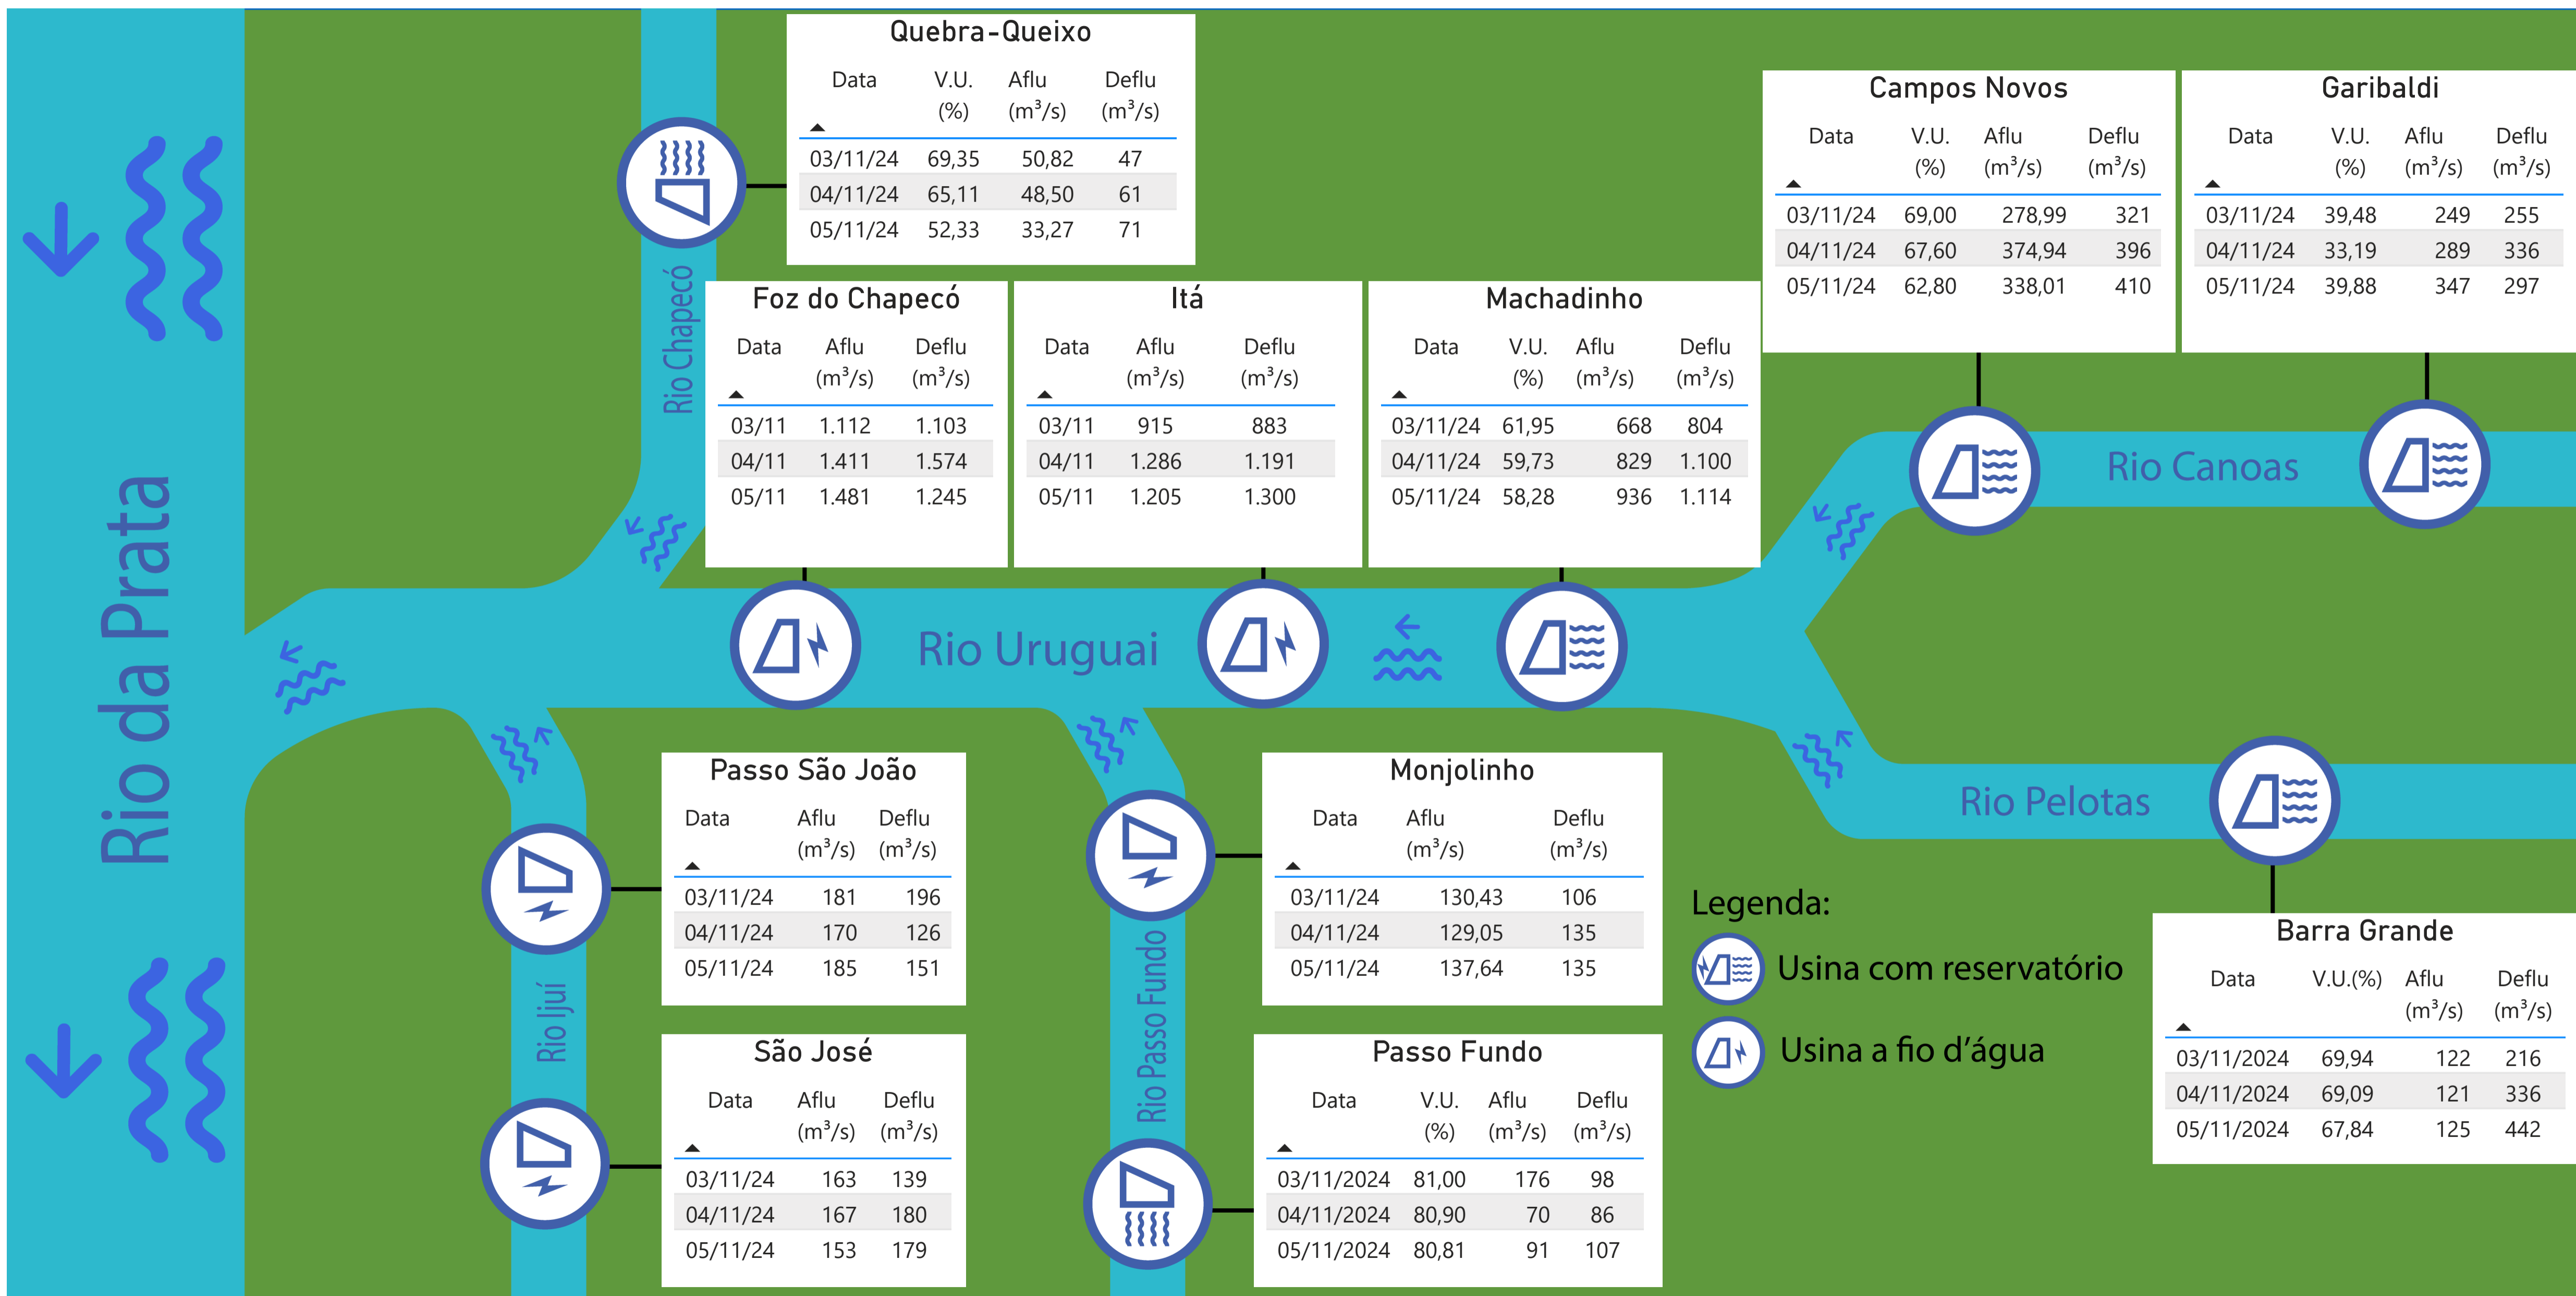

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	69,35	50,82	47
04/11/24	65,11	48,50	61
05/11/24	52,33	33,27	71

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11	1.112	1.103
04/11	1.411	1.574
05/11	1.481	1.245

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11	915	883
04/11	1.286	1.191
05/11	1.205	1.300

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	61,95	668	804
04/11/24	59,73	829	1.100
05/11/24	58,28	936	1.114

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	69,00	278,99	321
04/11/24	67,60	374,94	396
05/11/24	62,80	338,01	410

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	39,48	249	255
04/11/24	33,19	289	336
05/11/24	39,88	347	297

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	181	196
04/11/24	170	126
05/11/24	185	151

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	130,43	106
04/11/24	129,05	135
05/11/24	137,64	135

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/24	163	139
04/11/24	167	180
05/11/24	153	179

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/2024	81,00	176	98
04/11/2024	80,90	70	86
05/11/2024	80,81	91	107

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/11/2024	69,94	122	216
04/11/2024	69,09	121	336
05/11/2024	67,84	125	442