


SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento Bacia do rio Iguaçu 10/10/2022

* Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

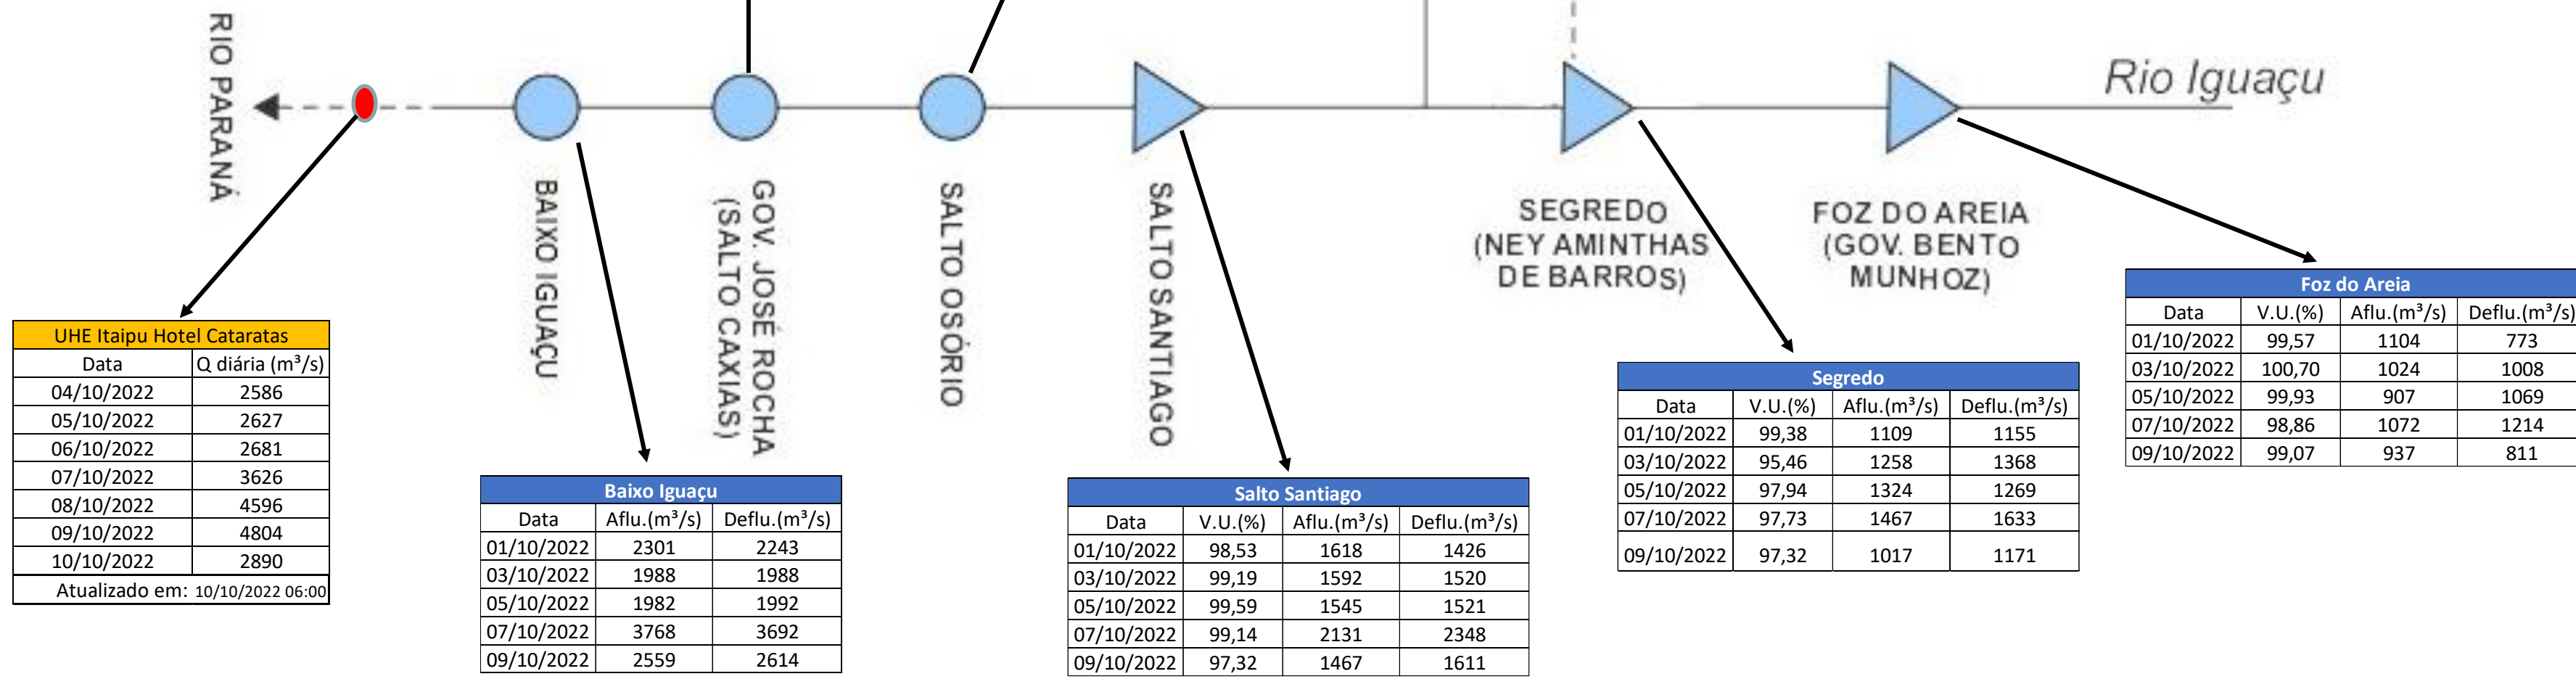

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
04/10/2022	2586
05/10/2022	2627
06/10/2022	2681
07/10/2022	3626
08/10/2022	4596
09/10/2022	4804
10/10/2022	2890

Atualizado em: 10/10/2022 06:00

Baixo Iguaçu			
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)	
01/10/2022	2301	2243	
03/10/2022	1988	1988	
05/10/2022	1982	1992	
07/10/2022	3768	3692	
09/10/2022	2559	2614	

Salto Caxias		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	2271	2398
03/10/2022	2181	2086
05/10/2022	2107	2202
07/10/2022	3322	3449
09/10/2022	2312	2693

Salto Osório		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	1466	1447
03/10/2022	1567	1573
05/10/2022	1577	1609
07/10/2022	2485	2479
09/10/2022	1718	1699

Salto Santiago			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	98,53	1618	1426
03/10/2022	99,19	1592	1520
05/10/2022	99,59	1545	1521
07/10/2022	99,14	2131	2348
09/10/2022	97,32	1467	1611

Jordão			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	105,08	267	140
03/10/2022	104,13	235	110
05/10/2022	103,06	206	80
07/10/2022	105,76	271	139
09/10/2022	105,51	207	79

Fundão		
Data	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	231	232
03/10/2022	203	206
05/10/2022	173	174
07/10/2022	235	231
09/10/2022	180	179


Segredo			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	99,38	1109	1155
03/10/2022	95,46	1258	1368
05/10/2022	97,94	1324	1269
07/10/2022	97,73	1467	1633
09/10/2022	97,32	1017	1171

Foz do Areia			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	99,57	1104	773
03/10/2022	100,70	1024	1008
05/10/2022	99,93	907	1069
07/10/2022	98,86	1072	1214
09/10/2022	99,07	937	811

Santa Clara			
Data	V.U.(%)	Aflu.(m³/s)	Deflu.(m³/s)
01/10/2022	102,67	193	203
03/10/2022	102,51	155	177
05/10/2022	100,65	127	159
07/10/2022	102,67	230	203
09/10/2022	102,26	153	153

SALA DE SITUAÇÃO

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

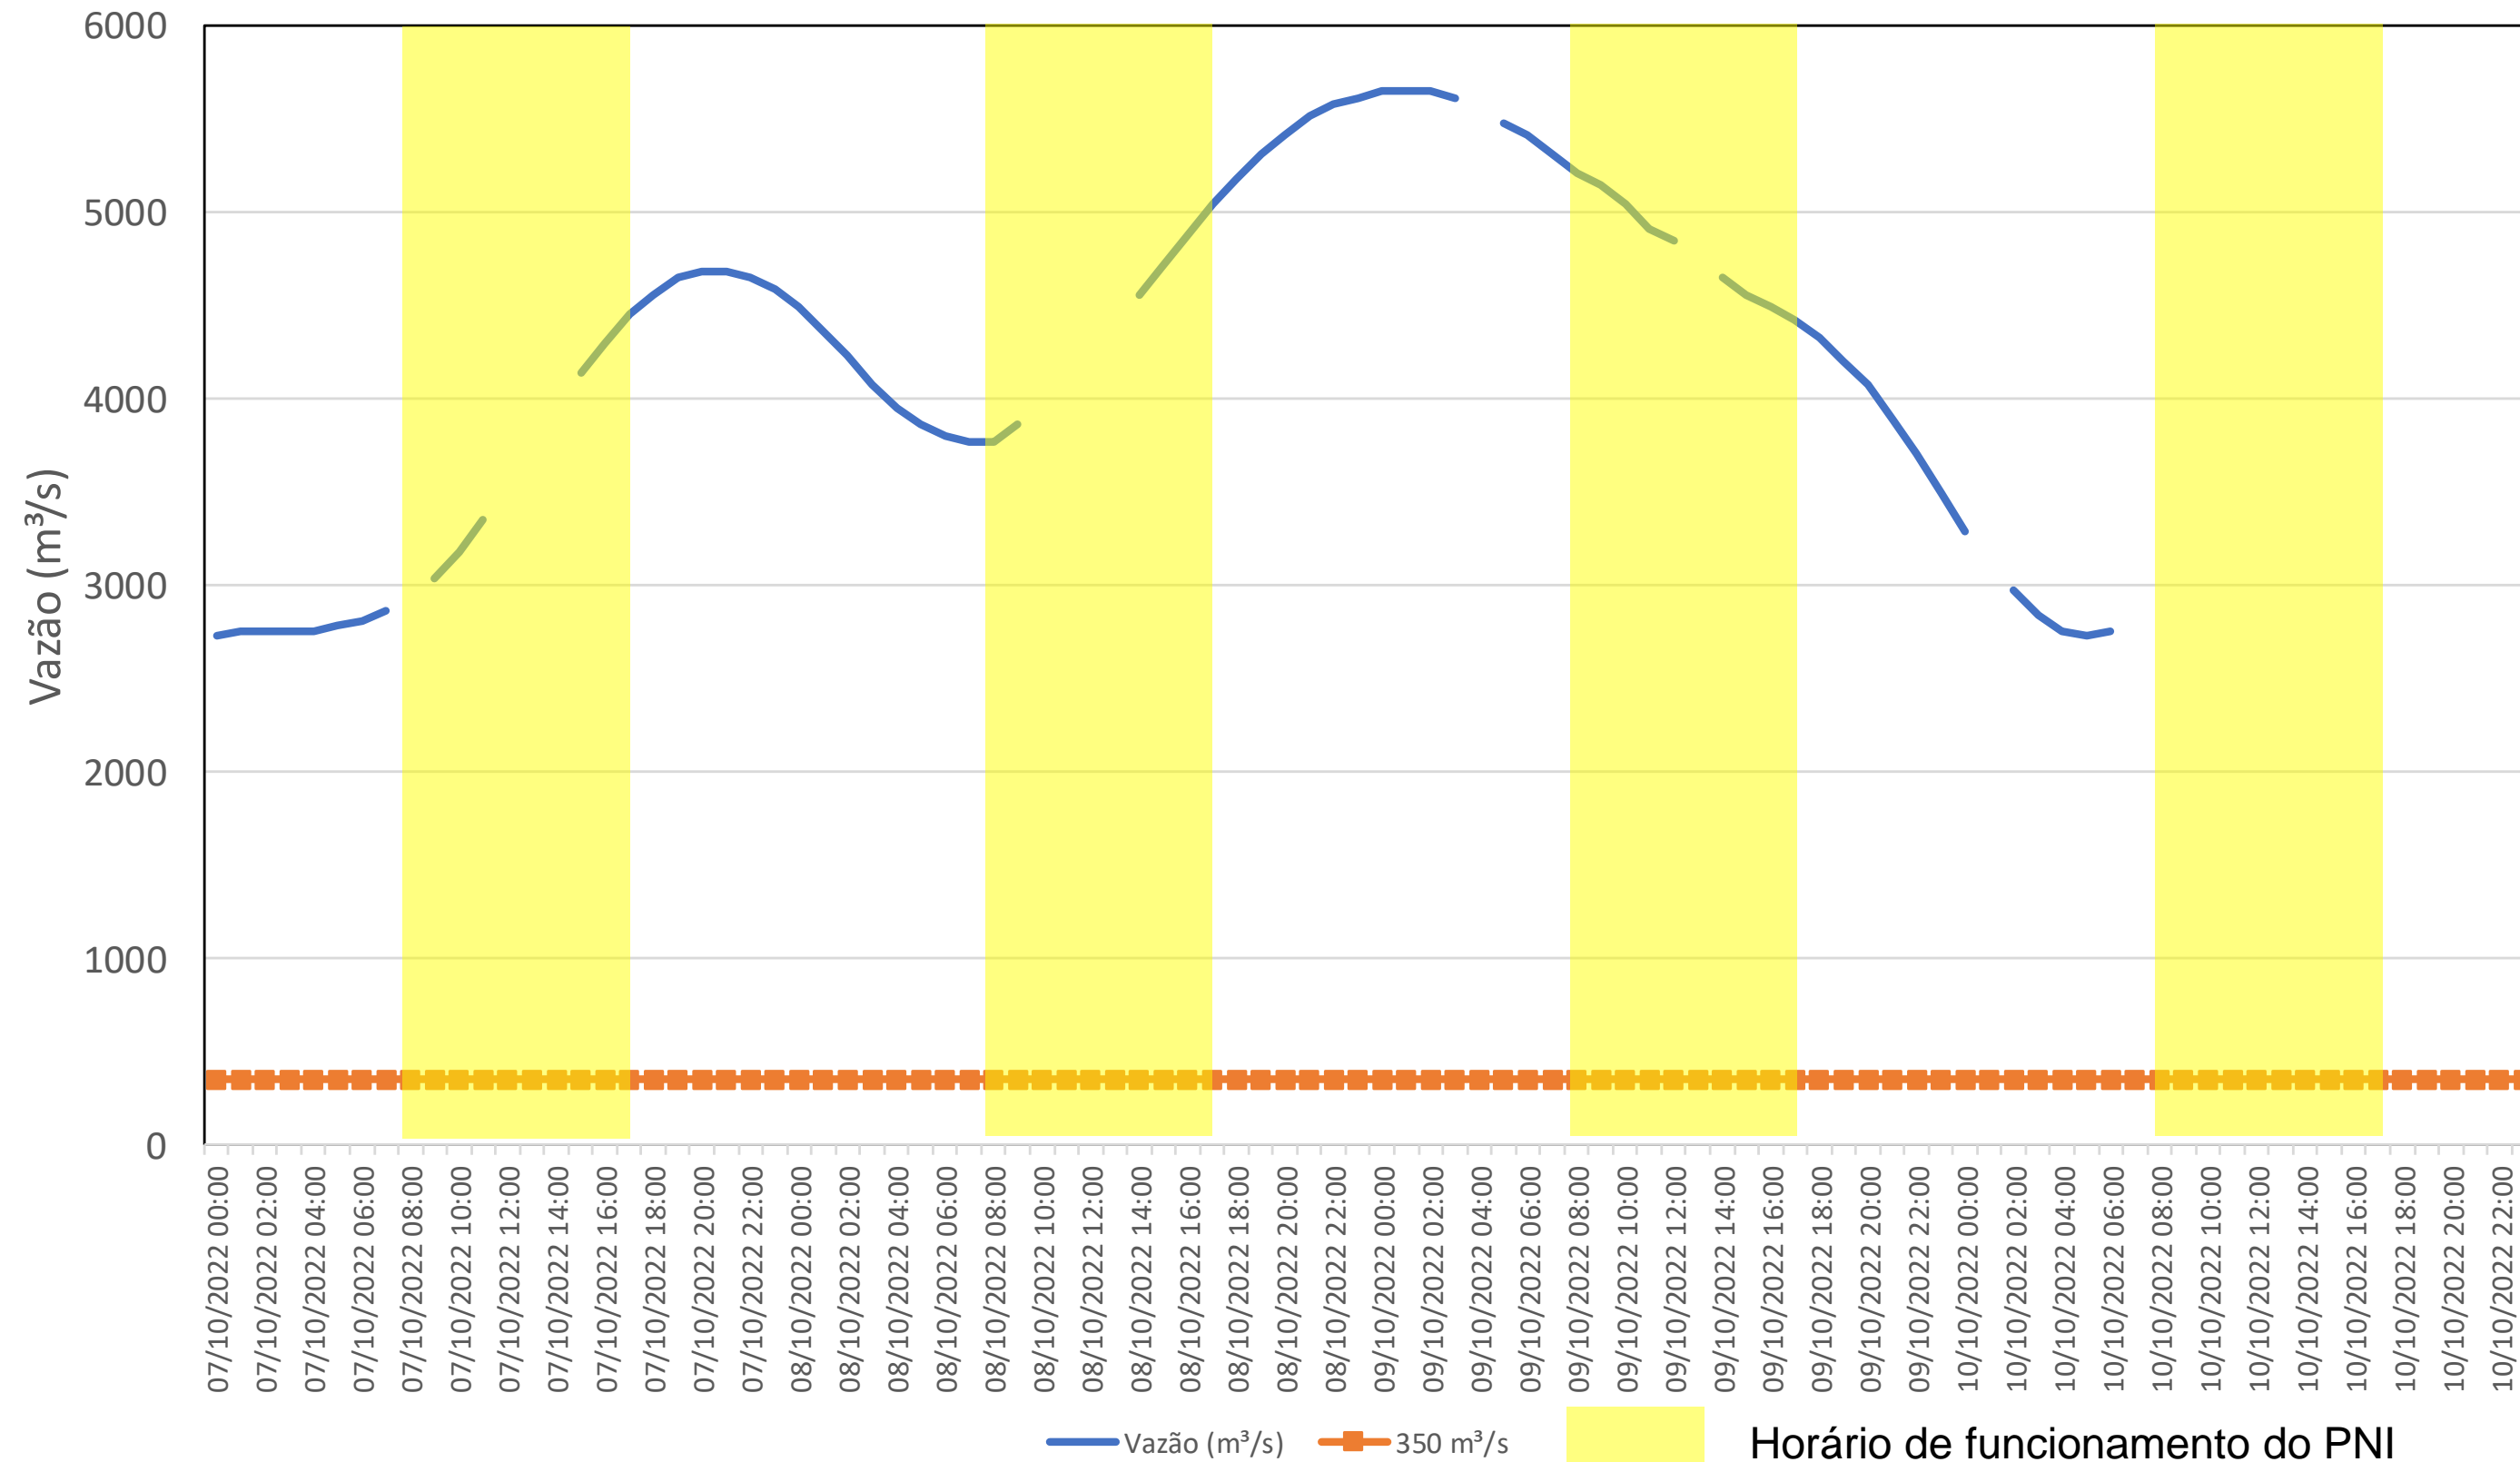

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento Bacia do rio Uruguai 10/10/2022

* Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

