




Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
12/01/24	2.058
13/01/24	1.718
14/01/24	1.539
15/01/24	1.428

Atualizado em:
15/01/24 11:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	1.641	1.435
13/01/24	1.409	1.250
14/01/24	1.058	995

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	1.460	1.486
13/01/24	1.250	1.276
14/01/24	835	899

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	96,71	119	13
13/01/24	83,72	81	10
14/01/24	74,39	76	10

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	101	105
13/01/24	73	68
14/01/24	58	61

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	40,24	72	97
13/01/24	40,19	75	77
14/01/24	40,19	55	55

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/01/24	122
13/01/24	109
14/01/24	93

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	1.390	1.332
13/01/24	1.155	1.179
14/01/24	805	856

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	88,04	1.294	1.479
13/01/24	88,14	1.305	1.259
14/01/24	88,43	976	837

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	91,33	1.243	1.289
13/01/24	89,27	1.162	1.254
14/01/24	89,27	828	828

Foz do Areia


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	77,78	291	1.016
13/01/24	76,21	296	986
14/01/24	75,53	335	636

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

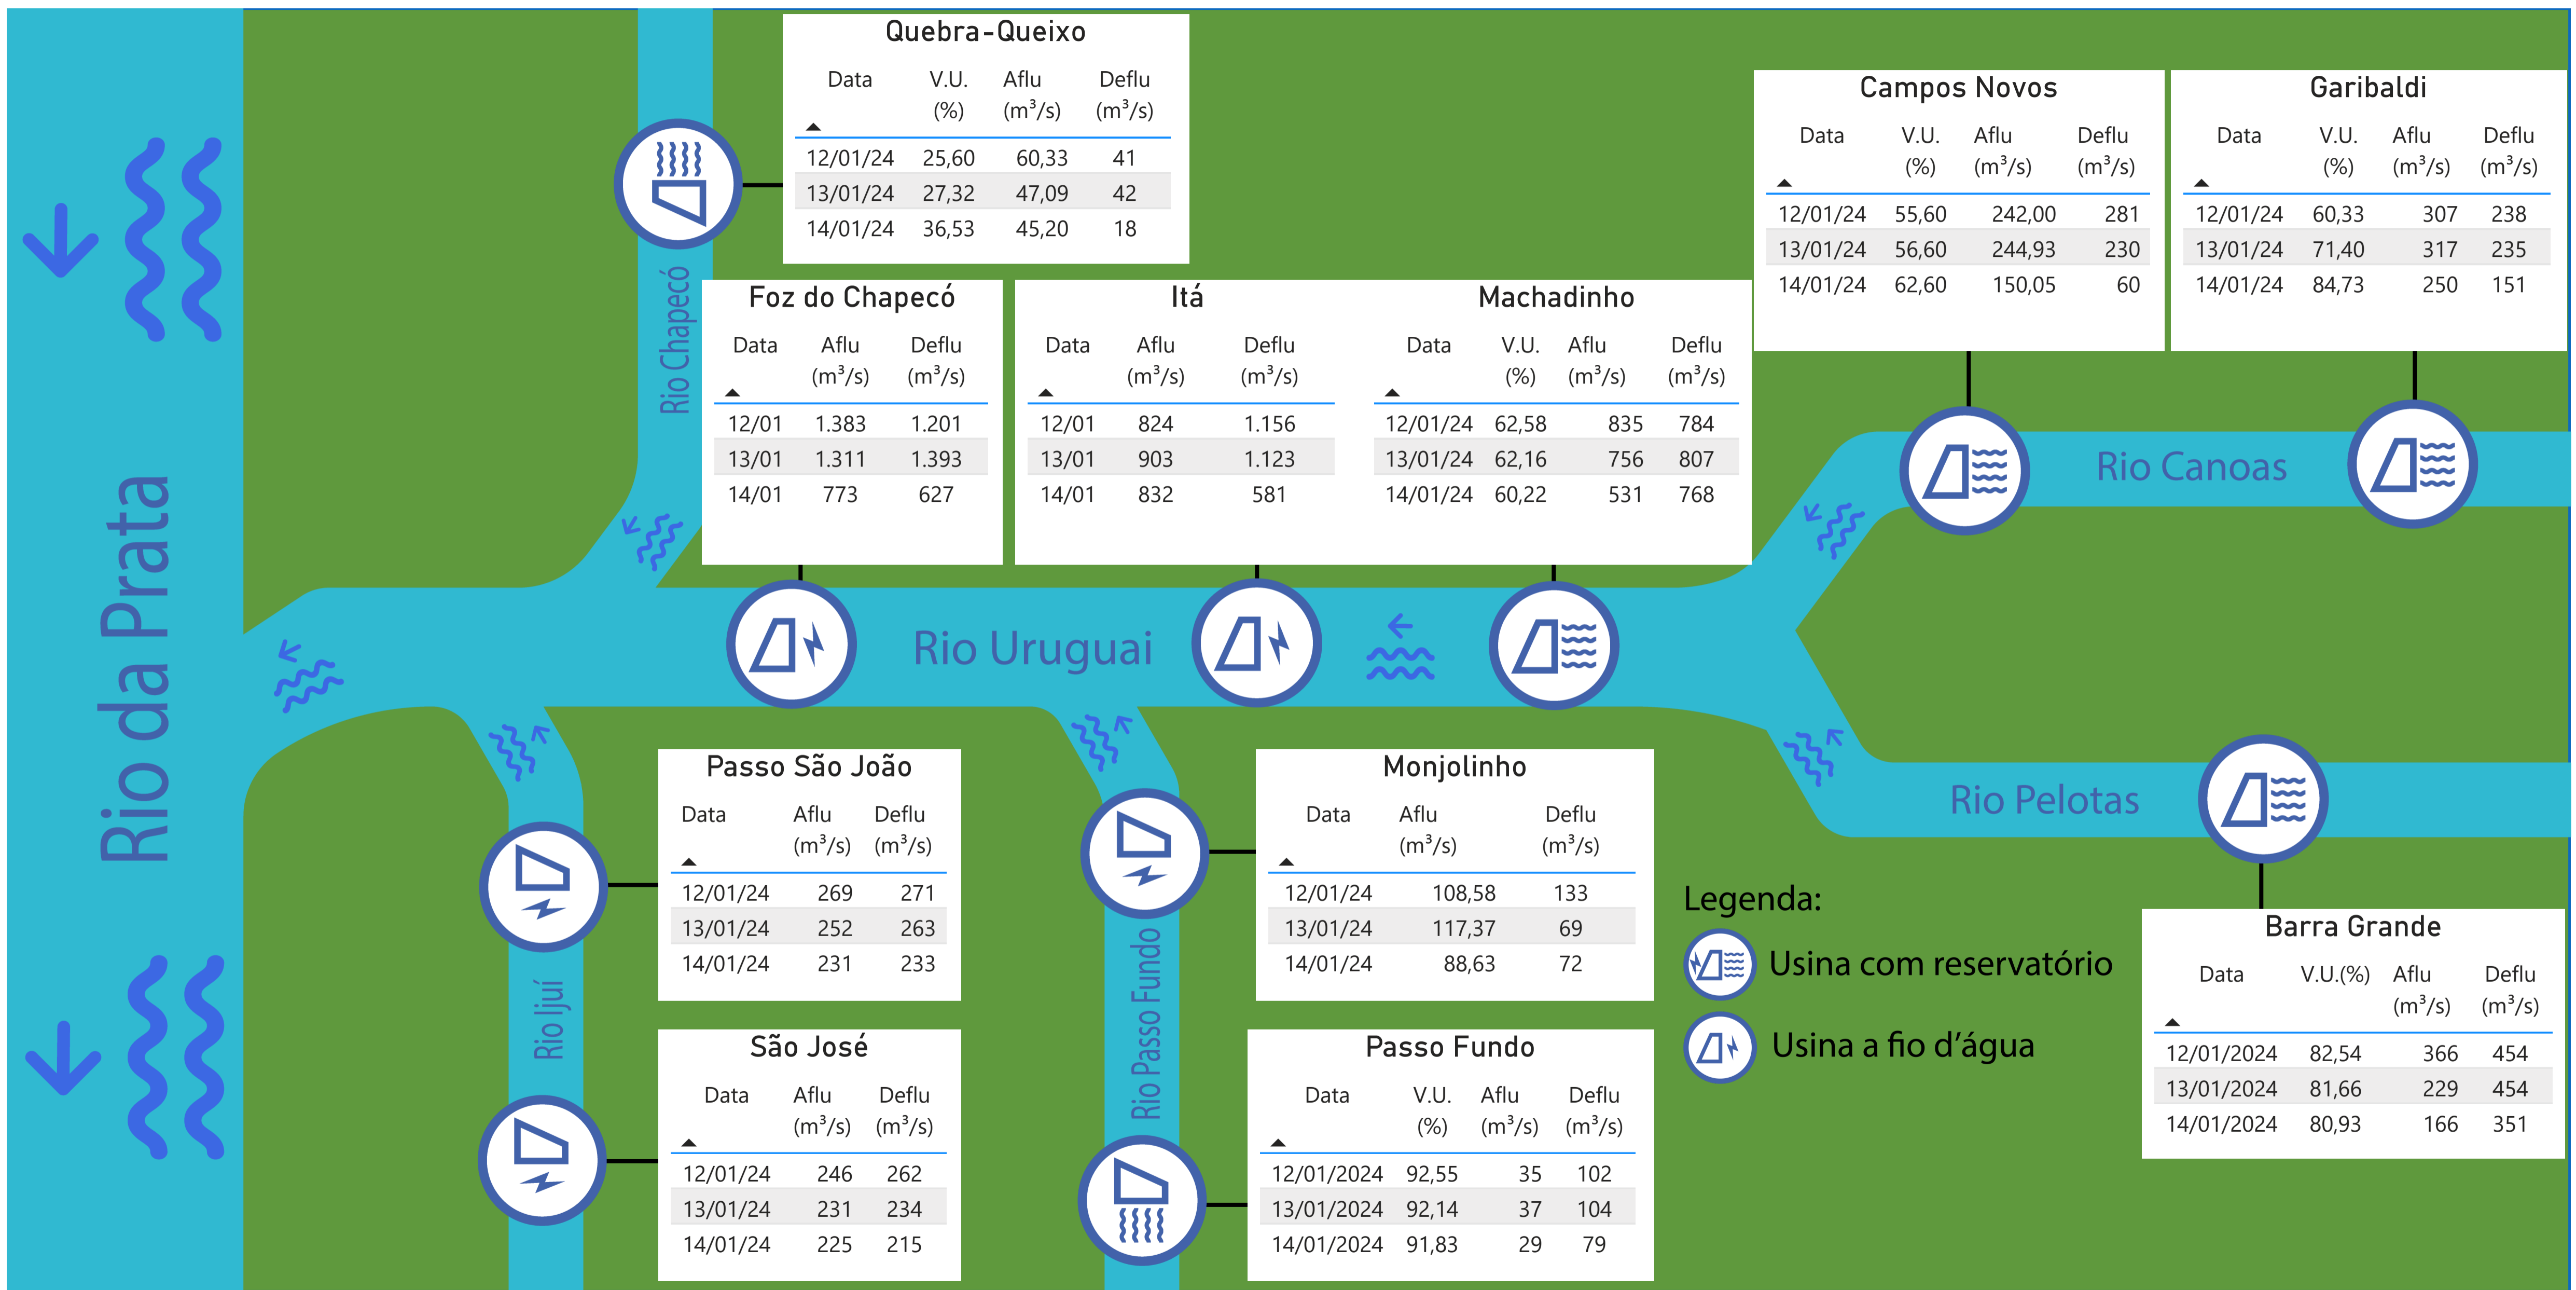

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	25,60	60,33	41
13/01/24	27,32	47,09	42
14/01/24	36,53	45,20	18

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	55,60	242,00	281
13/01/24	56,60	244,93	230
14/01/24	62,60	150,05	60

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	60,33	307	238
13/01/24	71,40	317	235
14/01/24	84,73	250	151

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	1.383	1.201
13/01	1.311	1.393
14/01	773	627

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	824	1.156
13/01	903	1.123
14/01	832	581

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	62,58	835	784
13/01/24	62,16	756	807
14/01/24	60,22	531	768

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	269	271
13/01/24	252	263
14/01/24	231	233

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	108,58	133
13/01/24	117,37	69
14/01/24	88,63	72

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/24	246	262
13/01/24	231	234
14/01/24	225	215

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/2024	92,55	35	102
13/01/2024	92,14	37	104
14/01/2024	91,83	29	79

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/2024	82,54	366	454
13/01/2024	81,66	229	454
14/01/2024	80,93	166	351

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água