

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
21/01/24	2.018
22/01/24	1.891
23/01/24	2.154
24/01/24	2.184

Atualizado em:
24/01/24 09:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	1.441	1.409
22/01/24	1.560	1.687
23/01/24	1.917	1.743

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	808	878
22/01/24	1.361	1.092
23/01/24	1.352	1.300

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	95,39	141	46
22/01/24	102,82	160	16
23/01/24	103,23	163	32

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	94	94
22/01/24	128	129
23/01/24	129	128

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	44,86	127	82
22/01/24	45,14	119	110
23/01/24	46,10	147	118

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
21/01/24	119
22/01/24	122
23/01/24	130

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	1.444	1.396
22/01/24	1.618	1.618
23/01/24	1.757	1.774

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	88,77	1.228	765
22/01/24	88,96	1.408	1.315
23/01/24	89,11	1.379	1.309

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	95,05	747	1.049
22/01/24	92,98	1.064	1.277
23/01/24	90,09	919	1.177

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	70,33	618	480
22/01/24	69,90	637	824
23/01/24	69,90	685	685


Rio Paraná

Rio Iguaçu


Rio Jordão

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

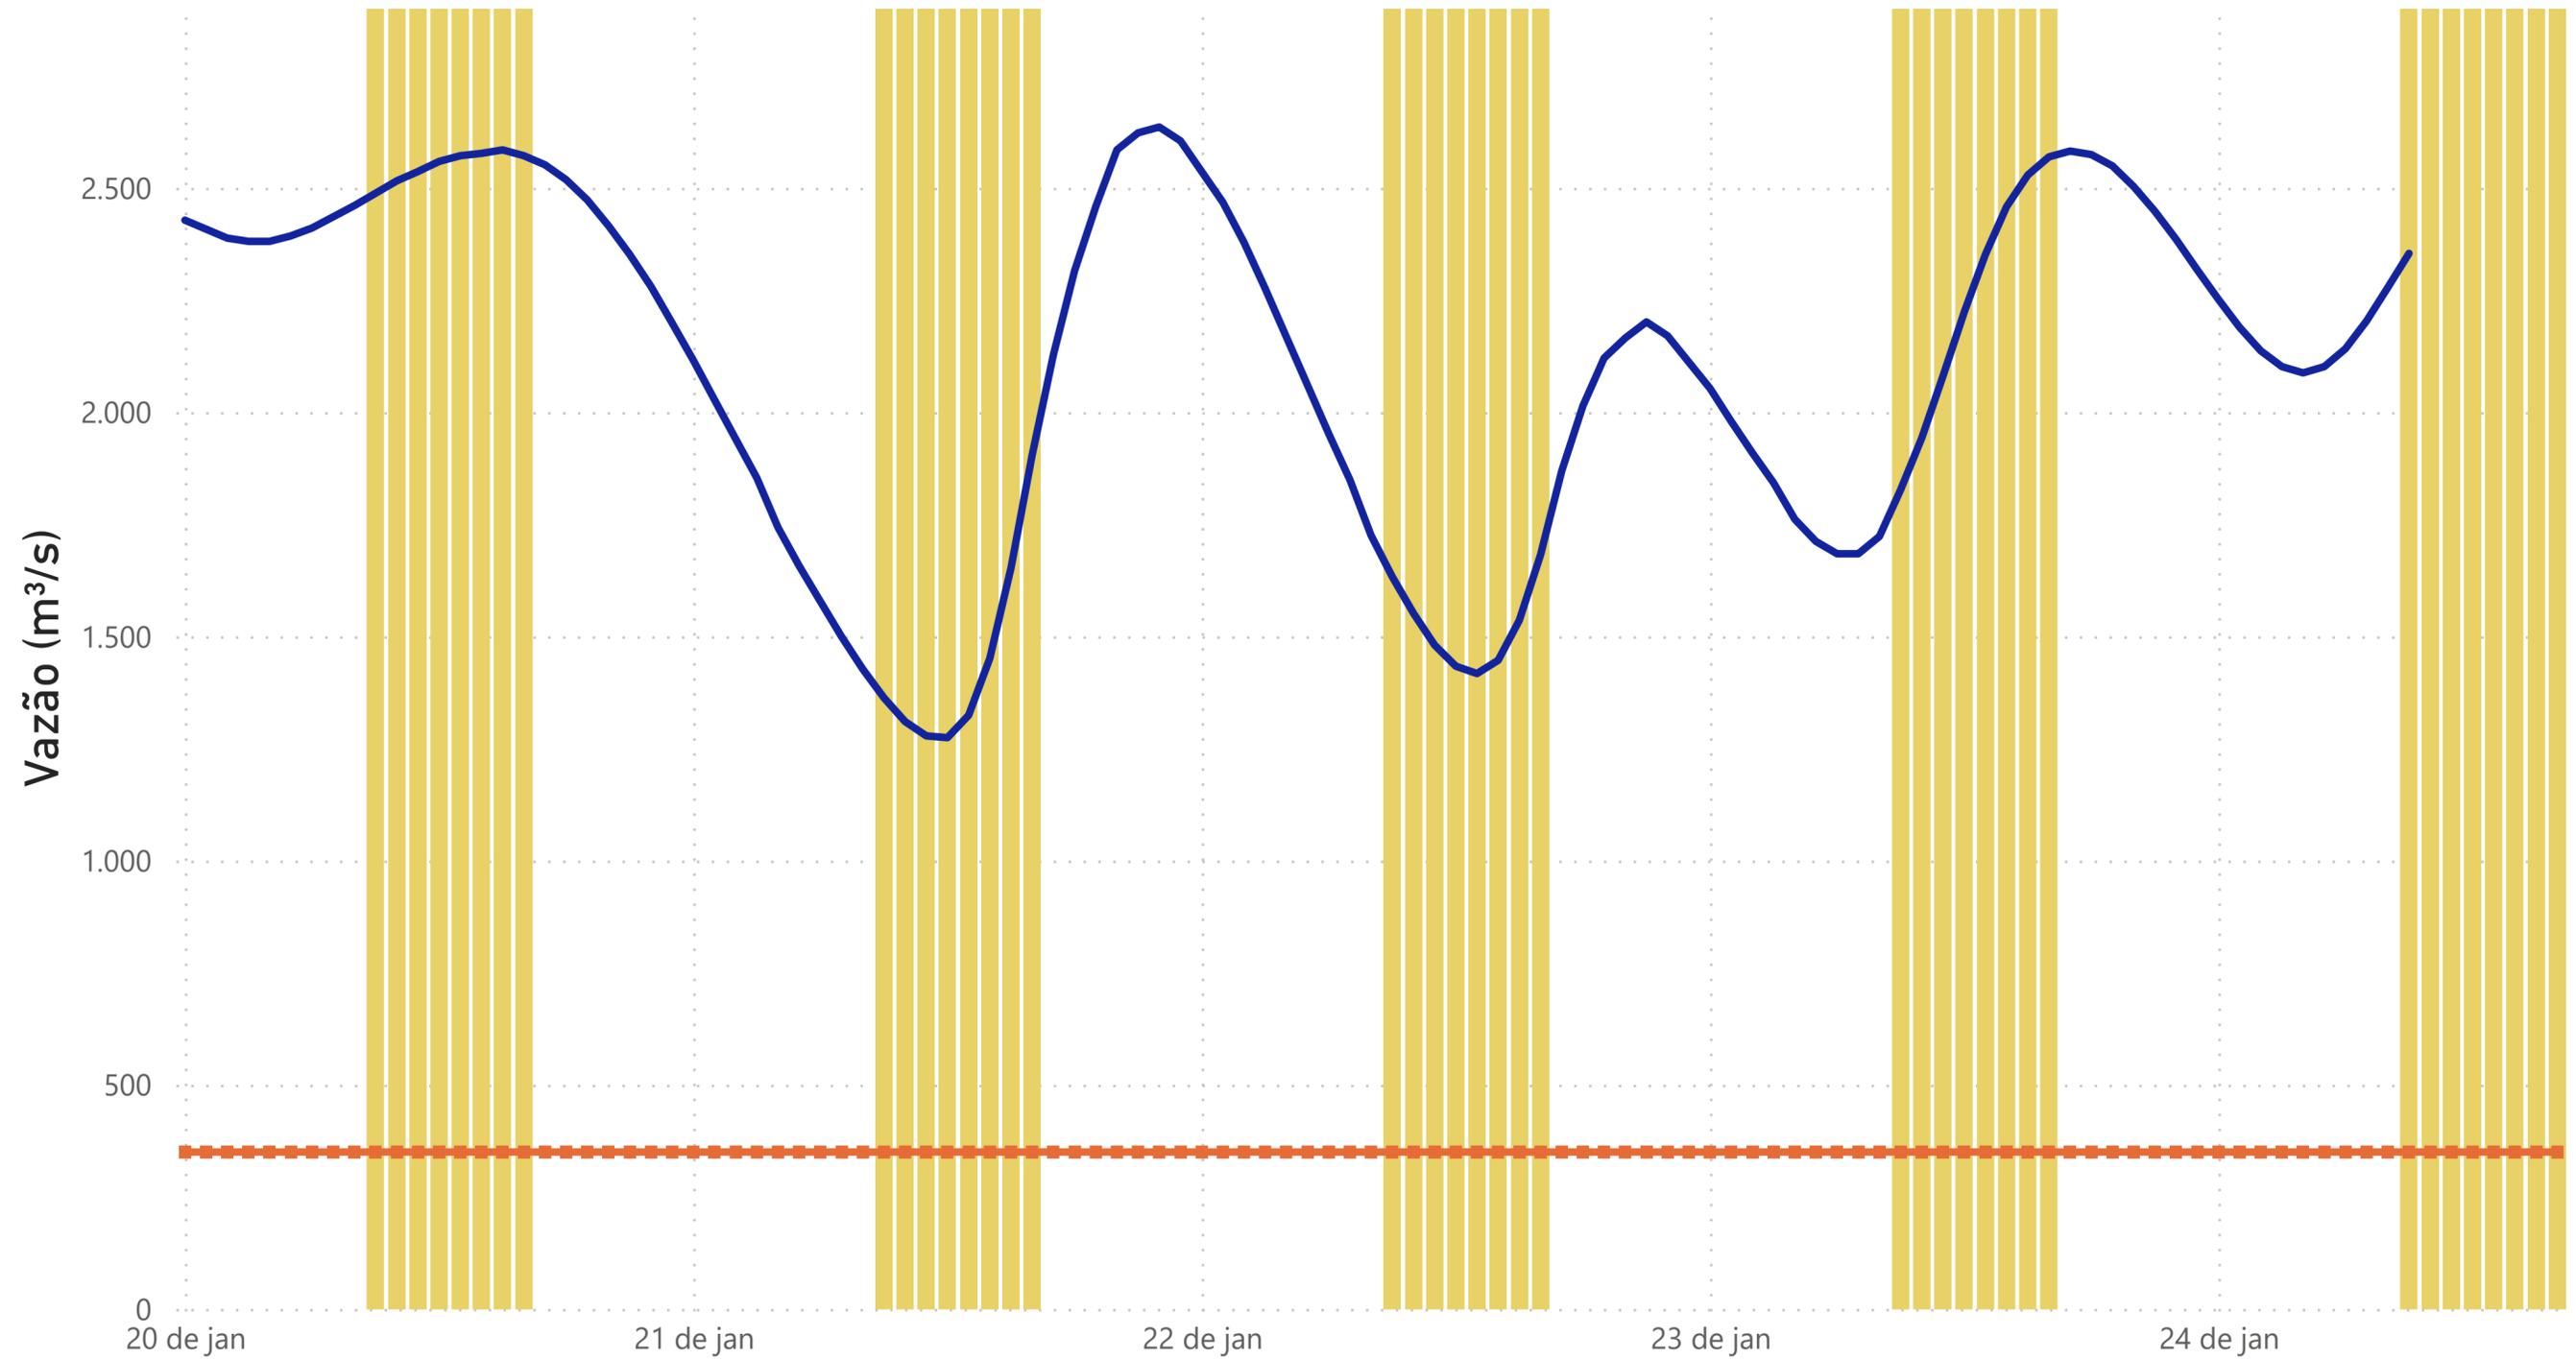

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

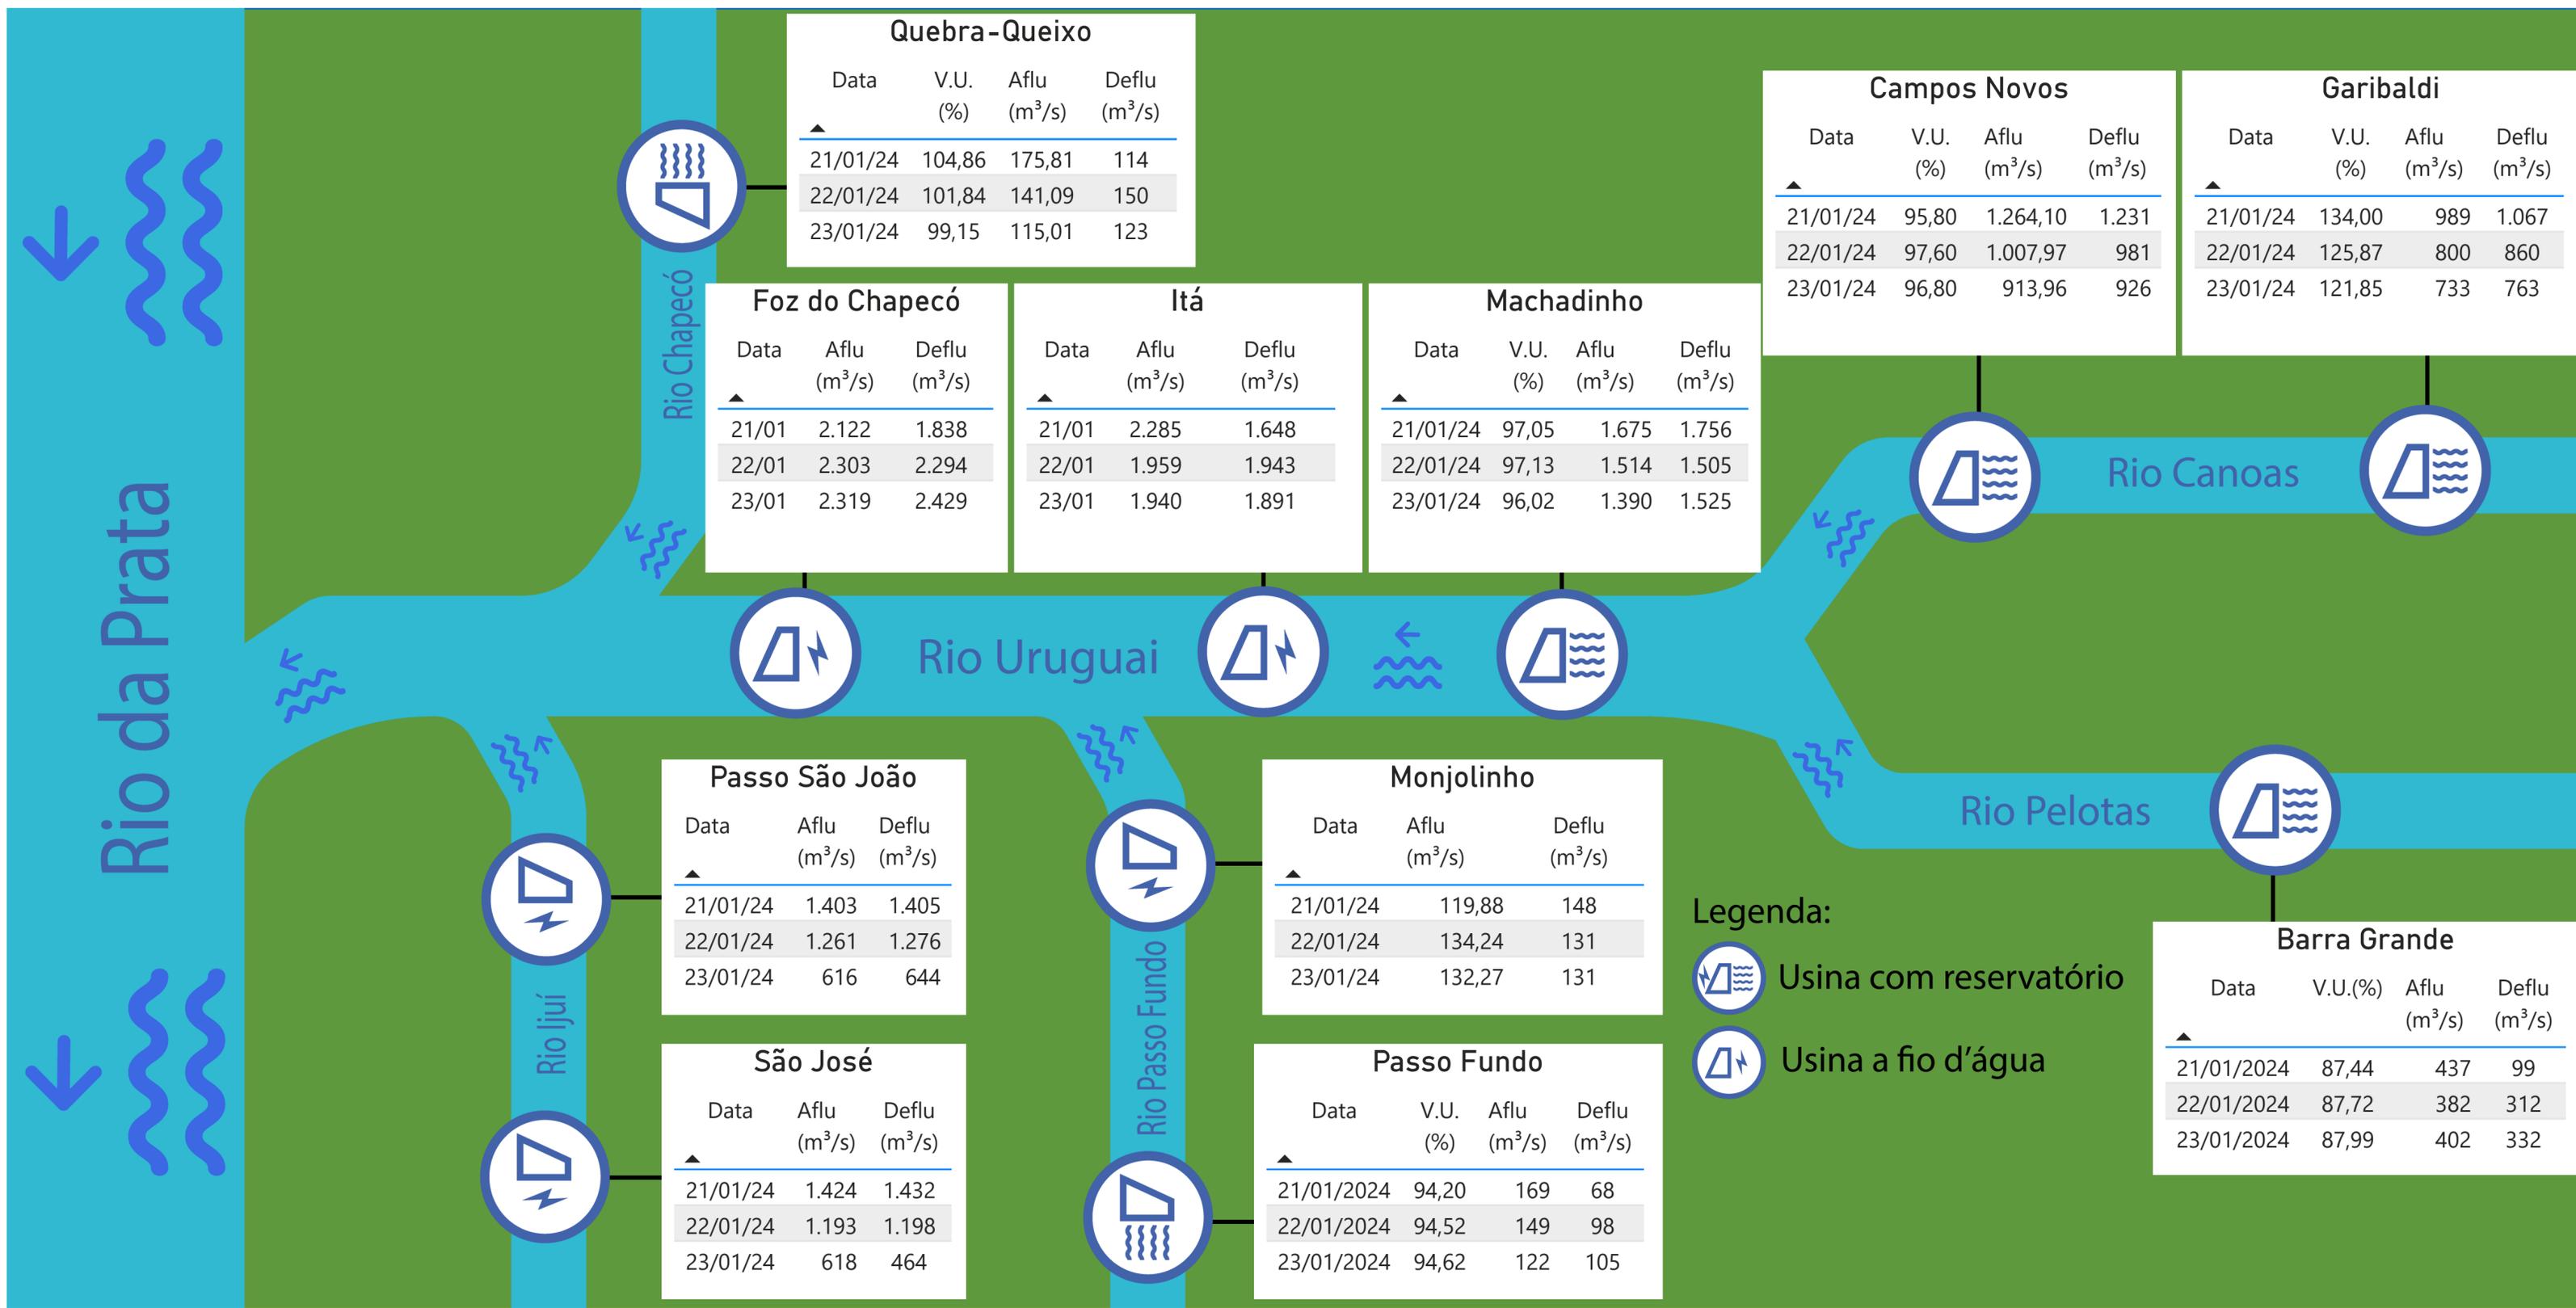

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	104,86	175,81	114
22/01/24	101,84	141,09	150
23/01/24	99,15	115,01	123

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01	2.122	1.838
22/01	2.303	2.294
23/01	2.319	2.429

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01	2.285	1.648
22/01	1.959	1.943
23/01	1.940	1.891

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	97,05	1.675	1.756
22/01/24	97,13	1.514	1.505
23/01/24	96,02	1.390	1.525

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	95,80	1.264,10	1.231
22/01/24	97,60	1.007,97	981
23/01/24	96,80	913,96	926

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	134,00	989	1.067
22/01/24	125,87	800	860
23/01/24	121,85	733	763

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	1.403	1.405
22/01/24	1.261	1.276
23/01/24	616	644

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	119,88	148
22/01/24	134,24	131
23/01/24	132,27	131

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/2024	94,20	169	68
22/01/2024	94,52	149	98
23/01/2024	94,62	122	105

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/24	1.424	1.432
22/01/24	1.193	1.198
23/01/24	618	464

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/01/2024	87,44	437	99
22/01/2024	87,72	382	312
23/01/2024	87,99	402	332