




Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Rio Paraná

UHE Itaipu Hotel Cataratas
Ver [Página 2](#)

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/2023	12.352	12368
01/11/2023	10.413	10318
02/11/2023	8.539	8824

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	8.681	8738
01/11/23	8.264	8104
02/11/23	6.781	6807

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	122,50	1.402	1244
01/11/23	119,75	1.249	1098
02/11/23	117,15	1.016	869

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	1.308	1309
01/11/23	1.164	1170
02/11/23	948	953

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	114,68	1.295	1305
01/11/23	112,93	1.104	1157
02/11/23	111,34	893	941

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Túnel de derivação

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	13.784	13774
01/11/23	11.361	11344
02/11/23	8.977	9001

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/11/23	89,89	6.434	6271
01/11/23	89,55	7.302	7838
31/10/23	90,67	8.097	8097

Segredo


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/2023	87,41	5.521	5681
01/11/2023	86,38	5.051	5255
02/11/2023	87,41	4.697	4806

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/2023	77,93	4.275	4450
01/11/2023	76,81	3.802	4298
02/11/2023	75,56	3.526	4075

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu


Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

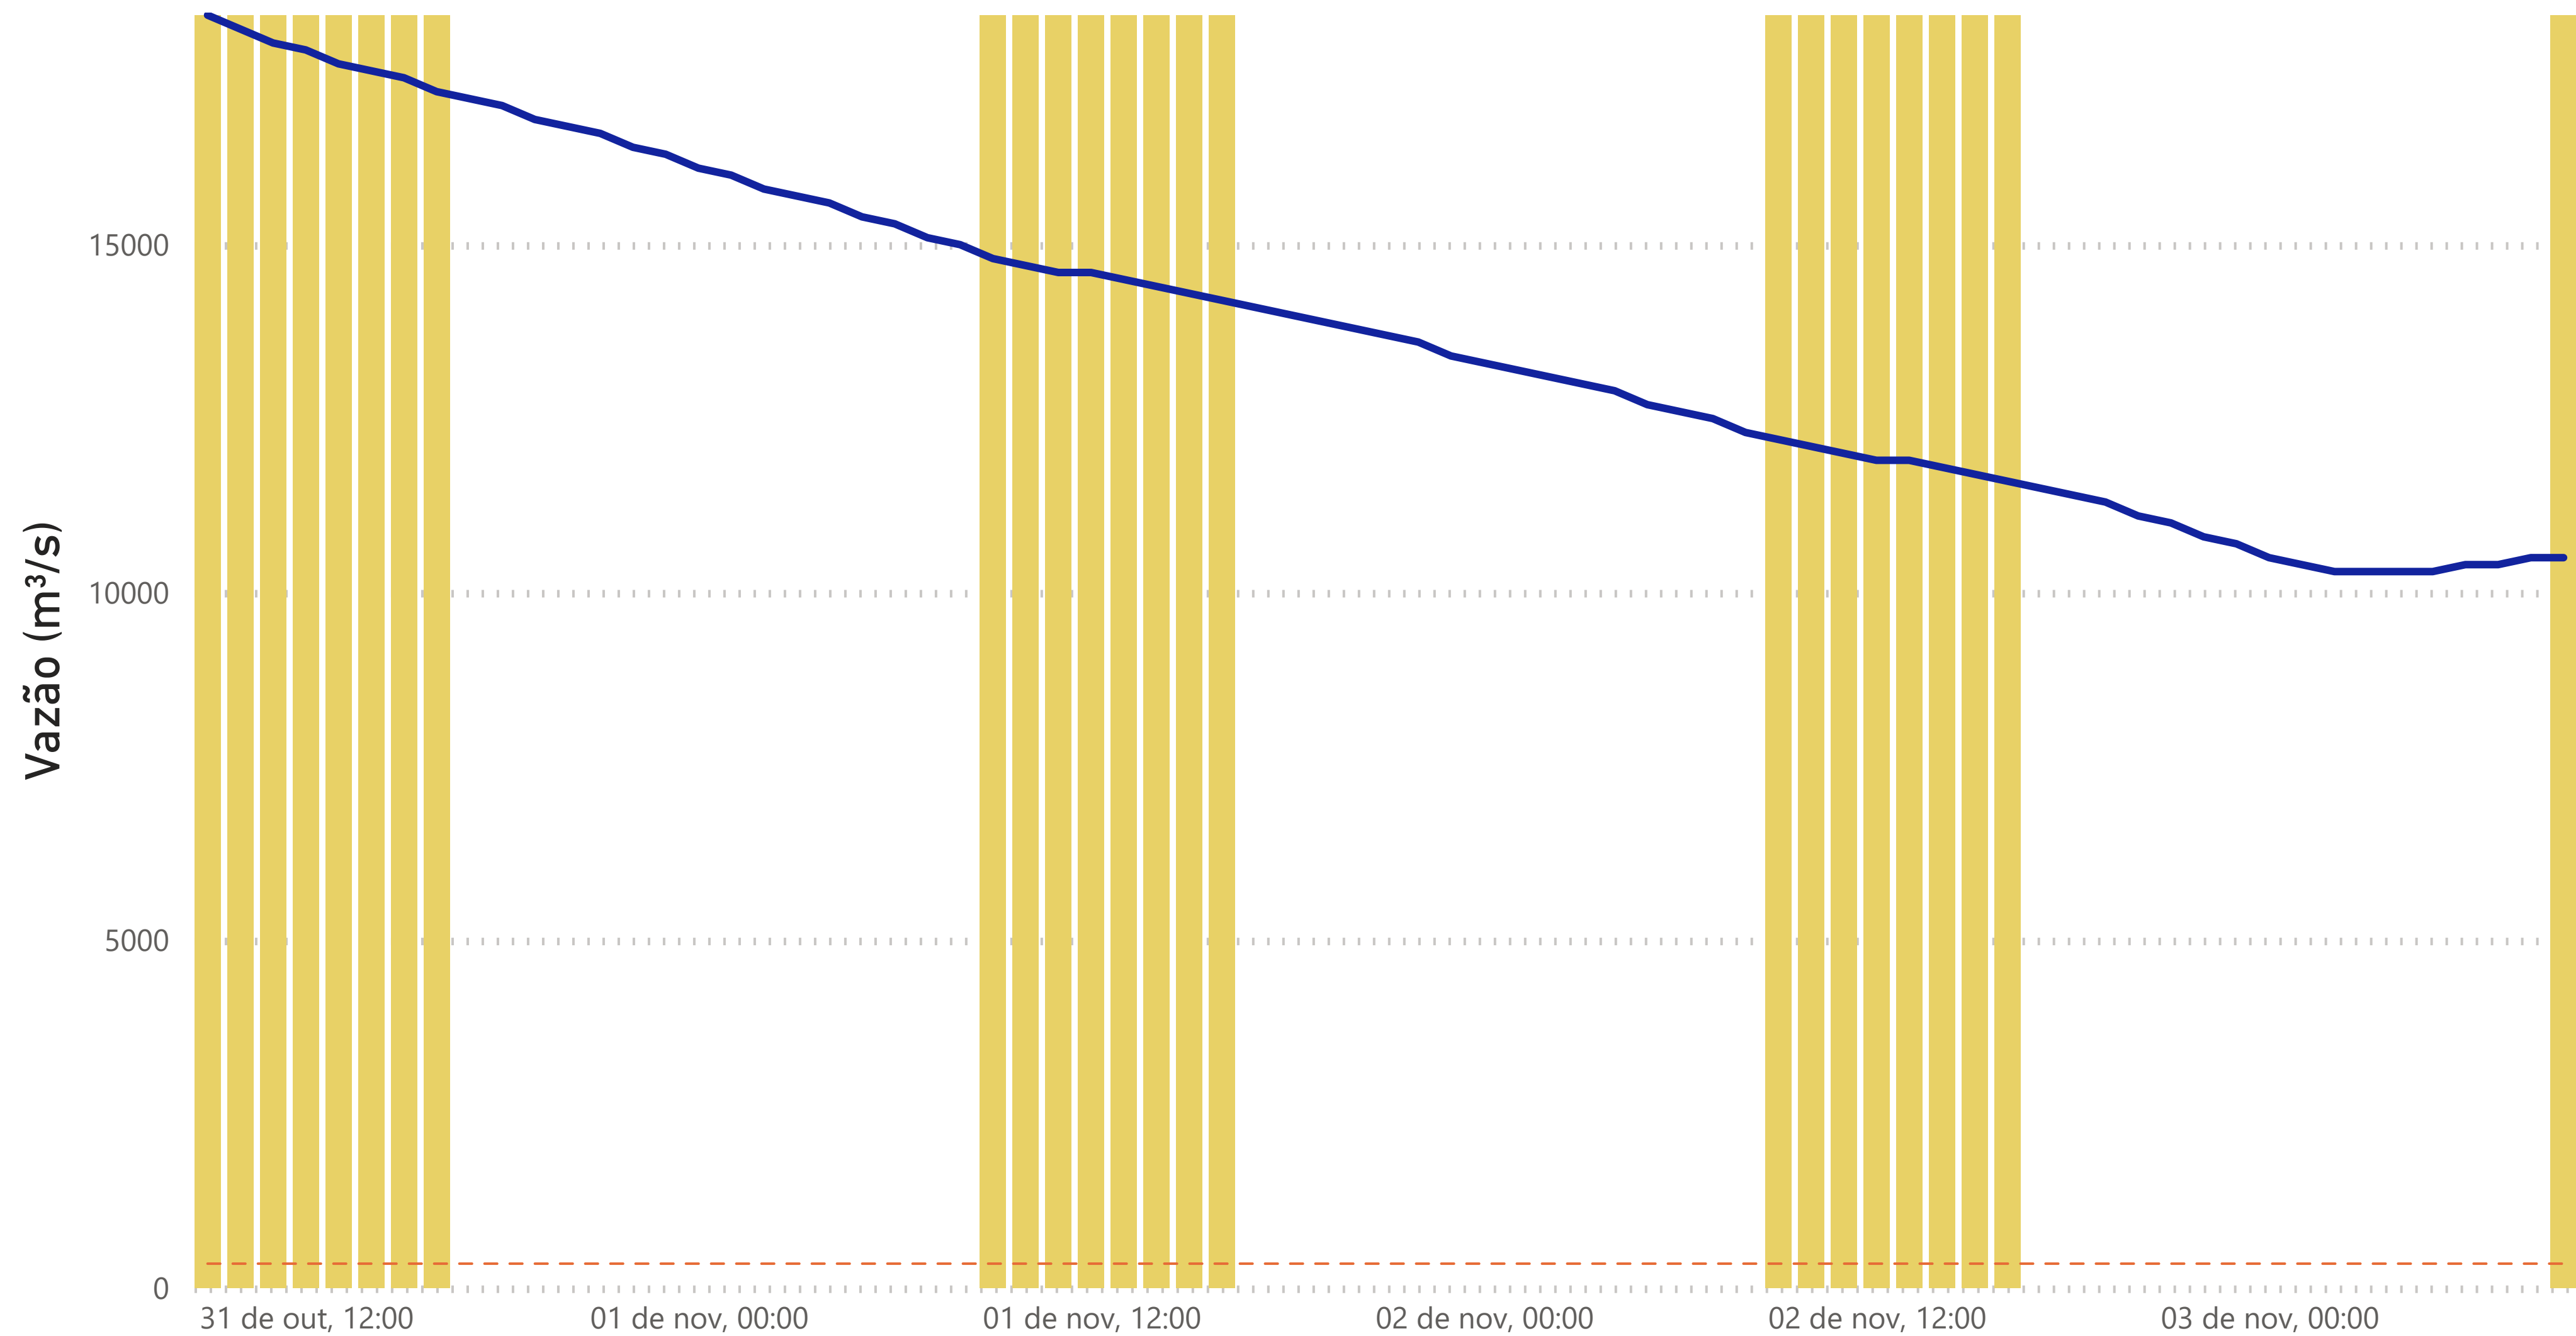

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

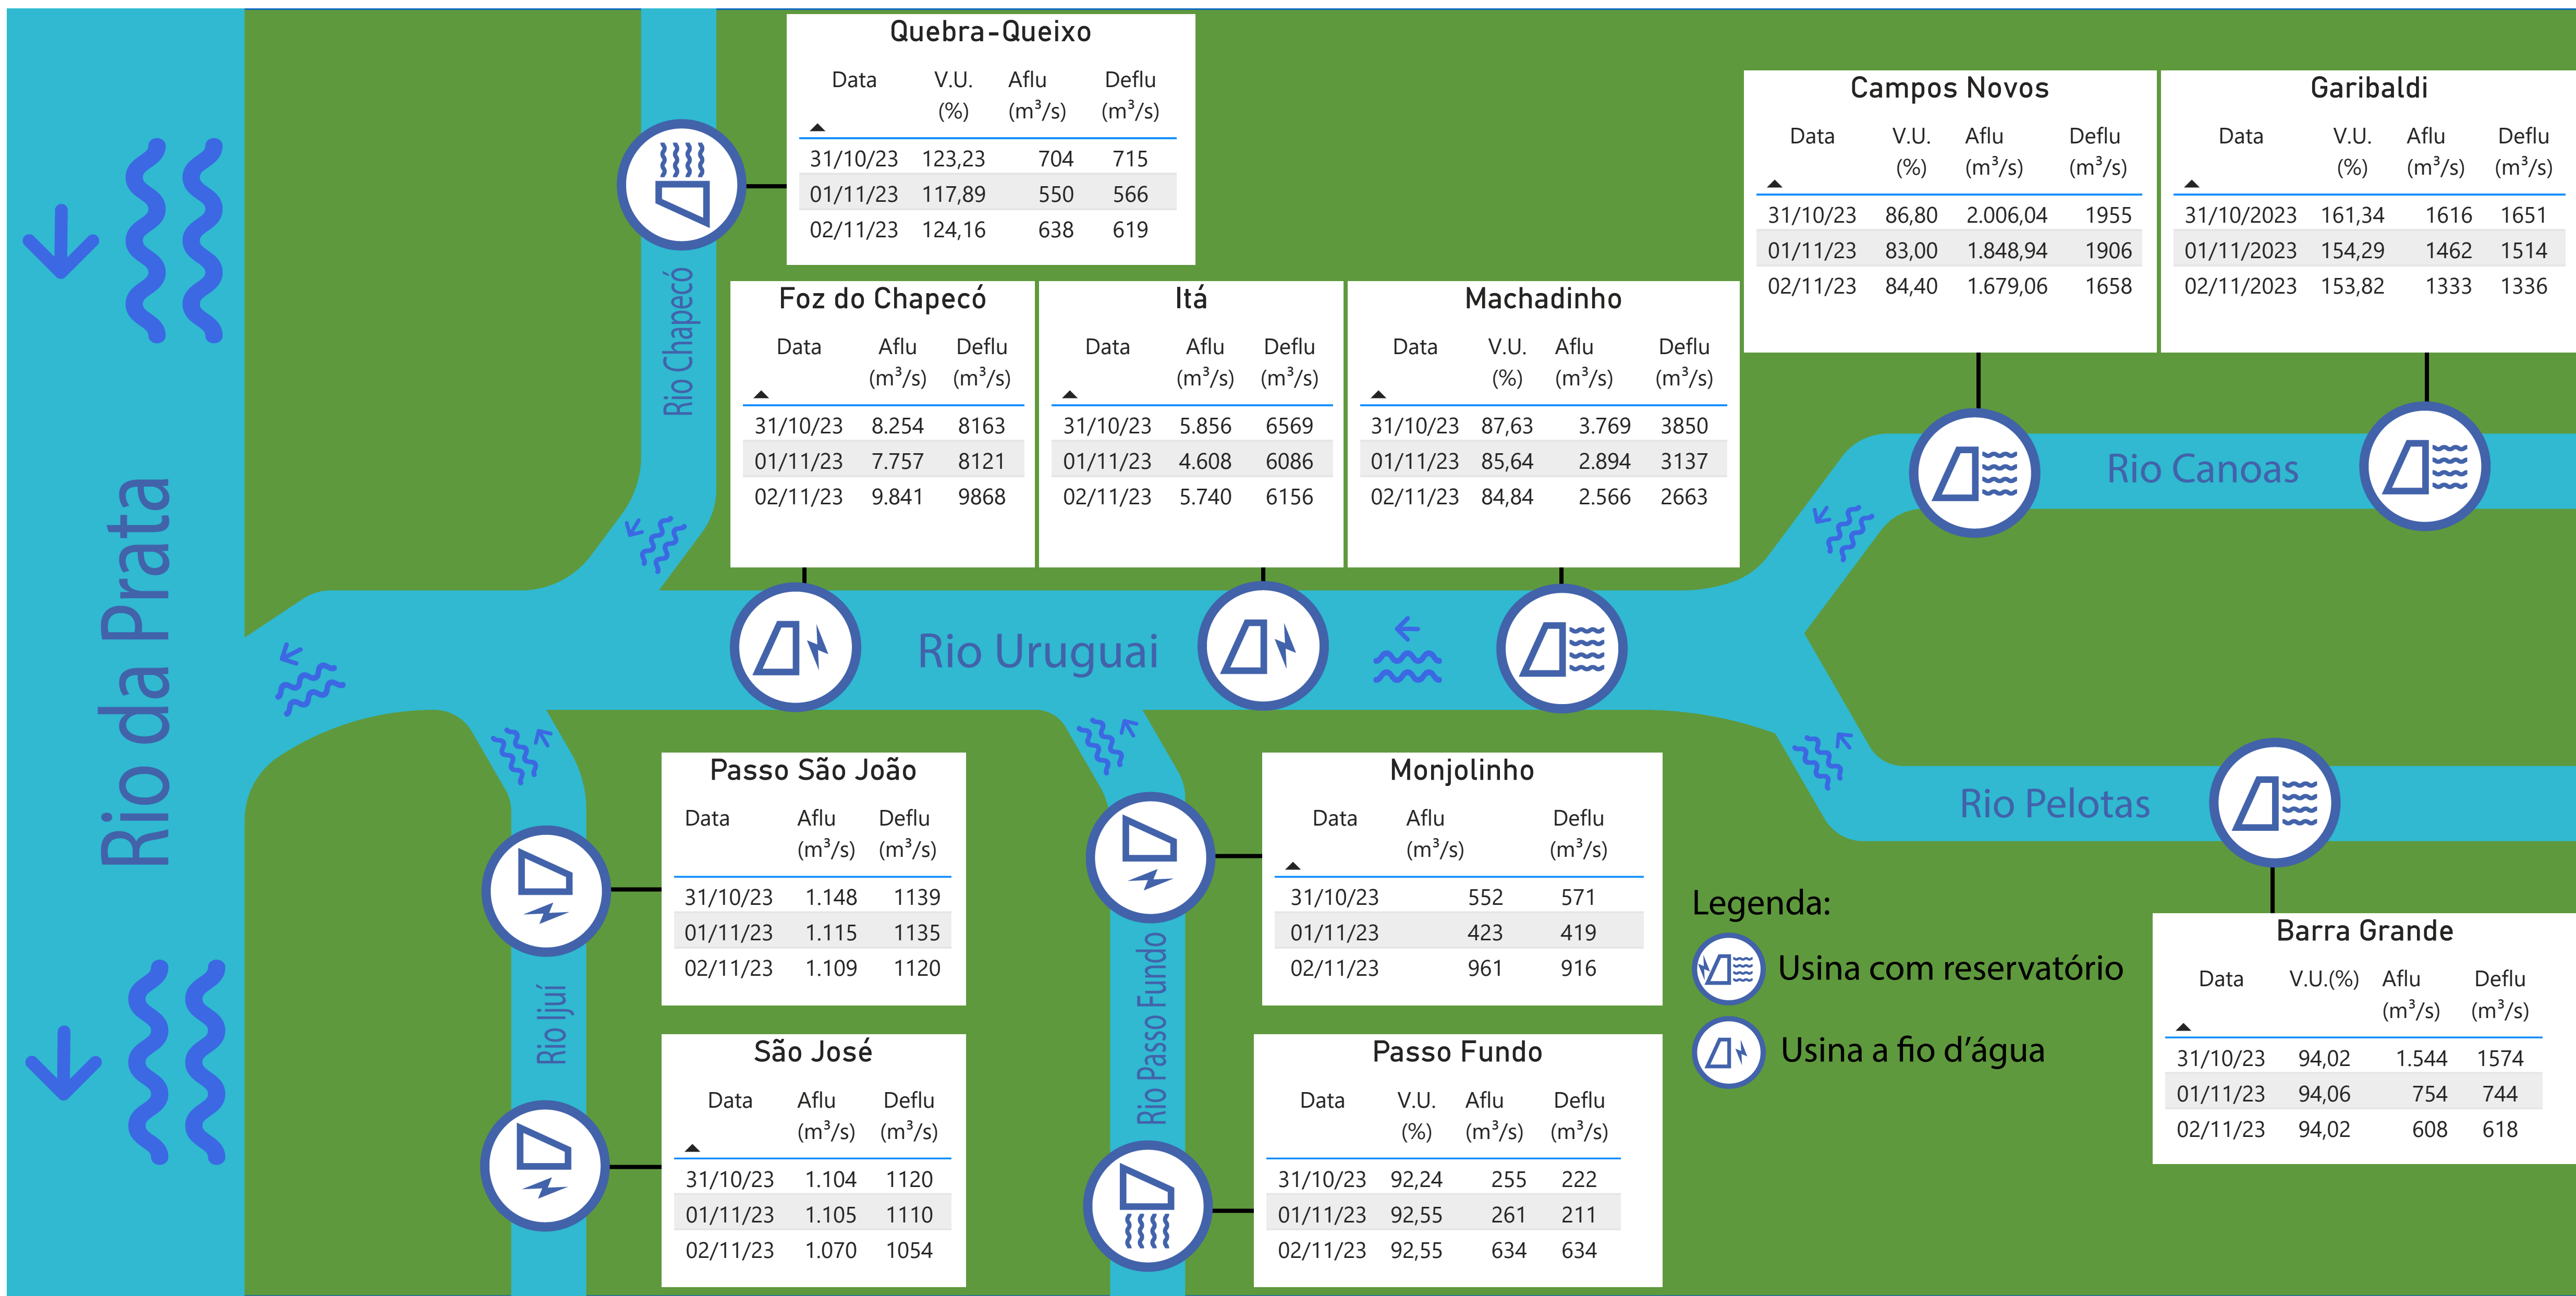

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	123,23	704	715
01/11/23	117,89	550	566
02/11/23	124,16	638	619

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	86,80	2.006,04	1955
01/11/23	83,00	1.848,94	1906
02/11/23	84,40	1.679,06	1658

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/2023	161,34	1616	1651
01/11/2023	154,29	1462	1514
02/11/2023	153,82	1333	1336

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	8.254	8163
01/11/23	7.757	8121
02/11/23	9.841	9868

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	5.856	6569
01/11/23	4.608	6086
02/11/23	5.740	6156

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	87,63	3.769	3850
01/11/23	85,64	2.894	3137
02/11/23	84,84	2.566	2663

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	1.148	1139
01/11/23	1.115	1135
02/11/23	1.109	1120

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	552	571
01/11/23	423	419
02/11/23	961	916

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	1.104	1120
01/11/23	1.105	1110
02/11/23	1.070	1054

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	92,24	255	222
01/11/23	92,55	261	211
02/11/23	92,55	634	634

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/10/23	94,02	1.544	1574
01/11/23	94,06	754	744
02/11/23	94,02	608	618