

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
24/10/23	6.330
25/10/23	6.091
26/10/23	6.255

Atualizado em:
26/10/23 00:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	5.838	6283
25/10/23	5.595	5912
26/10/23	5.191	5619

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	5.241	5254
25/10/23	5.143	5137
26/10/23	4.660	4666

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	5.655	5601
25/10/23	5.351	5365
26/10/23	5.056	5073

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	89,65	4.906	5022
25/10/23	89,74	4.971	4924
26/10/23	89,65	4.444	4491

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	90,09	4.509	4601
25/10/23	83,70	4.368	4652
26/10/23	81,22	4.149	4259

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	75,50	3.650	4029
25/10/23	74,61	3.480	3872
26/10/23	73,64	3.281	3709

Jordão


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	104,44	249	116
25/10/23	104,57	206	69
26/10/23	103,50	230	92

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	213	215
25/10/23	173	172
26/10/23	200	203


Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	102,18	186	203
25/10/23	102,35	174	169
26/10/23	101,70	168	188

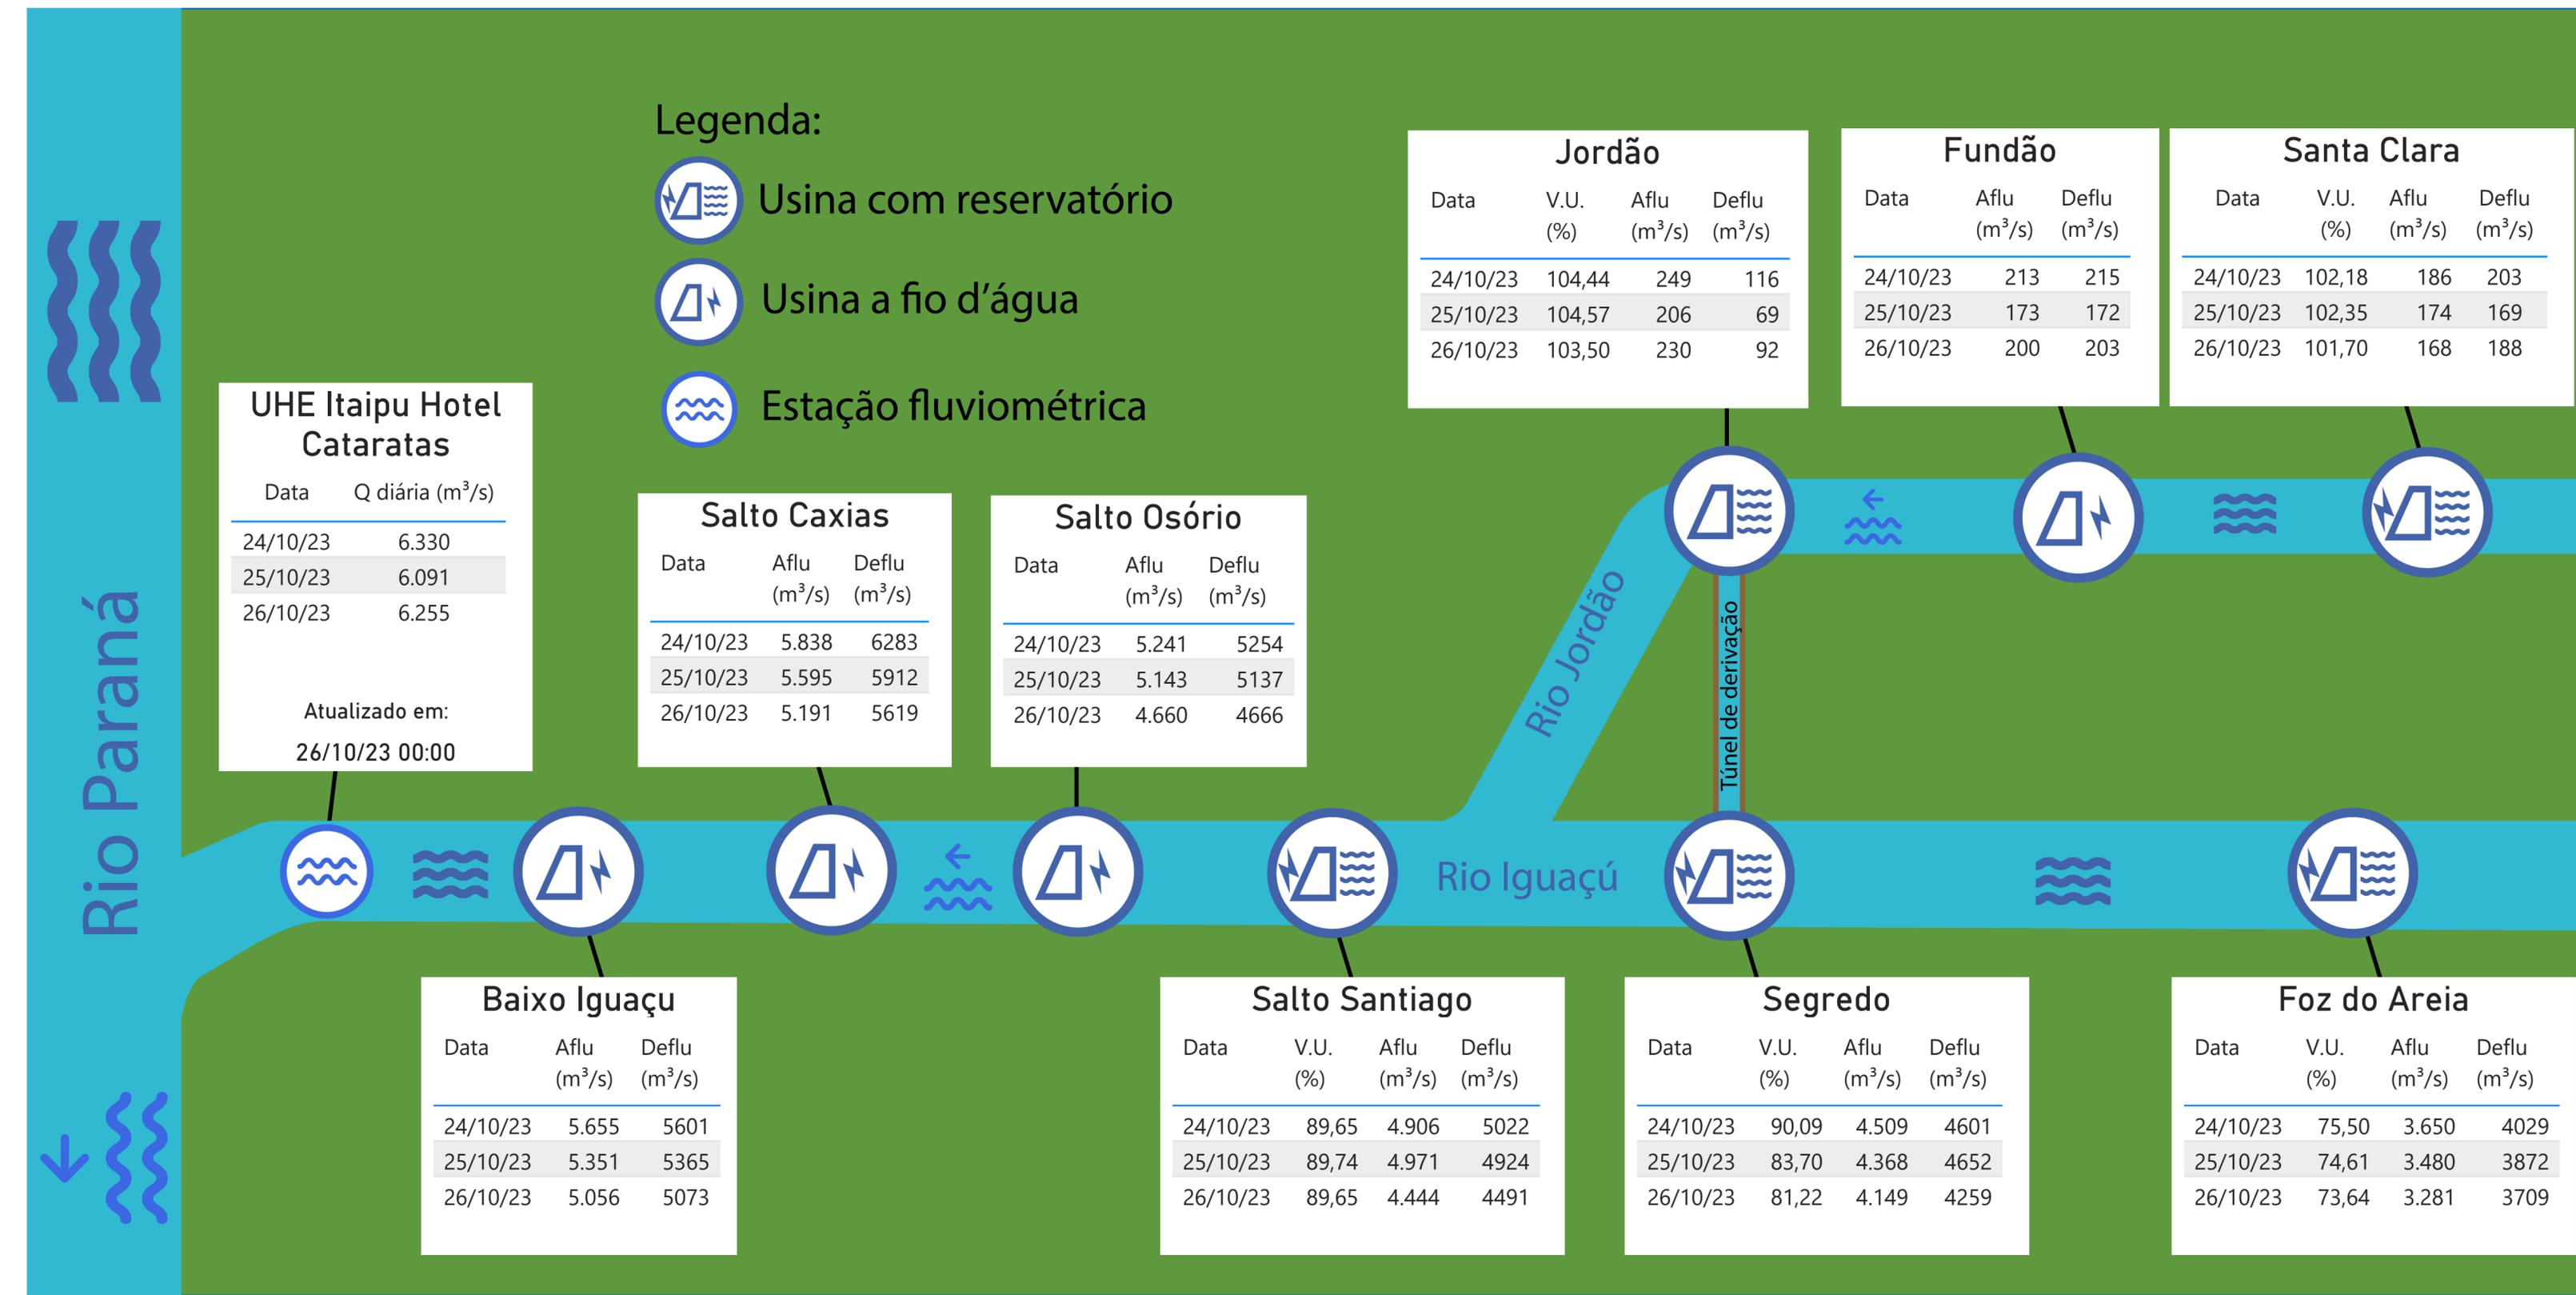

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu


Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

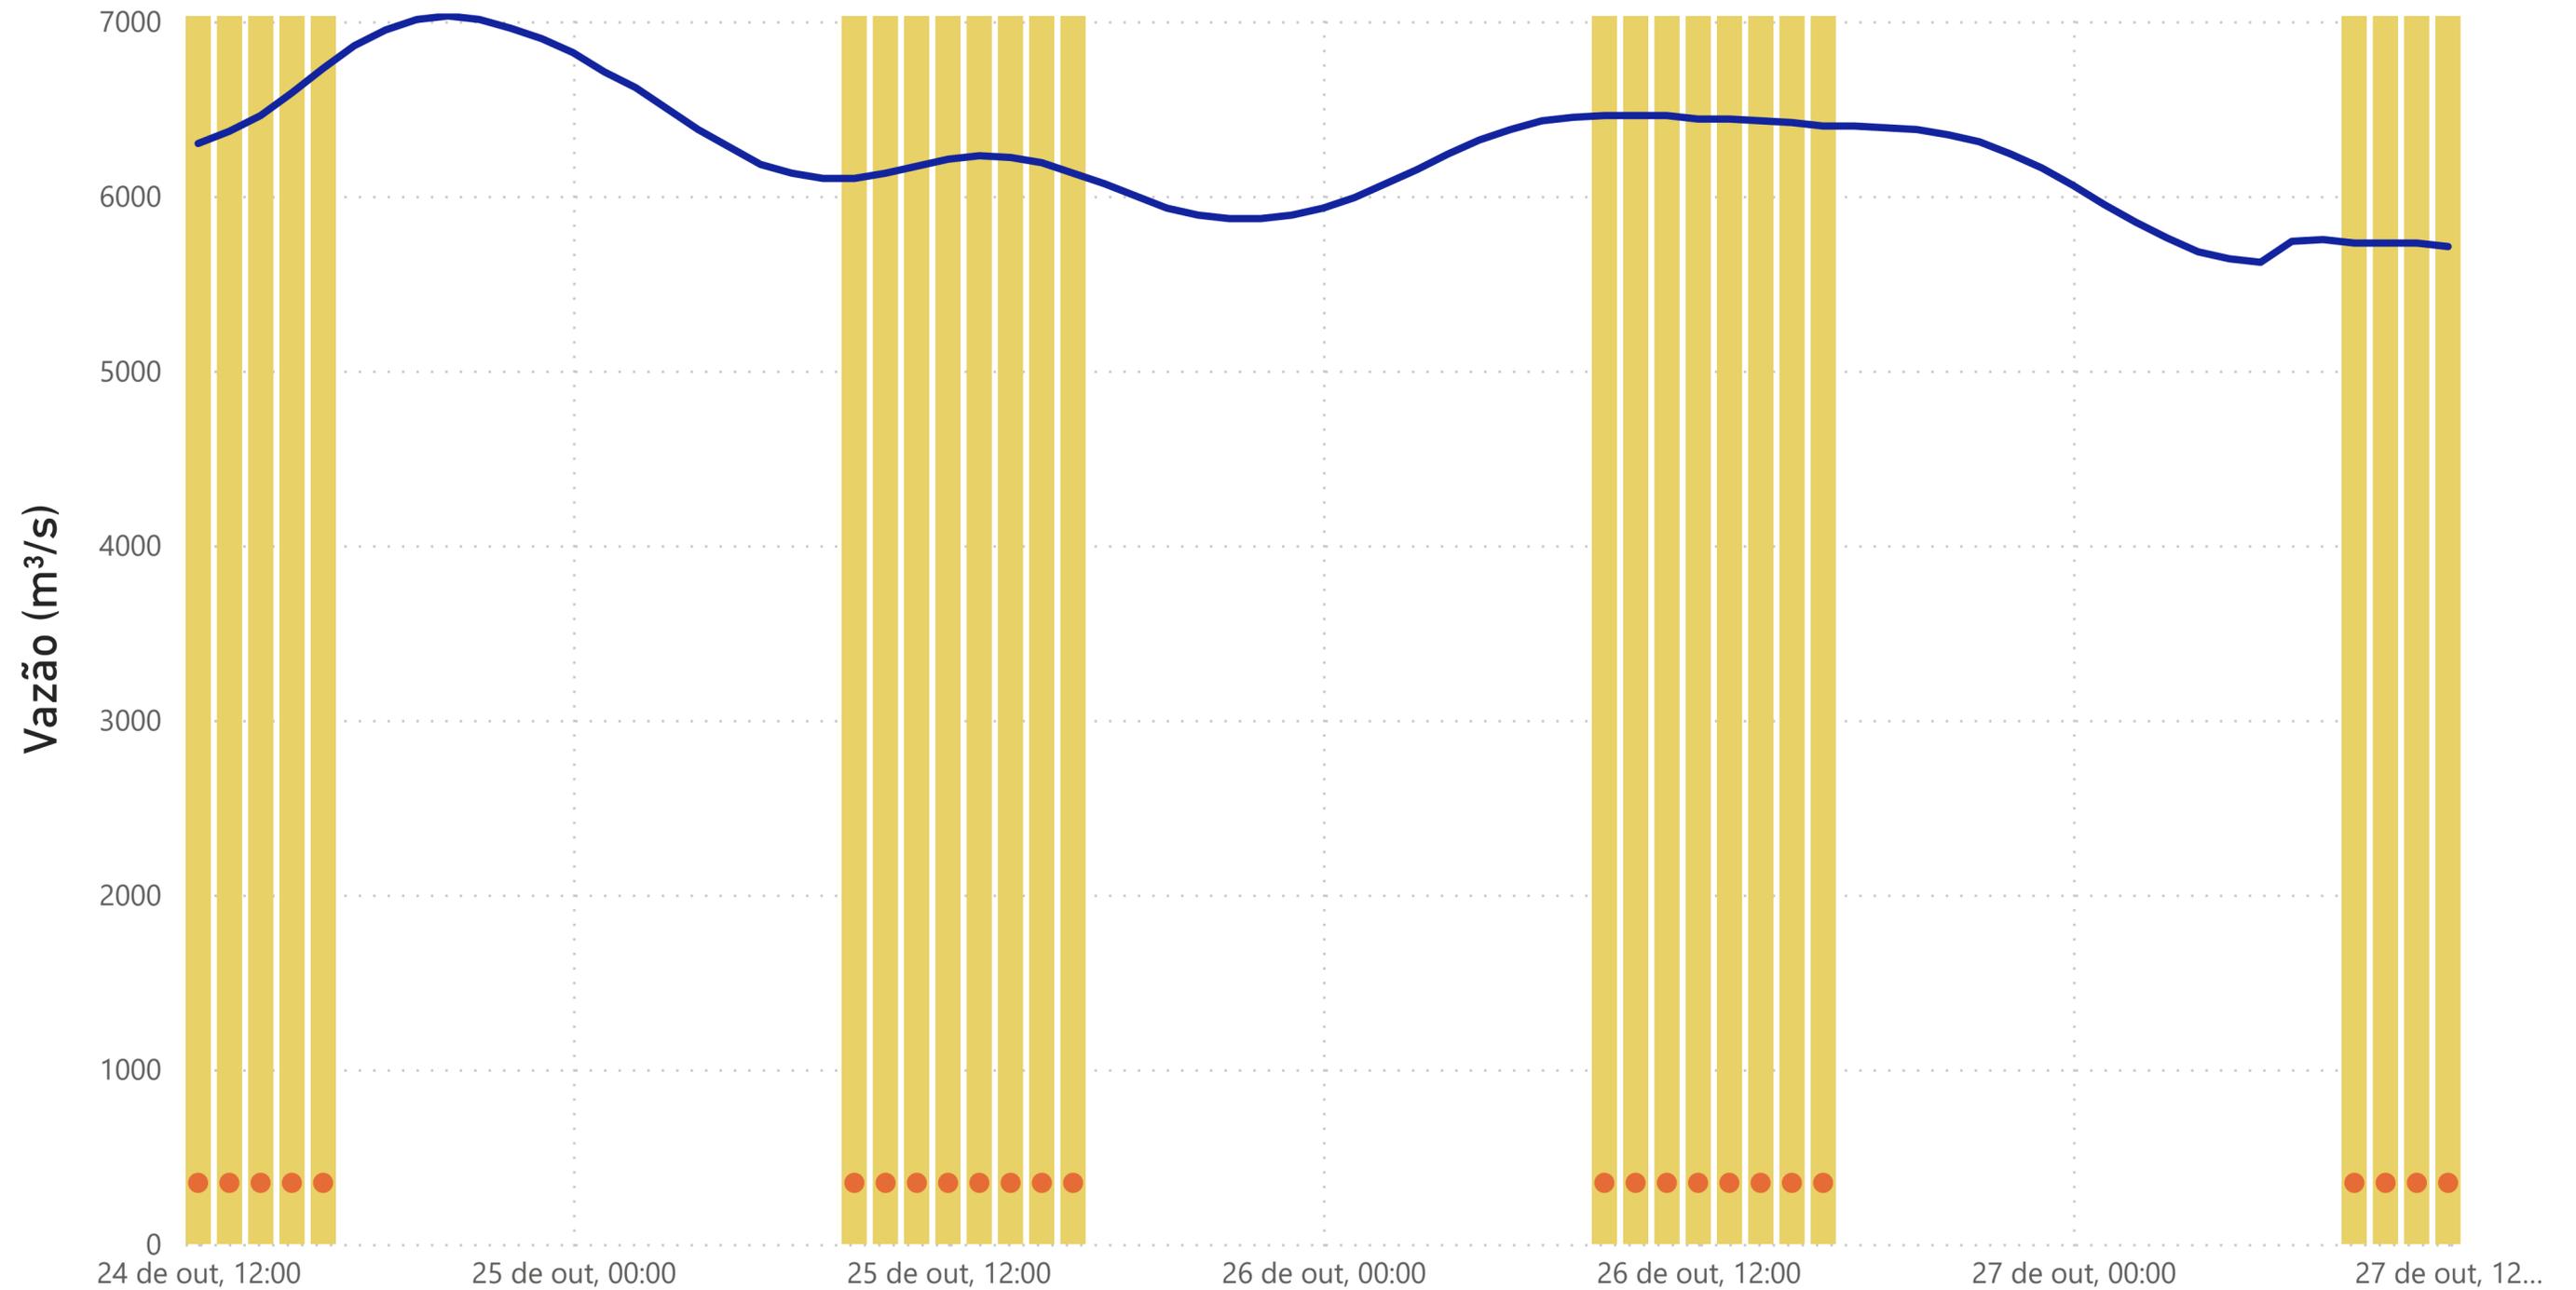

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

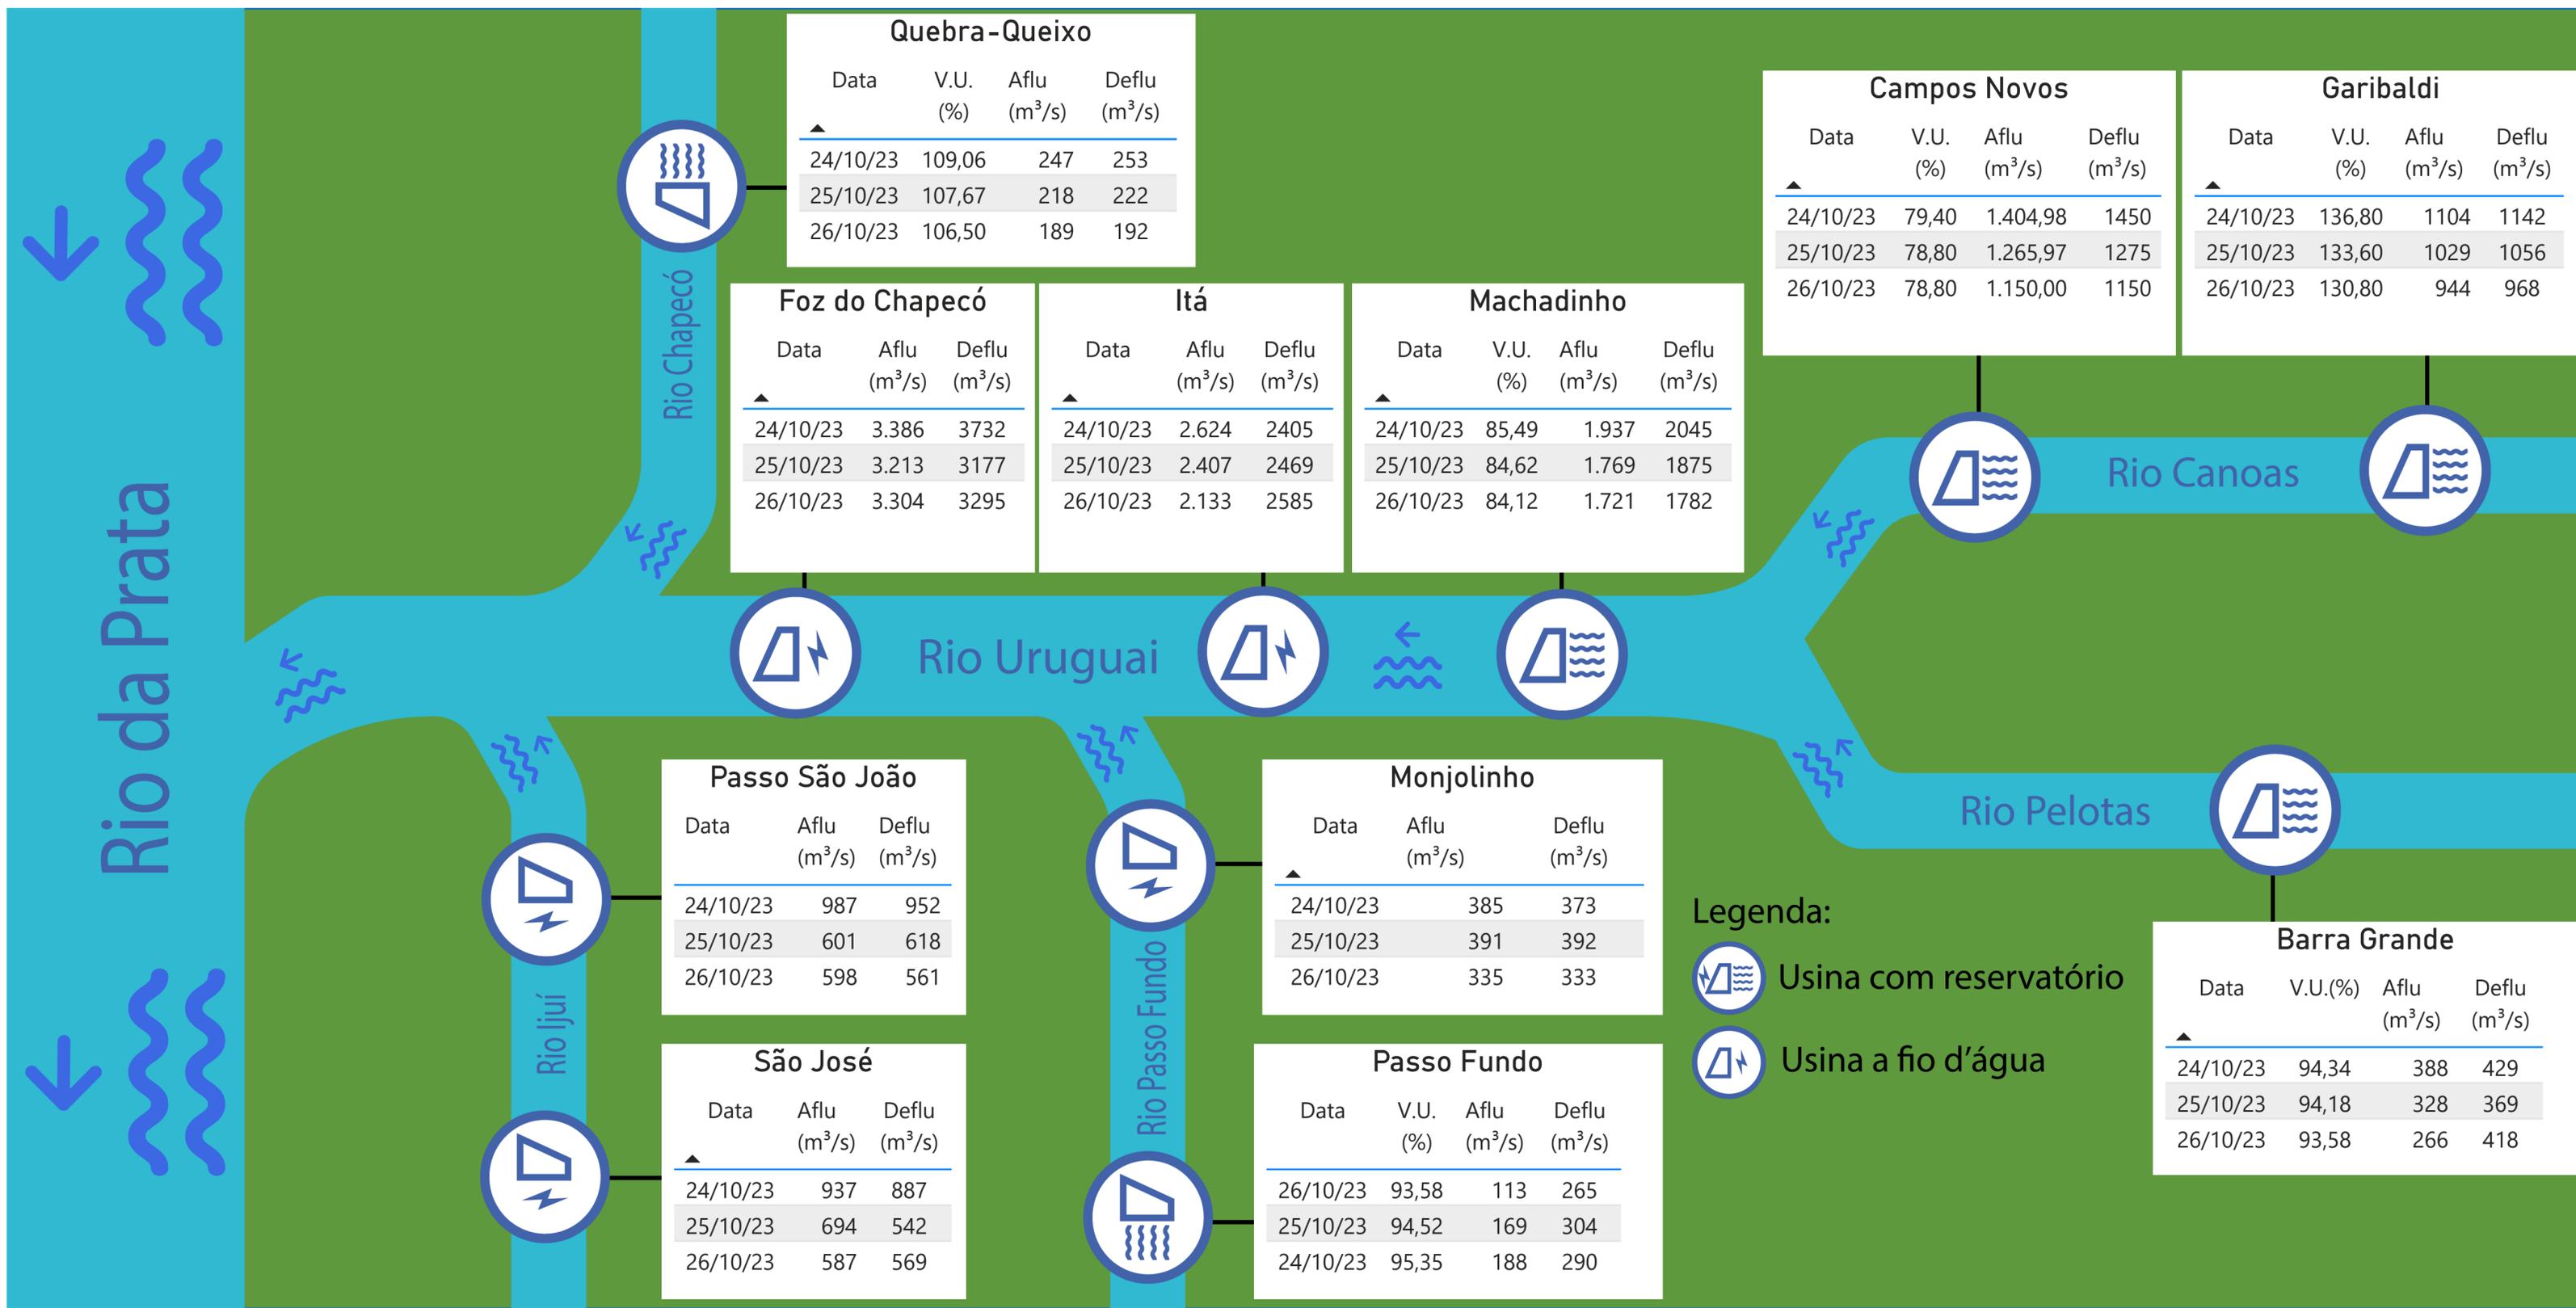

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	109,06	247	253
25/10/23	107,67	218	222
26/10/23	106,50	189	192

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	79,40	1.404,98	1450
25/10/23	78,80	1.265,97	1275
26/10/23	78,80	1.150,00	1150

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	136,80	1104	1142
25/10/23	133,60	1029	1056
26/10/23	130,80	944	968

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	3.386	3732
25/10/23	3.213	3177
26/10/23	3.304	3295

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	2.624	2405
25/10/23	2.407	2469
26/10/23	2.133	2585

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	85,49	1.937	2045
25/10/23	84,62	1.769	1875
26/10/23	84,12	1.721	1782

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	987	952
25/10/23	601	618
26/10/23	598	561

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	385	373
25/10/23	391	392
26/10/23	335	333

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	937	887
25/10/23	694	542
26/10/23	587	569

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/10/23	93,58	113	265
25/10/23	94,52	169	304
24/10/23	95,35	188	290

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/10/23	94,34	388	429
25/10/23	94,18	328	369
26/10/23	93,58	266	418

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água