

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água



Estação fluviométrica

## UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
10/12/23	2.378
11/12/23	4.110
12/12/23	4.248

Atualizado em:  
12/12/23 00:00

## Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	2.481	2179
11/12/23	3.490	3681
12/12/23	2.642	2833

## Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	1.799	1741
11/12/23	2.672	2730
12/12/23	1.965	1971

## Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	2.021	2021
11/12/23	3.838	3786
12/12/23	2.646	2759

## Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	99,59	2.101	1740
11/12/23	98,43	1.975	2528
12/12/23	98,03	1.627	1819

## Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	96,49	1.635	1667
11/12/23	95,46	1.640	1815
12/12/23	96,90	1.377	1440

## Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	99,29	1.174	1394
11/12/23	98,93	1.236	1393
12/12/23	98,96	1.194	1178

## Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	103,63	162	35
11/12/23	102,82	205	77
12/12/23	102,29	180	54

## Fundão


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	134	133
11/12/23	161	171
12/12/23	159	160

## Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/12/23	101,86	137	130
11/12/23	100,89	124	154
12/12/23	99,85	119	150

# Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

## Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

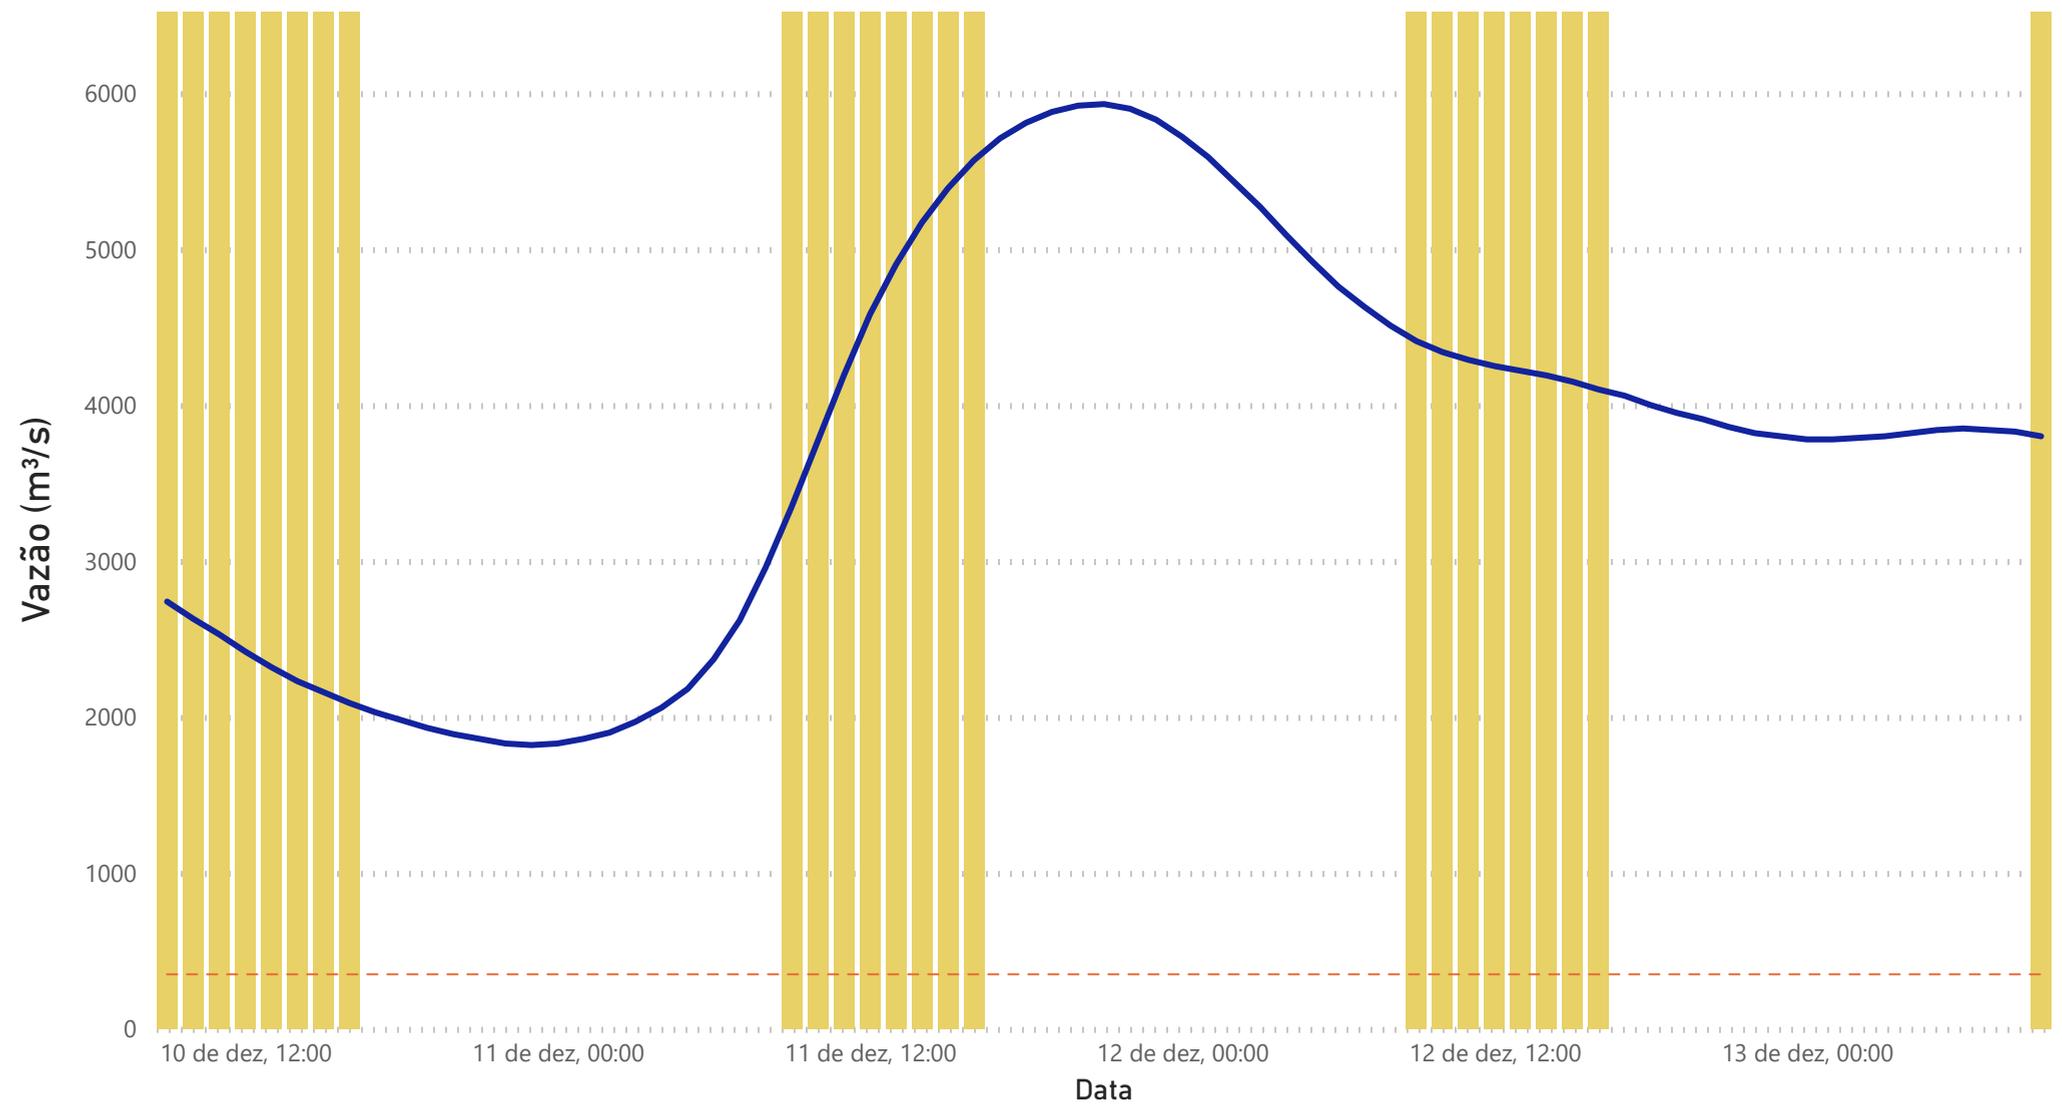

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

