

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água



Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
15/12/23	2.257
16/12/23	2.154
17/12/23	2.362

Atualizado em:
17/12/23 00:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	1.935	1776
16/12/23	1.819	1978
17/12/23	1.441	1648

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	1.533	1507
16/12/23	1.495	1425
17/12/23	1.168	1091

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	1.745	1748
16/12/23	1.882	1889
17/12/23	1.576	1583

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	97,83	1.438	1534
16/12/23	97,63	1.407	1503
17/12/23	97,63	1.162	1162

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	97,94	1.184	1246
16/12/23	92,36	870	1244
17/12/23	92,98	974	1070

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	99,43	945	1024
16/12/23	99,89	889	684
17/12/23	99,79	766	813

Jordão


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	102,69	171	45
16/12/23	102,42	169	42
17/12/23	97,62	135	25

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	152	151
16/12/23	155	153
17/12/23	115	118


Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/12/23	95,21	91	146
16/12/23	93,26	86	145
17/12/23	92,44	68	93

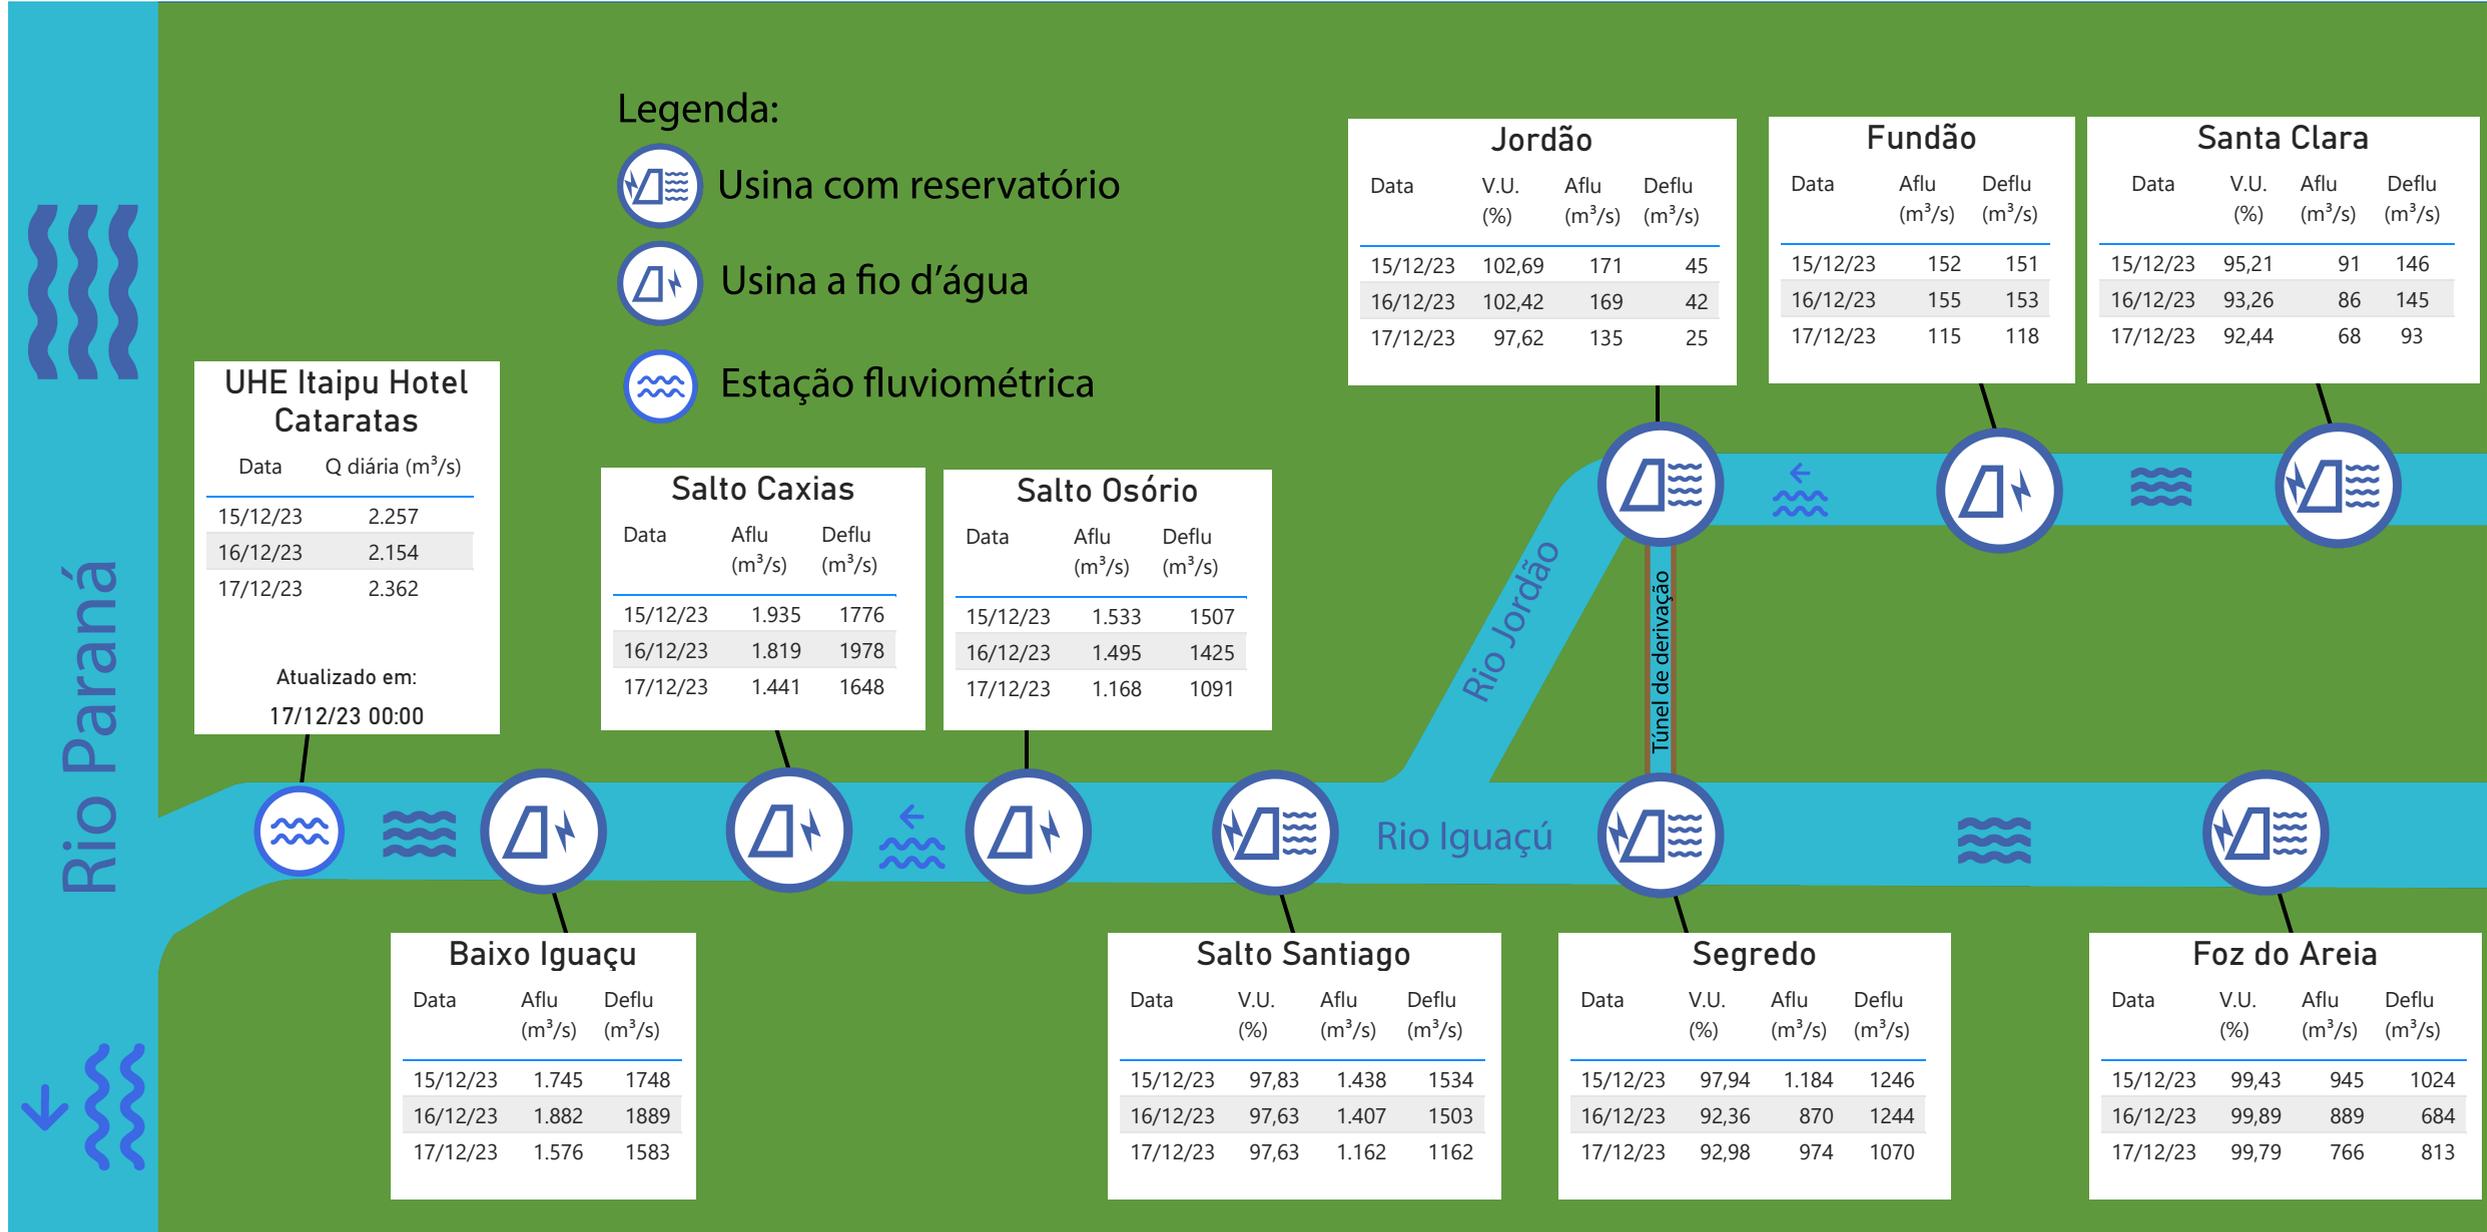

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

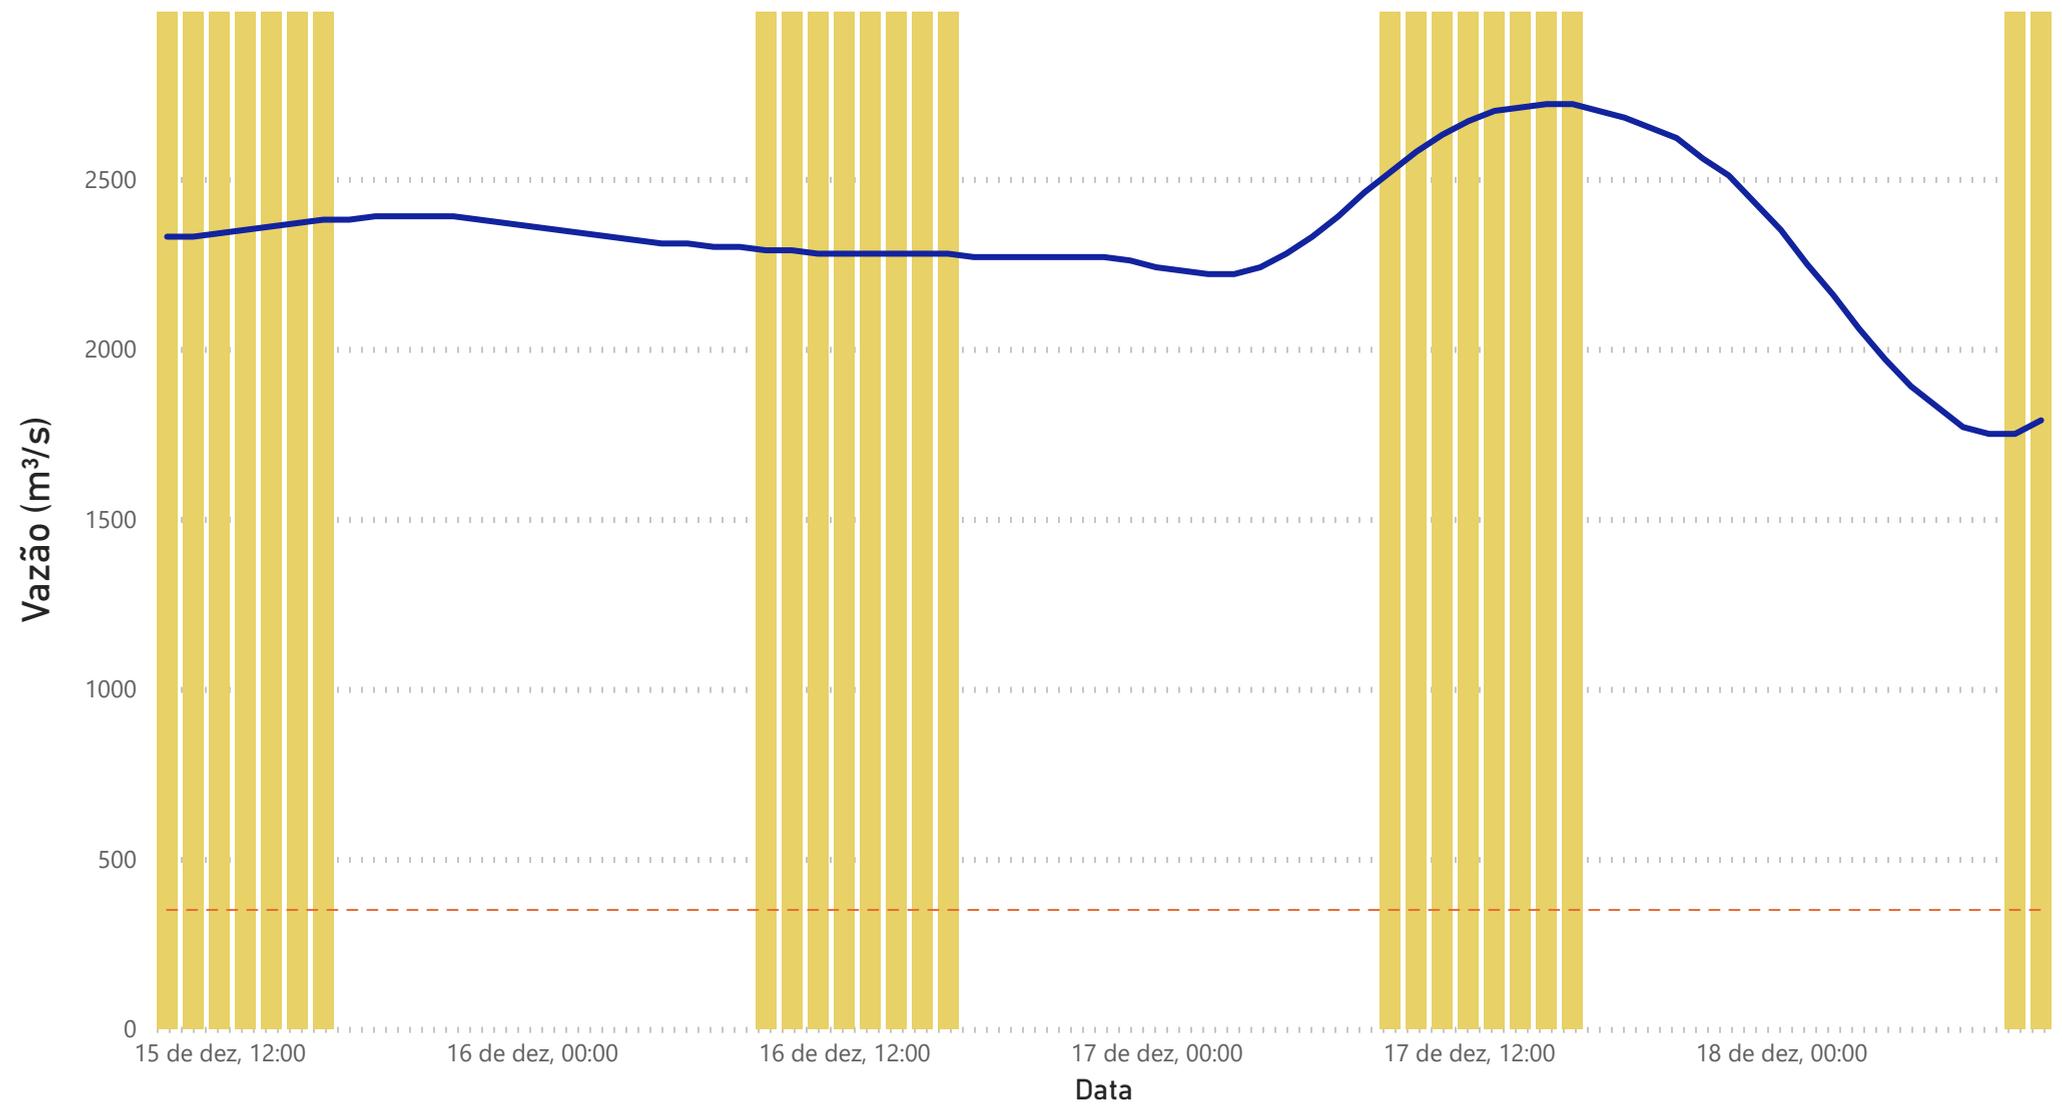

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

