

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água



Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
05/12/23	3.516
06/12/23	3.318
07/12/23	3.259

Atualizado em:
07/12/23 00:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
5/12/23	3.016	2873
6/12/23	2.417	2672
7/12/23	3.219	2901

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	2.100	2248
06/12/23	1.909	1806
07/12/23	2.507	2526

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	2.701	2694
06/12/23	2.487	2480
07/12/23	2.822	2749

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	99,24	1.884	1932
06/12/23	99,49	1.902	1782
07/12/23	99,04	2.080	2297

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
5/12/23	97,94	1.469	1587
6/12/23	97,32	1.482	1636
7/12/23	94,63	1.527	1775

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
5/12/23	99,82	1.147	1194
6/12/23	99,64	1.154	1233
7/12/23	99,54	1.217	1264

Jordão


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	103,23	134	16
06/12/23	104,03	227	97
07/12/23	103,63	211	82

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	117	106
06/12/23	191	194
07/12/23	178	180


Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/12/23	102,26	167	113
06/12/23	101,54	160	182
07/12/23	101,05	151	166

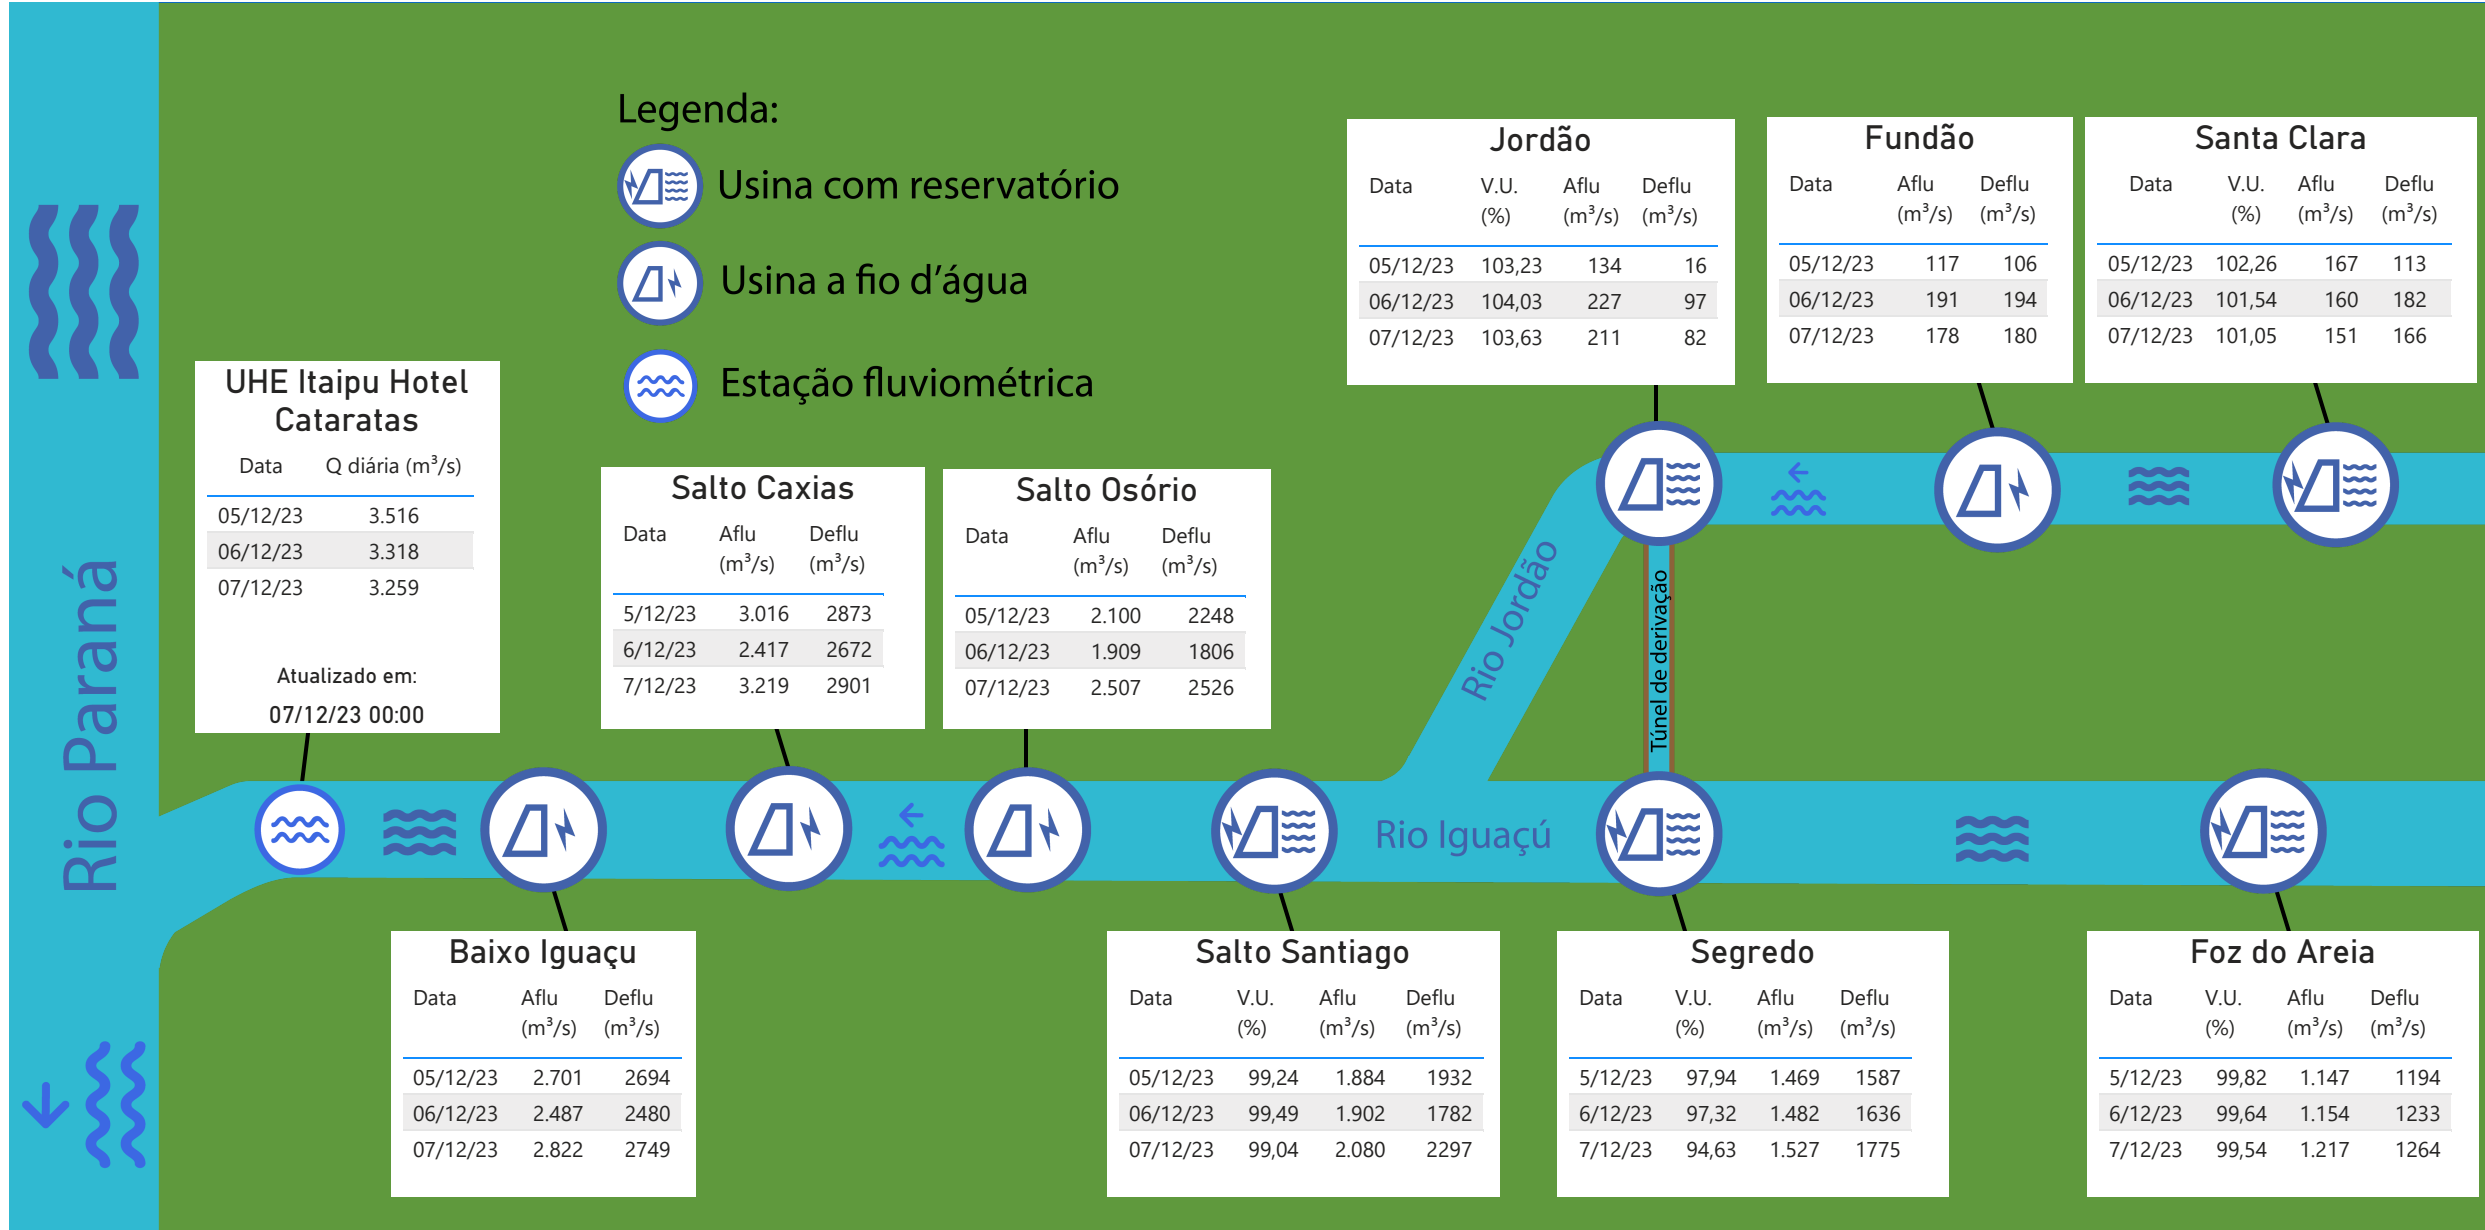

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

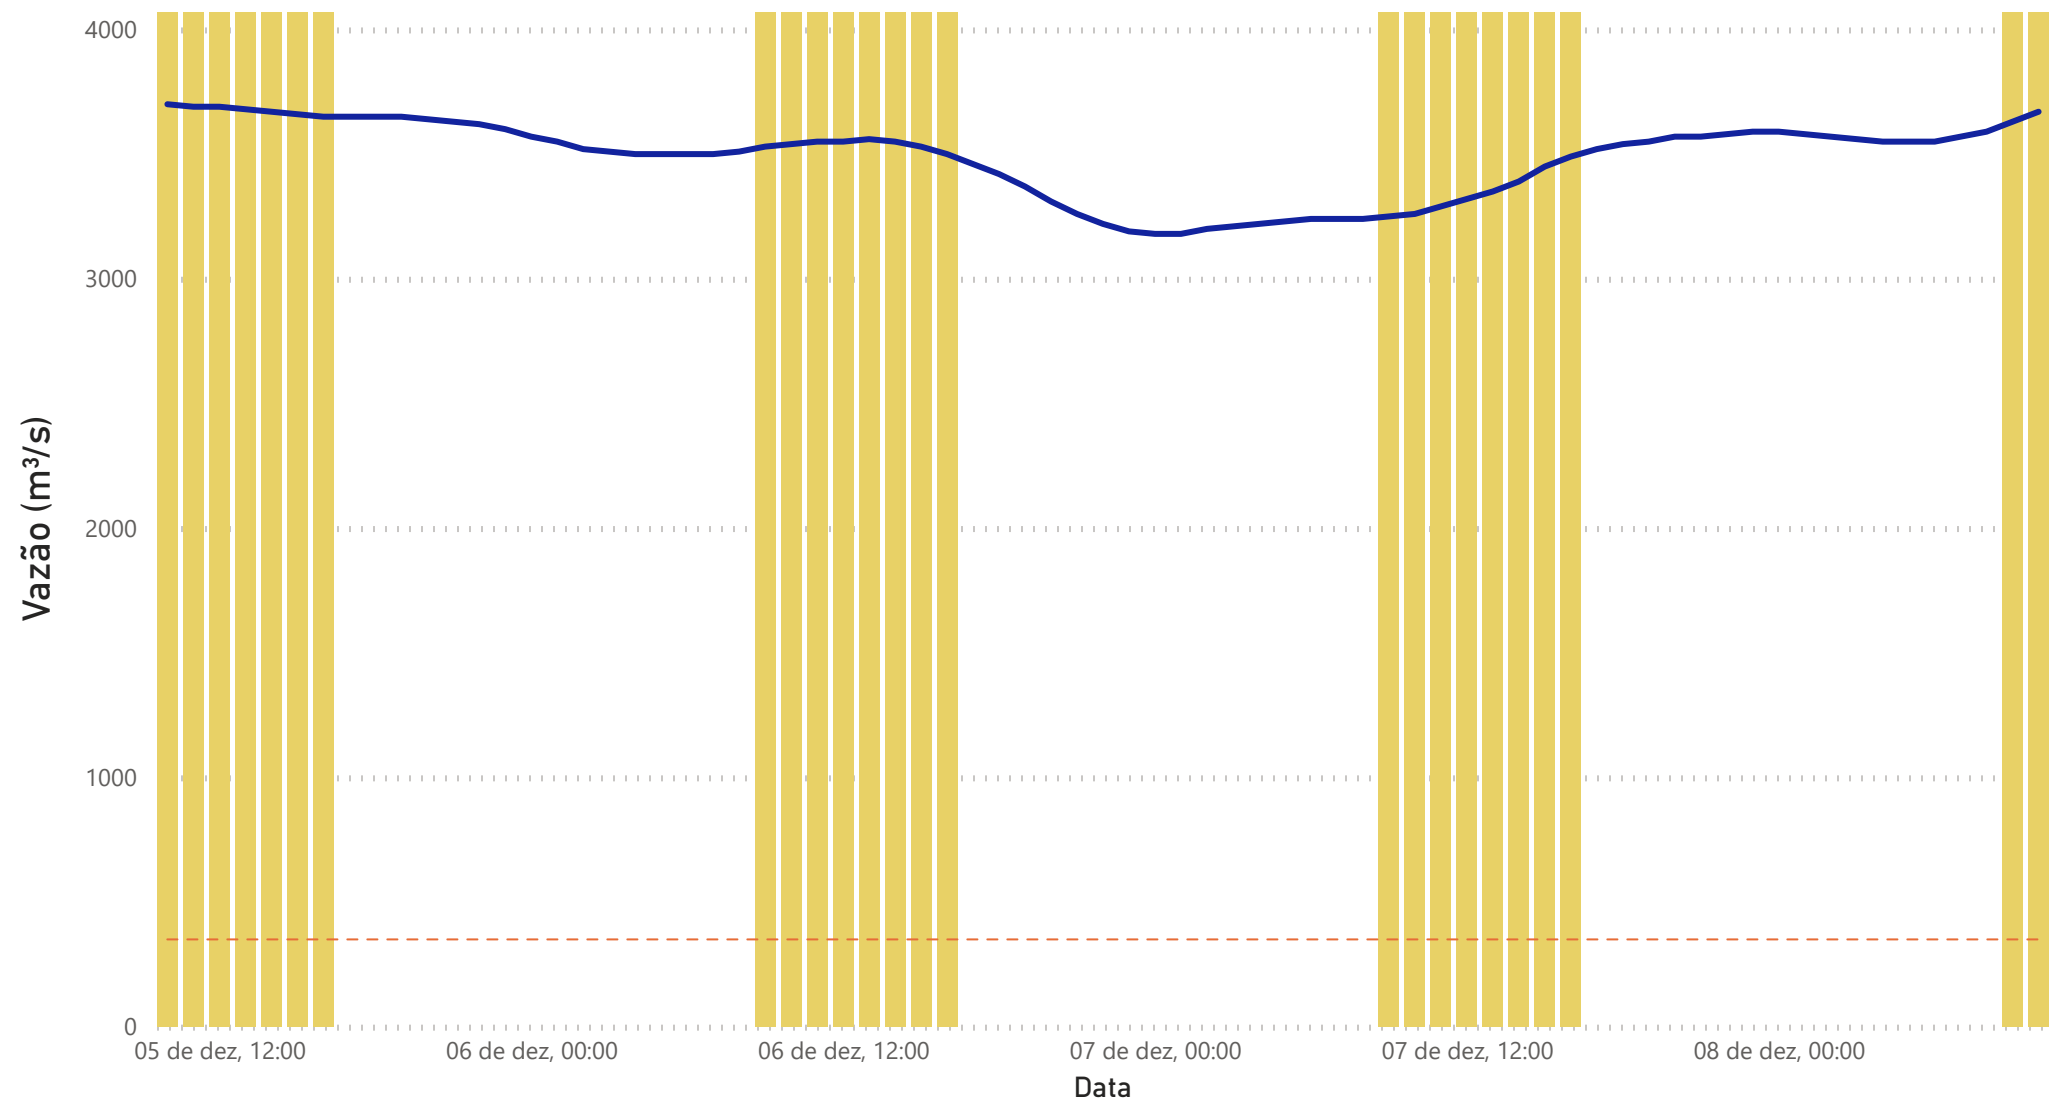

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

