

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água



Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
07/01/24	1.402
08/01/24	1.240
09/01/24	1.866

Atualizado em:
09/01/24 00:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	1.403	1.102
08/01/2024	1.713	1.776
09/01/2024	1.592	1.830

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	1.330	1.247
08/01/2024	1.478	1.497
09/01/2024	1.438	1.400

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	1.018	1.032
08/01/2024	1.600	1.590
09/01/2024	1.812	1.788

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	89,84	1.137	1.347
08/01/2024	89,45	1.322	1.508
09/01/2024	89,26	1.365	1.458

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	88,65	1.045	1.064
08/01/2024	88,44	1.155	1.289
09/01/2024	90,30	1.183	1.233

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	86,02	290	953
08/01/2024	84,23	282	1.073
09/01/2024	82,54	283	1.025

Jordão


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	90,39	101	15
08/01/2024	101,59	172	13
09/01/2024	102,29	177	42

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	111	105
08/01/2024	166	165
09/01/2024	167	167


Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/01/2024	53,07	62	89
08/01/2024	49,63	58	162
09/01/2024	46,27	59	161

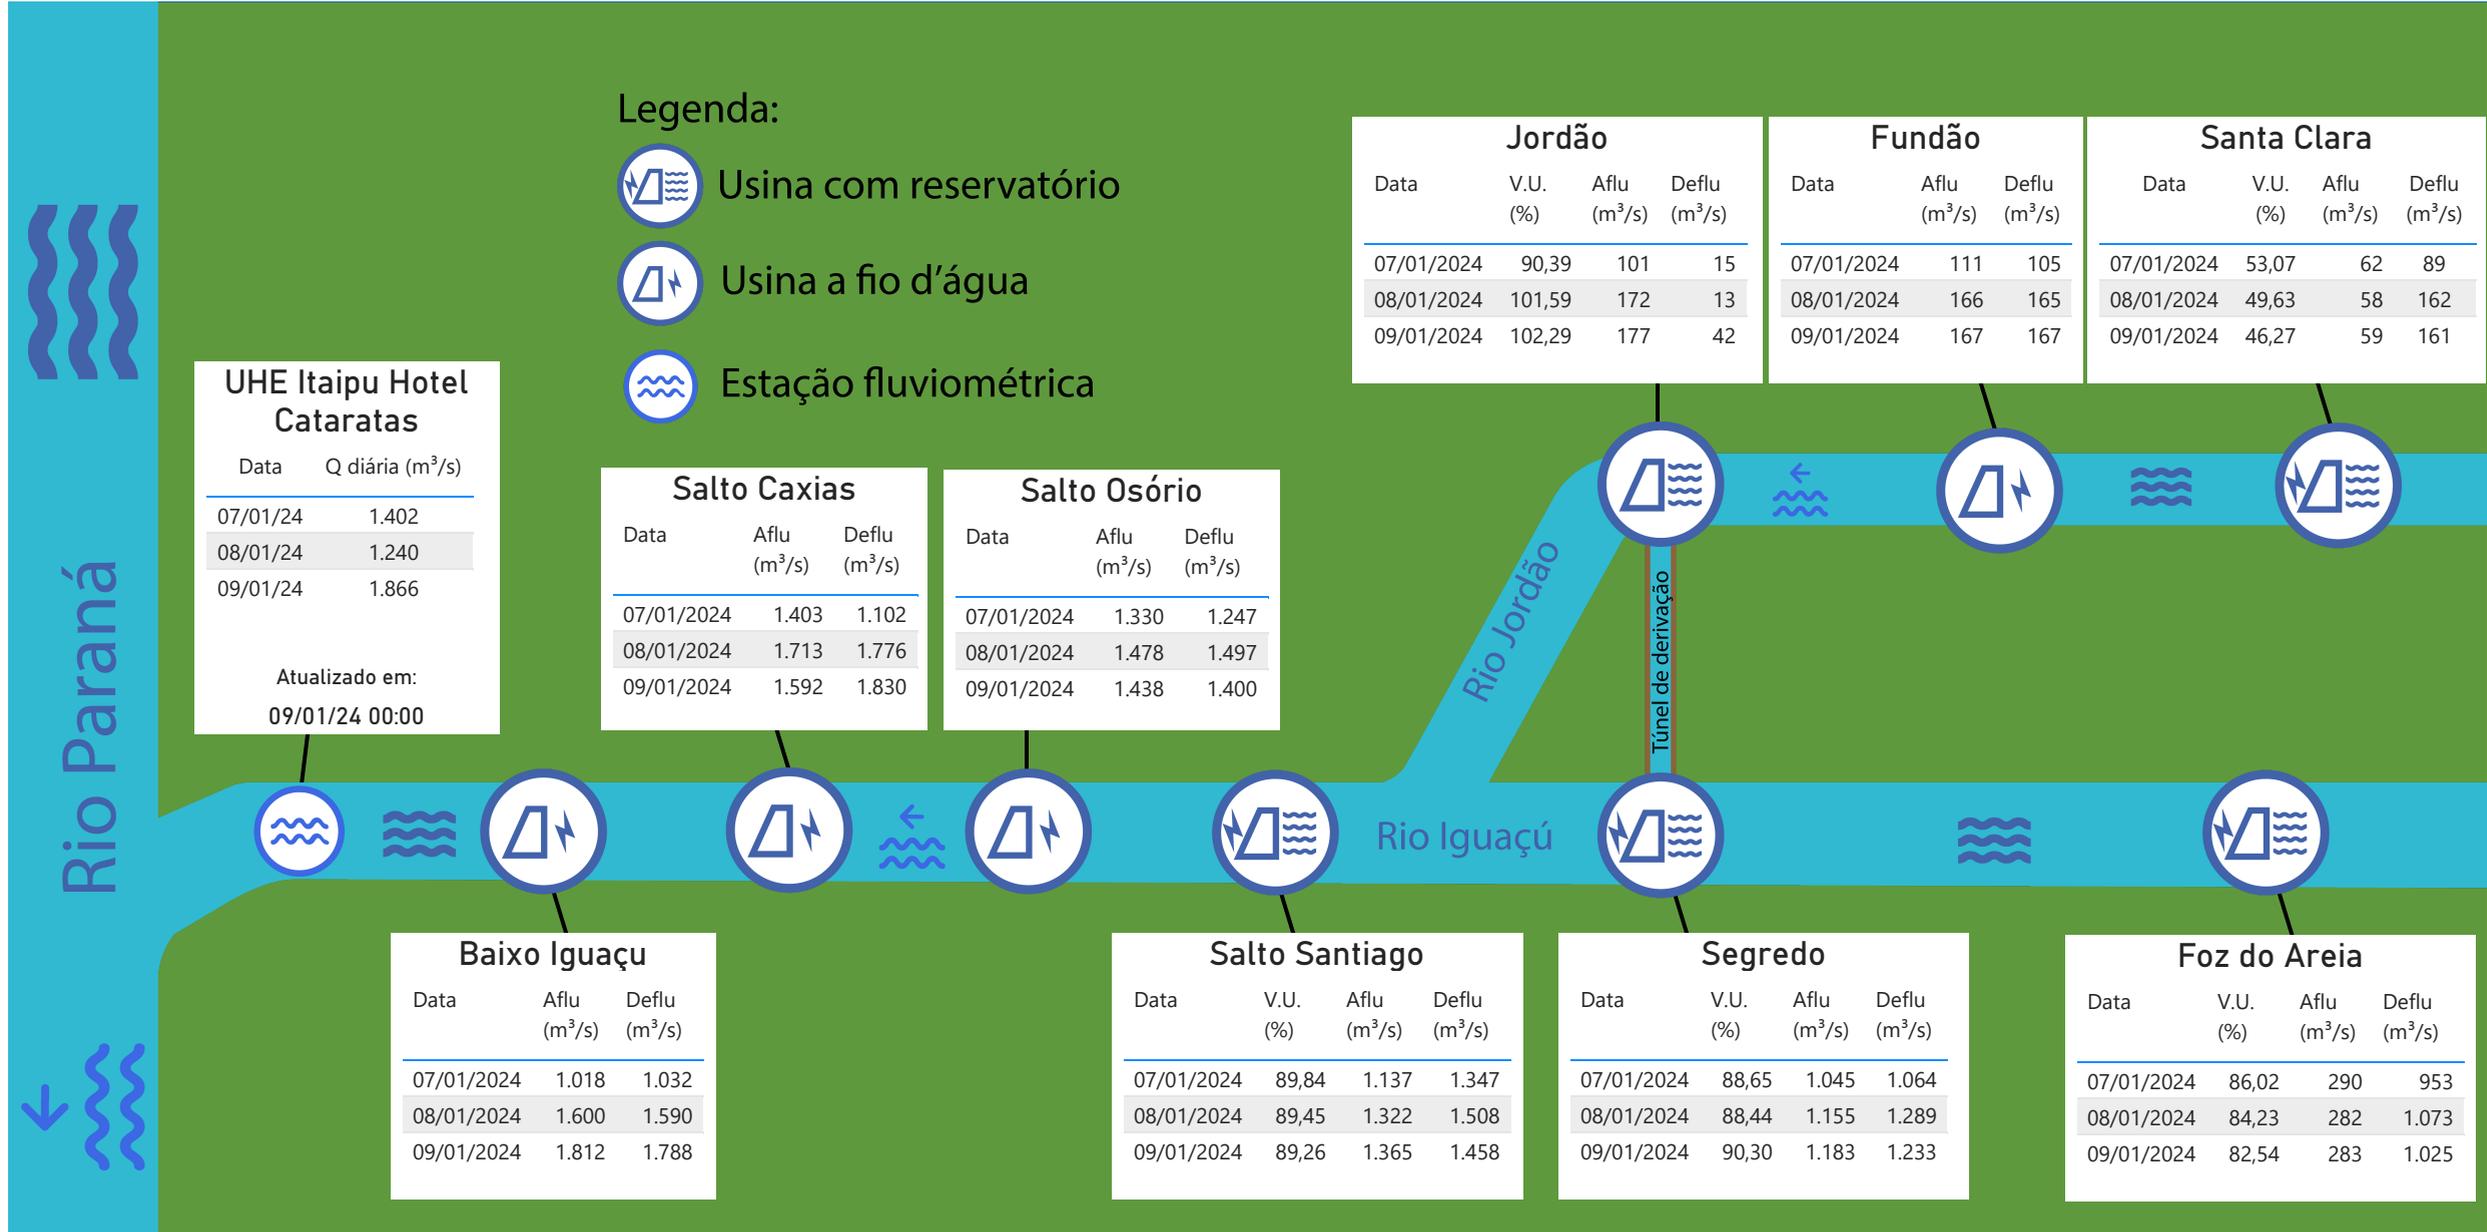

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

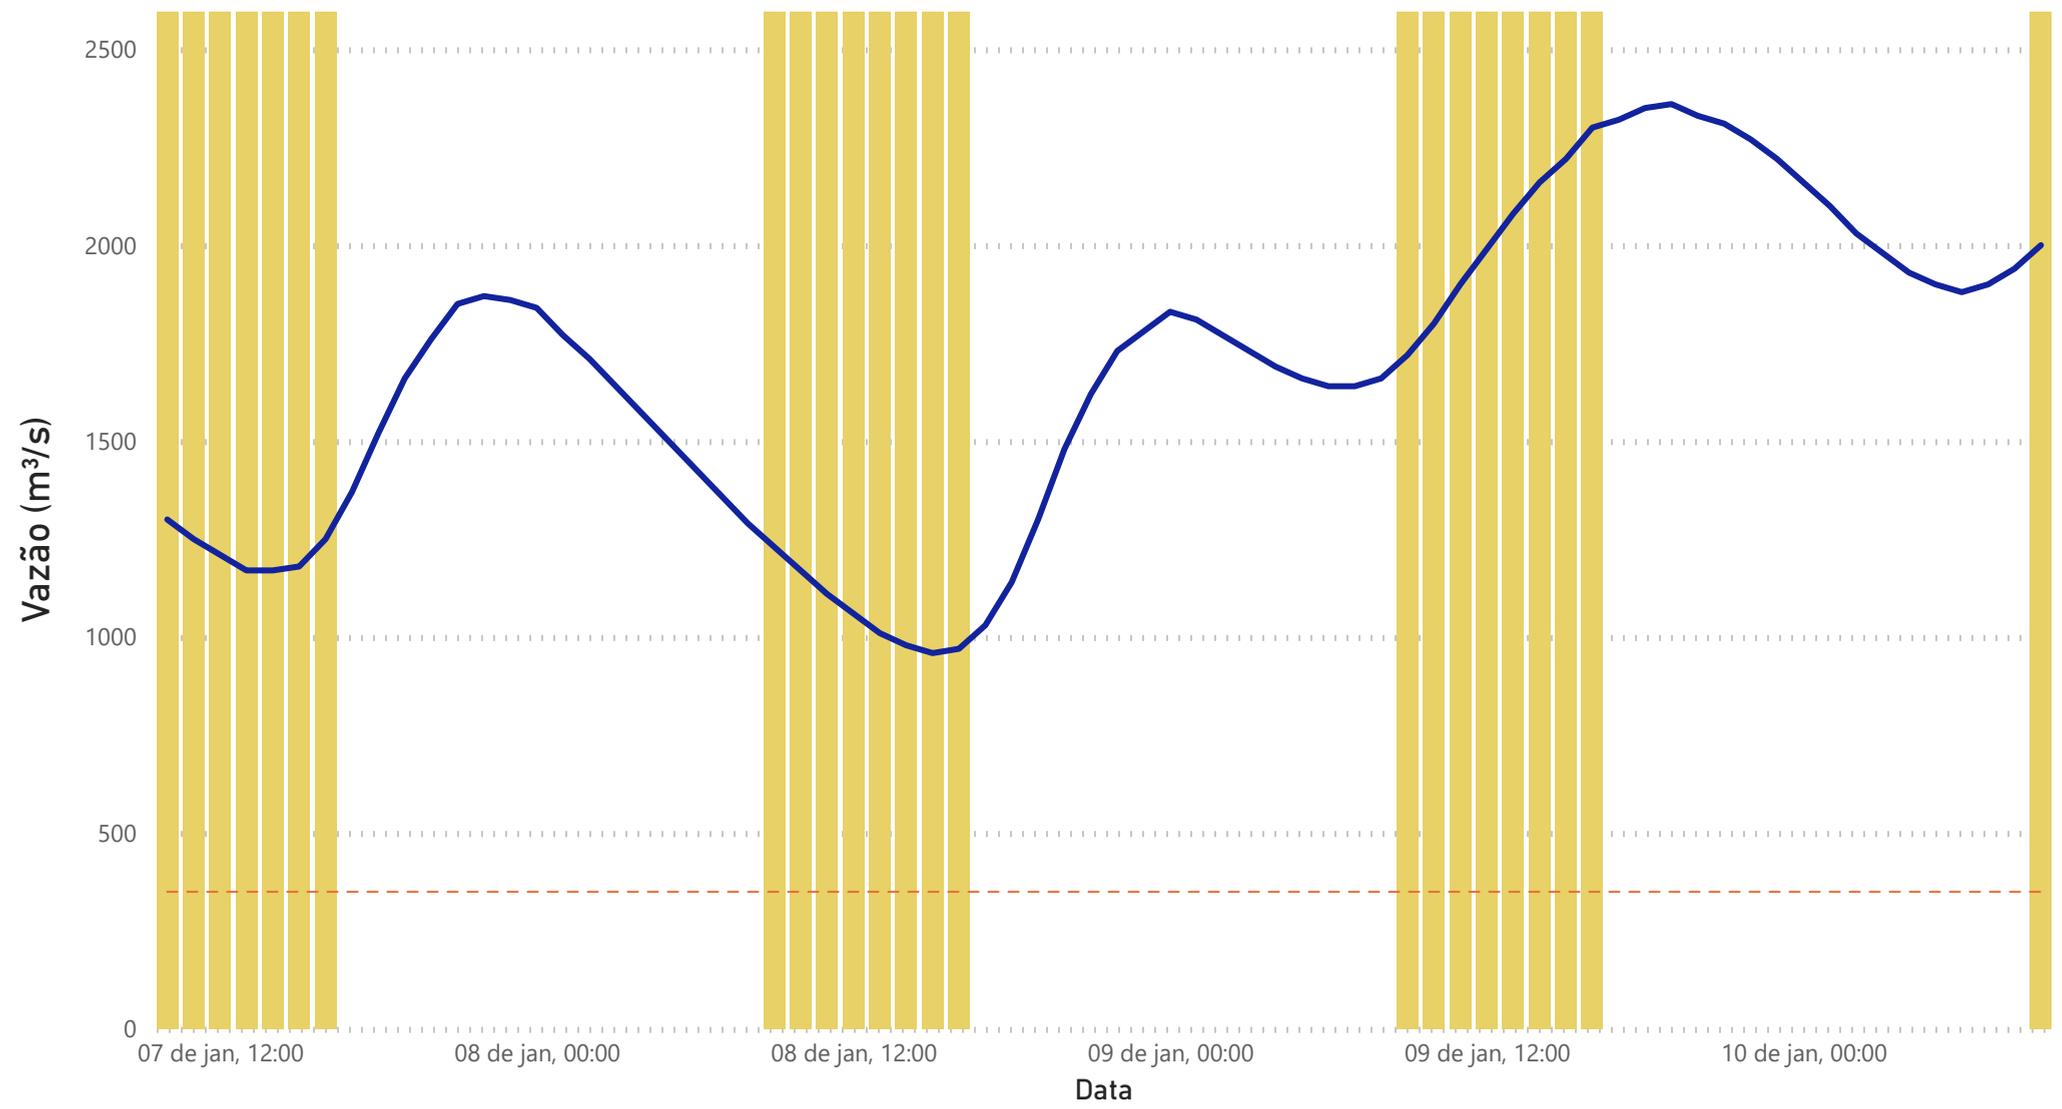

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

