

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água



Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
01/01/24	1.111

Atualizado em:
01/01/24 00:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	1.494	1.462
31/12/2023	1.359	820
01/01/2024	1.254	1.064

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	1.171	1.279
31/12/2023	1.297	1.119
01/01/2024	1.077	1.083

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	1.255	1.296
31/12/2023	1.032	936
01/01/2024	818	938

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	93,09	1.280	1.186
31/12/2023	92,20	905	1.328
01/01/2024	92,05	1.031	1.101

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	92,36	1.032	1.115
31/12/2023	89,68	914	1.033
01/01/2024	85,14	683	885

Foz do Areia

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	95,62	440	778
31/12/2023	94,99	407	684
01/01/2024	94,71	359	482

Jordão


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	102,26	168	37
31/12/2023	101,75	150	22
01/01/2024	94,48	128	20

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	152	155
31/12/2023	140	137
01/01/2024	117	114


Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
30/12/2023	73,44	59	146
31/12/2023	70,86	57	135
01/01/2024	68,91	53	112

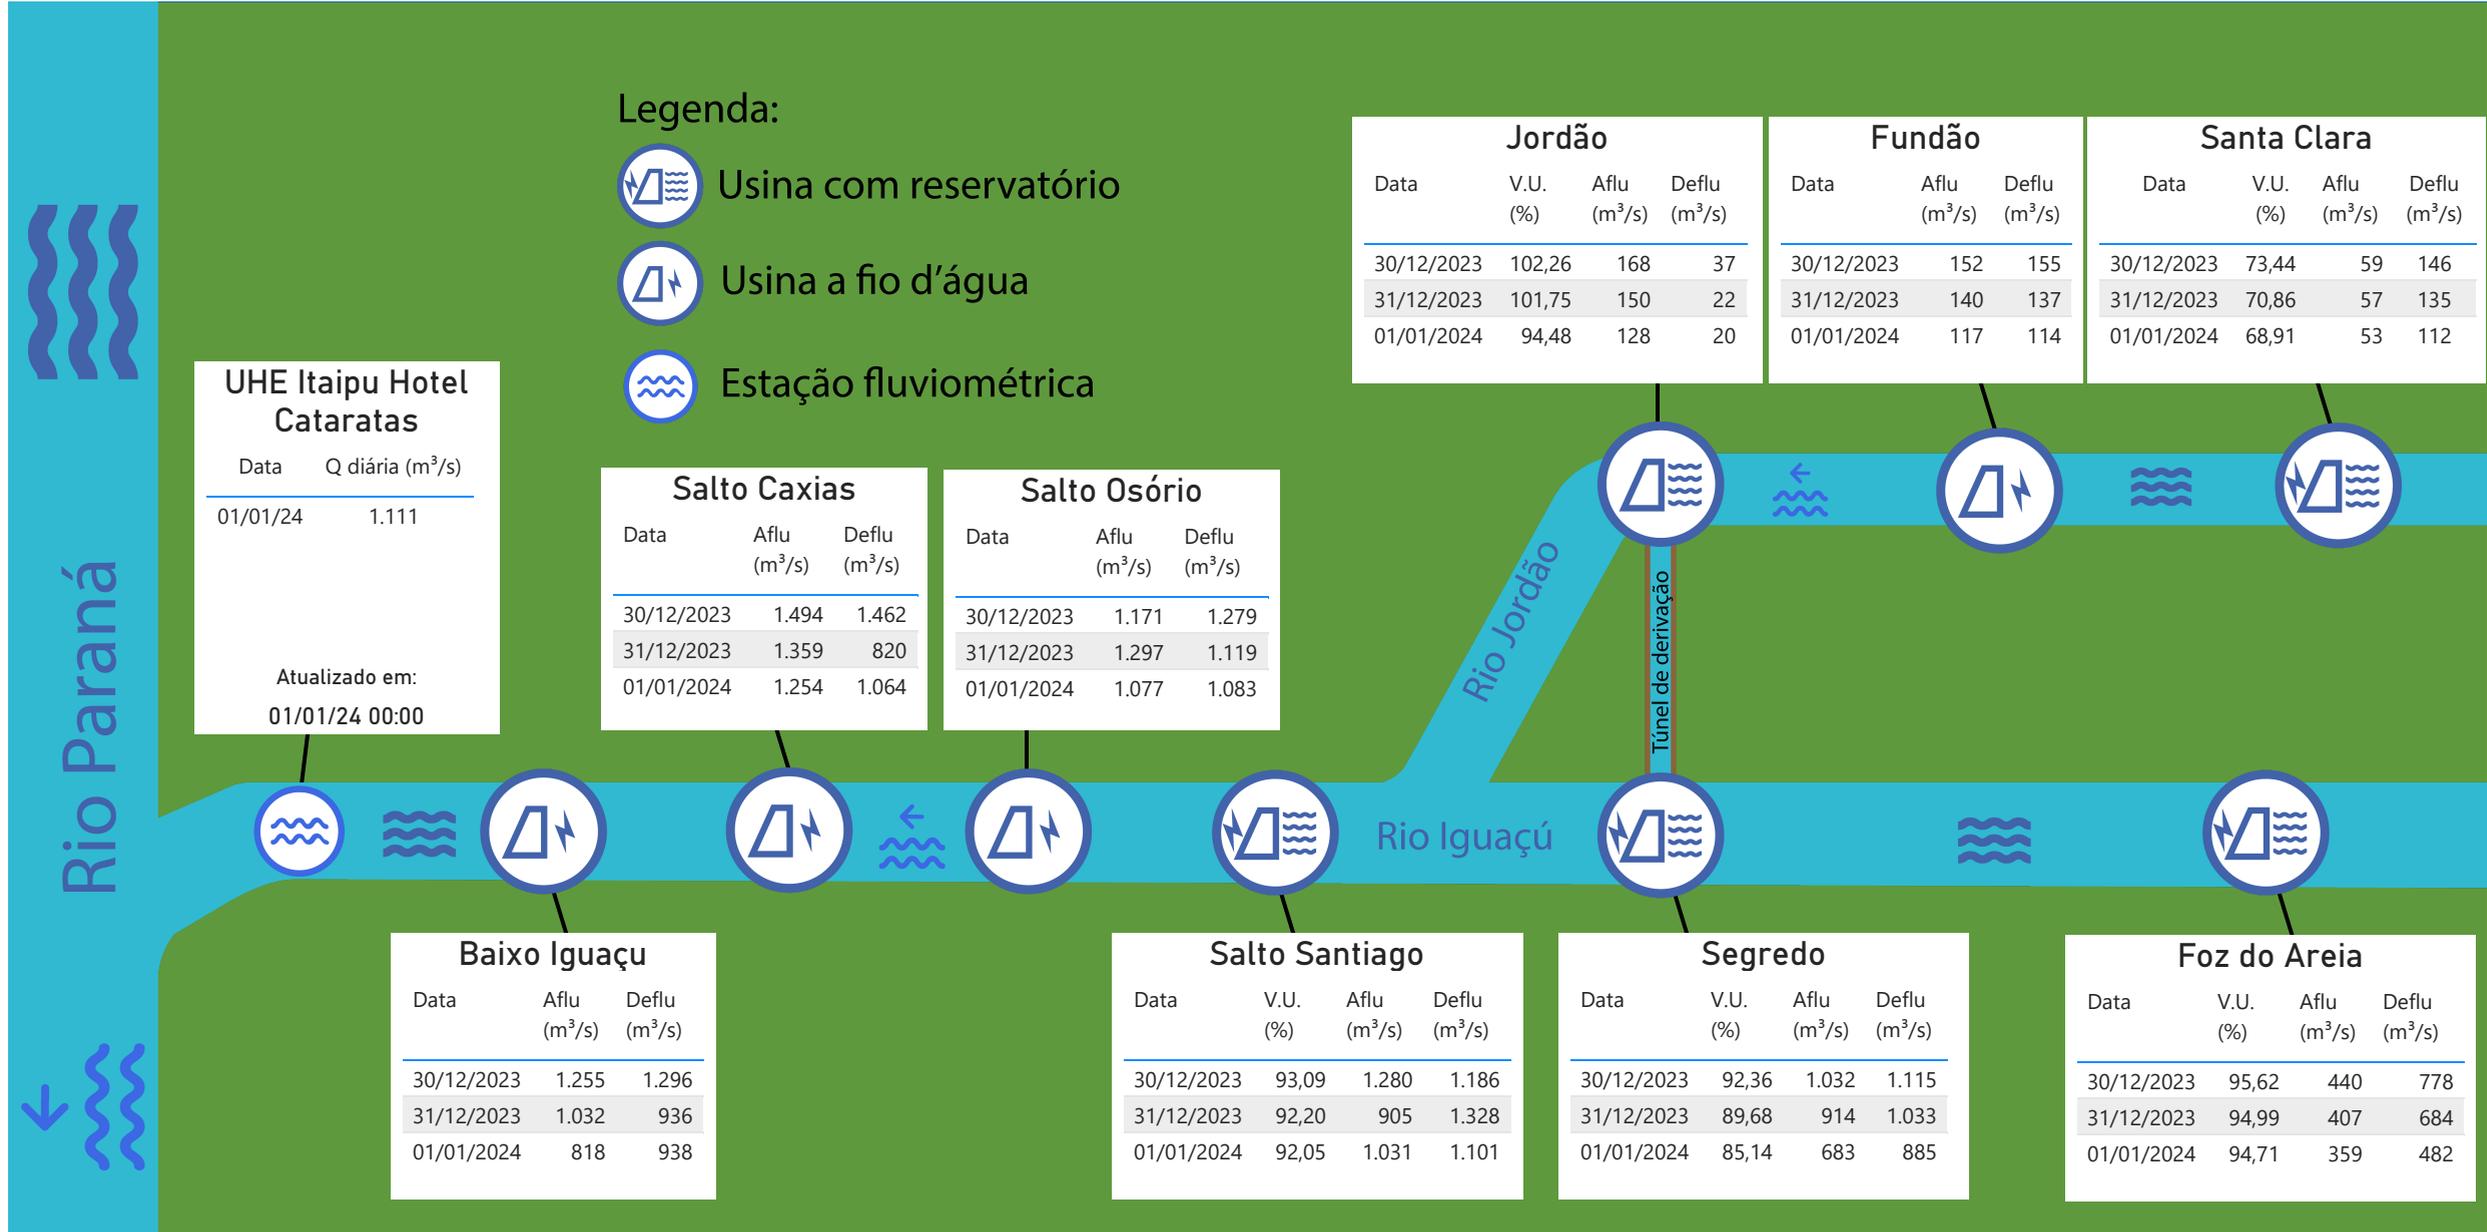

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

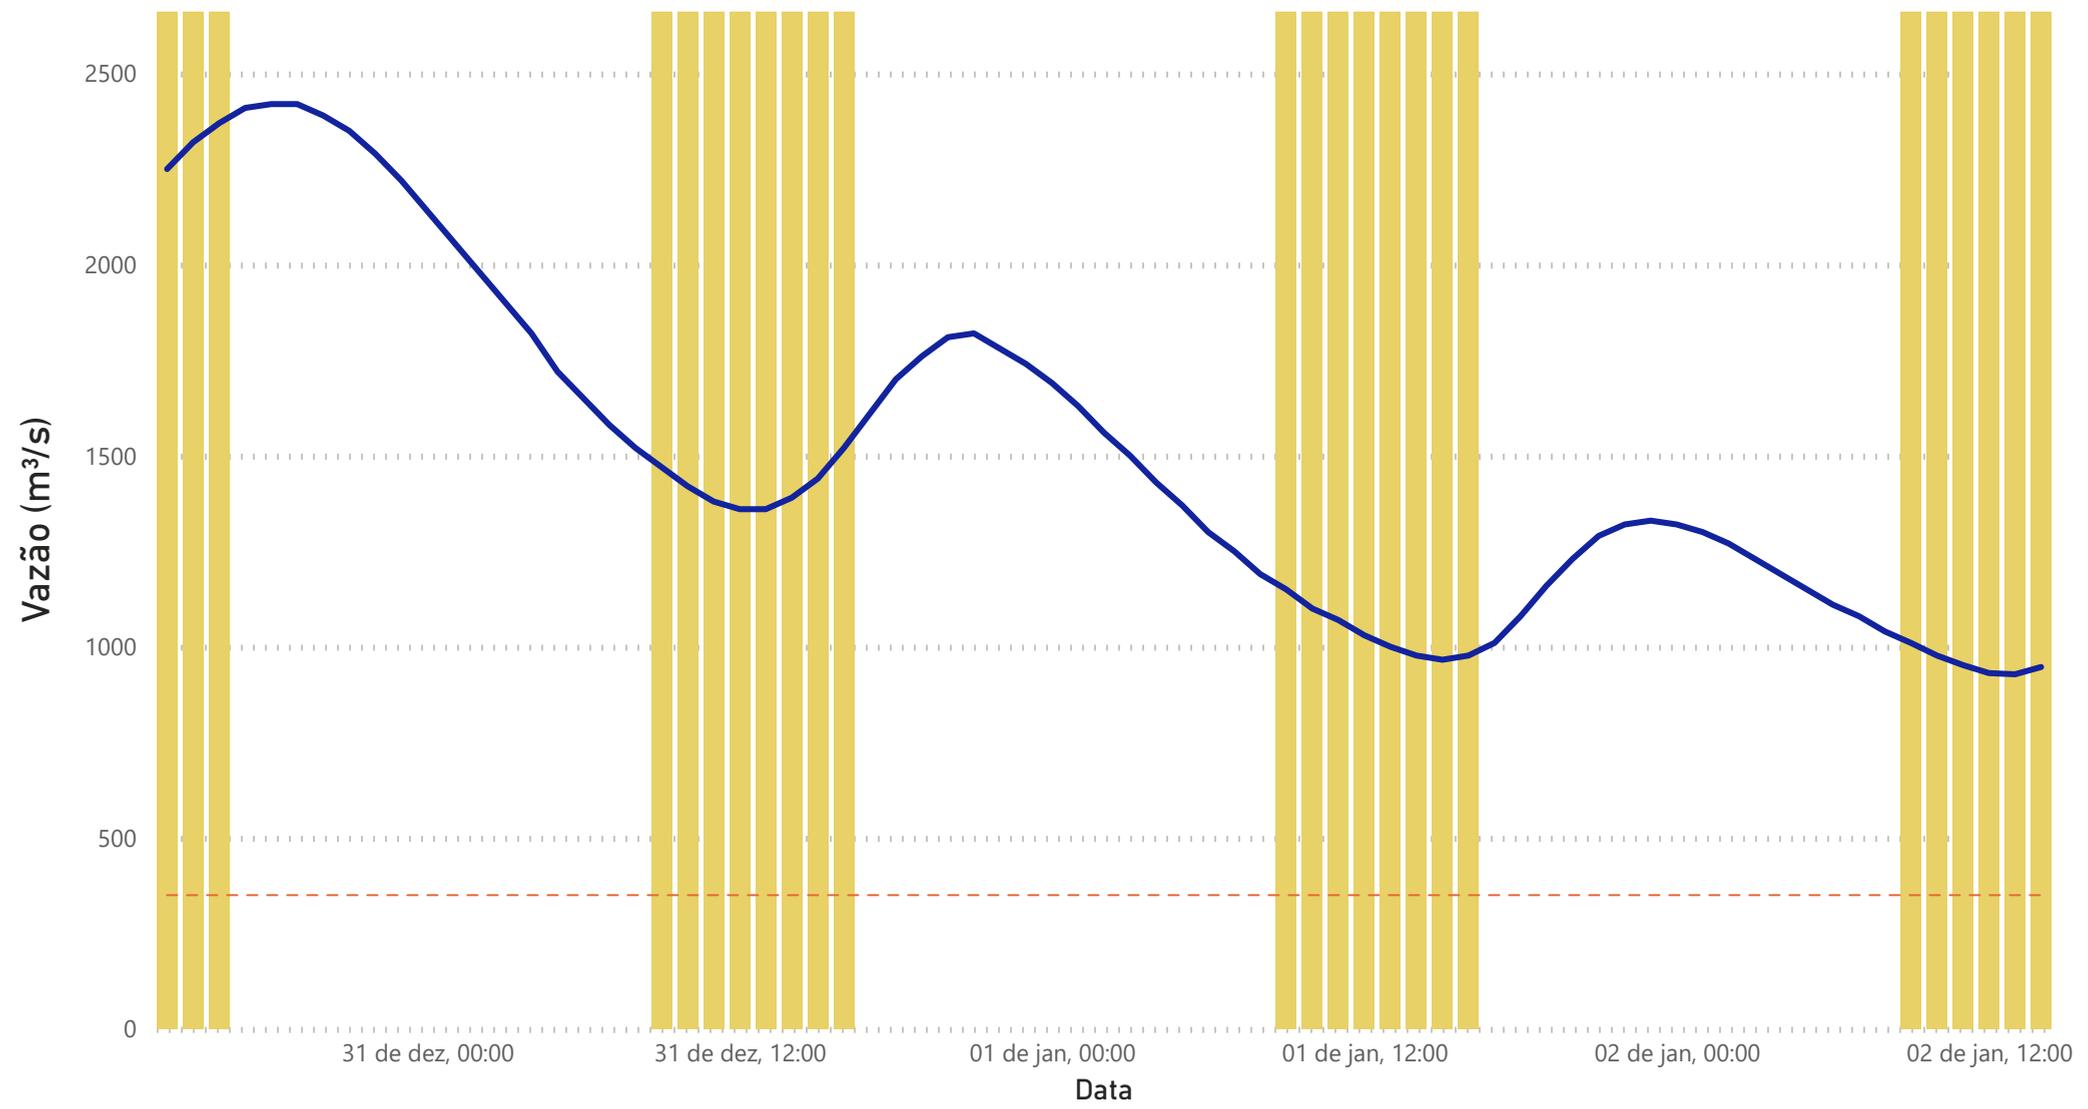

● Horário de Funcionamento ● Vazão (m³/s) ● Vazão Cênica

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

