


Percentual do volume útil

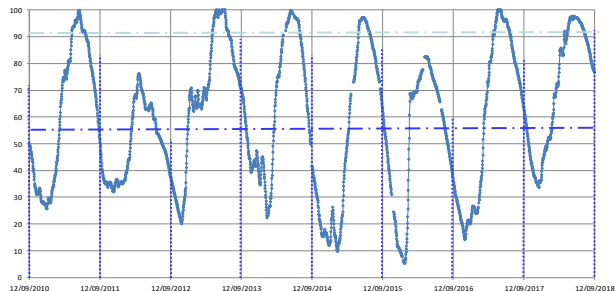

TERESINA - CHESF-34690000
Resp/operação: ANA/CPRM
R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
08/09/2018	187.00	199.96
09/09/2018	191.00	209.38
10/09/2018	185.00	195.35
11/09/2018	85.00	195.35
12/09/2018	85.00	195.35

TINGUIS - 34980000
R. Piauí

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
08/09/2018	31.00	0.00
09/09/2018	30.00	0.00
10/09/2018	30.00	0.00
11/09/2018	29.00	0.00
12/09/2018	28.00	s/ crv

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qaflu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m³/s)	(m³/s)	
07/09/2018	164,98	246,00	77,72
08/09/2018	176,56	246,00	77,41
09/09/2018	246,00	246,00	77,41
10/09/2018	164,98	246,00	77,04
* 11/09/2018	164,98	246,00	76,67

RESTRICÕES

- * Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- * Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- * Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- * Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.

Faz. B. Esperança- 34750000
Rio Poti


Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
09/09/2018	96.00	0.00
10/09/2018	95.00	0.00
11/09/2018	95.00	0.00
12/09/2018	94.00	0.00

Francisco Ayres - 34600000
R. Canindé

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
09/09/2018	22.00	s/ crv
10/09/2018	20.00	s/ crv
11/09/2018	22.00	s/ crv
12/09/2018	20.00	s/ crv

Cristino Castrolli 34251000
Rio Gurguéia

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
09/09/2018	s/inf.	s/inf.
10/09/2018	s/inf.	s/inf.
11/09/2018	88.00	0.60
12/09/2018	s/inf.	s/inf.

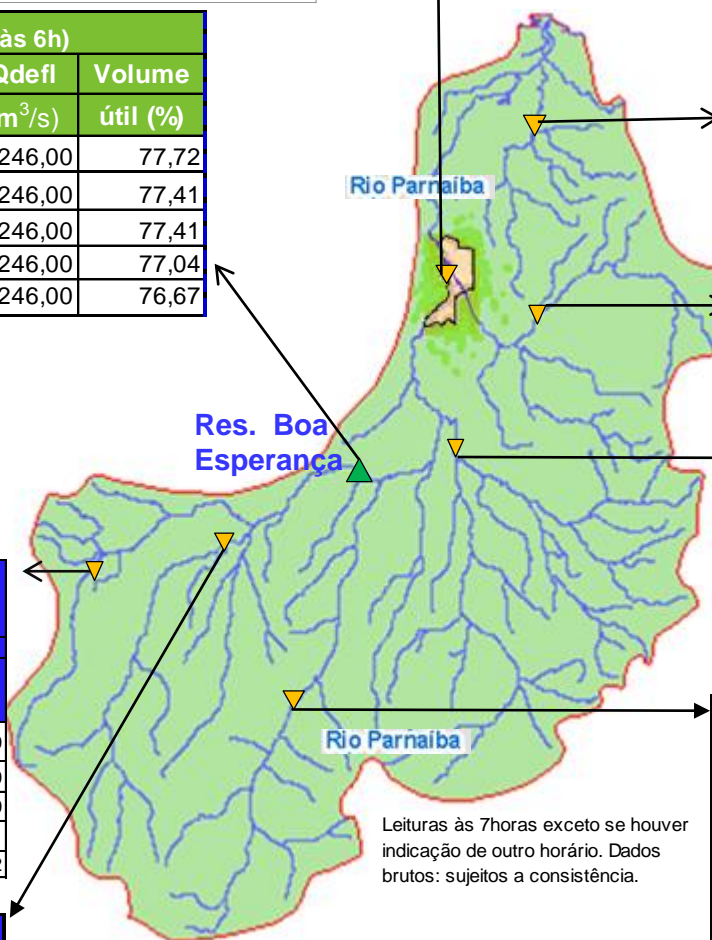

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Balsas
lat. -7°32'3.84" ;long. -46°2'8.88"
Rio das Balsas

DATA	Cota	Vazão
	(cm)	(m³/s)
08/09/18	253.00	65.69
09/09/18	253.00	65.69
10/09/18	251.00	64.30
11/09/18	250.00	63.61
12/09/18	249.00	62.92

SÍTIO DO VELHO - 34070000
R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
08/09/2018	188.00	102.03
09/09/2018	189.00	103.45
10/09/2018	189.00	103.45
11/09/2018	188.00	102.03
12/09/2018	187.00	100.61

Fontes dos dados:



Legenda

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%