


Percentual do volume útil

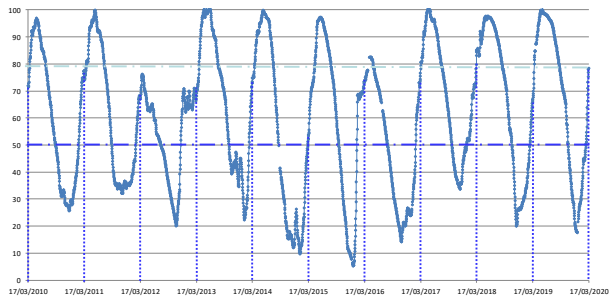

TERESINA - CHESF-34690000
 Resp./operação: ANA/CPRM
 R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
13/03/2020	356	816.7
14/03/2020	366	867.9
15/03/2020	381	947.9
16/03/2020	413	1131.8
17/03/2020	503	1746.5

TINGUIS - 34980000
 R. Piauí

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
13/03/2020	752	1724.23
14/03/2020	741	1684.00
15/03/2020	737	1669.49
16/03/2020	716	1594.34
17/03/2020	702	1545.21

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qafiu	Qdefl	Volume
	(m³/s)	(m³/s)	útil (%)
12/03/2020	994.24	566.00	75.26
13/03/2020	936.22	589.00	76.83
14/03/2020	830.06	587.00	77.93
15/03/2020	781.44	712.00	78.24
* 16/03/2020	861.30	815.00	78.45

RESTRIÇÕES

- * Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- * Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- * Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- * Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.

Balsas - 34130000

Rio Parnaíba

Data	Nível	Vazão
13/03/2020	354.00	138.60
14/03/2020	337.00	124.40
15/03/2020	383.00	163.70
16/03/2020	395.00	174.40
17/03/2020	461.00	236.27

PRATA DO PIAUÍ - Rio Poti - ANA
 cód. 34770000


DATA	COTA MÉDIA	VAZÃO MÉDIA
	(cm)	(m³/s)
13/03/2020	536	717.04
14/03/2020	650	988.12
15/03/2020	464	547.82
16/03/2020	823	1405.00
17/03/2020	972	1768.11

Francisco Ayres - 34600000
 R. Canindé

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
14/03/2020	270	72.45
15/03/2020	336	107.27
16/03/2020	s/inf.	s/inf.
17/03/2020	441	227.21

Cristino Castroll 34251000
 Rio Gurguéia

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
14/03/2020	427	17.37
15/03/2020	433	19.50
16/03/2020	437	21.01
17/03/2020	442	22.99

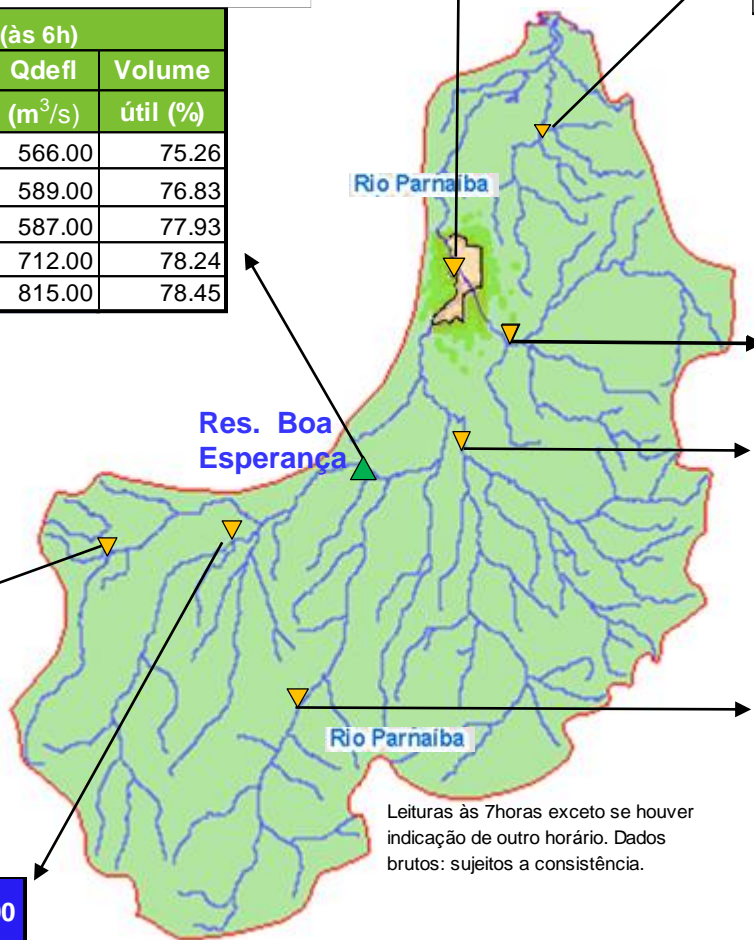

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Fontes dos dados:



Legenda

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%