


Percentual do volume útil

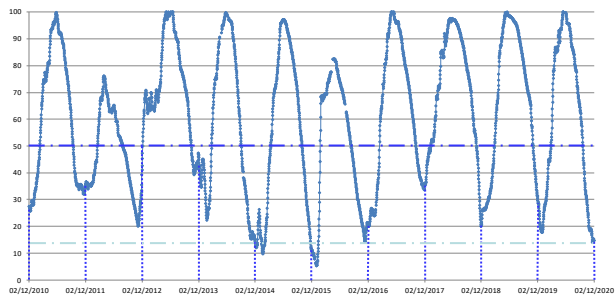

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
28/11/2020	234.00	393.45
29/11/2020	238.00	405.62
30/11/2020	225.00	366.68
01/12/2020	216.00	340.72
**02/12/2020	212.00	329.44

\*\*leitura às 06h45min.

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
28/11/2020	160.00	0.00
29/11/2020	160.00	0.00
30/11/2020	160.00	0.00
01/12/2020	161.00	0.00
**02/12/2020	161.00	0.00

\*\*leitura às 06h45min.

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m³/s)	(m³/s)	
27/11/2020	356,87	299,00	14,64
28/11/2020	360,44	291,00	14,96
29/11/2020	325,44	256,00	15,27
30/11/2020	258,56	328,00	14,96
* 01/12/2020	267,56	337,00	14,64

**RESTRICÇÕES**

- \* Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- \* Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- \* Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- \* Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.

São Félix das Balsas  
Rio das Balsas

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
28/11/2020	156.00	130.76
29/11/2020	145.00	119.29
30/11/2020	136.00	110.08
01/12/2020	130.00	104.03
02/12/2020	126.00	100.04


34059900 - UHE BOA  
ESPERANÇA(Cast. Branco)  
Montante I - R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
28/11/2020	298.00	199.37
29/11/2020	291.00	189.24
30/11/2020	287.00	183.59
01/12/2020	284.00	179.43
02/12/2020	281.00	175.32

**Fontes dos dados:**



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

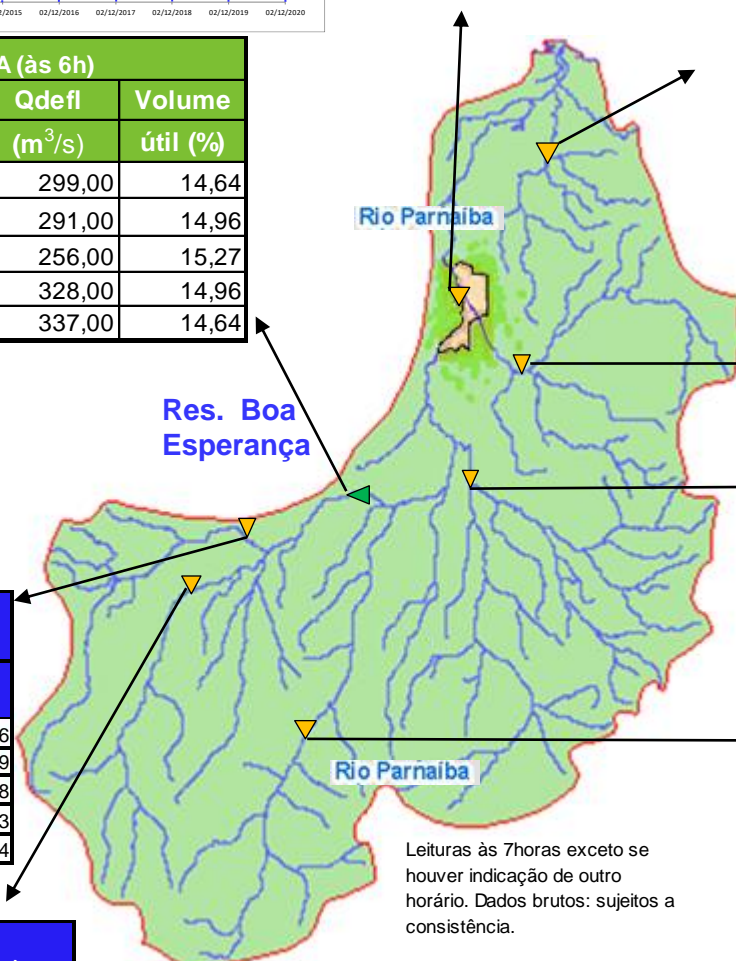

Prata do Piauí - Rio Poti -  
ANA  
cód. 34770000

DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m³/s)
28/11/2020	56.00	11.08
29/11/2020	51.00	9.34
30/11/2020	46.00	7.72
01/12/2020	38.00	5.40
02/12/2020	41.00	6.23

Francisco Ayres - 34600000  
R.Canindé

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
29/11/2020	138.00	20.54
30/11/2020	119.00	15.28
01/12/2020	108.00	12.53
02/12/2020	97.00	10.00

Cristino Castroll 34251000  
Rio Gurguéia

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
29/11/2020	379.00	17.82
30/11/2020	371.00	17.26
01/12/2020	351.00	17.43
02/12/2020	303.00	13.67

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

**Legenda**

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%