


Percentual do volume útil

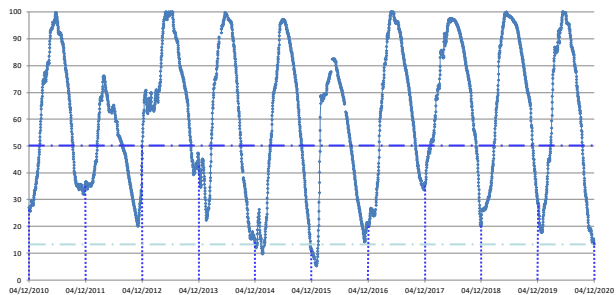

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/11/2020	225.00	366.68
01/12/2020	216.00	340.72
** 02/12/2020	212.00	329.44
03/12/2020	228.00	375.51
04/12/2020	233.00	390.44

**leitura às 06h45min.

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/11/2020	160.00	0.00
01/12/2020	161.00	0.00
** 02/12/2020	161.00	0.00
03/12/2020	161.00	0.00
04/12/2020	161.00	0.00

**leitura às 06h45min.

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m³/s)	(m³/s)	
29/11/2020	325,44	256,00	15,27
30/11/2020	258,56	328,00	14,96
01/12/2020	267,56	337,00	14,64
02/12/2020	226,69	354,00	14,07
* 03/12/2020	215,96	378,00	13,34

RESTRICÇÕES

- * Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- * Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- * Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- * Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.

São Félix das Balsas
Rio das Balsas

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/11/2020	136.00	110.08
01/12/2020	130.00	104.03
02/12/2020	126.00	100.04
03/12/2020	123.00	97.06
04/12/2020	121.00	95.09


34059900 - UHE BOA
ESPERANÇA(Cast. Branco)
Montante I - R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/11/2020	287.00	183.59
01/12/2020	284.00	179.43
02/12/2020	281.00	175.32
03/12/2020	279.00	172.61
04/12/2020	277.00	169.93

Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

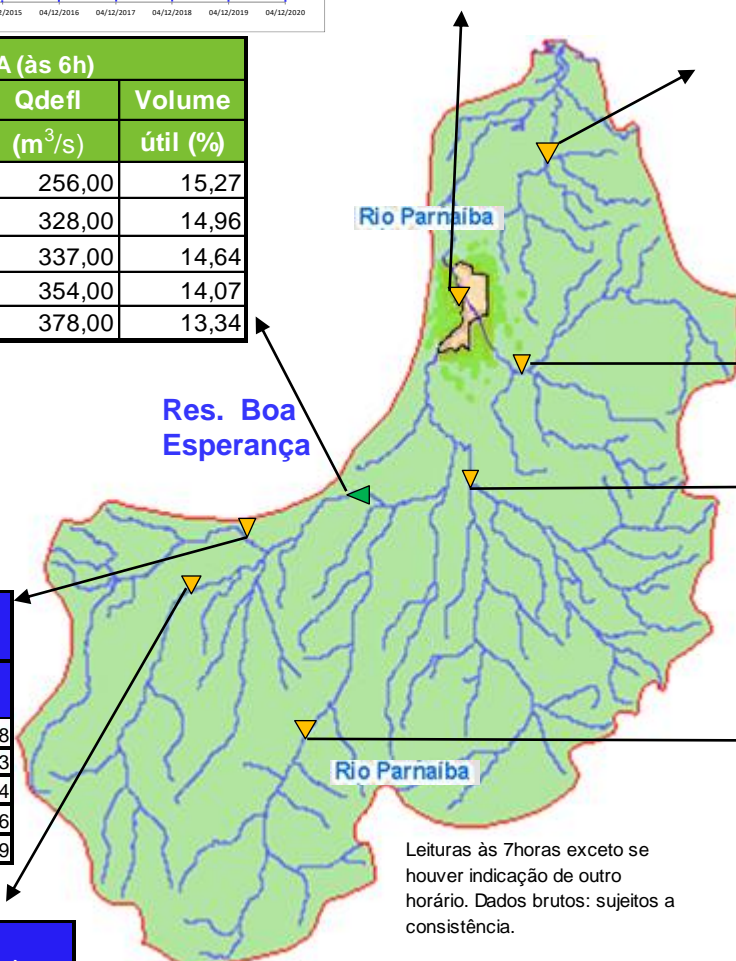

Prata do Piauí - Rio Poti -
ANA
cód. 34770000

DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m³/s)
30/11/2020	46.00	7.72
01/12/2020	38.00	5.40
02/12/2020	41.00	6.23
03/12/2020	s/inf.	s/inf.
04/12/2020	s/inf.	s/inf.

Francisco Ayres - 34600000
R.Canindé

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
01/12/2020	108.00	12.53
02/12/2020	97.00	10.00
03/12/2020	93.00	9.13
04/12/2020	83.00	7.12

Cristino Castroll 34251000
Rio Gurguéia

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
01/12/2020	351.00	17.43
02/12/2020	303.00	13.67
03/12/2020	265.00	10.89
04/12/2020	246.00	9.56

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Legenda

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%