


Percentual do volume útil

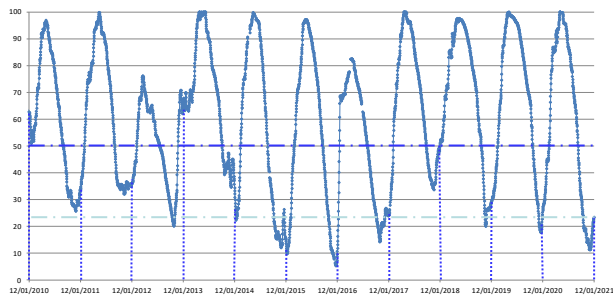

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
08/01/2021	228.00	375.51
09/01/2021	219.00	349.28
10/01/2021	217.00	343.56
11/01/2021	210.00	323.87
12/01/2021	211.00	326.65


Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
08/01/2021	163.00	0.00
09/01/2021	164.00	0.00
10/01/2021	164.00	0.00
11/01/2021	163.00	0.00
12/01/2021	163.00	0.00

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
07/01/2021	332,87	275,00	21,86
08/01/2021	343,44	274,00	22,18
09/01/2021	331,44	262,00	22,49
10/01/2021	378,17	274,00	22,96
* 11/01/2021	379,17	275,00	23,43

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
08/01/2021	159.00	133.93
09/01/2021	152.00	126.57
10/01/2021	143.00	117.23
11/01/2021	262.00	262.51
12/01/2021	167.00	142.45

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
08/01/2021	294.00	193.54
09/01/2021	289.00	186.40
10/01/2021	285.00	180.81
11/01/2021	283.00	178.05
12/01/2021	302.00	205.30

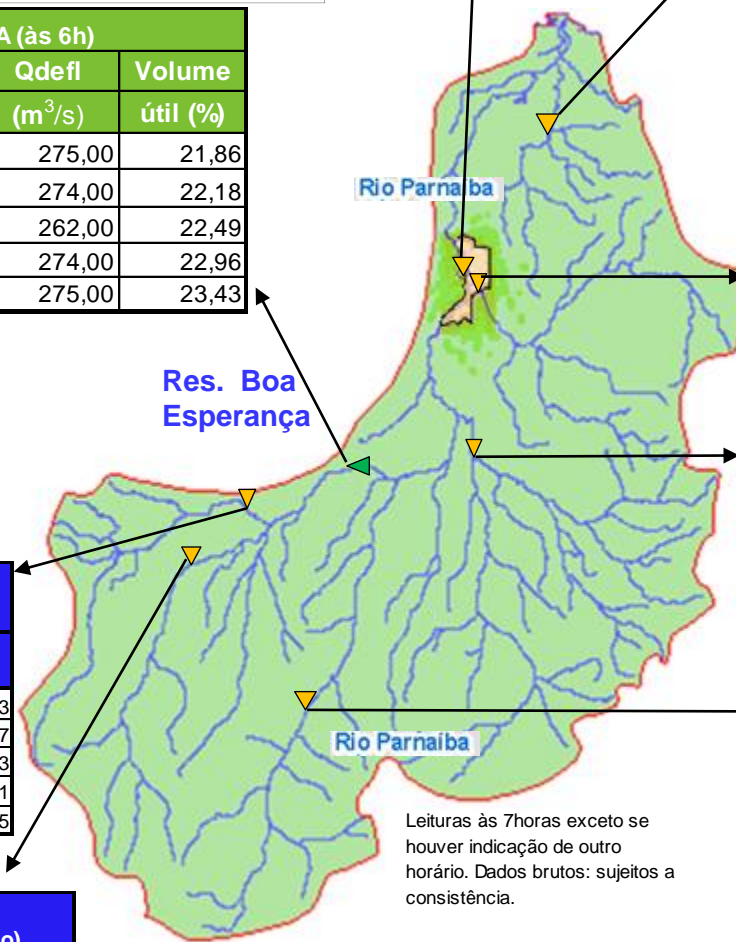

Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
08/01/2021	109.00	2.58
09/01/2021	112.00	2.93
10/01/2021	115.00	3.32
11/01/2021	132.00	6.37
12/01/2021	123.00	4.56

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
09/01/2021	108.00	11.63
10/01/2021	s/inf.	s/inf.
11/01/2021	203.00	39.85
12/01/2021	221.00	46.64

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
09/01/2021	245.00	9.49
10/01/2021	219.00	7.76
11/01/2021	204.00	6.81
12/01/2021	202.00	6.68

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

- UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%