


Percentual do volume útil

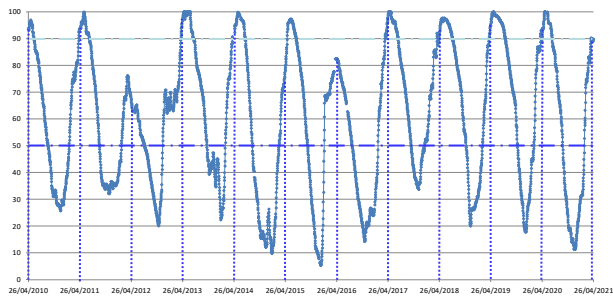

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
22/04/2021	337.00	767.89
23/04/2021	333.00	750.60
24/04/2021	336.00	763.54
25/04/2021	346.00	807.57
26/04/2021	341.00	785.39


Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
22/04/2021	333.00	485.78
23/04/2021	332.00	480.78
24/04/2021	365.00	595.36
25/04/2021	374.00	614.93
26/04/2021	363.00	591.06

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
21/04/2021	546,70	593,00	89,38
22/04/2021	549,70	596,00	89,17
23/04/2021	549,70	596,00	88,96
24/04/2021	523,59	431,00	89,38
* 25/04/2021	520,59	428,00	89,80

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
22/04/2021	198.00	179.94
23/04/2021	223.00	209.71
24/04/2021	233.00	221.91
25/04/2021	252.00	245.87
26/04/2021	230.00	218.24

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
22/04/2021	305.00	209.82
23/04/2021	316.00	226.90
24/04/2021	325.00	241.47
25/04/2021	363.00	308.88
26/04/2021	325.00	241.47

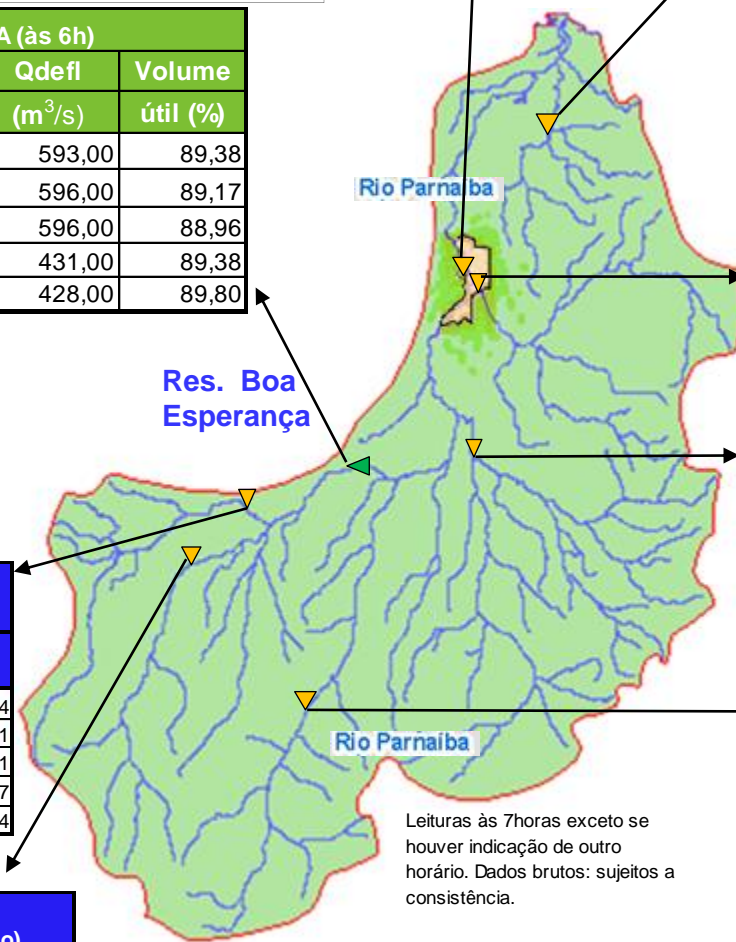

Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
22/04/2021	183.00	30.23
23/04/2021	191.00	37.11
24/04/2021	461.00	468.16
25/04/2021	355.00	272.31
26/04/2021	368.00	294.04

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
23/04/2021	166.00	27.27
24/04/2021	165.00	26.96
25/04/2021	258.00	61.92
26/04/2021	298.00	80.32

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
23/04/2021	344.00	13.34
24/04/2021	354.00	13.94
25/04/2021	371.00	14.98
26/04/2021	392.00	16.29

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%