


Percentual do volume útil

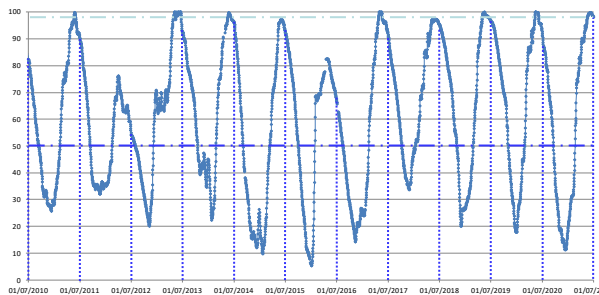

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
28/06/2021	180.00	246.23
29/06/2021	179.00	243.90
30/06/2021	180.00	246.23
01/07/2021	181.00	248.58
02/07/2021	185.00	258.09


Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
28/06/2021	210.00	29.93
29/06/2021	208.00	26.09
30/06/2021	206.00	22.44
01/07/2021	205.00	20.68
02/07/2021	204.00	18.97

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
27/06/2021	199,70	246,00	98,43
28/06/2021	246,00	246,00	98,43
29/06/2021	246,00	246,00	98,43
30/06/2021	199,70	246,00	98,22
* 01/07/2021	236,28	271,00	98,06

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
28/06/2021	123.00	97.67
29/06/2021	s/inf.	s/inf.
30/06/2021	122.00	96.66
01/07/2021	121.00	95.65
02/07/2021	121.00	95.65

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
28/06/2021	274.00	165.96
29/06/2021	273.00	164.65
30/06/2021	273.00	164.65
01/07/2021	272.00	163.35
02/07/2021	272.00	163.35

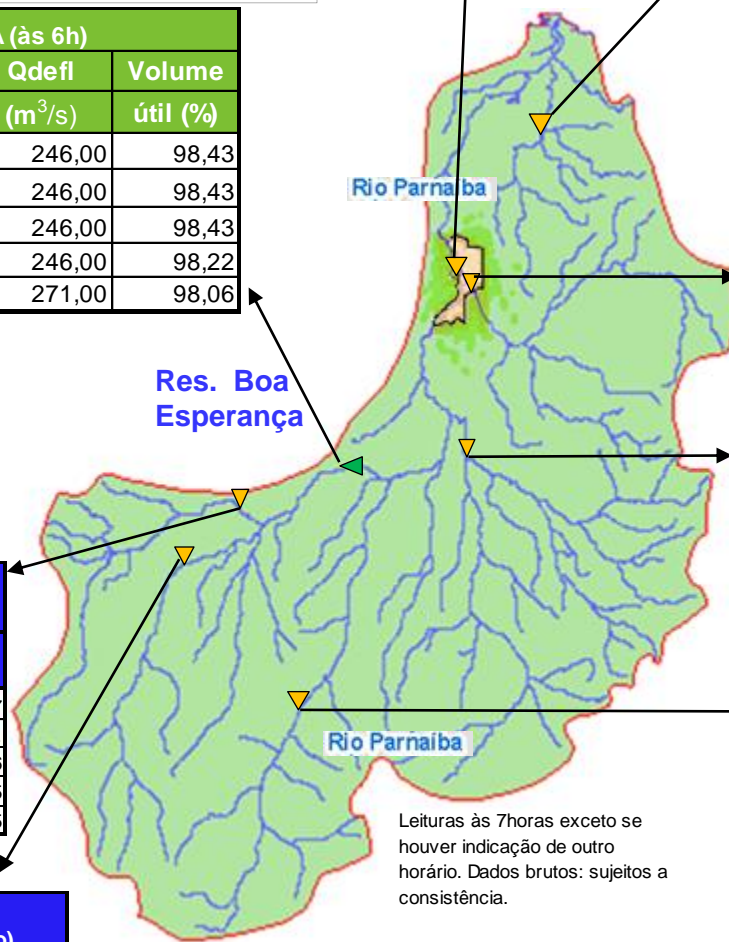

Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
28/06/2021	113.00	2.98
29/06/2021	112.00	2.83
30/06/2021	112.00	2.83
01/07/2021	112.00	2.83
02/07/2021	118.00	3.74

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
29/06/2021	31.00	0.02
30/06/2021	31.00	0.02
01/07/2021	31.00	0.02
02/07/2021	31.00	0.02

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
29/06/2021	198.00	5.34
30/06/2021	197.00	5.29
01/07/2021	195.00	5.20
02/07/2021	194.00	5.15

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%