


Percentual do volume útil

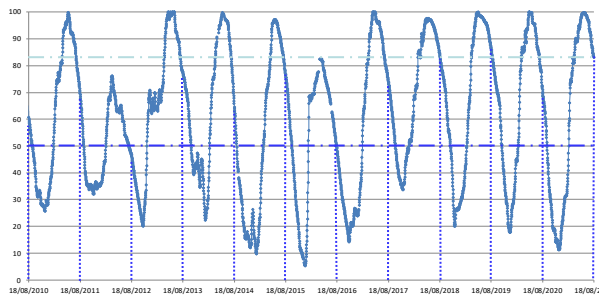

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/08/2021	184.00	255.70
15/08/2021	178.00	241.58
16/08/2021	176.00	236.97
17/08/2021	176.00	236.97
18/08/2021	176.00	236.97

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/08/2021	176.00	2.19
15/08/2021	175.00	1.76
16/08/2021	174.00	1.35
17/08/2021	172.00	0.59
18/08/2021	172.00	0.59

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
13/08/2021	203,70	250,00	84,36
14/08/2021	157,41	250,00	83,94
15/08/2021	203,70	250,00	83,73
16/08/2021	204,70	251,00	83,53
* 17/08/2021	158,41	251,00	83,11


RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/08/2021	103.00	1.74
15/08/2021	103.00	1.74
16/08/2021	103.00	1.74
17/08/2021	103.00	1.74
18/08/2021	103.00	1.74

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/08/2021	16.00	0.00
16/08/2021	16.00	0.00
17/08/2021	16.00	0.00
18/08/2021	15.00	0.00

\*leituras às 7h15min.

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/08/2021	110.00	84.68
15/08/2021	109.00	83.70
16/08/2021	109.00	83.70
17/08/2021	108.00	82.72
18/08/2021	108.00	82.72

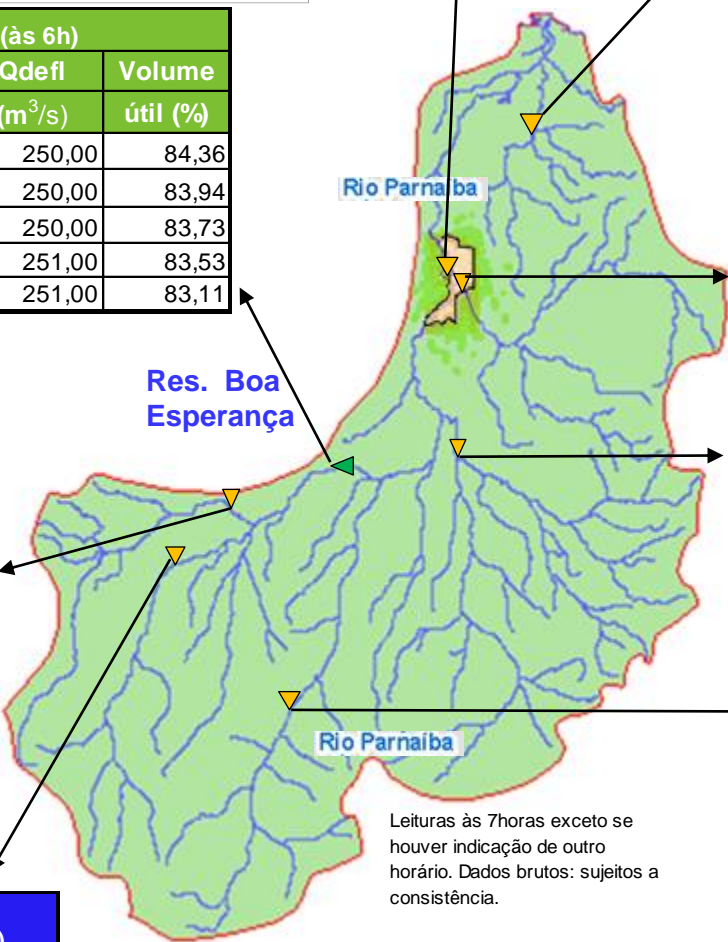

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/08/2021	139.00	2.68
16/08/2021	139.00	2.68
17/08/2021	137.00	2.59
18/08/2021	137.00	2.59

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/08/2021	261.00	149.43
15/08/2021	261.00	149.43
16/08/2021	260.00	148.21
17/08/2021	260.00	148.21
18/08/2021	260.00	148.21

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

**Fontes dos dados:**



**Legenda**

- ▲ UHE Boa Esperança
  - Município de Teresina
  - ▼ Estações Fluviométricas
  - Hidrografia
  - Bacia do Parnaíba
- Abaixo da cota com permanência de 95%