


Percentual do volume útil

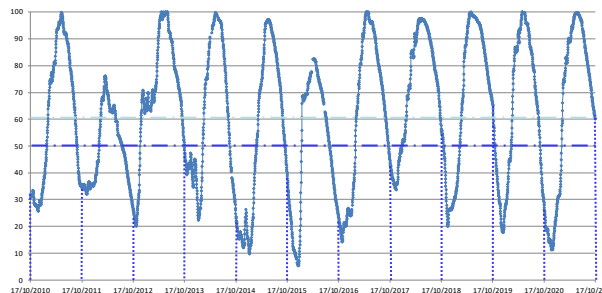

TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/10/2021	180.00	246.23
15/10/2021	183.00	253.31
16/10/2021	179.00	243.90
17/10/2021	180.00	246.23
18/10/2021	182.00	250.94


Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/10/2021	158.00	0.00
15/10/2021	157.00	0.00
16/10/2021	157.00	0.00
17/10/2021	157.00	0.00
18/10/2021	157.00	0.00

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
13/10/2021	172,98	254,00	61,35
14/10/2021	172,98	254,00	60,98
15/10/2021	186,56	256,00	60,67
16/10/2021	174,98	256,00	60,30
* 17/10/2021	221,28	256,00	60,15

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/10/2021	106.00	80.77
15/10/2021	110.00	84.68
16/10/2021	114.00	88.63
17/10/2021	117.00	91.62
18/10/2021	120.00	94.64

Sítio do Velho - 34070000 R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/10/2021	194.00	117.79
15/10/2021	198.00	123.84
16/10/2021	203.00	131.46
17/10/2021	207.00	137.62
18/10/2021	204.00	133.00

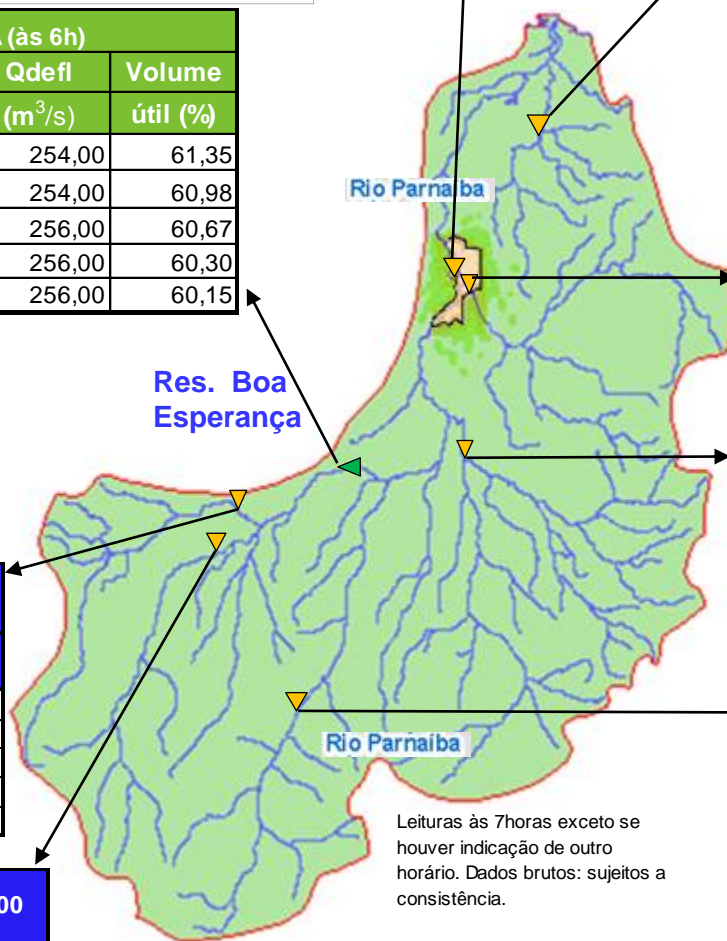

Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
14/10/2021	98.00	1.20
15/10/2021	98.00	1.20
16/10/2021	98.00	1.20
17/10/2021	98.00	1.20
18/10/2021	98.00	1.20

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/10/2021	s/inf.	s/inf.
16/10/2021	8.00	s/crv.
17/10/2021	8.00	s/crv.
18/10/2021	7.00	s/crv.

\*leituras às 7h15min.

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/10/2021	111.00	1.58
16/10/2021	110.00	1.54
17/10/2021	88.00	0.79
18/10/2021	88.00	0.79

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%