


Boletim de Acompanhamento dos Reservatórios Contemplados pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF

Data de Atualização: 04/10/2022


Diagrama Esquemático do PISF

LEGENDA

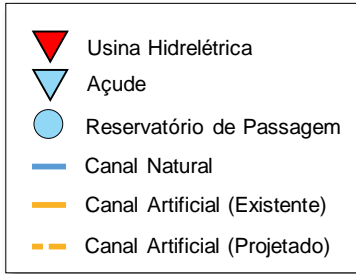

Nomenclatura Utilizada

V=volume total armazenado (%)
 VU=volume útil armazenado (%)
 VE=volume de espera (%)
 Qaflu=vazão afluente (m³/s)
 Qdeflu=vazão defluente (m³/s)

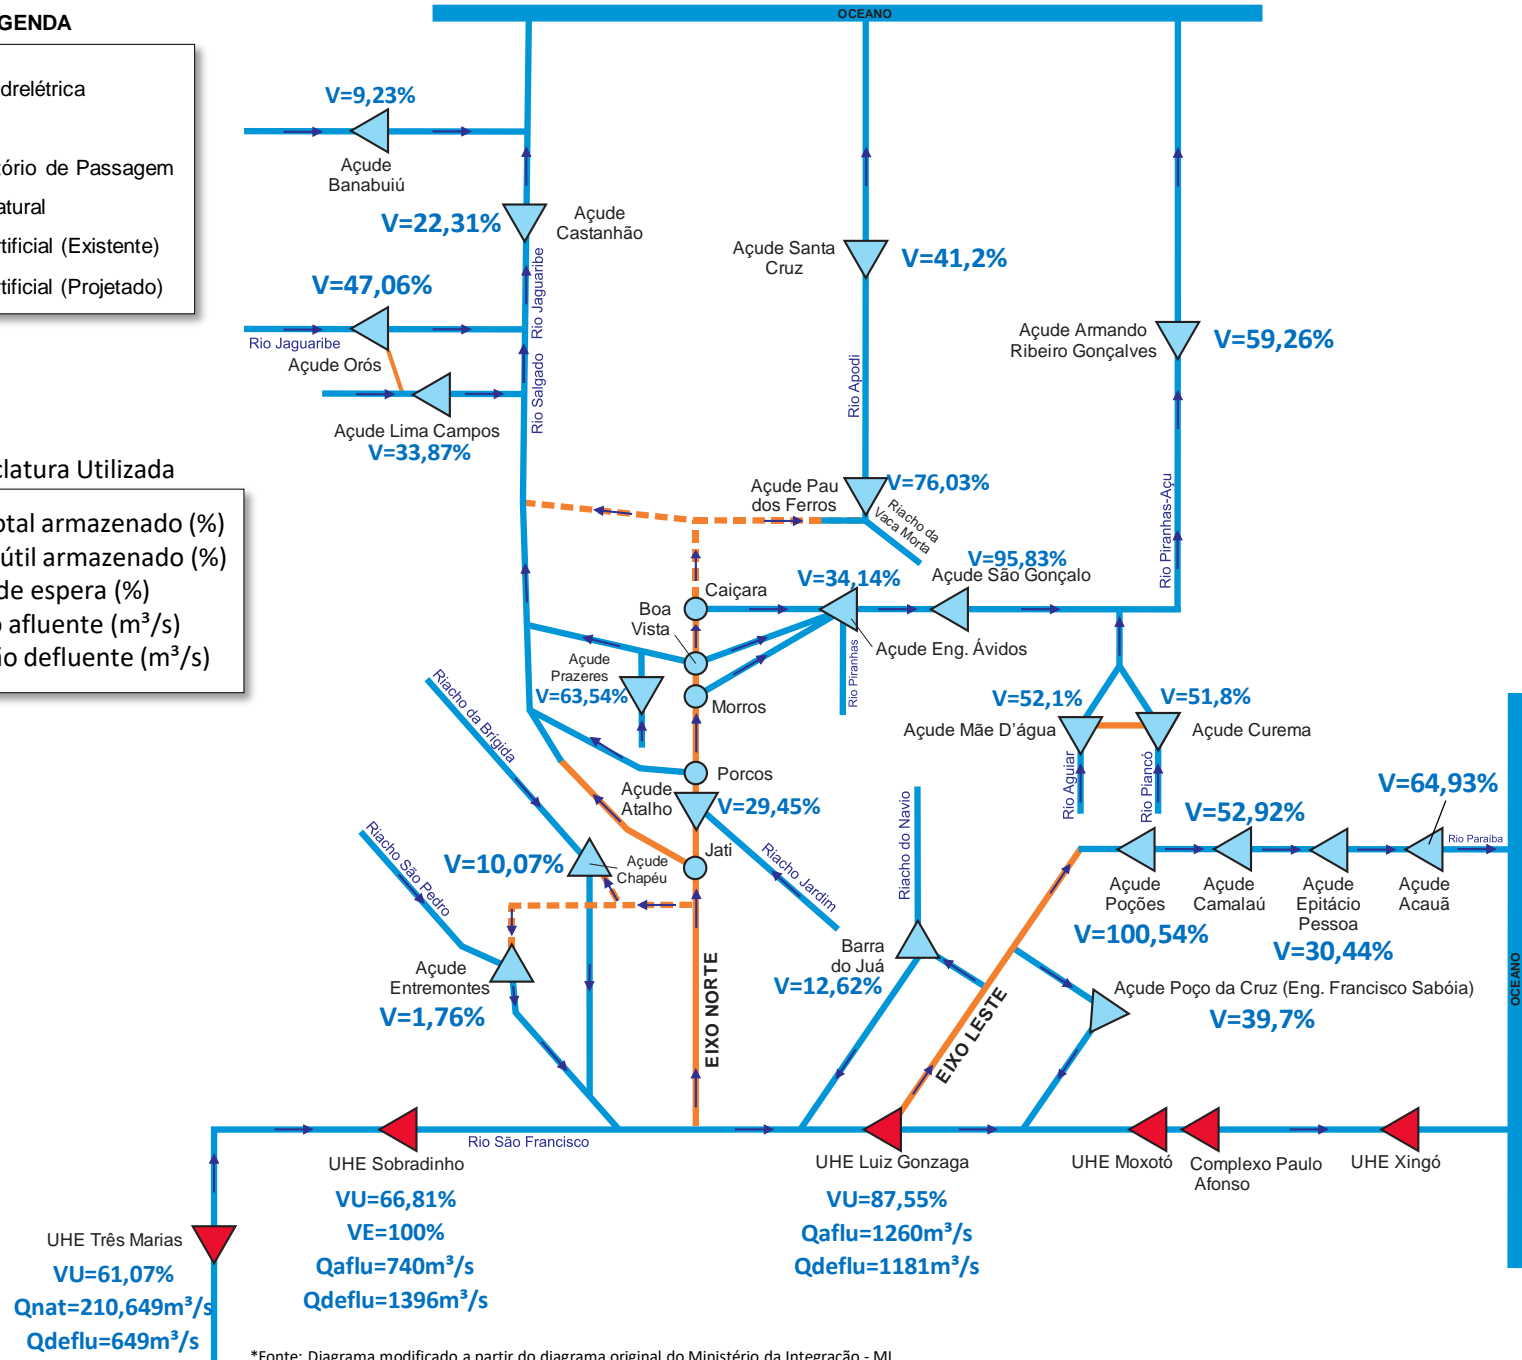

*Fonte: Diagrama modificado a partir do diagrama original do Ministério da Integração - MI.

** Fonte de dados: ONS, COGERH (CE), AESA (PB), DNOCS, APAC (PE) e SEMARH (RN).

*** Os dados de vazão e volume dos reservatórios apresentados no boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

| | ESTADO | BACIA | MUNICÍPIO | CAPACIDADE (hm³) | VOLUME (hm³) | VOLUME (%) |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|------------------|--------------|------------|
| | CE | MÉDIO JAGUARIBE | ALTO SANTO | 6700,0 | 1494,8 | 22,31% |
| | CE | ALTO JAGUARIBE | ORÓS | 1940,0 | 913,1 | 47,06% |
| | CE | BANABUIÚ | BANABUIÚ | 1661,0 | 147,7 | 9,23% |
| | CE | SALGADO | BREJO SANTO | 72,6 | 21,4 | 29,45% |
| | CE | SALGADO | ICÓ | 66,4 | 22,5 | 33,87% |
| | CE | SALGADO | BARRO | 32,5 | 20,7 | 63,54% |
| | PB | PIANCÓ | COREMAS | 744,1 | 385,5 | 51,80% |
| | PB | PAJEÚ | COREMAS | 545,0 | 284,0 | 52,10% |
| OS | PB | ALTO PIRANHAS | CAJAZEIRAS | 293,6 | 100,3 | 34,14% |
| | PB | ALTO PIRANHAS | SOUSA | 40,6 | 38,9 | 95,83% |
| | PB | ALTO PARAÍBA | ITATUBA | 253,0 | 164,3 | 64,93% |
| A | PB | ALTO PARAÍBA | BOQUEIRÃO | 466,5 | 142,0 | 30,44% |
| | PB | ALTO PARAÍBA | MONTEIRO | 29,9 | 30,0 | 100,54% |
| | PB | ALTO PARAÍBA | CAMALAU | 48,1 | 25,5 | 52,92% |
| D SABOIA | PE | MOXOTÓ | IBIMIRIM | 504,0 | 200,1 | 39,70% |
| | PE | BRÍGIDA | PARNAMIRIM | 258,6 | 4,5 | 1,76% |
| | PE | BRÍGIDA | PARNAMIRIM | 188,0 | 18,9 | 10,07% |
| | PE | PAJEÚ | FLORESTA | 71,5 | 9,0 | 12,62% |
| GONÇALVES | RN | PIRANHAS/AÇU | AÇU | 2373,1 | 1406,3 | 59,26% |
| ODI | RN | APODI | APODI | 599,7 | 247,1 | 41,20% |
| S | RN | APODI/BOSSORÓ | PAU DOS FERROS | 55,9 | 42,5 | 76,03% |
| | BA | SÃO FRANCISCO | CASA NOVA / SOBRADINHO | 34117,0 | 24603,0 | 66,81% |
| | MG | SÃO FRANCISCO | TRÊS MARZAS | 19528,0 | 13579,8 | 61,07% |

Tabela Resumo - Dados dos Reservatórios

* Nos reservatórios das UHE's no Rio São Francisco a coluna "VOLUME (%)" representa a porcentagem do volume útil armazenado nos reservatórios.
 ** Fonte de dados: DNS, COGERH (RN), APAC (PE) e SEMARH (PB).
 *** Os dados de vazão e volume dos reservatórios apresentados no boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.