



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Alocação de Água -
21/06/2017 - Andorinha BA

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

José Augusto - EMBASA – (74)
3541-8400

Ronald Miranda- FERBASA - (71)
98548 - 6380

Valtônio Antunes Guimarães-
SDRMA – (74) 3529-1547

Damião Andrade Silva -
Associação Pescadores – (74)
99154-1173

José Albino Batista de Lima-
SINTRAF - (74) 99189-2618

Gilberto Pereira Passos - COMDEC
- (74) 99199 - 0109


Amanda dos Santos Monteiro -
CPT - (74) 99981 - 9550

Antônio Célio - CPT - (74) 3541-
4681

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE ANDORINHA II

Maio/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

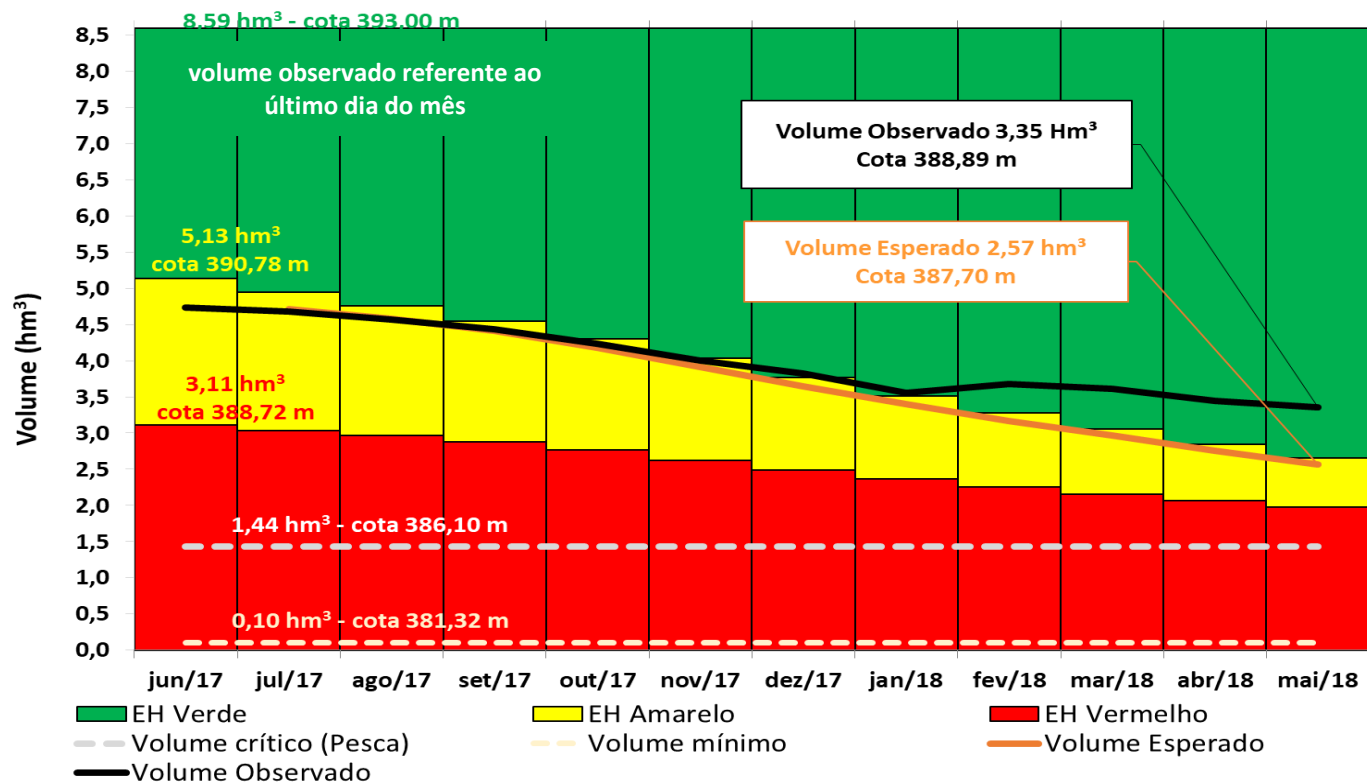

Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)
jun/17	4,72	4,73	out/17	3,91	4,23	fev/18	2,96	3,67
jul/17	4,58	4,68	nov/17	3,65	4,00	mar/18	2,75	3,61
ago/17	4,41	4,57	dez/17	3,40	3,82	abr/18	2,57	3,44
set/17	4,18	4,44	jan/18	3,17	3,56	mai/18	2,40	3,35

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE ANDORINHA II

Maio/2018

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12
Usos diversos entorno (consumo humano, carros pipa, dessedentação animal)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Mineração (FERBASA)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total	22	22	22	38	38	38	38	38	38	38	38	38	34
Pesca artesanal	Cota mínima = 386,10 m			Volume mínimo = 1,44 hm ³				Área mínima = 0,50 km ²					

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos diversos entorno (consumo humano, carros pipa, dessedentação animal)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	12	SI	SI	SI	SI	SI
Mineração (FERBASA)	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total	≥ 4	≥ 3	≥ 4	≥ 3	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 16	≥ 4	≥ 4	4	4	≥ 4

SI - Sem Informação NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE ANDORINHA II

Maio/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição do volume de água acumulado no reservatório e envio dos dados à ANA	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA e envio dos dados à ANA	EMBASA	Mensal		
1.3	Medição de volumes captados pela FERBASA e envio dos dados à ANA	FERBASA	Mensal		
2	Instrumentação				
2.1	Realizar o levantamento topobatimétrico no reservatório	FERBASA com apoio técnico da ANA	Conforme processo judicial	Obs. 1	
3	Regulação de Usos				
3.1	Elaboração do Marco Regulatório (MR)	ANA	A depender de decisão judicial	Obs. 1	
3.2	Informações sobre a pesca no reservatório: nome, endereço, estimativa do pescado	Associação dos pescadores	30 dias		
3.3	Informações sobre o uso consolidado para irrigação (área irrigada e tipo de cultura)	Associação dos pescadores em conjunto com a Prefeitura Municipal de Andorinha	30 dias		
3.4	Informações sobre os volumes mensais captados por carros pipa	Prefeitura Municipal de Andorinha	Mensal		

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- ¹ Em 29/05/2018 Juiz Federal de Campo Formoso publicou decisão determinando que a FERBASA depositasse o valor para que empresa Ruraltech realize a batimetria. Sem a batimetria não é possível finalizar o Marco Regulatório desse açude.