

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE BOCAINA

Novembro/2017

**Alocação de Água -
27/06/2017 - Picos-PI**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

SEMAR-PI - Superintendência de
Recursos Hídricos - (86) 99982-
4400 / 99475-2414

CBH Canindé-Piauí - Glauber
Jonny - (89) 99984-0090

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

Sérgio Alves da Silva- AGESPISA -
(89) 98138-9826

Francisco Alves Teixeira - DNOCS -
(86) 99921-9086

Lidiane Marques - SEMAR-PI - (86)
99975-8382


Glauber Jonny - CBH Canindé-Piauí
- (89) 99984-0090

Domerval de Sousa Luz - EMATER -
(89)99984-7203

José Omar de Moura Fé - Câmara
Municipal de Sussuapara -
(89)98802-9552

Otaviano da Rocha Luz - Irrigante
Sussuapara - (89)98812-0703

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

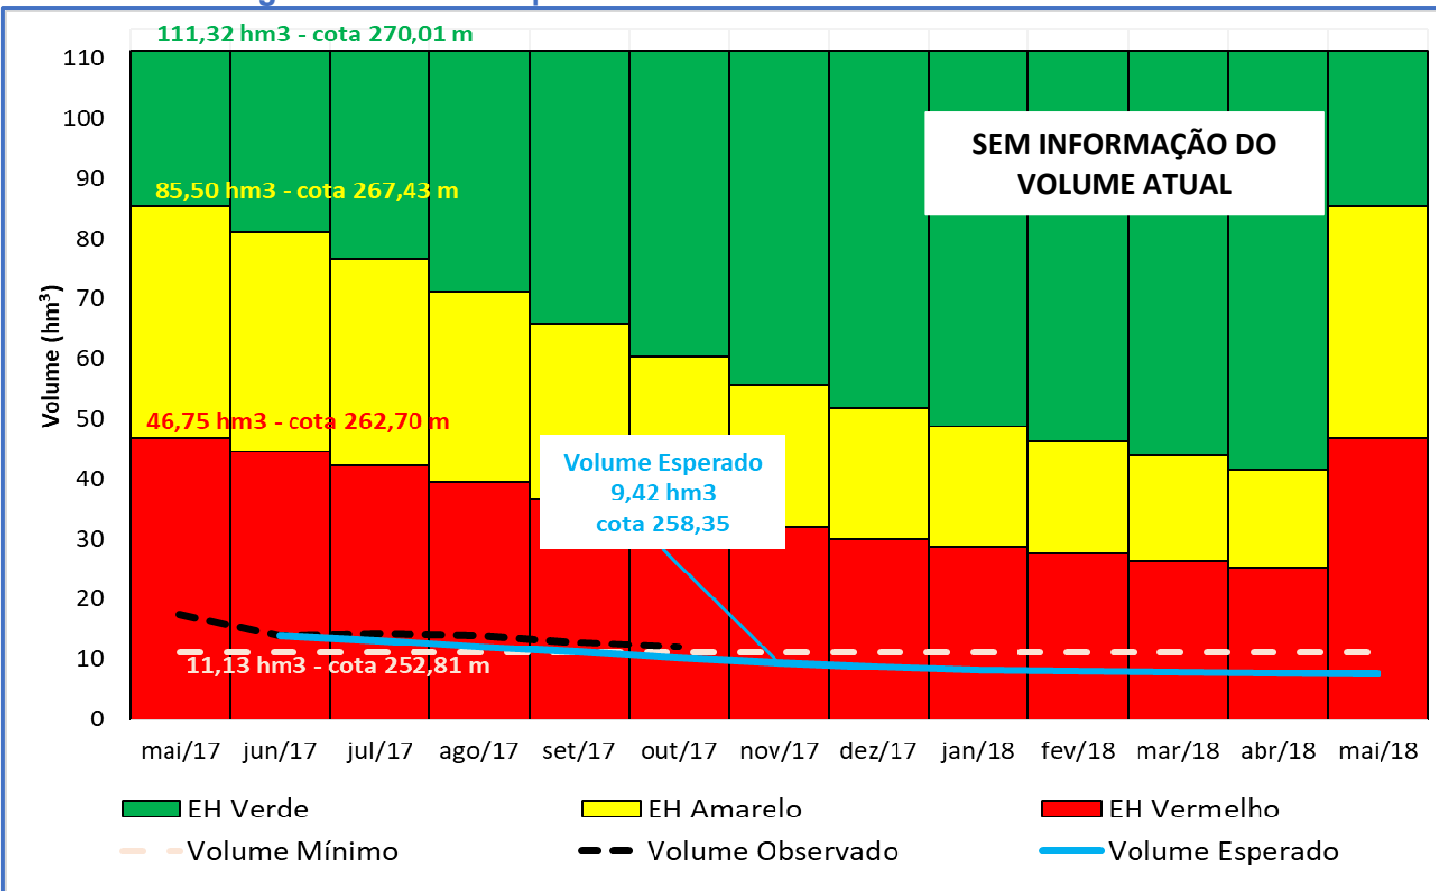

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jun/17	13,87	13,87	out/17	10,21	12,07	fev/18	8,09	
jul/17	13,11	14,18	nov/17	9,42	SI	mar/18	7,93	
ago/17	12,13	13,98	dez/17	8,78		abr/18	7,75	
set/17	11,14	12,74	jan/18	8,25		mai/18	7,52	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE BOCAINA

Novembro/2017

Alocação de Água -
27/06/2017 - Picos-PI

Comissão de Acompanhamento
(continuação):

Vilmar de Moura Barros - PM
Bocaina - (89)98807-0062

Luiz Raimundo Martins - CBH
Canindé-Piauí - (89)99905-3132

Francisco Evandro de Araújo - PM
de São João da Canabrava -
(89)98808-5352

Alberto Francisco de Moura -
Irrigante Sussuapara - (89)98817-
1558

Jeferson Ribeiro de Moura Borges -
PM Paquetá - (89)9941-3320

Emival Araújo Batista - STTR Santa
Cruz do Piauí - (89)3445-1254

José de Moura Costa - AMPTASSLL
- (89) 3425-0091 / (89)98806-4864

Verônica Pereira - Irrigante Picos-
Torrões - (89) 99924-2115

O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

**Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais -
Alocação de Água.**

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação Bocaina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Usos Bocaina-Picos	0	30	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	33
Perenização Bocaina-Picos	0	20	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	22
Usos Picos-Torrões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização Picos-Torrões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	54	104	104	104	104	104	104	4	4	4	4	58

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento Público	0	0	0	0	0	0							0
Usos montante	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Usos Bocaina-Picos	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Perenização Bocaina-Picos	0	0	0	0	0	0							0
Usos Picos-Torrões	0	0	0	0	0	0							0
Perenização Picos-Torrões	0	0	0	0	0	0							0
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI - Sem Informação

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas no reservatório	DNOCS	Semanal			
1.2	Consumo de energia elétrica para irrigação	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de estação fluviométrica a jusante do açude Bocaina	ANA / SEMAR-PI	2017			
2.2	Construção de curva-chave para a estação fluviométrica a jusante do açude Bocaina	ANA/SEMAR-PI	2017			
2.3	Recuperação emergencial da válvula dispersora (caixas de rolamento dos braços)	Produtores sob a coordenação do DNOCS	15 dias			
2.4	Recuperação definitiva da válvula dispersora	DNOCS	2017			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Cadastramento dos usos no entorno do reservatório, inclusive piscicultura	ANA / DNOCS / SEMAR-PI, com apoio dos produtores	2017			
3.2	Edição do Marco Regulatório	ANA / SEMAR-PI	1º semestre 2018			
3.3	Regularização dos usos sujeitos à outorga	ANA / SEMAR-PI	Apartir do marco regulatório			
3.4	Campanhas de fiscalização	ANA / SEMAR-PI	Contínuo			
4	Outras Ações					
4.1	Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Alocação	Comissão de Acompanhamento do Termo	Agosto/2017			
4.2	Acompanhamento do processo do projeto de desobstrução do leito rio Guaribas	CBH Canindé-Piauí/SEMAR	ago/17			

Informamos que os dispositivos de controle do reservatório Bocaina (válvula dispersoras e acessórios) que estavam danificados tiveram sua condição agravada após sua operação para realização de medições da vazão efluente e obtenção da curva-chave, prevista no termo de Alocação 2017-2018 (itens 2.1 e 2.2 dos encaminhamentos para efetivação da alocação). Conseqüentemente, o DNOCS precisou fechar a válvula dispersora e remover os dispositivos danificados para manutenção, o que está impossibilitando a manutenção do fluxo de água para jusante. Pedimos ao DNOCS informar sobre a previsão de conclusão da manutenção dos dispositivos de controle, de modo que os usuários da água de jusante possam se planejar.