

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

**Maio/2018**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 08/08/2017, em Cajazeiras (PB)

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – (84) 98896-1840/98896-1839/98896-1844

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água

João Jácome de Oliveira - AESA - (83) 9.9307-6294


Everaldo Moura- DNOCS - (83) 9.9829-8058 / 9.98107-8058

Francisco Assis - Centro de Piscicultura - (83) 3556-1035

Inojosa Primeiro Neto - DAESA - (83) 9.9111-0941

Flávio Freitas- Capitania dos Portos - (83) 99115-9648

Cleudismar Maciel - CAGEPA Cajazeiras- (83) 99314-6783

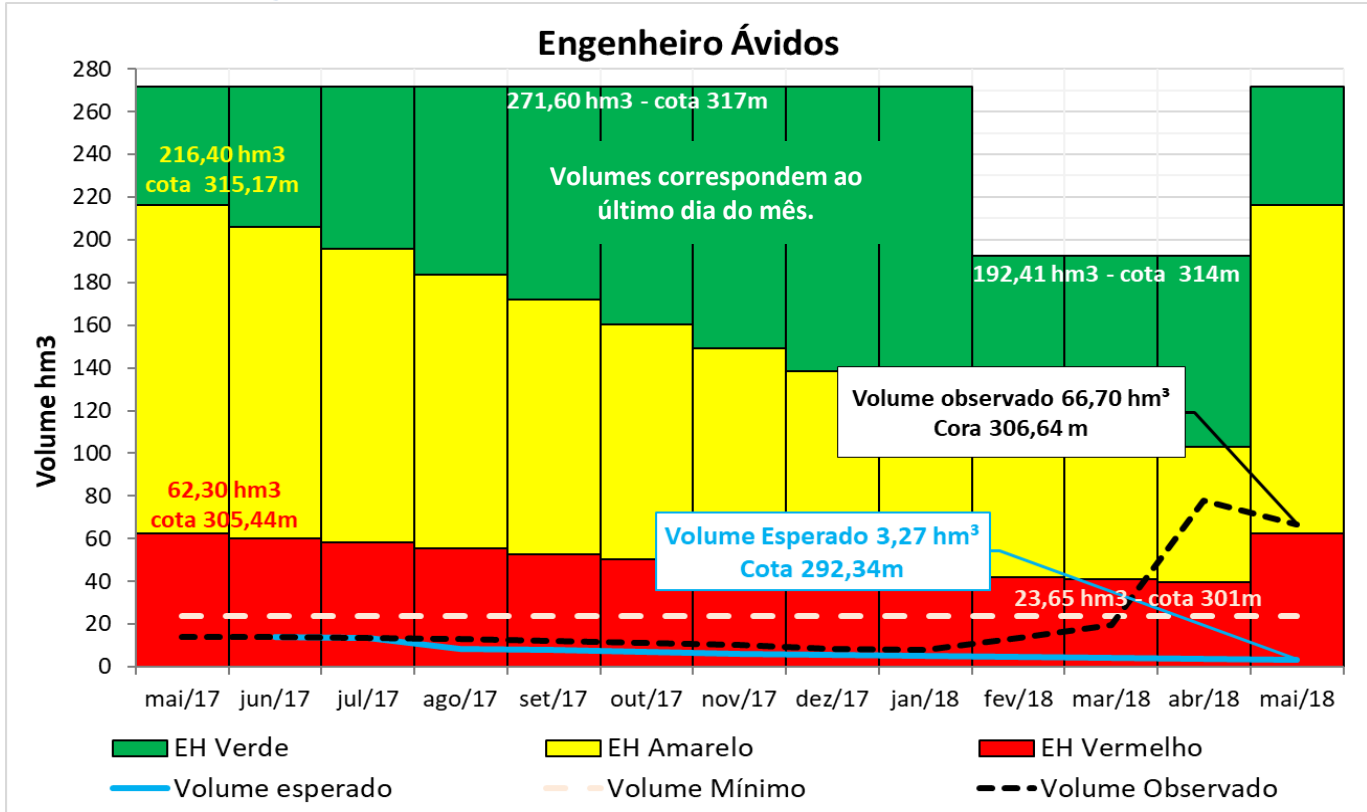

Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)
jun/17	13,85	13,85	out/17	6,96	11,21	fev/18	4,53	13,42
jul/17	13,58	13,58	nov/17	6,22	10,14	mar/18	4,11	19,36
ago/17	8,61	13,16	dez/17	5,55	8,19	abr/18	3,70	77,67
set/17	7,78	11,94	jan/18	4,99	7,98	mai/18	3,27	66,70



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Francisco Oliveira - CAGEPA  
Sousa - (83)9.9387 - 5255

Francisco José Bernardino -  
Irrigante (PISG) - (83) 9.9327 -  
8684

Manualdo Lima Lins -  
Agricultor do rio Piranhas - (83)  
9348 - 3920 / 99913 - 1276


O Termo de Alocação e os  
Boletins de Acompanhamento  
estão disponíveis na página da  
ANA:

Regulação >>> Resoluções e  
Normativos >>> Regras especiais  
- Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

**Maio/2018**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

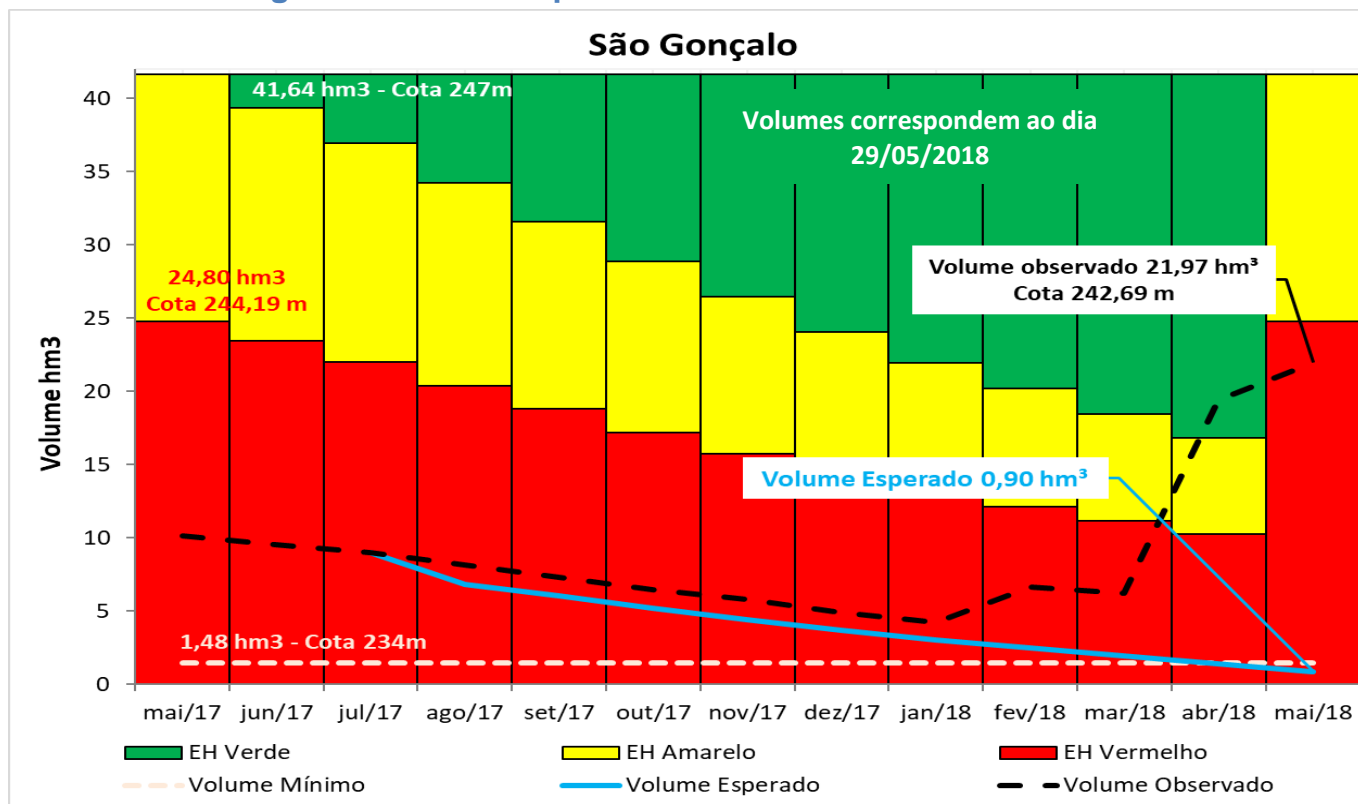

Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )
jun/17	0,00	9,55	out/17	5,18	6,50	fev/18	2,49	6,67
jul/17	8,98	8,98	nov/17	4,42	5,81	mar/18	1,94	6,24
ago/17	6,86	8,15	dez/17	3,69	4,88	abr/18	1,43	19,41
set/17	6,03	7,29	jan/18	3,07	4,26	mai/18	0,90	21,97

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

**Maio/2018**

### Usos Esperados - Engº Ávidos

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento de Cajazeiras e Distrito de Eng. Ávidos	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Abastecimento do Distrito de Gravatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGEPA - Abastecimento de Nazarezinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos no entorno do reservatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos no trecho entre os reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência para o açude São Gonçalo (PISG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

SI - Sem informação

NA - Não se Aplica

### Usos Observados - Engº Ávidos

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento de Cajazeiras e Distrito de Eng. Ávidos	96	105	95	97	98	95	99	89	100	106		98
Abastecimento do Distrito de Gravatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
CAGEPA - Abastecimento de Nazarezinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Usos no entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Usos no trecho entre os reservatórios	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Transferência para o açude São Gonçalo (PISG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>106</b>		<b>98</b>

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da

ANA:  
Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

**Maio/2018**

### Usos Esperados - São Gonçalo

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
CAGEPA - Abastecimento Sousa e Marizópolis	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
CAGEPA - Abastecimento Nazarezinho	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Consumo humano - entorno	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Usos diversos no entorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PISG - Estação de Psicultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização até o rio do Peixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PISG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

SI - Sem informação

NA - Não se Aplica

### Usos Observados - São Gonçalo

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
CAGEPA - Abastecimento Sousa e Marizópolis	160	153	160	161	154	160	140	153	160	165			157
CAGEPA - Abastecimento Nazarezinho	7	6	7	7	7	7	7	7	6	7			7
Consumo humano - entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
Usos diversos no entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
PISG - Estação de Psicultura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
Perenização até o rio do Peixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PISG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>159</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>161</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>160</b>	<b>166</b>	<b>172</b>			<b>163</b>

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.



# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS **Maio/2018**  
Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1 Monitoramento</b>					
1.1	Medição das cotas dos reservatórios (régua antiga)	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição de volumes captados pela CAGEPA	CAGEPA	Mensal		
<b>2 Instrumentação</b>					
2.1	Levantamento topobatimétrico	ANA	2017		
2.2	Recuperação e manutenção da barragem (empresa está se instalando para iniciar o trabalho)	DNOCS	1º semestre de 2017	Trabalhos iniciados	
<b>3 Regulação de usos</b>					
3.1	Fiscalização sob demanda	ANA / AESA	Contínua		
3.2	Elaboração da minuta do Marco Regulatório	ANA / AESA	Dezembro / 2017		Obs. 1
<b>4 Outras ações</b>					
4.1	Avaliação da possibilidade de transferência dos carros-pipa (Operação Pipa) atualmente supridos pelo reservatório São Gonçalo para o reservatório Engenheiro Avidos ou outros reservatórios na região, tais como reservatório Boa Vista, conforme análise de qualidade de água	Exército Brasileiro - 16RCMec	Imediato		
4.2	Aumento do índice de hidrometração do município de Sousa-PB, que atualmente é da ordem de 50%	DAESA	Julho / 2018		
4.3	Implementação das ações previstas no Plano de Contingência	CAGEPA e DAESA	Julho / 2018		
4.4	Implementação das ações previstas no Plano de Redução de Perdas	CAGEPA E DAESA	Julho / 2018		
4.5	Relatório sobre a segurança da barragem Engenheiro Avidos	CTPI / CBH-PPA	Dezembro / 2017		

**Obs. 1** Minuta de Marco Regulatório foi encaminhada a AESA, CBH PPA, DNOCS e participantes das Alocações para contribuições prorrogadas até 02/03/18. Prazo para contribuições encerrados em 13/03/2018.