



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Alocação de Água -
24/05/2018 - Andorinha BA

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

José Augusto - EMBASA – (74)
3541-8400

Ronald Miranda- FERBASA - (71)
98548 - 6380

Valtônio Antunes Guimarães-
SDRMA – (74) 3529-1547

Jocimar Pereira dos Santos -
Associação Pescadores – (74)
99132-0130

José Albino Batista de Lima-
SINTRAF - (74) 99189-2618

Gilberto Pereira Passos - COMDEC
- (74) 99199 - 0109

Amanda dos Santos Monteiro -
CPT - (74) 99981 - 9550


Antônio Célio - CPT - (74) 3541-
4681

Gustavo Negreiros - CBH Itapicuru

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018- 2019 - AÇUDE ANDORINHA II

Agosto/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

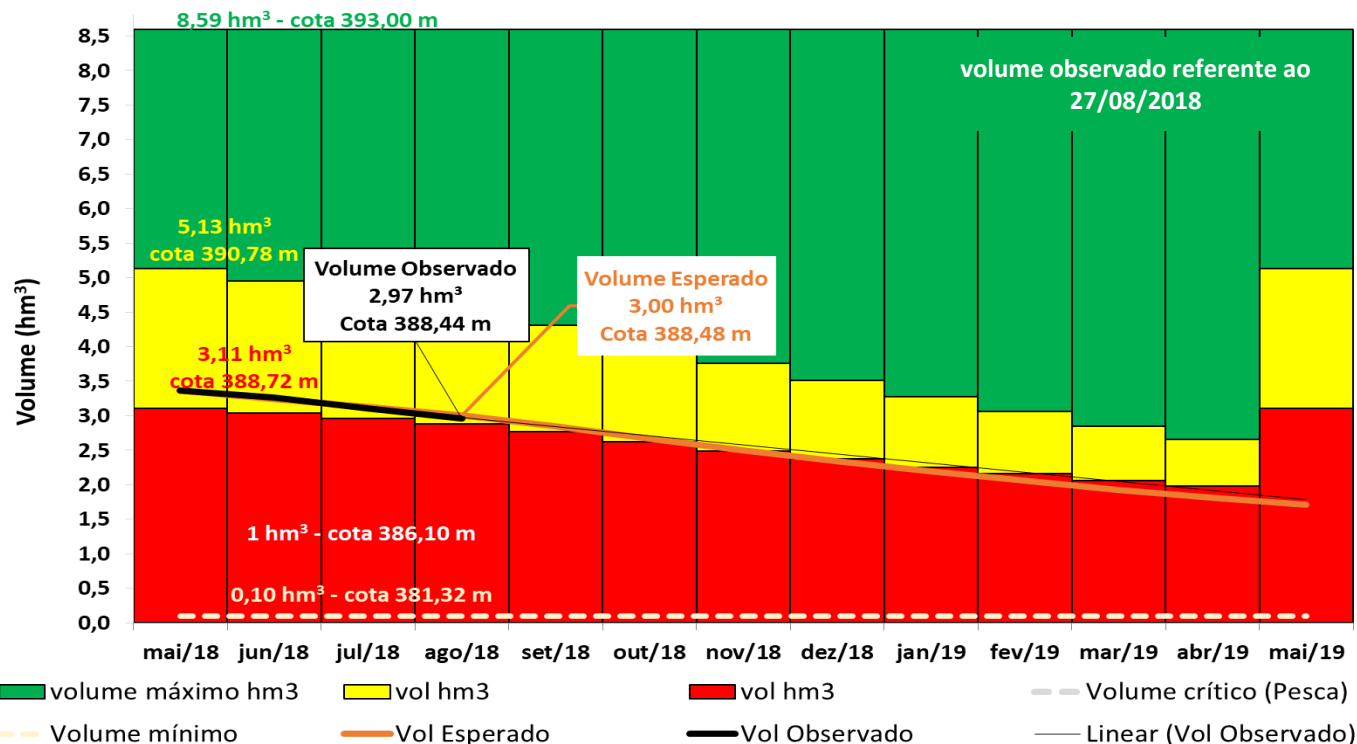

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
mai/18	3,36	3,36	set/18	2,85		jan/19	2,19	
jun/18	3,24	3,26	out/18	2,67		fev/19	2,06	
jul/18	3,13	3,11	nov/18	2,50		mar/19	1,93	
ago/18	3,00	2,97	dez/18	2,34		abr/19	1,81	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE ANDORINHA II

Agosto/2018

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da [Regulação ANA: Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.](#)

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	1
Usos diversos entorno	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Carros-pipa para consumo humano e animal	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Mineração (FERBASA)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total	18	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	18	19
Pesca artesanal	Cota mínima = 386,10 m			Volume mínimo = 1,44 hm ³			Área mínima = 0,50 km ²						

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	0									0
Usos diversos entorno	SI	SI	SI	SI									SI
Carros-pipa para consumo humano e animal	4,1069	4,63	7,467	8,214									SI
Mineração (FERBASA)	4	4	4	4									4
Total	≥ 9	≥ 12	≥ 13	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 8	≥ 4

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Agosto/2018

**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA
2018-2019 - AÇUDE ANDORINHA II****Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição do volume de água acumulado no reservatório e envio dos dados à ANA	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (SISTEMA Andorinha II e Sistema Aduto Ponto Novo) e envio dos dados à ANA	EMBASA	Mensal		
1.3	Medição de volumes captados pela FERBASA e envio dos dados à ANA	FERBASA	Medição diária e envio mensal		
1.4	Informação sobre os volumes mensais captados por carros-pipa	Prefeitura Municipal de Andorinha	Mensal		
2	Instrumentação				
2.1	Realizar o levantamento topobatimétrico no reservatório	Conforme processo judicial		OBS 1	
2.2	Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do Reservatório Andorinha II	ANA e INEMA	Imediato		OBS 2
3	Regulação de Usos				
3.1	Elaboração do Marco Regulatório (MR)	ANA	A depender da batimetria e da decisão judicial	OBS 1	
3.2	Regulação dos Usos sujeitos a outorga	ANA	Após a publicação do Marco Regulatório	OBS 1	

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 O laudo da batimetria realizada pela empresa Ruraltech foi finalizado em agosto/2018. Sem a batimetria não é possível finalizar o Marco Regulatório desse açude.
- 2 Não há informações registradas à respeito.