



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Alocação de Água -  
24/05/2018 - Andorinha BA

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água:

José Augusto - EMBASA – (74)  
3541-8400

Ronald Miranda- FERBASA - (71)  
98548 - 6380

Valtônio Antunes Guimarães-  
SDRMA – (74) 3529-1547

Jocimar Pereira dos Santos -  
Associação Pescadores – (74)  
99132-0130

José Albino Batista de Lima-  
SINTRAF - (74) 99189-2618

Gilberto Pereira Passos - COMDEC  
- (74) 99199 - 0109

Amanda dos Santos Monteiro -  
CPT - (74) 99981 - 9550


Antônio Célio - CPT - (74) 3541-  
4681

Gustavo Negreiros - CBH Itapicuru  
- (74) 99272-6613

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018- 2019 - AÇUDE ANDORINHA II

Junho/2018

### Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

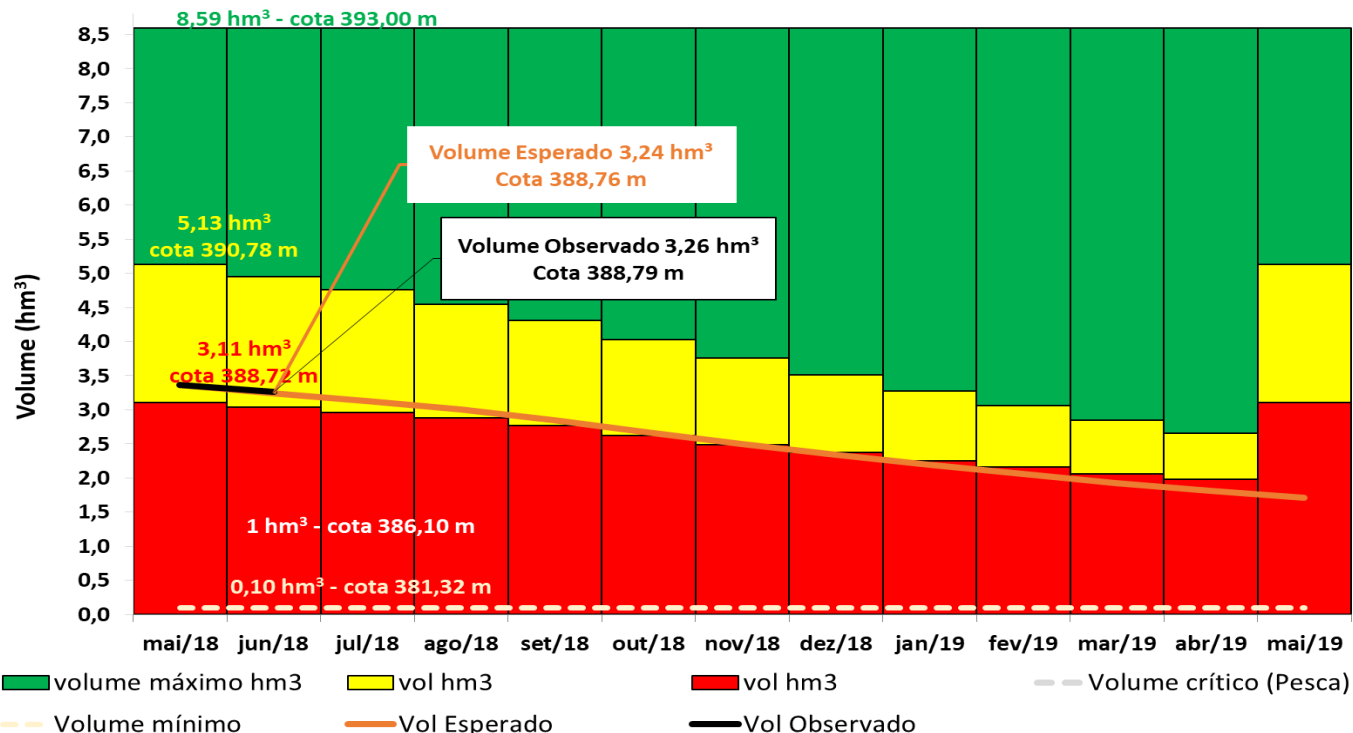

Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)
mai/18	3,36	3,36	set/18	2,85		jan/19	2,19	
jun/18	3,24	3,26	out/18	2,67		fev/19	2,06	
jul/18	3,13		nov/18	2,50		mar/19	1,93	
ago/18	3,00		dez/18	2,34		abr/19	1,81	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE ANDORINHA II

**Junho/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	1
Usos diversos entorno	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Carros-pipa para consumo humano e animal	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Mineração (FERBASA)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
Pesca artesanal	Cota mínima = 386,10 m			Volume mínimo = 1,44 hm <sup>3</sup>			Área mínima = 0,50 km <sup>2</sup>						

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0											0
Usos diversos entorno	SI	SI											SI
Carros-pipa para consumo humano e animal	SI	SI											SI
Mineração (FERBASA)	4	4											4
<b>Total</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 0</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>

SI - Sem Informação      NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Junho/2018

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE ANDORINHA II

### Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medição do volume de água acumulado no reservatório e envio dos dados à ANA	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (SISTEMA Andorinha II e Sistema Aduto Ponto Novo) e envio dos dados à ANA	EMBASA	Mensal		
1.3	Medição de volumes captados pela FERBASA e envio dos dados à ANA	FERBASA	Medição diária e envio mensal		
1.4	Informação sobre os volumes mensais captados por carros-pipa	Prefeitura Municipal de Andorinha	Mensal		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Realizar o levantamento topobatimétrico no reservatório	FERBASA com apoio técnico da ANA	Conforme processo judicial		OBS. 1
2.2	Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do Reservatório Andorinha II	ANA e INEMA	Imediato		
<b>3</b>	<b>Regulação de Usos</b>				
3.1	Elaboração do Marco Regulatório (MR)	ANA	A depender da batimetria e da decisão judicial		OBS. 1
3.2	Regulação dos Usos sujeitos a outorga	ANA	Após a publicação do Marco Regulatório		

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Em 15/03/2018 Juiz Federal de Campo Formoso publicou decisão designando empresa Ruraltech para realizar a batimetria e em 19/03/2018 publicada notificação desta decisão. Sem a batimetria não é possível finalizar o Marco Regulatório desse açude. Em 28/06/2018 a empresa Ruraltech solicitou liberação da primeira parte dos recursos para executar o serviço da batimetria.