

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

**Agosto/2018**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado


Reunião de Alocação de Água realizada no dia 12 de junho de 2018, Ibimirim (PE)

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos - (81) 3183-1032

CONSU Poço da Cruz - Marco Antônio Elihimas - (87) 98844-3337

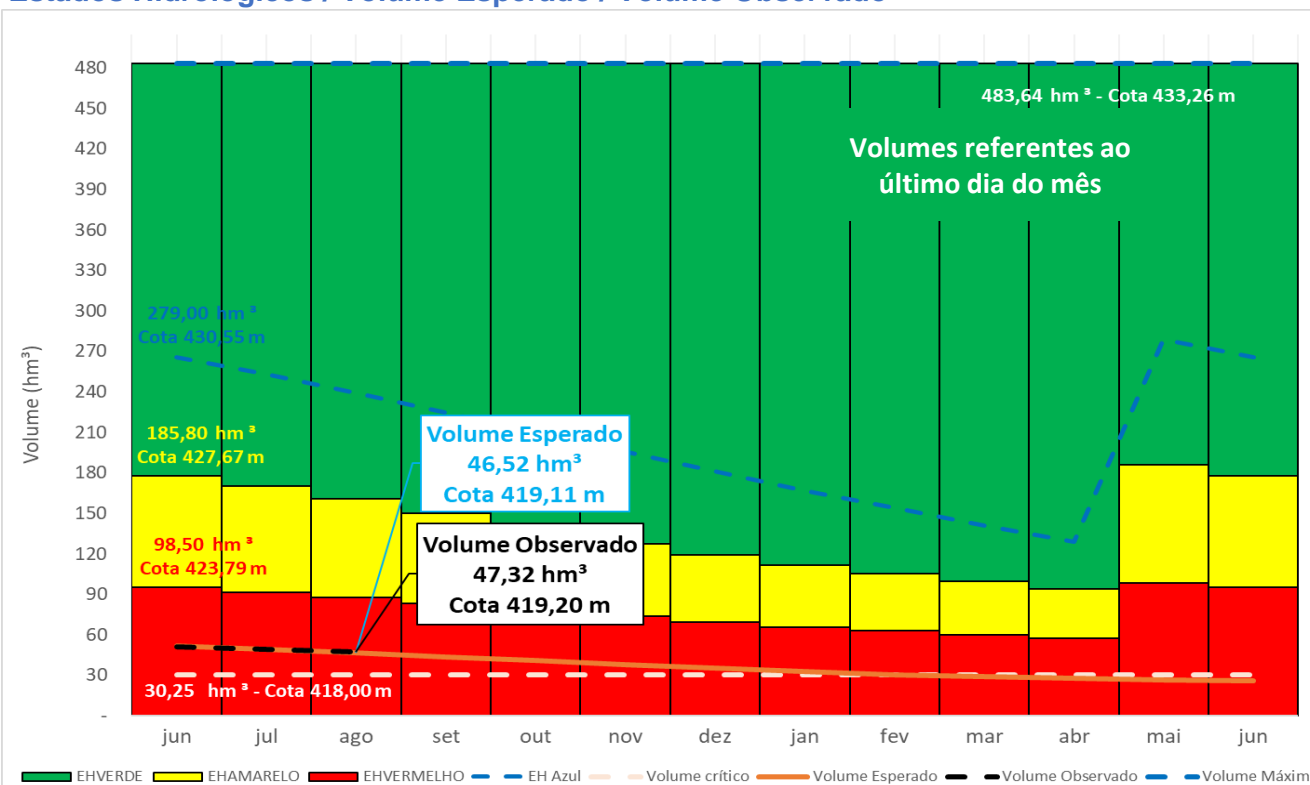

Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)
jun/18	51,53	51,19	nov/18	38,09		abr/19	27,84	
jul/18	49,16	49,48	dez/18	35,32		mai/19	26,87	
ago/18	46,52	47,32	jan/19	32,66		jun/19	26,02	
set/18	43,80		fev/19	30,31		-		
out/18	40,87		mar/19	28,97		-		



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

**Agosto/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Irrigação no entorno do açude	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
PIMOX e jusante	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
<b>Demanda total</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Irrigação no entorno do açude	0	0	0										0
PIMOX e jusante	0	0	0										0
<b>Demanda total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página eletrônica da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

SI - Sem Informação

NA - Não Aplicável



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Agosto/2018

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

### Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medição de cotas do reservatório	ANA/APAC	Semanal		
1.2	Medição de volumes captados no canal principal	DNOCS	Mensal		
1.3	Publicação do consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Batimetria (divulgação)	ANA	2018		
<b>3</b>	<b>Regulação de usos</b>				
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA	2018	Obs. 1	
3.2	Regularização dos usos	Usuários	180 dias a partir da publicação do MR		
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>				
4.1	Manifestação do Comitê do rio São Francisco sobre cobrança pelo uso dos recursos hídricos somente sobre o efetivo uso quando a restrição for devida a definição regulatória da ANA	A partir de articulação da UNIVALE	Junho de 2018		
4.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS (com articulação da ANA)	2018	Obs. 2	
4.3	Articulação no âmbito federal para viabilizar a reforma do PIMOX	ANA e DNOCS	2018		
4.4	Articulação no âmbito local para viabilizar a reforma do PIMOX	CONSU, UNIVALE e DNOCS	Junho de 2018	Obs. 3	

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

1. Resolução ANA Nº 54 de 06 de agosto de 2018. Pode ser acessada em: [http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2018/Outorgas/0054-2018\\_Outorga\\_de\\_Direito\\_de\\_Uso.pdf?124415](http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2018/Outorgas/0054-2018_Outorga_de_Direito_de_Uso.pdf?124415)
2. Enviado ofício em 19/06/2018 pela ANA ao DNOCS cobrando providências acerca do funcionamento precário dos dispositivos hidromecânicos na Barragem Poço da Cruz, que não permite a adequada operação (abertura e fechamento) das comportas e registros, impedindo o controle de vazão defluente a jusante; e falta de calibração das comportas que defluem água ao canal adutor, impedindo o adequado monitoramento das vazões afluentes ao perímetro de irrigação Moxotó. O DNOCS enviou orçamento para execução dos reparos.
3. Realizada reunião prévia com o Ministério Público, no dia 04/07/2018, com vistas a realização de audiência pública. Pendência de entrega da documentação solicitada.