



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Dezembro/2017

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 08/08/2017, em Cajazeiras (PB)

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – (84) 98896-1840/98896-1839/98896-1844

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água

João Jácome de Oliveira - AESA - (83) 9.9307-6294

Everaldo Moura- DNOCS - (83) 9.9829-8058 / 9.98107-8058


Francisco Assis - Centro de Piscicultura - (83) 3556-1035

Inojosa Primeiro Neto - DAESA - (83) 9.9111-0941

Flávio Freitas- Capitania dos Portos - (83) 99115-9648

Cleudismar Maciel - CAGEPA Cajazeiras- (83) 99314-6783

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

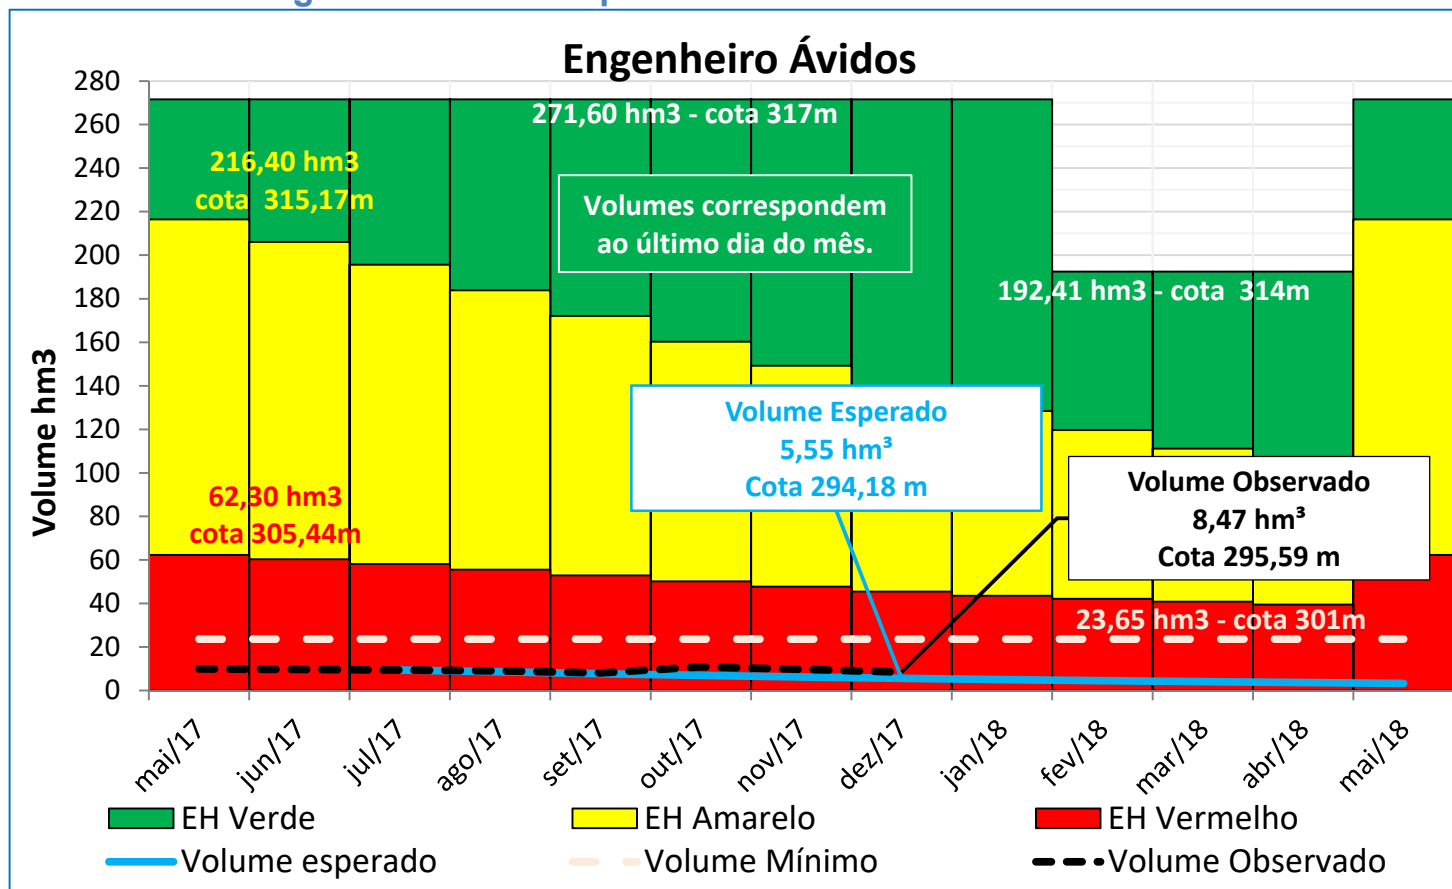

| Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ago/17 | 8,61 | 9,08 | dez/17 | 5,55 | 8,47 | abr/18 | 3,70 | |
| set/17 | 7,78 | 8,12 | jan/18 | 4,99 | | mai/18 | 3,27 | |
| out/17 | 6,96 | 10,89 | fev/18 | 4,53 | | jun/18 | | |
| nov/17 | 6,22 | 9,79 | mar/18 | 4,11 | | jul/18 | | |

Francisco Oliveira - CAGEPA
Sousa - (83)9.9387 - 5255

Francisco José Bernardino -
Irrigante (PISG) - (83) 9.9327 -
8684

Manualdo Lima Lins -
Agricultor do rio Piranhas -
(83) 9348 - 3920 / 99913 - 1276


O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página
da ANA:

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais
- Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Dezembro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

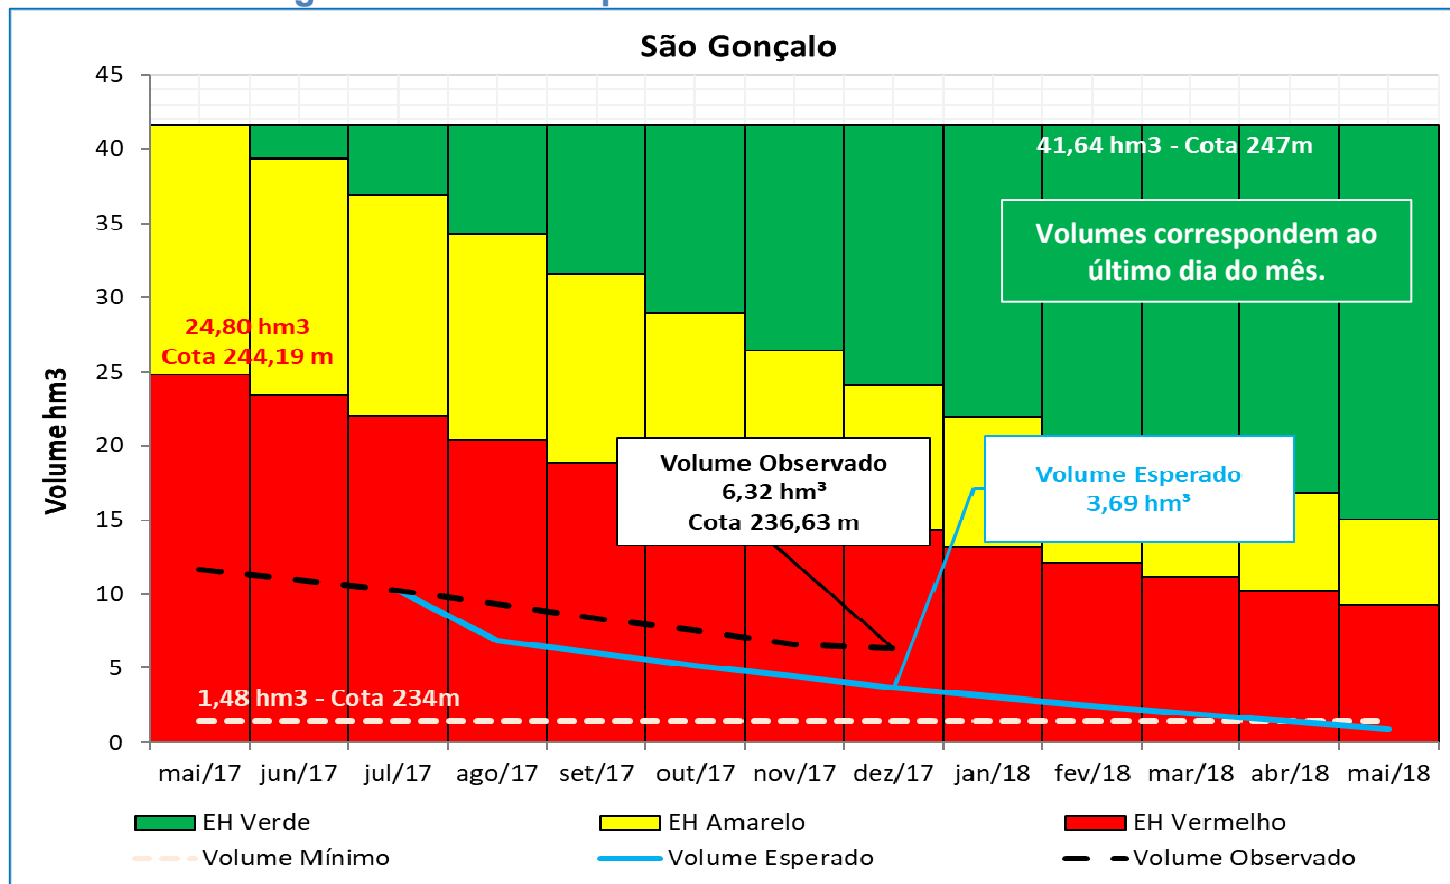

| Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ago/17 | 6,86 | 9,33 | dez/17 | 3,69 | 6,32 | abr/18 | 1,43 | |
| set/17 | 6,03 | 8,37 | jan/18 | 3,07 | | mai/18 | 0,90 | |
| out/17 | 5,18 | 7,55 | fev/18 | 2,49 | | jun/18 | | |
| nov/17 | 4,42 | 6,58 | mar/18 | 1,94 | | jul/18 | | |



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Dezembro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade | Responsável | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Monitoramento | | | | |
| 1.1 | Medição das cotas dos reservatórios (régua antiga) | DNOCS | Semanal | | |
| 1.2 | Medição de volumes captados pela CAGEPA | CAGEPA | Mensal | | |
| 2 | Instrumentação | | | | |
| 2.1 | Levantamento topobatimétrico | ANA | 2017 | | |
| 2.2 | Recuperação e manutenção da barragem (empresa está se instalando para iniciar o trabalho) | DNOCS | 1º semestre de 2017 | Trabalhos iniciados | |
| 3 | Regulação de usos | | | | |
| 3.1 | Fiscalização sob demanda | ANA / AESA | Contínua | | |
| 3.2 | Elaboração da minuta do Marco Regulatório | ANA / AESA | Dezembro / 2017 | Em discussão com AESA | |
| 4 | Outras ações | | | | |
| 4.1 | Avaliação da possibilidade de transferência dos carros-pipa (Operação Pipa) atualmente supridos pelo reservatório São Gonçalo para o reservatório Engenheiro Avidos ou outros reservatórios na região, tais como reservatório Boa Vista, conforme análise de qualidade de água | Exército Brasileiro - 16RCMec | Imediato | | |
| 4.2 | Aumento do índice de hidrometração do município de Sousa-PB, que atualmente é da ordem de 50% | DAESA | Julho / 2018 | | |
| 4.3 | Implementação das ações previstas no Plano de Contingência | CAGEPA e DAESA | Julho / 2018 | | |
| 4.4 | Implementação das ações previstas no Plano de Redução de Perdas | CAGEPA E DAESA | Julho / 2018 | | |
| 4.5 | Relatório sobre a segurança da barragem Engenheiro Avidos | CTPI / CBH-PPA | Dezembro / 2017 | | |